

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1
08-110 Siedlce

Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

Projektant:
mgr inż. Marcin Barczak
uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19
w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. Jerzy chudawski
uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89
w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

Podpis:

MK-PROJEKT


Monika Krzewniak
08-110 Siedlce
ul. Mieszka I 6/48
NIP: 821-109-14-98
kom. 602 655 291

Temat:
Schemat rozbudowy tablicy elektrycznej TB3







Data:
grudzień 2020 r.

Skala:


Nr Rys.
E-1



LEGENDA:

-  OPRAWA LED 1150MM 7000LM IP66 840 (43W)
-  NAŚWIETLACZ LED ASYMETRYCZNY 3600lm IP66 840 (23W)
-  OPRAWA AWARYJNA OGÓLNA LED 2W 250lm NM AT
-  OPRAWA AWARYJNA 6,8W 388lm AUTOTEST, 1h
-  WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
-  GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44


Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń		Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul.Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291
Temat: Rzut sali wystawowej instalacja elektryczna		Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50 Nr Rys. E-2

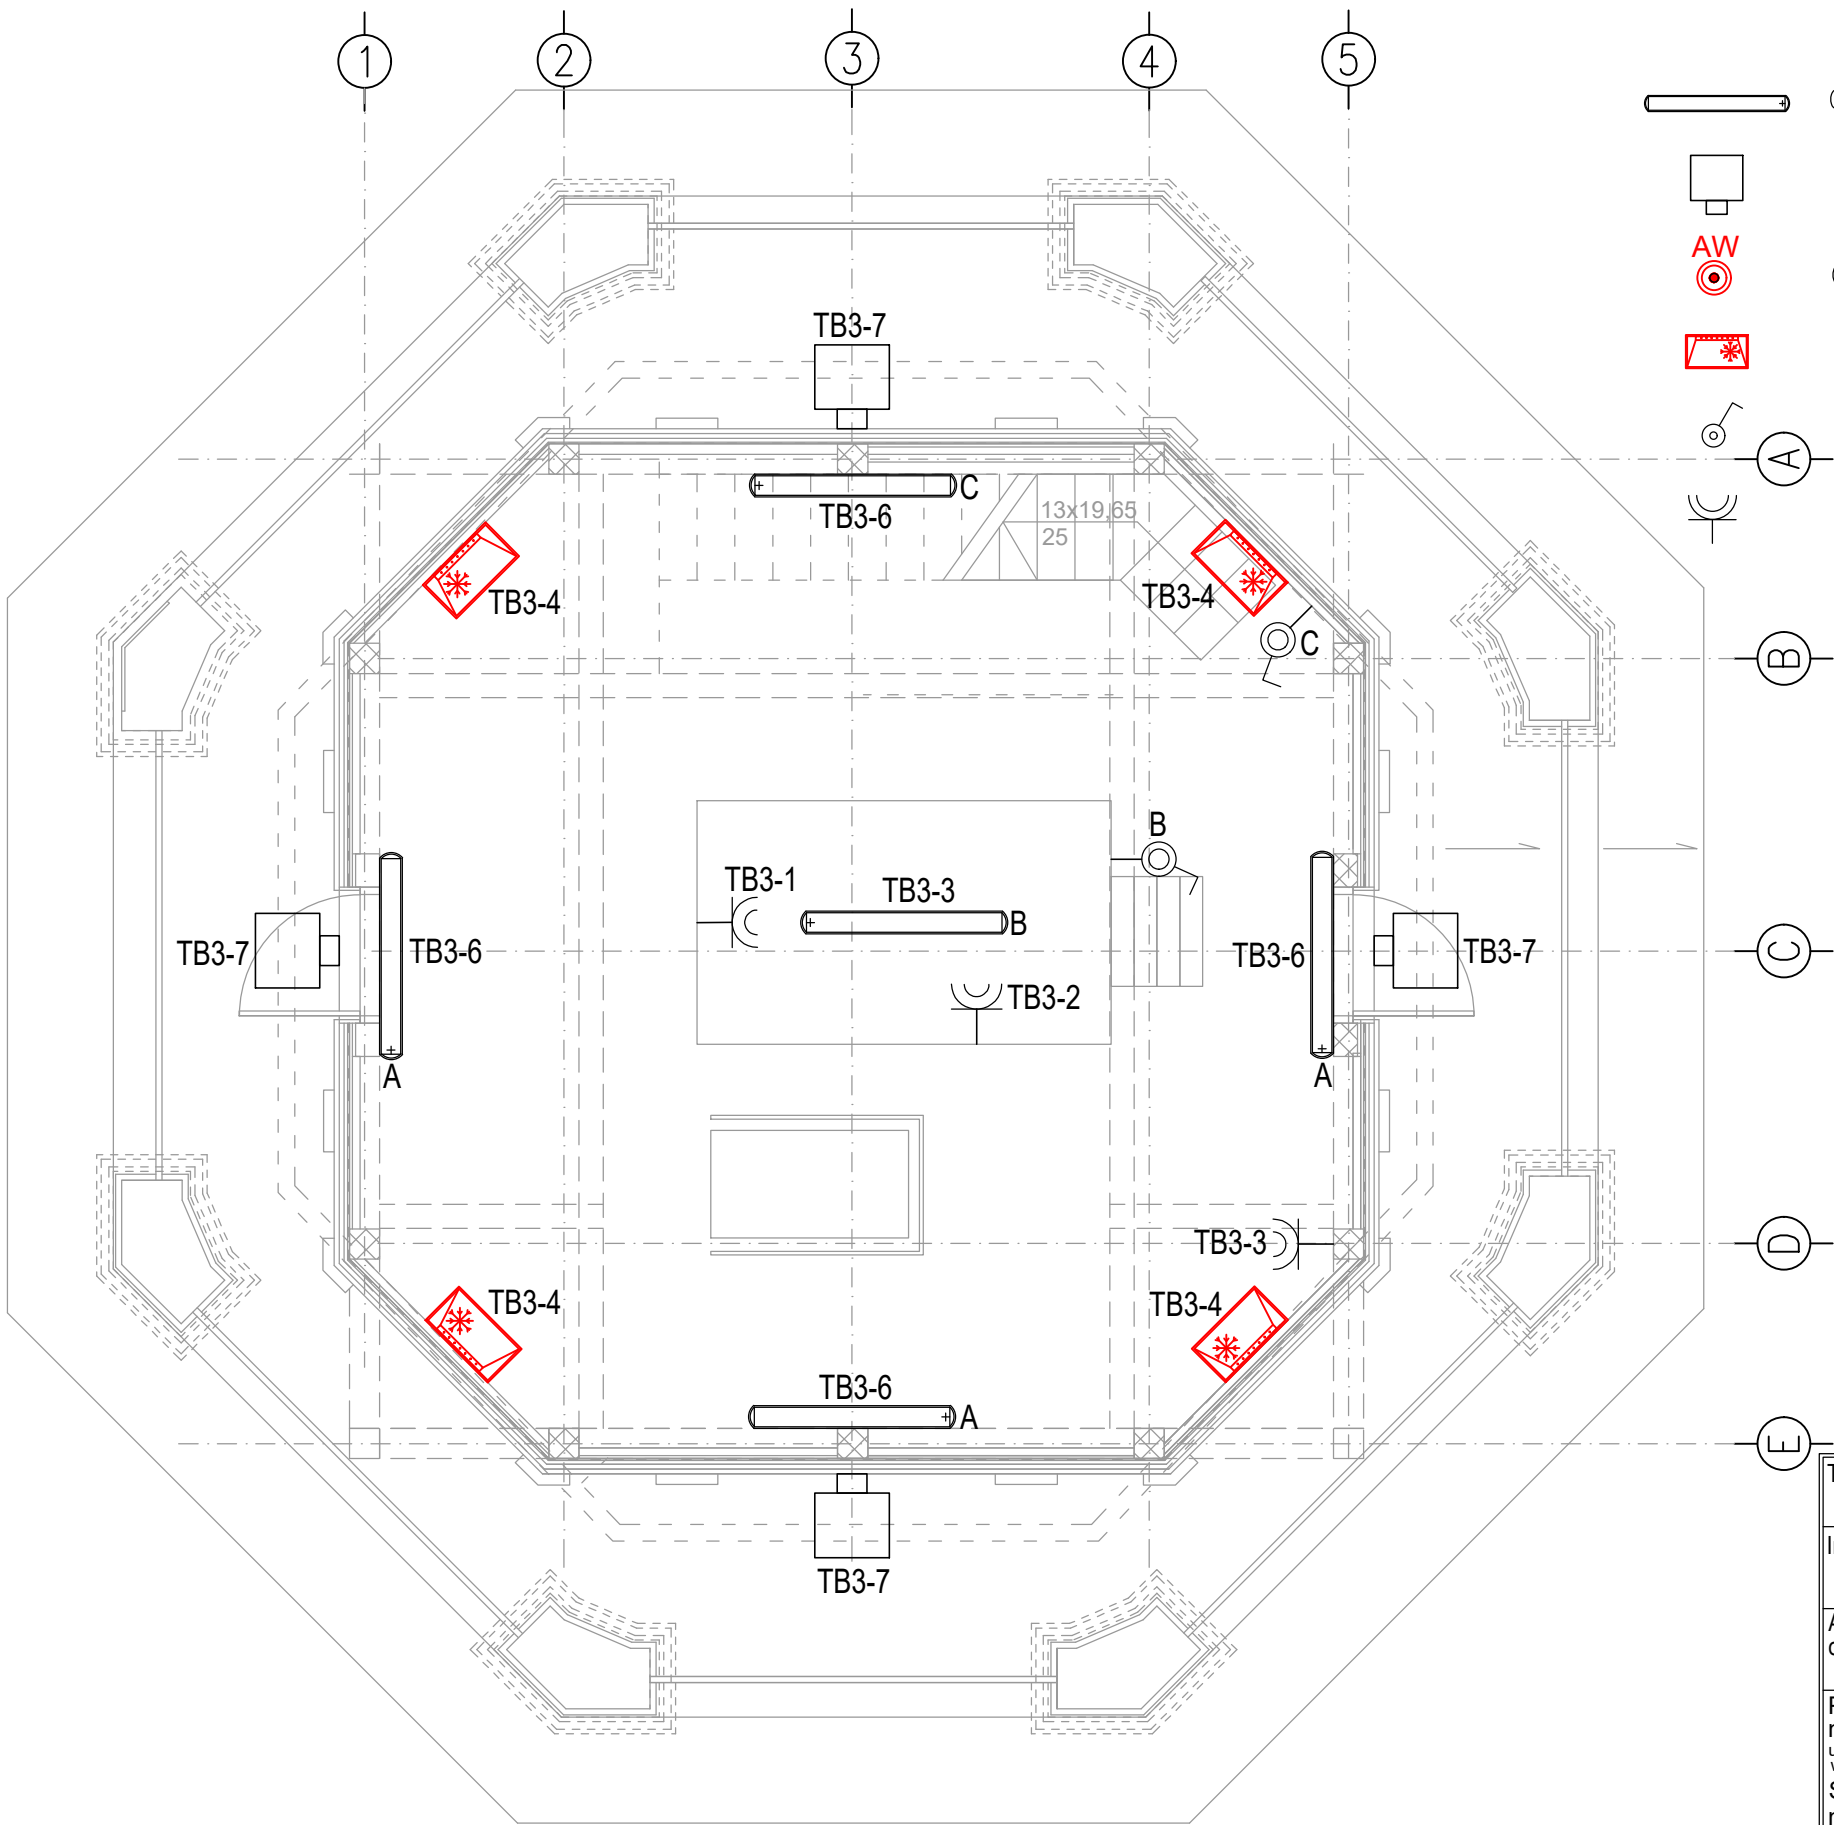

LEGENDA:

- OPRAWA LED 1150MM 7000LM IP66 840 (43W)
- NAŚWIETLACZ LED ASYMETRYCZNY 3600lm IP66 840 (23W)
- OPRAWA AWARYJNA OGÓLNA LED 2W 250lm NM AT
- OPRAWA AWARYJNA 6,8W 388lm AUTOTEST, 1h
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44


Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń		Podpis: MK-PROJEKT	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń		Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291	
Temat: Rzut poziomu +16,56 instalacja elektryczna		Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50 Nr Rys. E-3

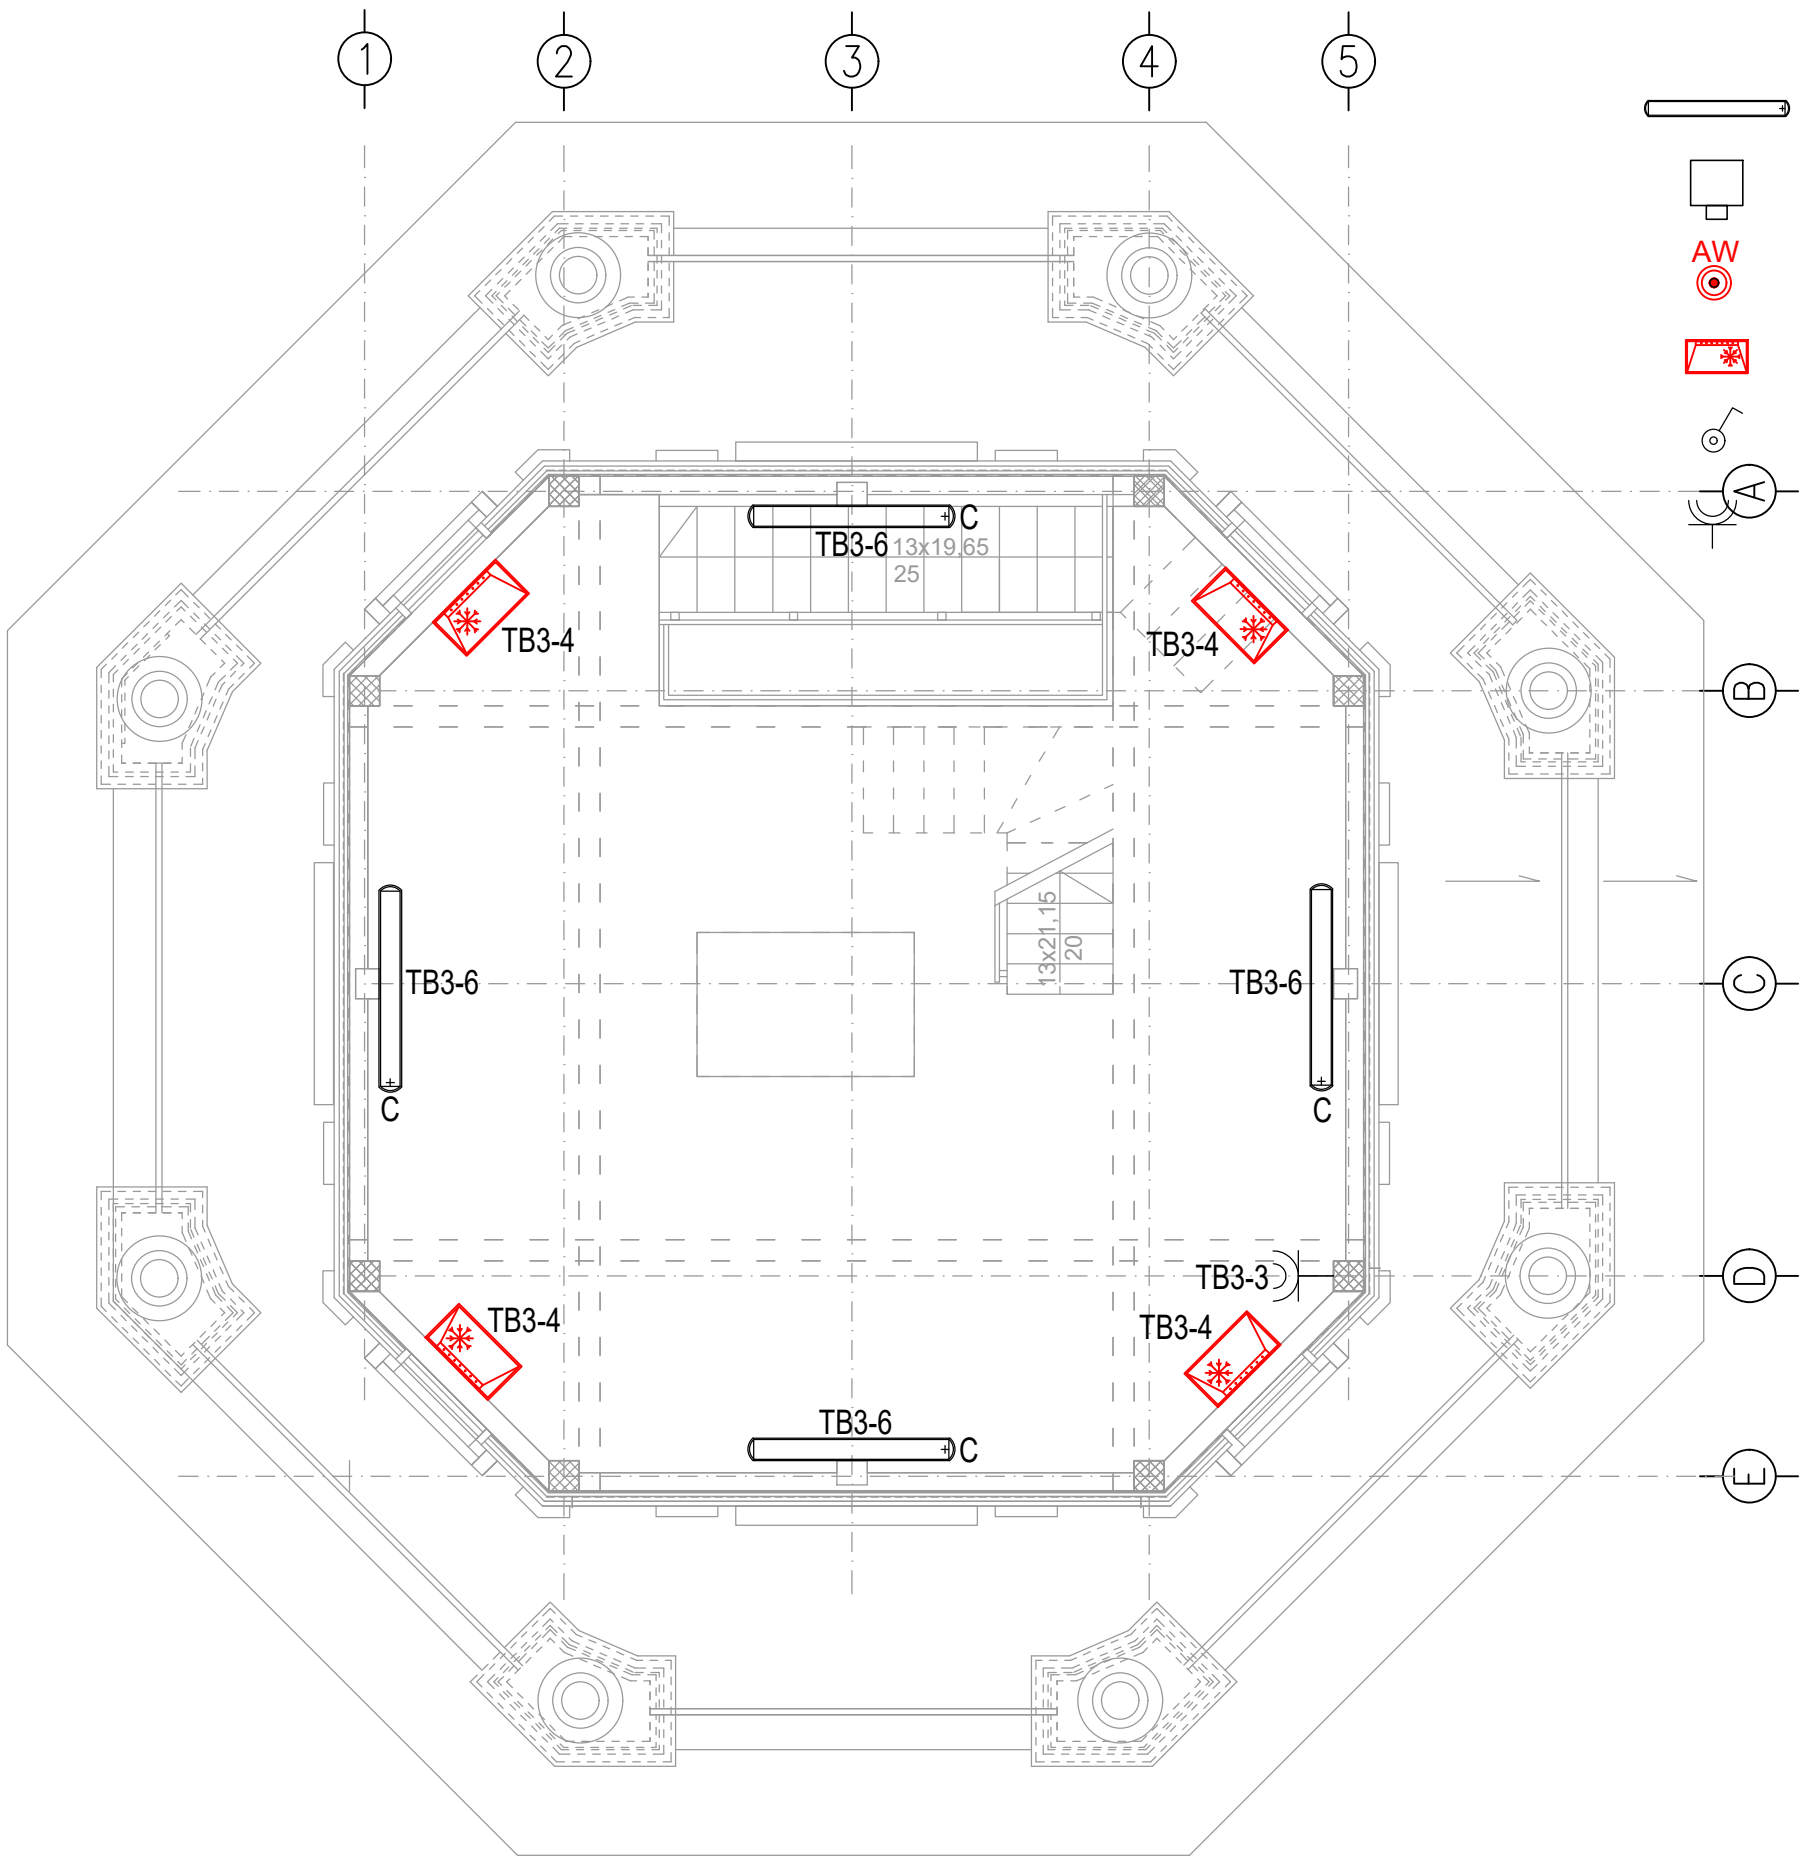

LEGENDA:


- OPRAWA LED 1150MM 7000LM IP66 840 (43W)
- NAŚWIETLACZ LED ASYMETRYCZNY 3600lm IP66 840 (23W)
- OPRAWA AWARYJNA OGÓLNA LED 2W 250lm NM AT
- OPRAWA AWARYJNA 6,8W 388lm AUTOTEST, 1h
- WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
- GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń		Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Rzut poziomu +19,90 instalacja elektryczna		Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50 Nr Rys. E-4

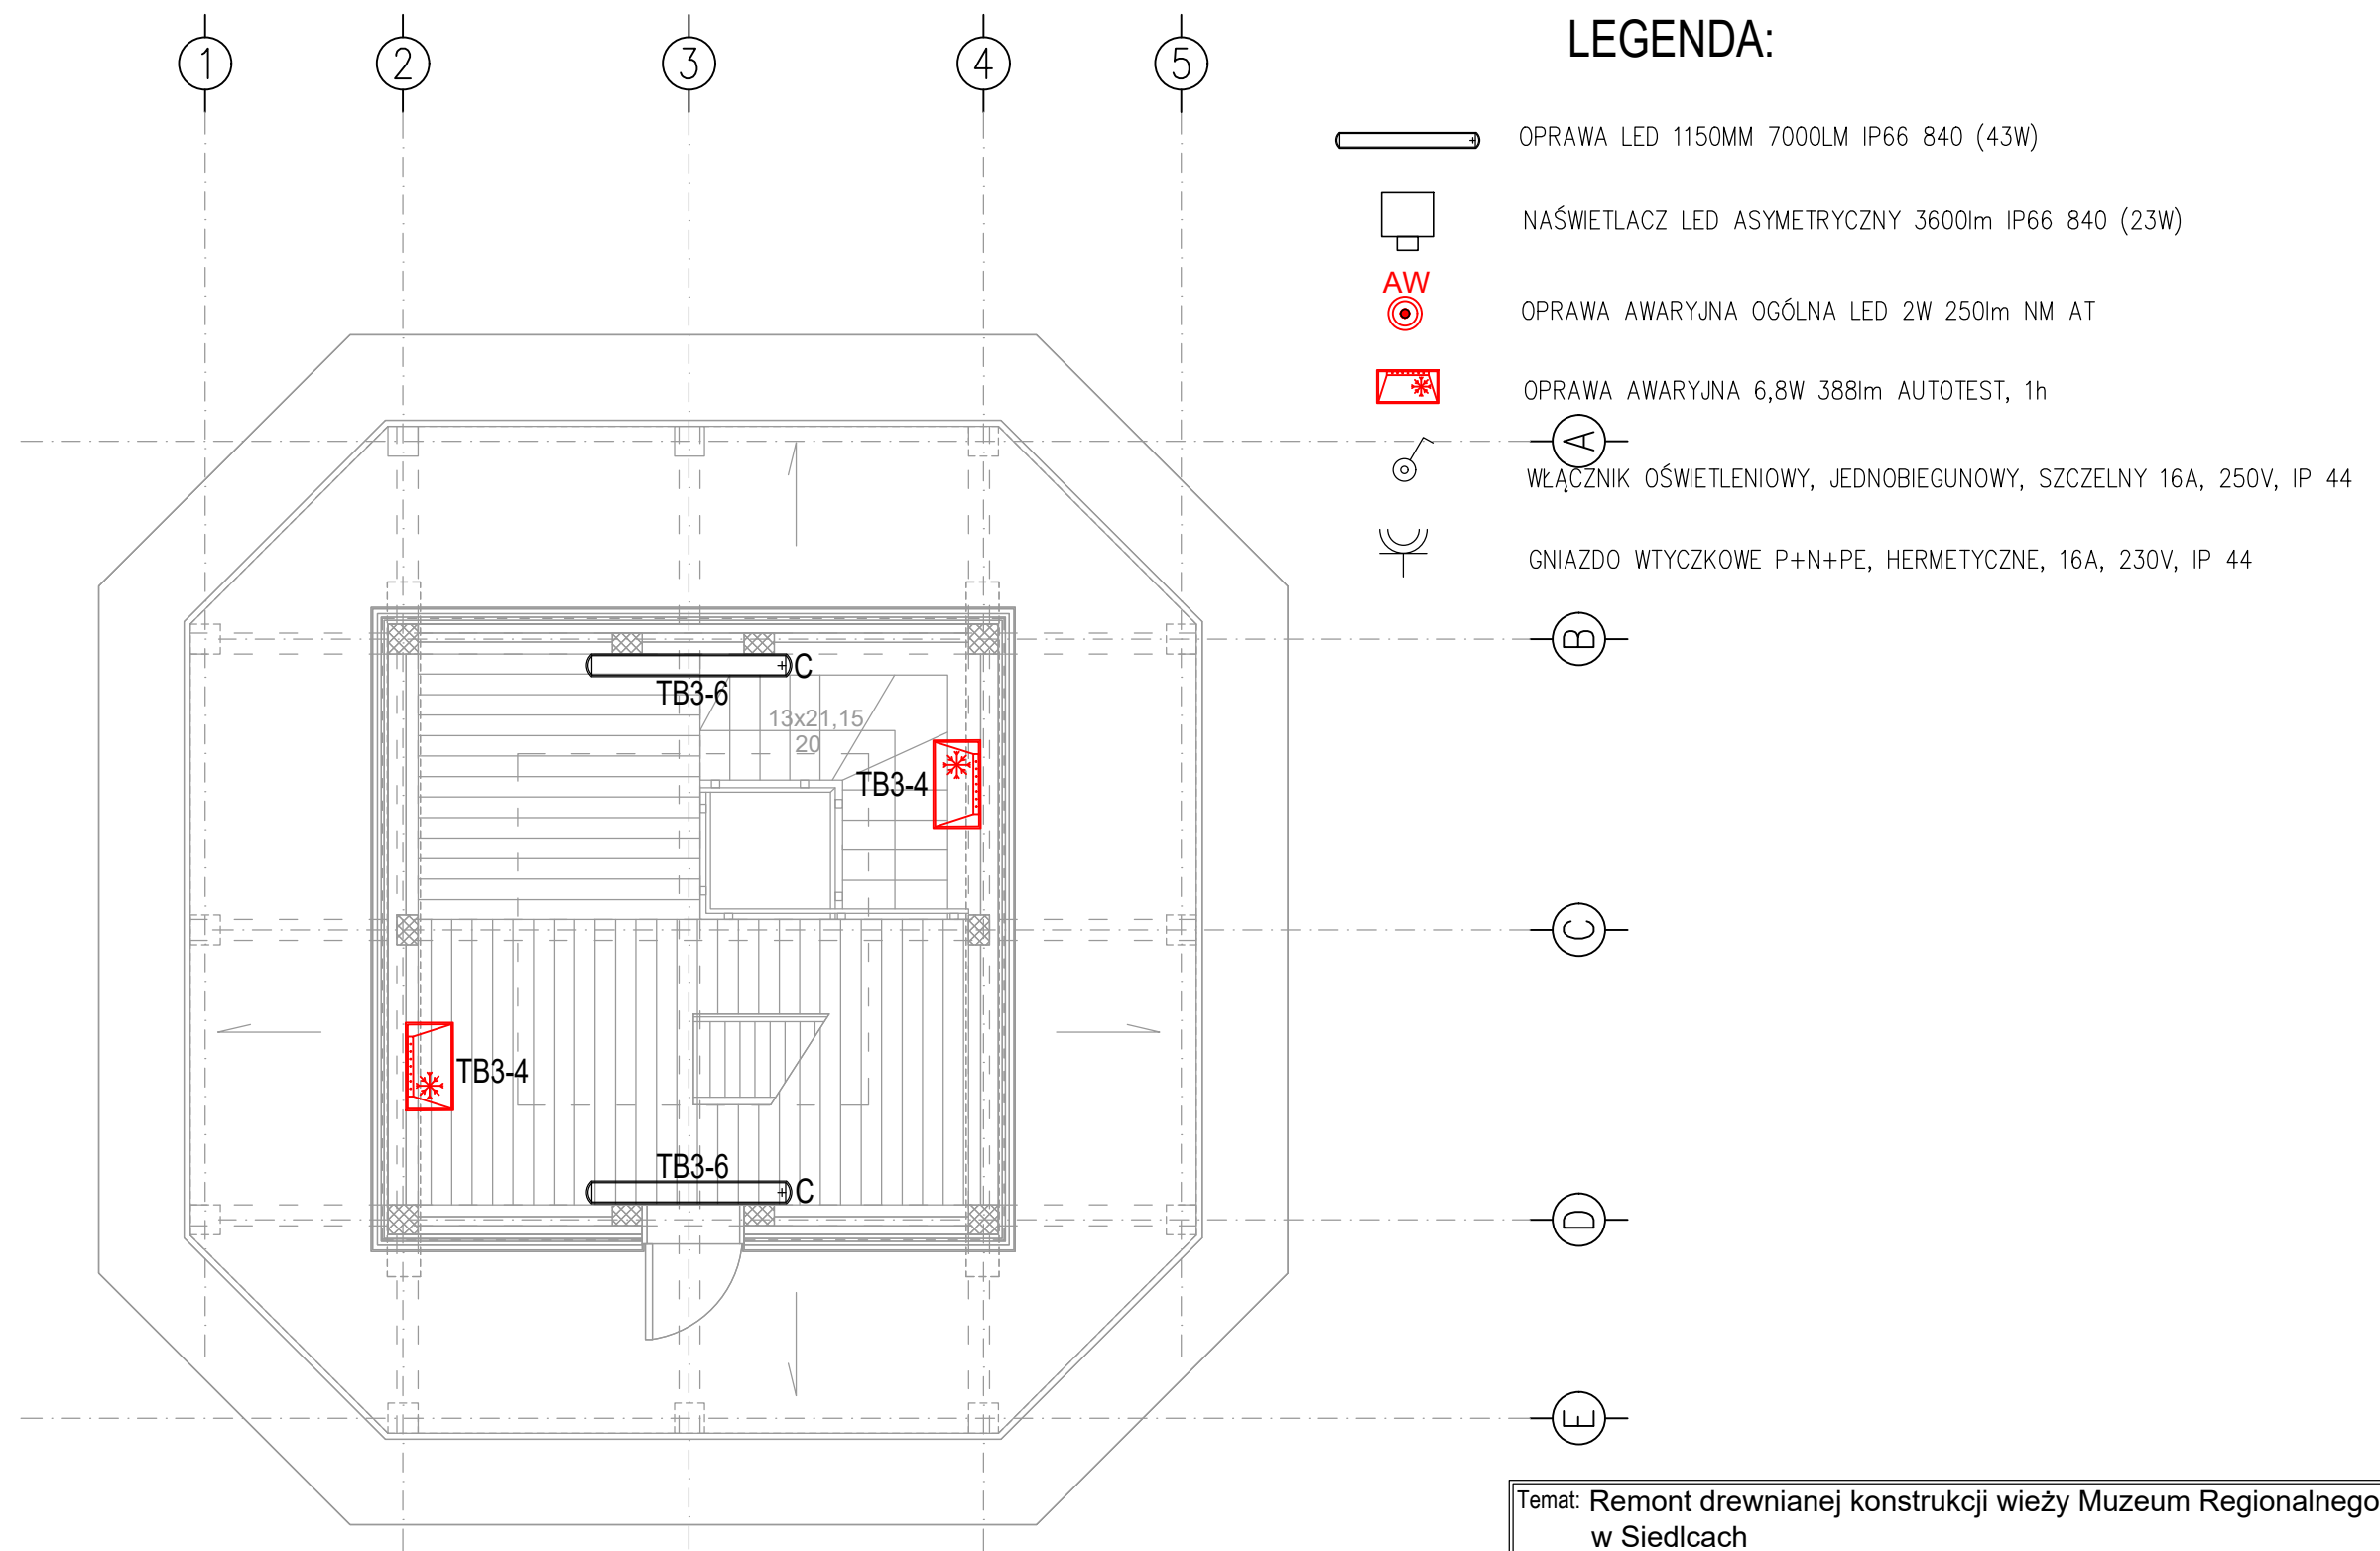

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Rzut poziomu +22,63 instalacja elektryczna	Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50	Nr Rys. E-5

LEGENDA:



OPRAWA LED 1150MM 7000LM IP66 840 (43W)



NAŚWIETLACZ LED ASYMETRYCZNY 3600lm IP66 840 (23W)



OPRAWA AWARYJNA OGÓLNA LED 2W 250lm NM AT




OPRAWA AWARYJNA 6,8W 388lm AUTOTEST, 1h



WŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44



GNIAZDO WTYCZKOWE P+N+PE, HERMETYCZNE, 16A, 230V, IP 44



Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1
08-110 Siedlce

Adres: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce
obiektu: ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce


Projektant:
mgr inż. Marcin Barczak
uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19
w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń
Sprawdzający:
mgr inż. Jerzy chudawski
uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89
w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

Podpis: MK-PROJEKT
Monika Krzewniak
08-110 Siedlce
ul.Mieszka I 6/48
NIP: 821-109-14-98
kom. 602 655 291


Temat: Rzut poziomu +26,57
instalacja elektryczna

Data:
grudzień 2020 r.






Skala: 1:50
Nr Rys. E-6

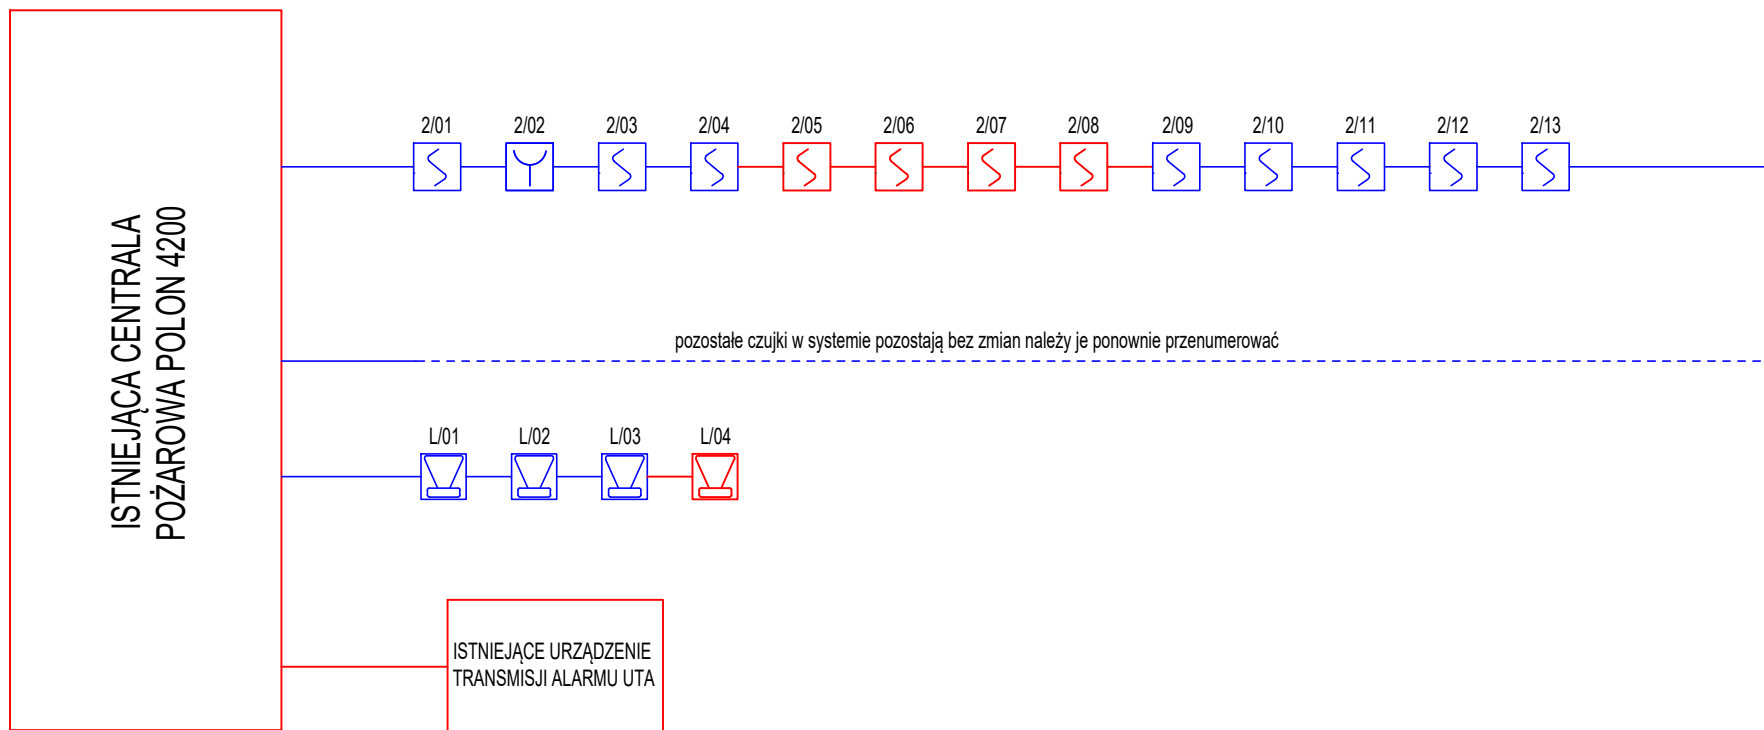

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-99 kom. 602 655 291	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GFB-4224/57/50/69 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Przekrój wieży instalacja odgromowa	Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50	Nr Rys. E-7



LEGENDA:

-  — Adresowalna czujka dymu - istniejąca
-  — Ręczny ostrzegacz pożarowy - istniejący
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - istniejący
-  — Adresowalna czujka dymu - projektowana
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - projektowany

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach

Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 1
08-110 Siedlce

Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce
ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce

Projektant:
mgr inż. Marcin Barczak
uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19
w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń

Sprawdzający:
mgr inż. Jerzy Chudawski
uprawnienia nr: GFB-4224/57/50/89
w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń


Podpis:

MK-PROJEKT
Monika Krzewniak
08-110 Siedlce
ul. Mieszka I 6/48
NIP: 821-109-14-98
kom. 602 655 291






Temat:
Schemat rozbudowy instalacji SAP

Data:
grudzień 2020 r.


Skala:
Nr Rys.
E-8








LEGENDA:

-  — Adresowalna czujka dymu - istniejąca
-  — Ręczny ostrzegacz pożarowy - istniejący
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - istniejący
-  — Adresowalna czujka dymu - projektowana
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - projektowany


Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż.arch. Monika Krzewniak uprawnienia nr: MA/016/10 w specj. projektowanie architektoniczne bez ograniczeń	Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul.Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291	
Temat: Rzut sali wystawowej instalacja sygnalizacji pożaru SAP	Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50	Nr Rys. E-9








LEGENDA:

-  — Adresowalna czujka dymu - istniejąca
-  — Ręczny ostrzegacz pożarowy - istniejący
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - istniejący
-  — Adresowalna czujka dymu - projektowana
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - projektowany

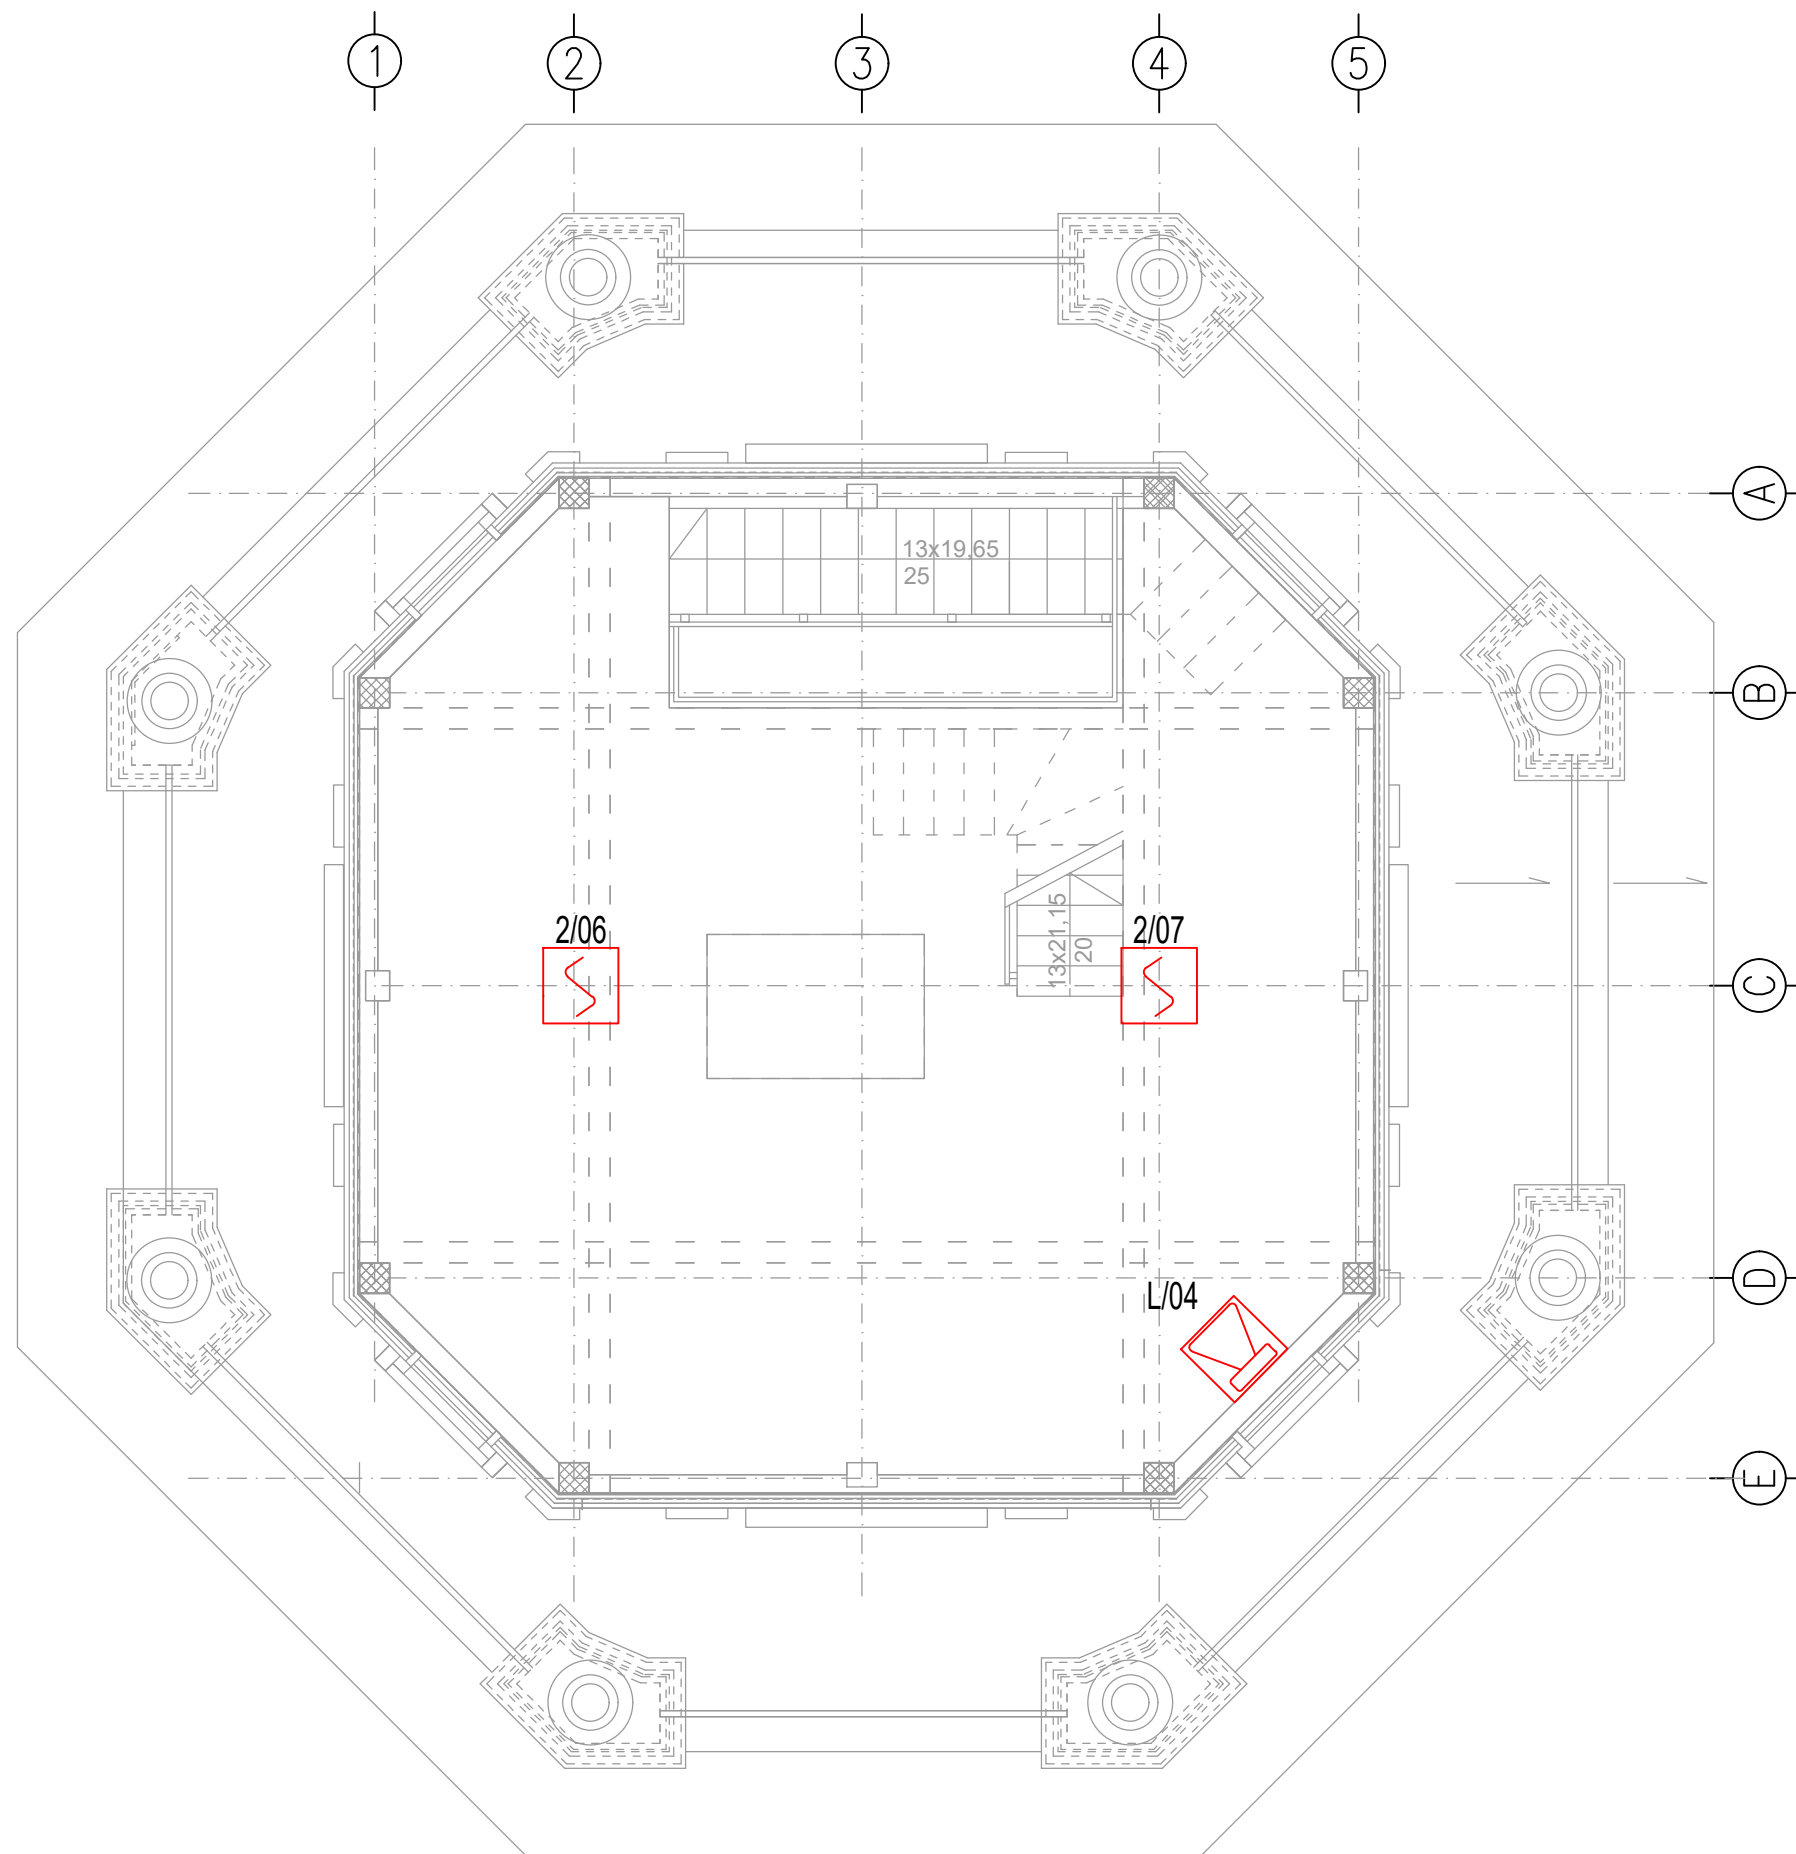
Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń		Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Rzut poziomu +16,56 instalacja sygnalizacji pożaru SAP		Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50 Nr Rys. E-10




LEGENDA:

-  — Adresowalna czujka dymu - istniejąca
-  — Ręczny ostrzegacz pożarowy - istniejący
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - istniejący
-  — Adresowalna czujka dymu - projektowana
-  — Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - projektowany

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Rzut poziomu +19,90 instalacja sygnalizacji pożaru SAP	Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50	Nr Rys. E-11

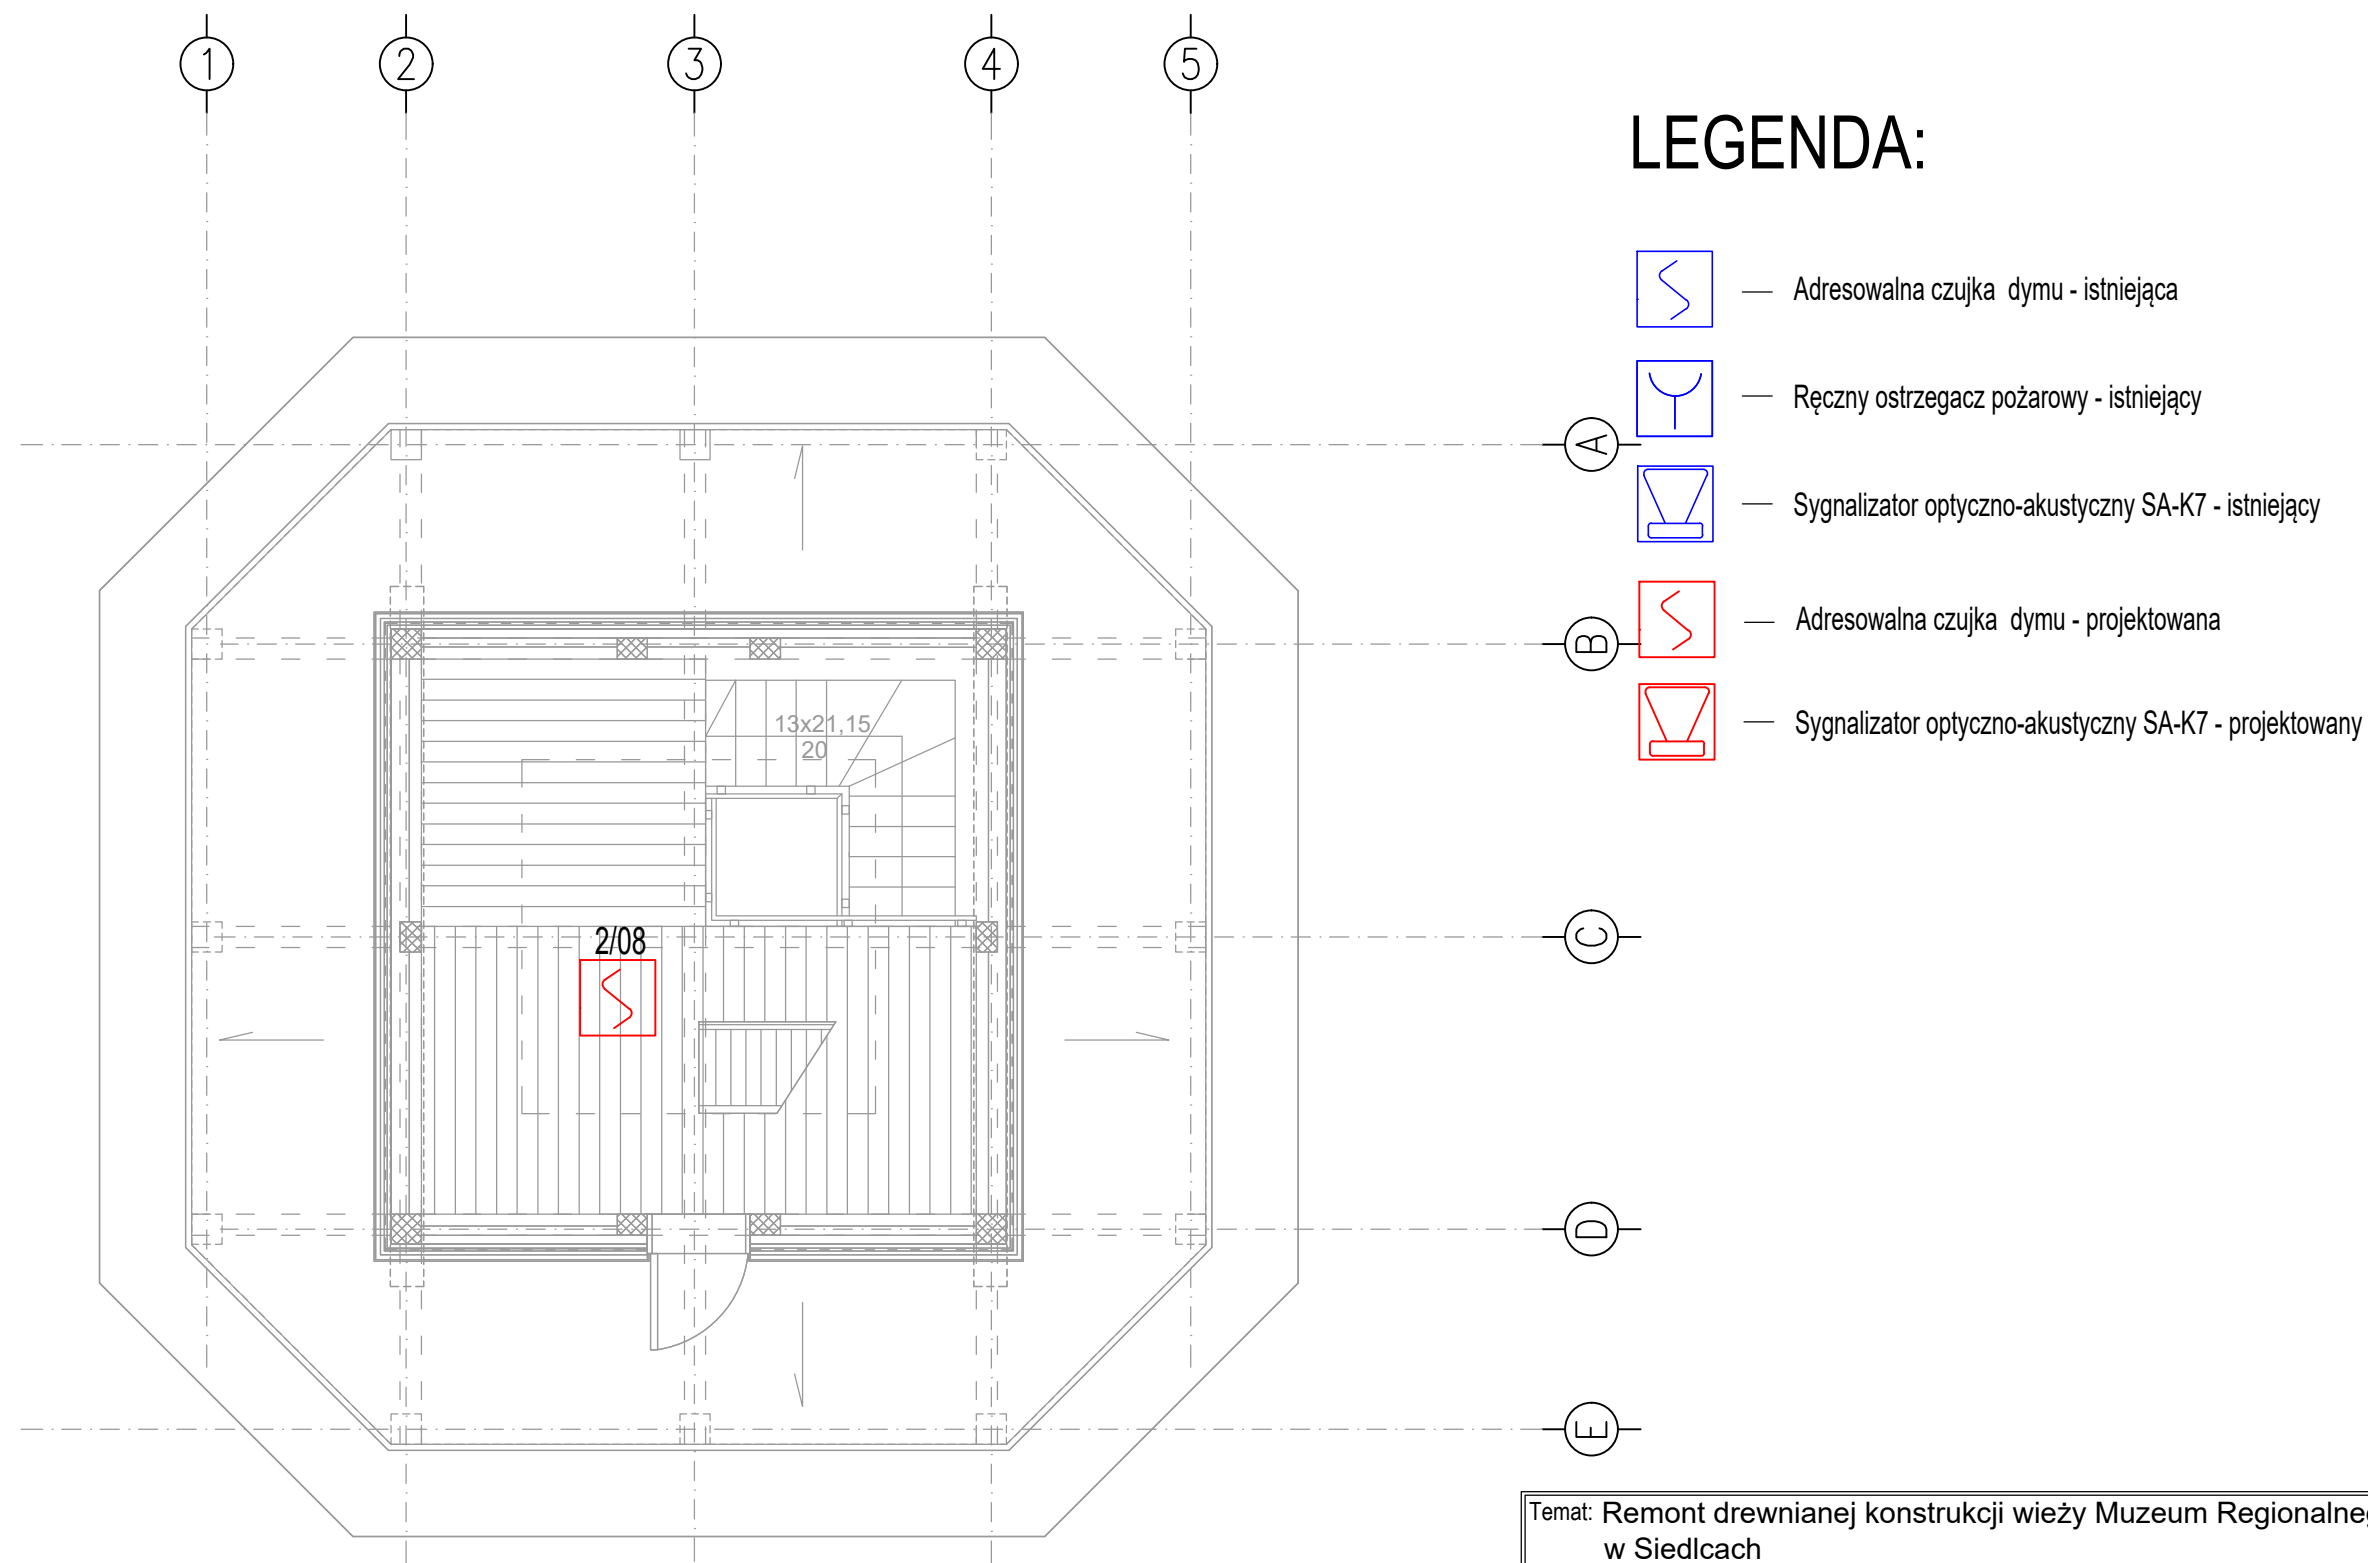

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul. Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Rzut poziomu +22,63 instalacja sygnalizacji pożaru SAP	Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50	Nr Rys. E-12



LEGENDA:

- Adresowalna czujka dymu - istniejąca
- Ręczny ostrzegacz pożarowy - istniejący
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - istniejący
- Adresowalna czujka dymu - projektowana
- Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 - projektowany

Temat: Remont drewnianej konstrukcji wieży Muzeum Regionalnego w Siedlcach			
Inwestor: Muzeum Regionalne w Siedlcach ul. Piłsudskiego 1 08-110 Siedlce			
Adres obiektu: Działki nr geod.: 9/2 obr. 50, jednostka Siedlce ul. Piłsudskiego 1, 08-110 Siedlce			
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak uprawnienia nr: MAZ/0104/PWBE/19 w specj. sieci i instalacje elektr. i elektroenerget. bez ograniczeń	Podpis:	MK-PROJEKT Monika Krzewniak 08-110 Siedlce ul.Mieszka I 6/48 NIP: 821-109-14-98 kom. 602 655 291	
Sprawdzający: mgr inż. Jerzy chudawski uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89 w specj. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń			
Temat: Rzut poziomu +26,57 instalacja sygnalizacji pożaru SAP	Data: grudzień 2020 r.	Skala: 1:50	Nr Rys. E-13