


RZUT DACHU

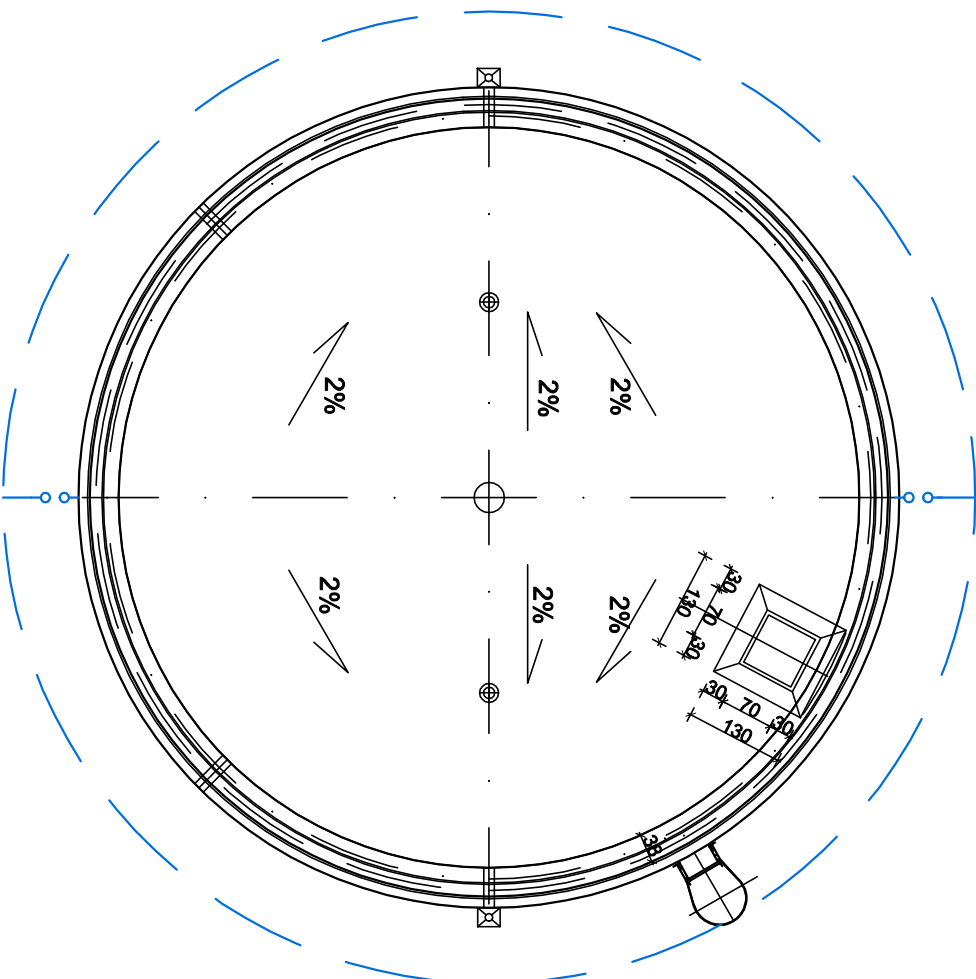

UWAGA: 1. Na etapie realizacji inwestycji należy zweryfikować trasę prowadzenia instalacji uzziemienia z innymi instalacjami. 2. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się częścią opisową projektu która stanowi integralny element dokumentacji. W przypadku wątpliwości lub niejasności wykonawca winien skontaktować się z biurem projektowym. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do robót, zobowiązany jest do zapoznania się z projektami technicznymi innych branż. 4. Instalację uzziemienia należy połączyć z istniejącą instalacją uzziemienia zbiornika retencyjnego zb. 1	
Zestawienie danych z projektu	
Blok	Opis
—	Uziom otokowy bednarka 30x4 OG,
—○—○—	Złącze kontrolne 4-otworowe, 4.1 OG

Inwestor:		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin	
Jednostka projektowa:		Stadium:	
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz tel/fax: 62 767 02 63 www.primeko.com.pl primeko@o2.pl		PT	
		Skala rysunku: 1:200	
		Data opracowania: Lipiec 2023r.	
Nazwa obiektu:	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach		
Adres obiektu:	m. Kały, dz. nr 34/2, 35/2 obręb 0006 Kały, gmina Jarocin		
Nazwa rysunku:	Rzut zbiornika retencyjnego wody - inst. uzziemienia		
Projektant: specj. elektryczn:	mgr inż. Przemysław Faługa upr. nr: WKP0430POCE/22		Nr rys.: E02