



Schematy węzłów

Ruroc. wodociągowe

zasilanie-pobór ze zbiornika W8, Z9;

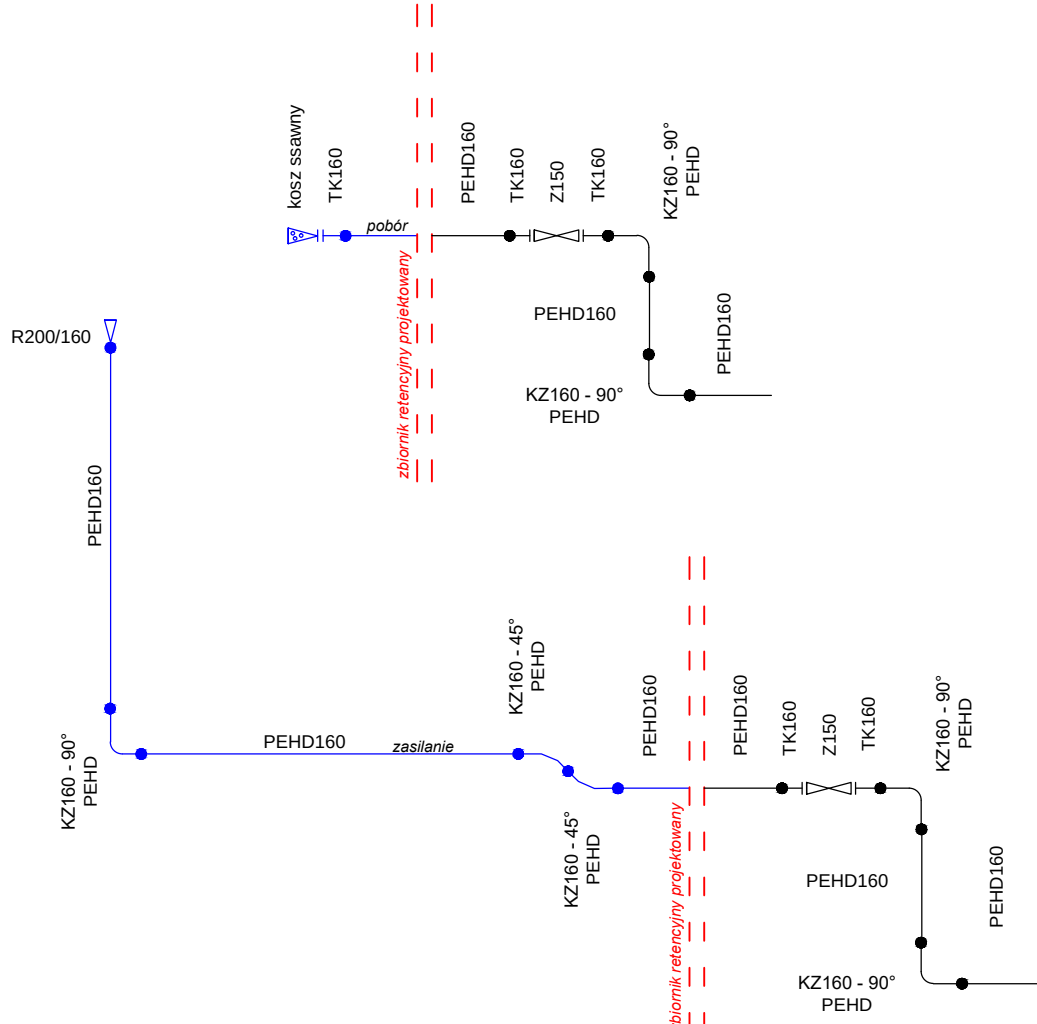


W5, Z5;

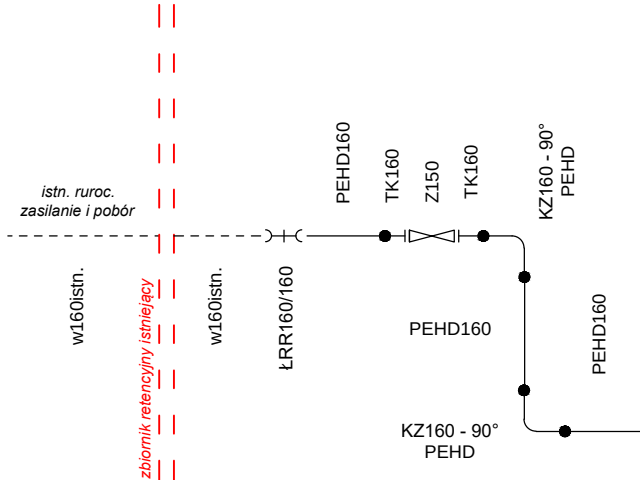


Ruroc. kanalizacyjne

```
przelew-spust zbiornika sp2-prz2;
```

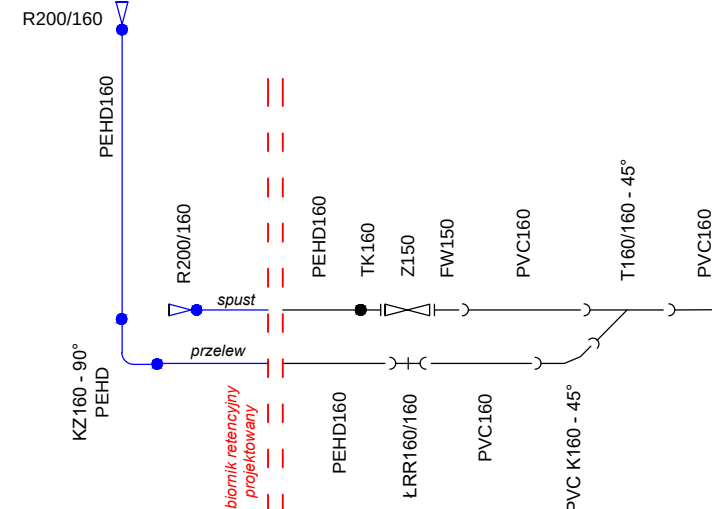

```
przelew-spust zbiornika sp1-prz1;
```

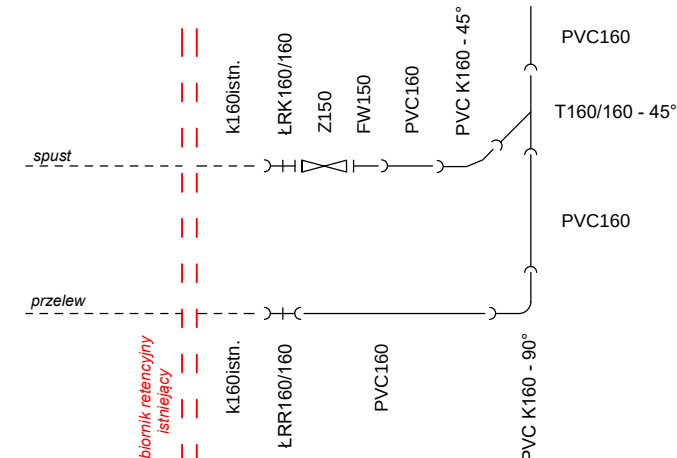

Zestawienie materiałów	
Orurowanie wewn. zbiornika	
PEHDØ160 wodoc.	14,0m
PEHDØ160 kanal.	5,5m
KZ160 - 45° PEHD	2 szt.
KZ160 - 90° PEHD	2 szt.
R200/160 PEHD	3 szt.
TK160 (tuleja kołnierz.)	1 szt.
Kosz szawny DN150	1 szt.

Inwestor:		Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin	
Jednostka projektowa:		Stadium:	
Zakład Projektowo-Ustugowy Inżynierii Środowiska PRIMEKO ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz tel/fax: 62 767 02 63 www.primeko.com.pl primeko@o2.pl		PT	
		Skala rysunku:	

		Data opracowania:	
		Lipiec 2023r.	
Nazwa obiektu:	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie stacji uzdatniania wody w Kątach		
Adres obiektu:	m. Kąty, dz. nr 34/2, 35/2 obręb 0006 Kąty, gmina Jarocin		
Nazwa rysunku:	Schematy węzłów		
Projektant: specj. sanitarna	inż. Jarosław Grzelak upr. nr: 7131-7132/37/PW/2002		Nr rys.: 18