

Jarocin, dnia 25.08.2023 r.

WR-RGN.6853.18.2023

Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska
„PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz

Dotyczy: inwestycji pn. „Budowa stacji podnoszącej ciśnienie (sieciowej pompowni wody) w sieci wodociągowej na odcinku Golina-Potarzyca”

Odpowiadając na wniosek z dnia 23.08.2023 r. informuję, iż uzgadniam przebieg trasy projektowanego rurociągu wodociągowe PEØ160 na działce nr **399/1** położonej w Golinie przy ul. Dworcowej/Słonecznej, dla inwestora PWIK Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin, na następujących warunkach:

1. Po wykonaniu przedmiotowej inwestycji niezbędne będzie przeprowadzenie procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu. W związku z powyższym po zakończeniu realizacji inwestycji proszę o przesłanie danych niezbędnych do jego zawarcia, tj. inwentaryzacji powykonawczej, długości sieci na działce nr 399/1 oraz danych osoby reprezentującej spółkę przy podpisywaniu porozumienia.
2. W przypadku przebiegu krzyżowego z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy wystąpić o odrębne uzgodnienie przebiegu do właściciela przedmiotowej infrastruktury.
3. Na terenie w/w działki w przypadku przebiegu inwestycji przez tereny tzw. zielone należy dokonać wymiany wierzchniej warstwy ziemi na humus o grubości min 4 cm, który następnie należy obsiać trawą.
4. Zajmowany teren działek uporządkować.
5. Zajmowany teren działek doprowadzić do stanu poprzedniego.
6. Inwestor ma obowiązek oznakować plac budowy.
7. Inwestor ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ludzi i mienia a także ponosi odpowiedzialność za szkody osób trzecich

Odnosząc się do wniosku z dnia 24.08.2023 r., wyrażam zgodę na skanalizowanie istniejącego rowu zlokalizowanego na działce nr **399/1**.

Z up. Burmistrza

Robert Zyskowski
II Z-ca Burmistrza

Przygotowała: Kinga Jakubowska
Zatwierdziła: Daria Bartkowiak

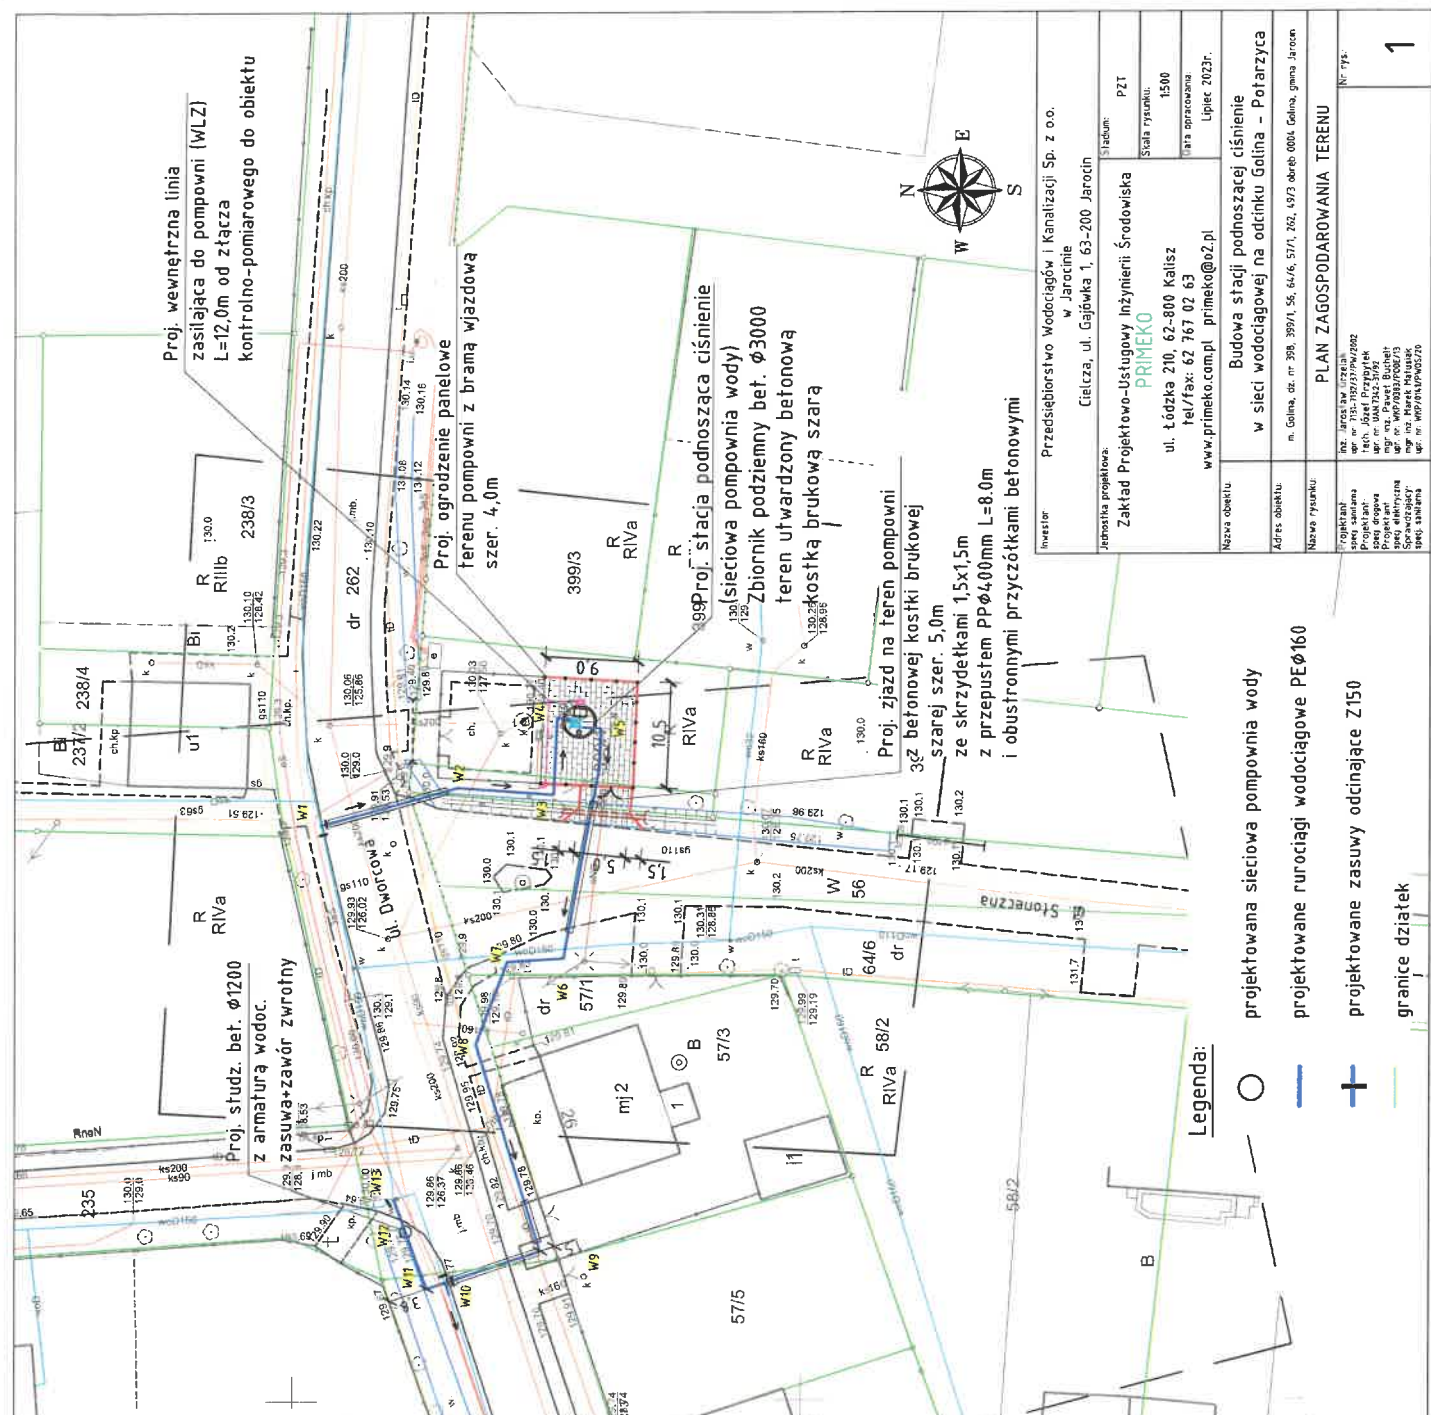
KIEROWNIK
Daria Bartkowiak

W1-W2	14,0m	przecisk r.ochr. stal. $\phi 273,0$ L=13m	2xZ150
W2-W3	9,5m		
W3-W4	7,4m		
W4-PW	0,5m		
PW-W5	0,5m		
W5-W6	23,1m	przecisk r.ochr. stal. $\phi 273,0$ L=13m	
W6-W7	5,6m		
W7-W8	8,8m		
W8-W9	21,4m	przecisk r.ochr. stal. $\phi 273,0$ L=4m	
W9-W10	10,0m	przecisk r.ochr. stal. $\phi 273,0$ L=10m	2xZ150
W10-W11	1,9m		
W11-W12	6,0m	studzienka zaworowa $\phi 1200$ - 1xZ150, 1xZ2150	
W12-W13	3,4m	1xZ150	

[illegible]

Legenda:

projektowana siećowa pompownia wody
projektowane rurociągi wodociągowe PE160
projektowane zasusy odcinające Z150
granice działek

[illegible]

Jarocin, dnia 25.08.2023 r.

WR-RGN.6870.10.2023

**Zakład Projektowo-Usługowy
Inżynierii Środowiska
„PRIMEKO”
ul. Łódzka 210
62-800 Kalisz**

Odpowiadając na wniosek z dnia 24.08.2023 r. (wpływ do tut. Urzędu: 24.08.2023 r.) informuję, iż wyrażam zgodę na dysponowanie gruntem stanowiącym własność Gminy Jarocin, położonym w Golinie przy ul. Dworcowej/Słonecznej, oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 399/1 z przeznaczeniem na cele projektowe dla inwestycji pn. „Budowa sieci podnoszącej ciśnienie w sieci wodociągowej na odcinku Golina-Potarzyca” oraz z przeznaczeniem na cele budowlane dla w/w inwestycji.

Z up. Burmistrza

Robert Ziśkowski
II Z-ca Burmistrza