



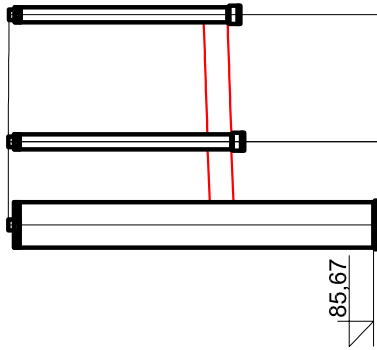

Poziom porównawczy 83,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	90.50	90.50	90.49
Rzędna dna kanału	87.52	87.55	87.60
Zagłębienie dna kanału [m]	2.98	2.95	2.89
Odległości [m]		5.50	8.40
Średnice, materiał	PVCØ315	PVCØ315	PVCØ315
Spadek	5.5 ‰	5.5 ‰	6.0 ‰
Długość trasy [m]	0.00	5.50	13.90


PS1 S1 S istn



Poziom porównawczy 83,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	90.50	90.50
Rzędna dna kanału	86.32	86.32
Zagłębienie dna kanału [m]	4.18	4.18
Odległości [m]	4.00	
Średnice, materiał	PVCØ315	
Spadek	7.0 ‰	
Długość trasy [m]	0.00	4.00

PS1 PS istn

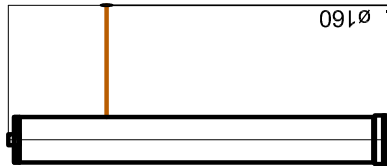

Poziom porównawczy 83,00 m n.p.m.

Rzędna terenu istniejącego	90.50	90.50
Rzędna dna kanału	89.20	89.20
Zagłębienie dna kanału [m]	1.30	1.30
Odległości [m]	8.90	
Średnice, materiał	PEHDØ160	
Spadek	0.0 ‰	
Długość trasy [m]	0.00	8.90

PS1 T1

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy
ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

Jednostka projektowa
Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska
"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210
tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium
Projekt techniczny
Skala
1:100/500
Data oprac.
Kwiecień 2023 r.

Nazwa obiektu
Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej
Wilkowyja-Cielcza

Adres obiektu
m. Wilkowyja, Cielcza, gm. Jarocin

Nazwa rysunku
PROFIL RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ

Opracował
Sprawdzący
Specjalista

mgr inż. Rafał Olejniczak

Opracował
mgr inż. Rafał Olejniczak

Rys nr.
2.1