


DEFLEKTOR typ PDN DN 80 - 500



DN	B	D	C	d	E	I	ØG
80	100	200	150	300	80	300	720
100	100	250	180	200	100	375	250
125	100	250	180	230	100	390	275
200	100	300	230	260	100	430	300

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Jarocinie z siedzibą w Cielczy
ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin

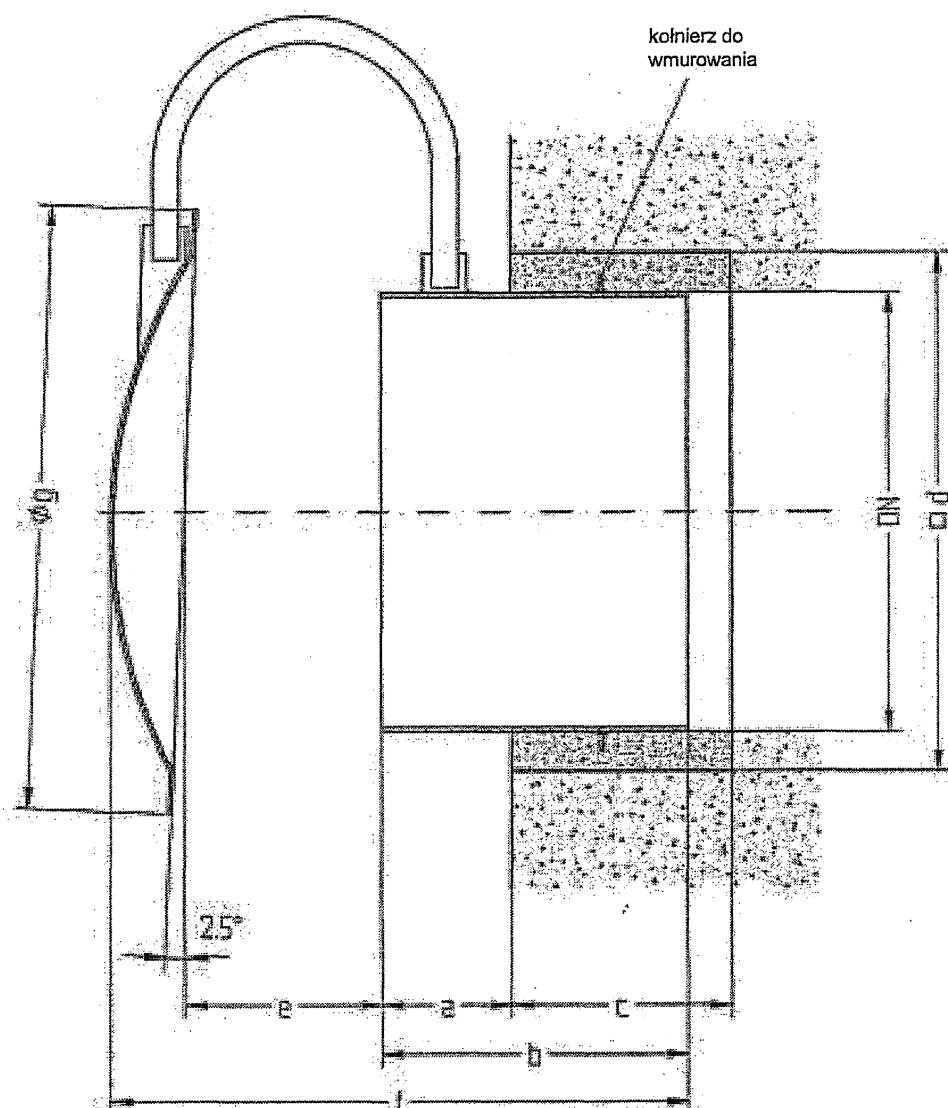

Jednostka projektowa

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska

"PRIMEKO"

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 210

tel/fax 62 767 02 63

www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl

Stadium

Projekt
techniczny

Skala

-

Data oprac.

Kwiecień 2023 r.

Nazwa obiektu

Przebudowa systemu kanalizacji tłocznej
Wilkowyja-Cielcza

Adres obiektu

m. Wilkowyja, Cielcza, gm. Jarocin

Nazwa
rysunku

DEFLEKTOR

Opracował

inż. Jarosław Grzelak
upr. nr 7131-7132/37/PW/2002
mgr inż. Monika Żurawska
upr. nr WKP/0273/PWOS/06

Sprawdzający
spec. sanitarna

Opracował

mgr inż. Rafał Olejniczak

Rys nr.

3.3