


# SCHEMAT SYSTEMU CCTV



## legenda:

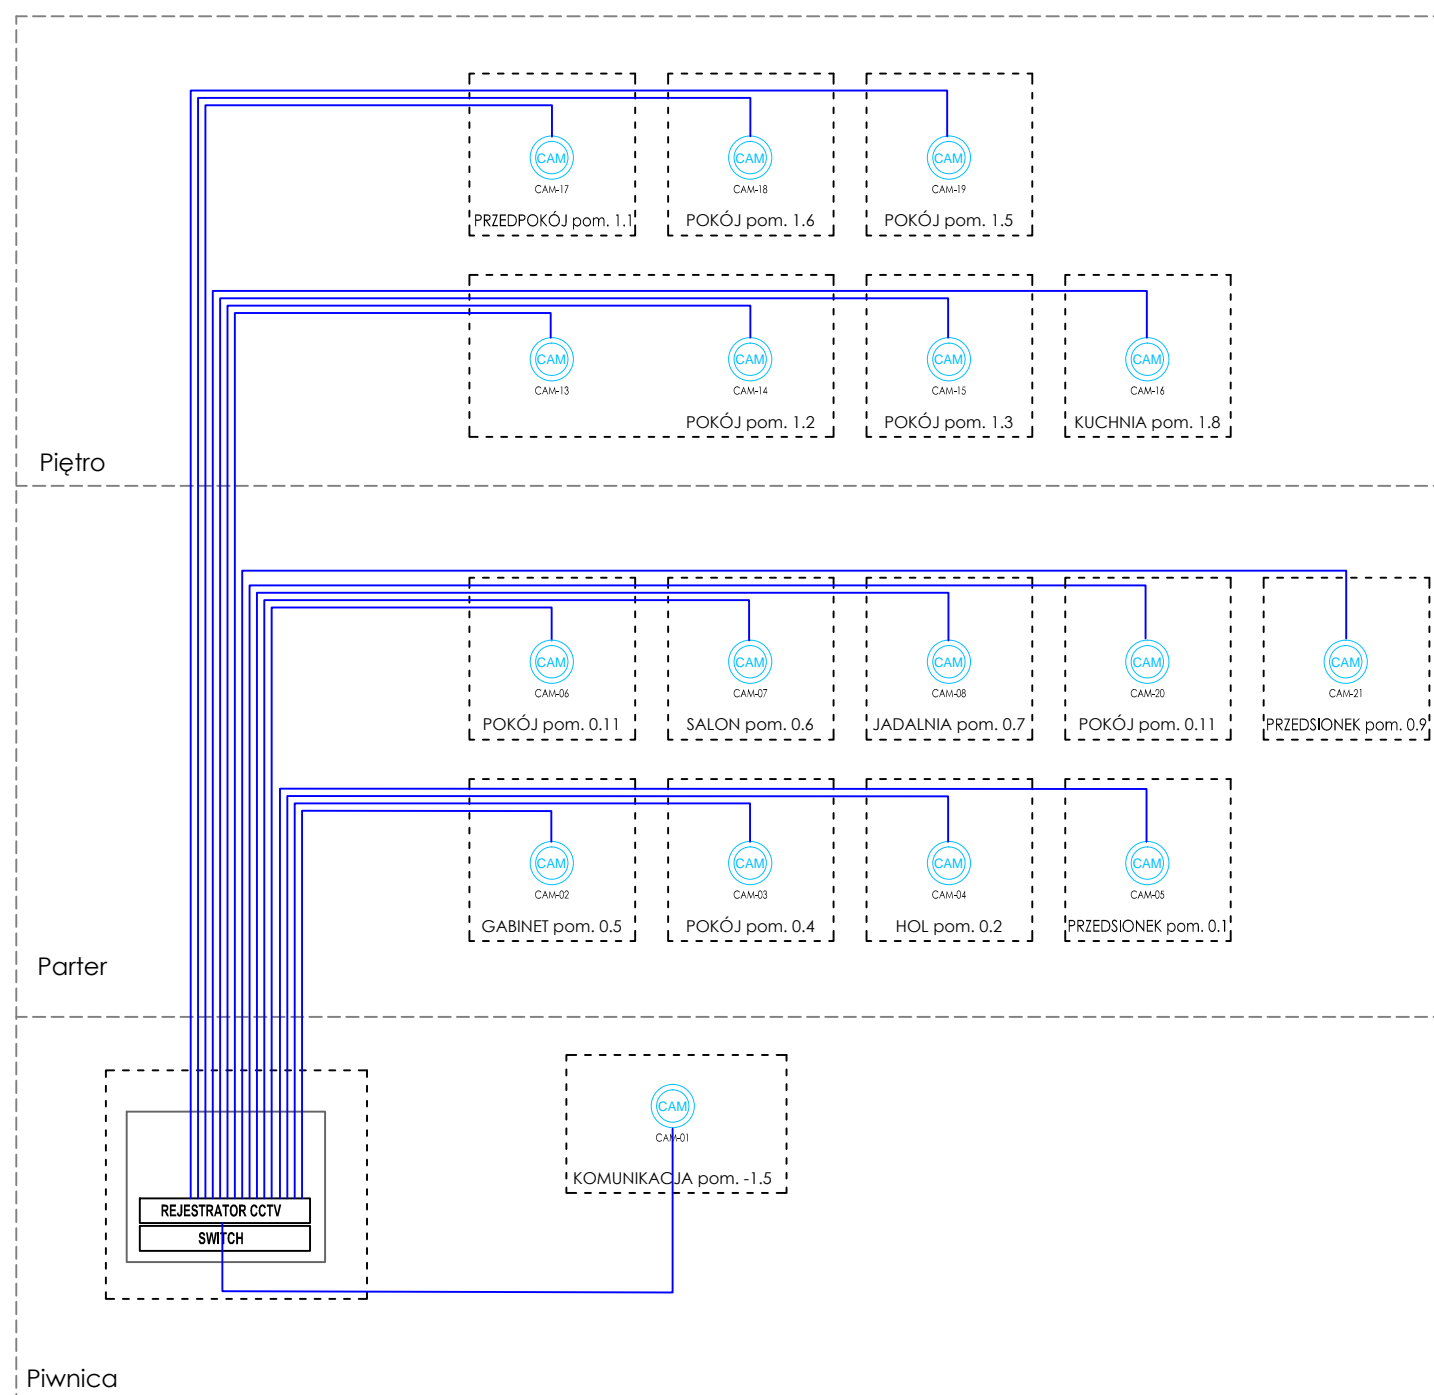

Kamera kopułowa, 1/1,9", 2 Mpx



Kamera IP, tulejowa, 2.0 Mpx, 4.1~16.4mm, IR50m



Switch POE, 32 portowy



Rejestrator sieciowy



UTP cat. 6

System CCTV należy podłączyć do systemu BIS Budynku głównego w celu przekazania sygnałów alarmowych

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia



KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESPÓŁ PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY  
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków NIP: 676-172-86-69 REGON: 351257980  
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Temat	PRZEBUDOWA BUDYNKU DWORKU MILUSIN W ZAKRESIE PIWNIC, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADOWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALCJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, BUDOWA ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE, BUDOWA INSTALACJI GAZU, REMONT W ZAKRESIE PRAC KONSERWATORSKICH ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO NA TECHNICZNE W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU	Nr projektu 19-05
Inwestor	Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 05-070 Sulejówek ul. Oleandrów 5	Data lipiec 2019
Lokalizacja	ul. Oleandrów 5, 05-070 Sulejówek dz. ew. nr 54/1 obręb 31	
Branża	INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE	rewizja
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	podpis
Projektant	mgr inż. Adam Szarnicki	MAP/0074/POOE/10
Współpraca	mgr inż. Krzysztof Bazan	
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90
Treść rysunku	SCHEMAT SYSTEMU CCTV	Nr rys: 6.02 Skala: -

**UWAGA:**  
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt V- Projekt  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!  
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.