
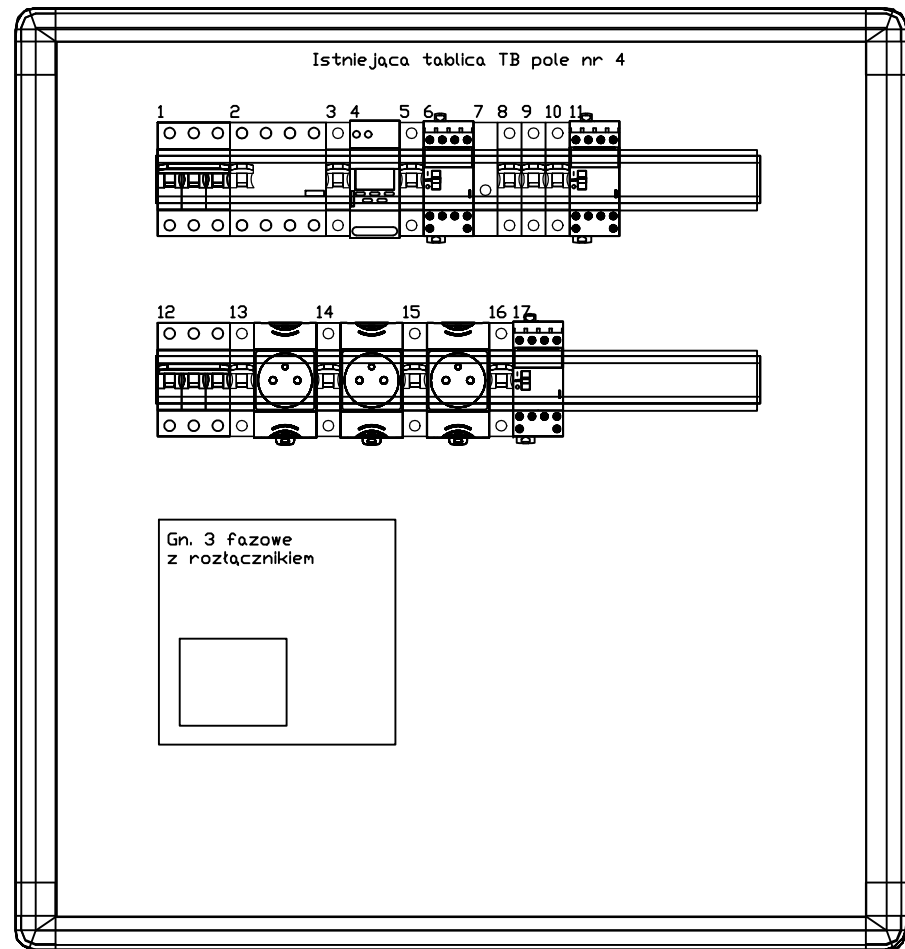
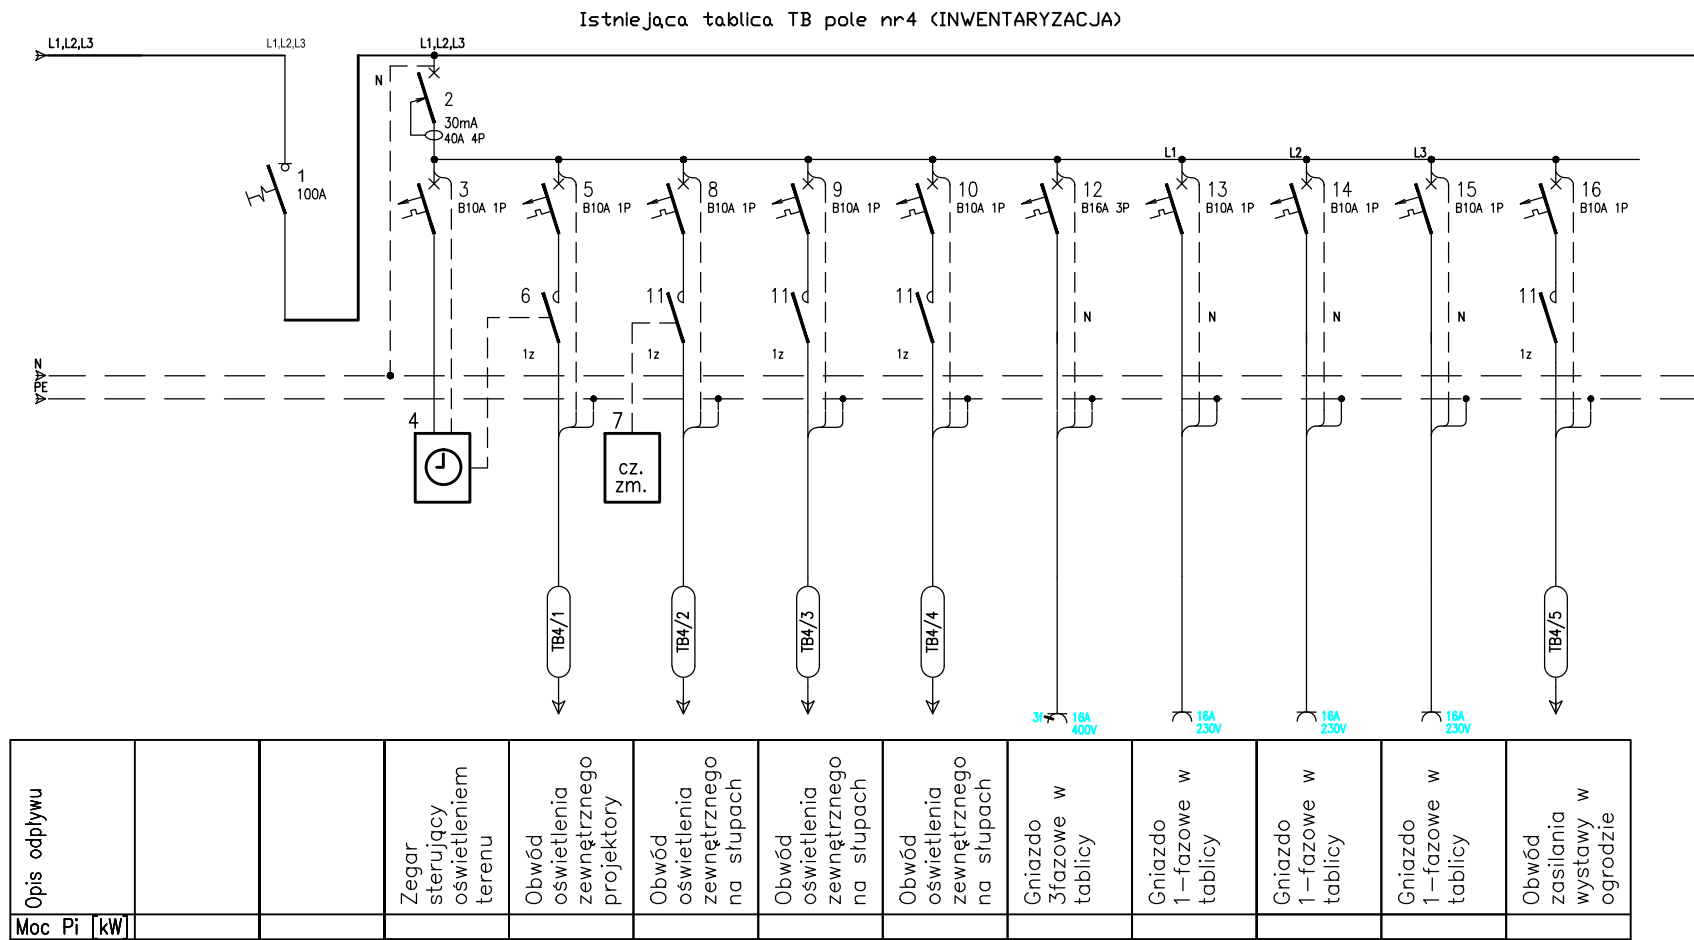
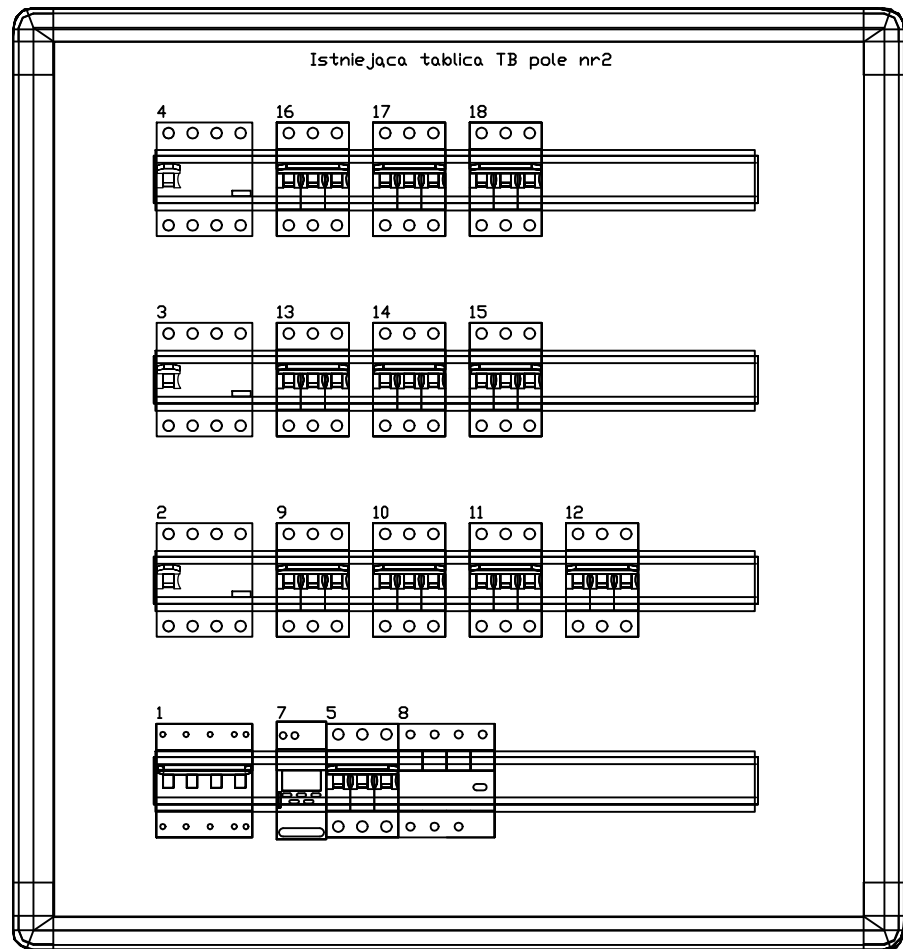




Rozbudowa istniejącej rozdzielniczy:
W tablicy opisanej jako tablica nr 3 należy na etapie rozbudowy:
1. Zdemontować istniejący rozłącznik główny, a w pierwszym rzędzie zabudować rozłącznik bezpiecznikowy z wyłączaczem, podłączonym do przycisku pożarowego wyłącznika prądu.
2. W rezerwowych rzędach zabudować aparaty do zabezpieczenia projektowanych obwodów elektrycznych.
3. Po wykonaniu prac montażowych przeprowadzić stosowne pomiary.

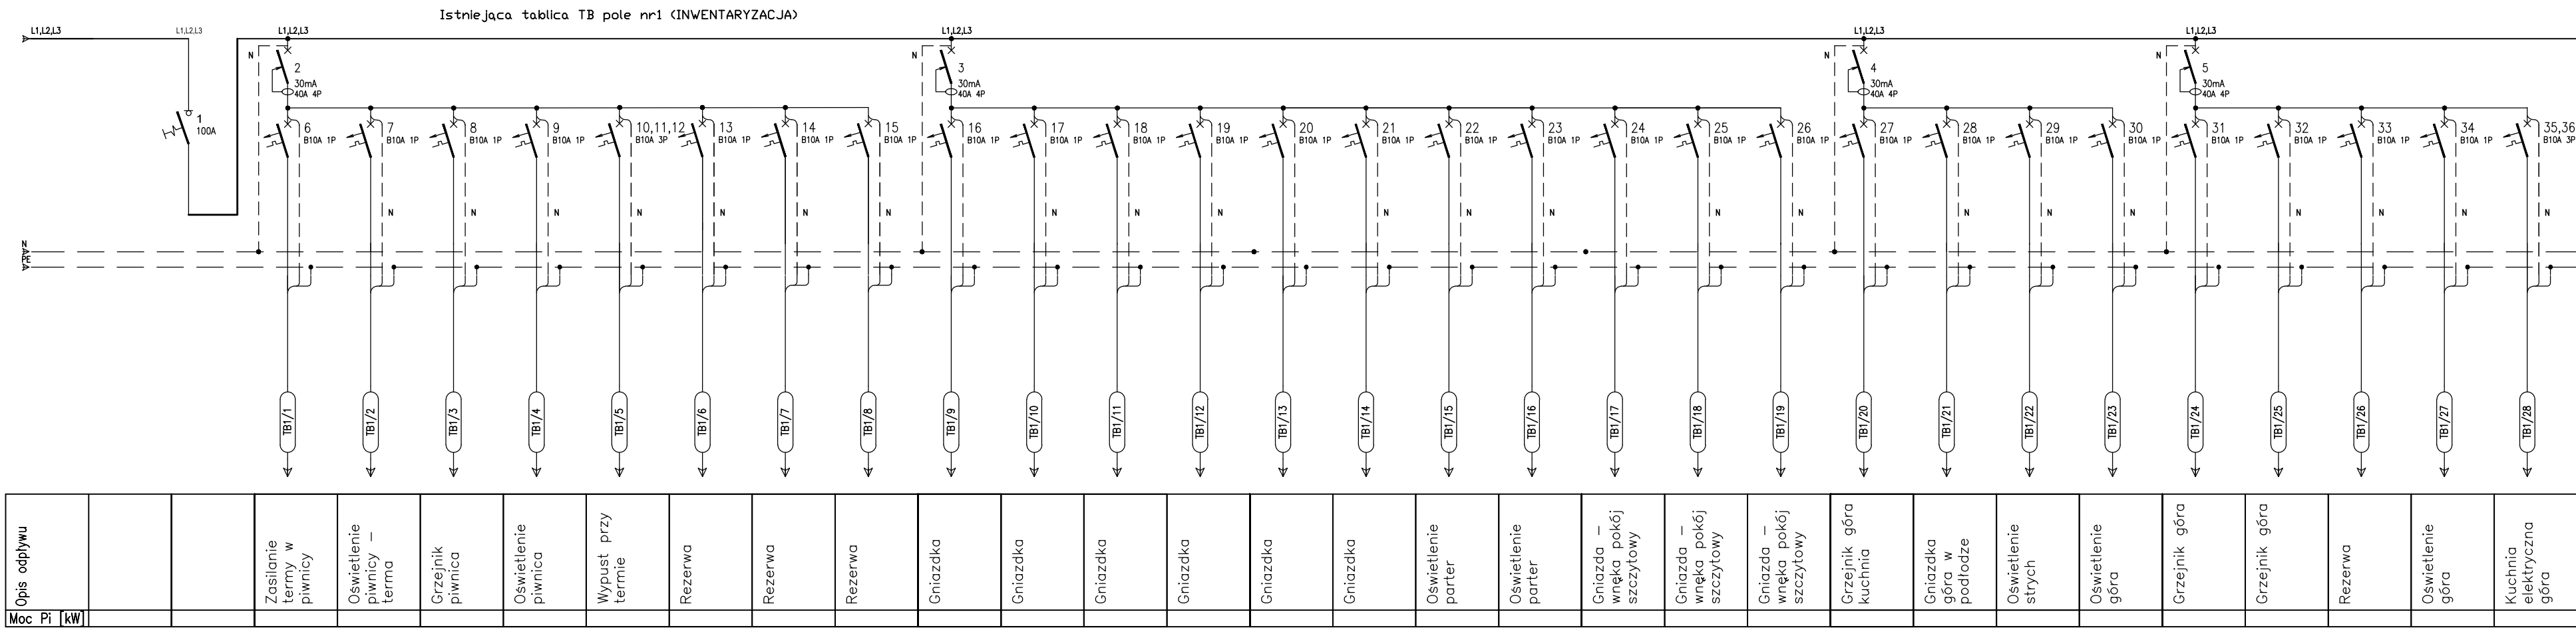

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT ZESP. PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY
ul. Żabłowa 19, 50-701 Kłodzko NIP: 676-172-86-49 REGON: 351207980
tel: +48 12 296 02 71 / +48 504 260 628 / fax: +48 122860270

Temat	REMONT BUDYNKU DWORKU MALUSIN W ZAKRESIE ROBÓT KONSERWATORSKICH, INSTALACJI SANITARNYCH, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACJI OPADWEJ, MONTAŻ KOTŁA GAZOWEGO I INSTALACJI C.O., MONTAŻ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ, W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM INWESTYCYJNEGO W SULEJÓWKU ul. Główna 5	Nr projektu	19-05
Inwestor	Muzeum Miasta Sulejówka	Data	lipiec 2019
Lokalizacja	ul. Główna 5, 05-070 Sulejówek dz. ew. nr 54/1 obręb 31		
Brano	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nawigacja	
Raza	PROJEKT WYKONAWCZY	podpis	
Projektant	mgr inż. Adam Szornicki	MAP/0074/PODE/10	
Współpraca	mgr inż. Jarosław Sklarczyk		
Sprawdzający	mgr inż. Leszek Obuszko	597/90	
Twórca rysunku	SCHEMAT TABLICZY TB	Nr rys. 6.00	
Uwagi		Skala	

Prawa Autorskie zastrzeżone - Zespół Projektowy Kontrapunkt V - Projekt
Wszystkie wymiary należy sporządzić na budowie
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.