





TYPOWE MOCOWANIA RUR OCIOGOW
MGŁY WODNEJ

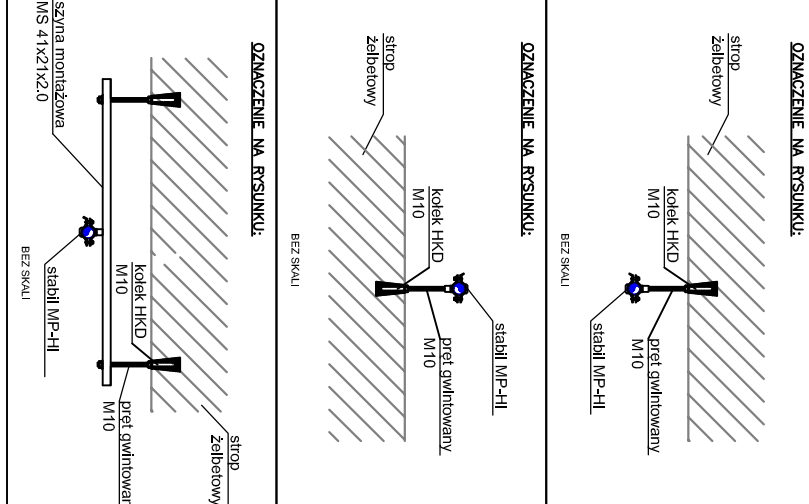

MOCOWANIE PIONOWI MGŁY WODNEJ

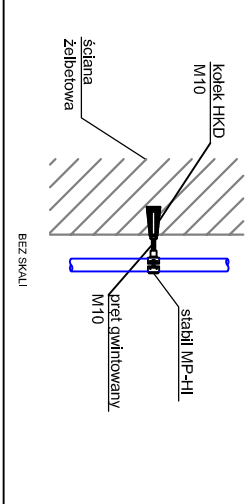

KĄDZE PODWIESZENIE POWINNO PRZECIĄC
CIEŻAR PIĘCIOKROTNEGO CIEŻARU RUR OCIOGOW
WYPEŁNIONEGO WODĄ PLUS 115 kg.

WYTYCZNE DLA ZAWIESI:
Rury 6 - 14 mm - maksymalne co 1,21 m
Rury 15 - 22 mm - maksymalne co 1,52 m
Rury 23 - 28 mm - maksymalne co 1,82 m
Rury 30 - 38 mm - maksymalne co 2,12 m
Rury 40 - 49 mm - maksymalne co 2,42 m
Rury 60 - 70 mm - maksymalne co 3,33 m

CIEŻAR RUR OCIOGOW WYPEŁNIONOCH WODĄ:
Rura 12x1,5 mm - ok. 0,46 kg/m
Rura 18x1,5 mm - ok. 0,80 kg/m
Rura 22x2,0 mm - ok. 1,26 kg/m
Rura 28x2,0 mm - ok. 1,73 kg/m
Rura 32x2,0 mm - ok. 2,12 kg/m
Rura 42,4x2,0 mm - ok. 3,78 kg/m
Rura 48,3x3,2 mm - ok. 5,38 kg/m
Rura 60,3x3,6 mm - ok. 7,25 kg/m

LEGENDA

- DYSCZA MGŁOWA WISZĄCA HNP-6-12-75-57
- DYSCZA MGŁOWA WISZĄCA HNP-6-12-6-24-57
- DYSCZA MGŁOWA WISZĄCA HNP-6-12-4-00-57
- ⊗ ELEMENT TERMOCZUŁY WISZĄCY HNP-6-12-0-57
- RURA NIERDZEJOWA 12x1,5 mm
- RURA NIERDZEJOWA 18x1,5 mm
- RURA NIERDZEJOWA 28x2,0 mm
- RURA NIERDZEJOWA 35,0x3,0 mm
- RURA NIERDZEJOWA 42,4x2,6 mm
- RURA NIERDZEJOWA 48,3x3,2 mm
- ⊗ ZAWÓR SPUSZCZOWO - PŁUCZĄCY
- ŚREDNICA RURY
- PION
- OS RURY OD POSADZKI POZIOMU UZ(4,60m) (mm)
- OS RURY OD POSADZKI POZIOMU P0(4,00m) (mm)

RUR OCIOGOW NALEŻY PRZEWODZIĆ POD STROPIEM ANTYRESOL, W
PRZESZTRENIE MIĘDZYSTROPIEJ.
DYSCZE ZLOKALIZOWANE W SUFLOCIE PODWIESZONYM.

GŁÓWNY PROJEKTANT		PROJEKT WYKONAWCY	
JOHANA DRZEWICKA		MAZDZ/PIWOS/11	
AGNIESZKA MALISZEWSKA		WA-38901	
EUGENIUSZ GAŚKA		MONIKA BARYŁSKI	
GRZEGOŹ JASZCZAK			
Tytuł projektu		Instalacja Wysokościennowej	
Instalacja Wysokościennowej		MGŁY WODNEJ	
Instalacja Wysokościennowej		POZIOM 02 - SALA WIELOFUNKCYJNA	
MP		PW SK IS MW 006 02	
1		2	
3		4	
5		6	
7		8	
9		10	
11		12	