


PROJEKT INSTALACJI C.O.  
RZUT PARTERU  
skala 1:100

Zestawienie powierzchni parteru (projekt)			wysokość pomieszczenia [m]
0.1	Sala gospodarstwa domowego	32.9300	2.7300
0.2	Pomieszczenie logopedy	16.2400	2.7300
0.3	Pokój opiekunów	21.1700	2.7300
0.4	Pomieszczenie socjalne opiekunów	5.3700	2.7300
0.5	WC opiekunów	3.6900	2.7300
0.6	Klatka schodowa	14.7400	2,27 / 3,06
0.7	Biuro kierownika	13.2700	2.7300
0.8	Księgozłoc	12.8700	2.7300
0.9	Punkt pielęgniarzski	13.8300	2.7300
0.10	WC	2.7600	2.7300
0.11	Schówek porządkowy	4.0400	2.7300
0.12	Korytarz	94.0300	2.7300
0.13	Klatka schodowa	1.7800	2,73 / 3,23
0.14	Przedsiok	2.0400	3,23
0.15	Sala rękodziela artystycznego	21.8100	2.9800
0.16	WC męskie / adaptacyjne	10.4700	2.9800
0.17	Korytarz	22.9900	2.9800
0.18	Przedsiok	1.3100	2.9800
0.19	Sala plastyczna	22.8100	2.9800
0.20	Sala rehabilitacji ruchowej	29.2400	2.9800
0.21	Pokój dzienny	8.8700	2.9800
0.22	Sala krawiectwa i haftu	16.5900	2.9800
0.23	Sala multimedialna	21.0600	2.7300
0.24	Sala muzyczna	24.6300	2.7300
0.25	Przedsiok	4.6000	2.7300
0.26	WC (męski)	6.7900	2.7300
0.27	WC (damski)	8.8800	2.7300
0.28	Pokój pedagoga / psychologa	16.6000	2.7300
0.29	Stółkwa / sala zajęć świetlicowych	50.3400	2.7300
Razem:			505.75m2

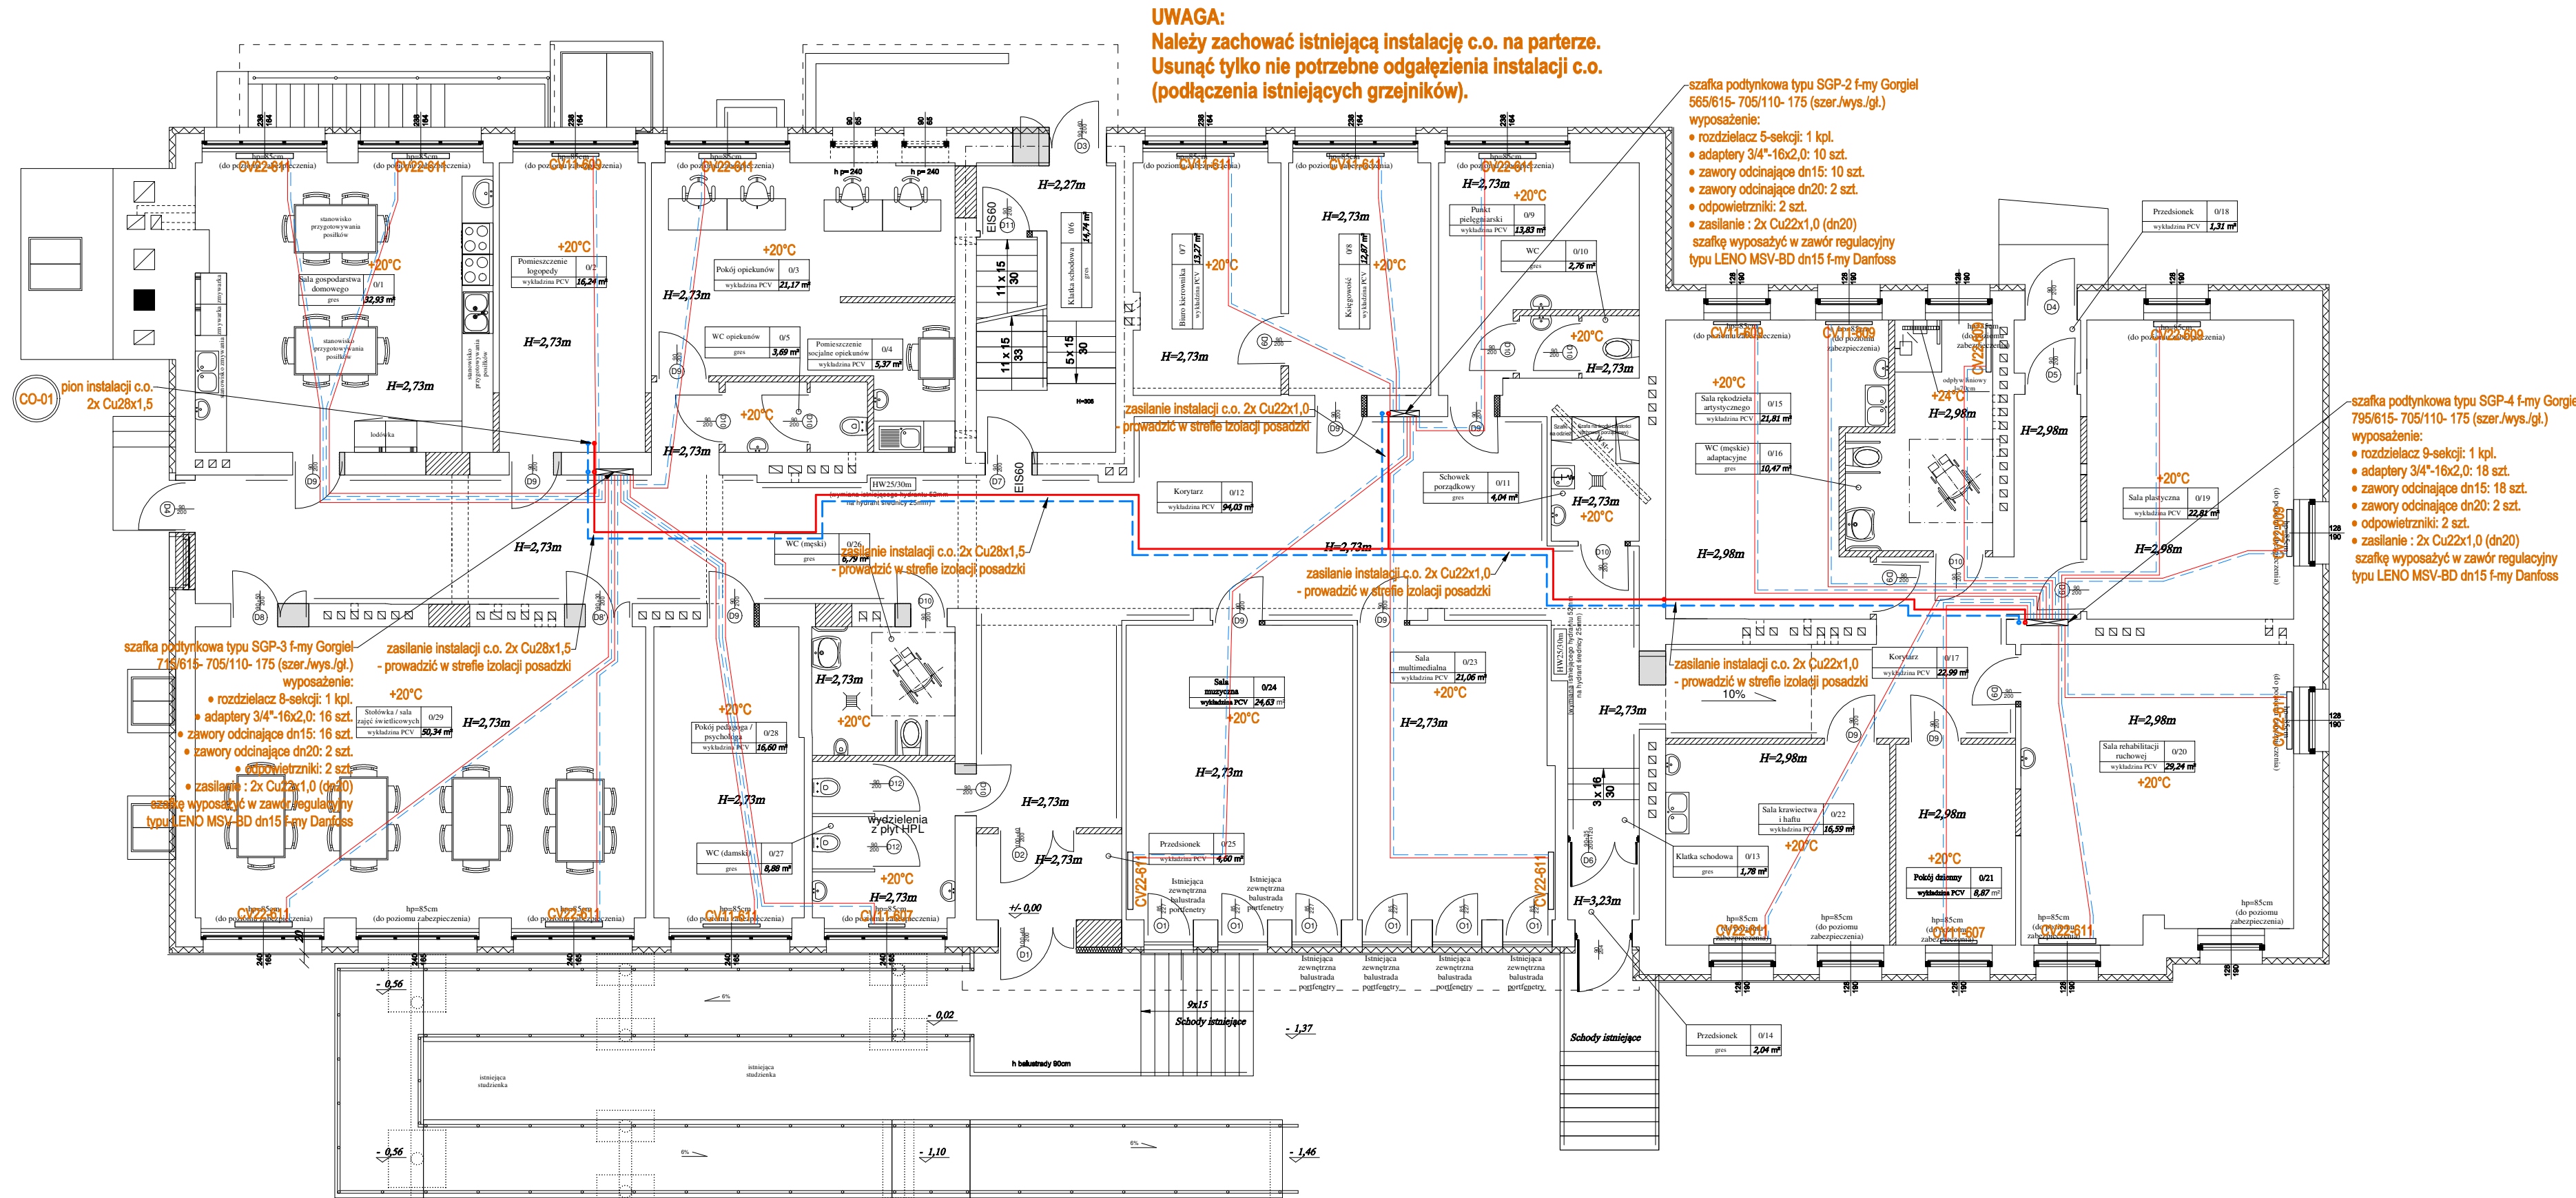


- ### Uwagi c.o.:
- Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tełach ochronnych.
  - Rurociągi prowadzić zgodnie z zasadami kompensacji.
  - Rury HK5 16x20 (przewody zasilające) prowadzone w strefie komunikacji należy zaizolować termicznie w celu nie dopuszczenia do przegrzewania posadzki.

- ## Uwagi ogólne.
- Urządzenia i materiały podnosząco wzorcowe, dopuszcza się stosowanie zamienników pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyższej jakości, parametrów i możliwości współpracy zamienników
  - Całość robót wykonaną zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi i instrukcją obsługi producenta materiałów i urządzeń
  - Jeżeli zlecający wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacji nie uwzględni wszystkich koniecznych elementów w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branż związanych koniecznych do prawidłowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed przystąpieniem do robót musi zgłosić listę uwag, do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę przyjęta bez uwag do realizacji

**Legenda (c.o.):**

- - woda grzewcza (zasilanie - główne rurociągi)
- - woda grzewcza (powrót - główne rurociągi)
- - woda grzewcza (zasilanie - gałazki rozdzielcze)
- - woda grzewcza (powrót - gałazki rozdzielcze)
- grzejniki ścienne
- szafki rozdzielaczowe

**(CO-01)** - oznaczenia pionów instalacji c.o.

		Nazwa i adres inwestycji:		Przebudowa budynku użyteczności publicznej położonego przy ul. Skrajnej 1 w Pacółtowie na cele Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy na działanie budowlanego z numerem ewidencyjnym 117/14 jednostką ewidencyjną: 281-095, Z NOWE MIASTO LUBAWSKIE - GMINA odebór: 0010 PACÓŁTOWO	
<b>PROJEKTOWANIE I NADZÓR</b>		Inwestor:		Powiat Nowomiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim, 13-900 Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1.	
	Nazwisko i imię		Nr uprawnień	Podpis	
Projektant	mgr inż. Paweł Tomaszewski		KUP0707/PACS/O6 <small>(z prawami nadzorcy projektu)</small> <small>(w zakresie robót budowlanych związanych z remontami obiektów historycznych, pomników, zabytkowych i niekulturowych)</small>		
Asystent projektanta	mgr inż. Kamil Graczyk				
Sprawdzający	mgr inż. Marcin Behrendt		KUGP1515/PACWS/O10 <small>(z prawami nadzorcy projektu)</small> <small>(w zakresie robót budowlanych związanych z remontami obiektów historycznych, pomników, zabytkowych i niekulturowych)</small>		
PROJEKT INSTALACJI C.O. RZUT PARTERU				skala 1:100	
				CO-02	