


SCHEMAT STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ Ø1000mm

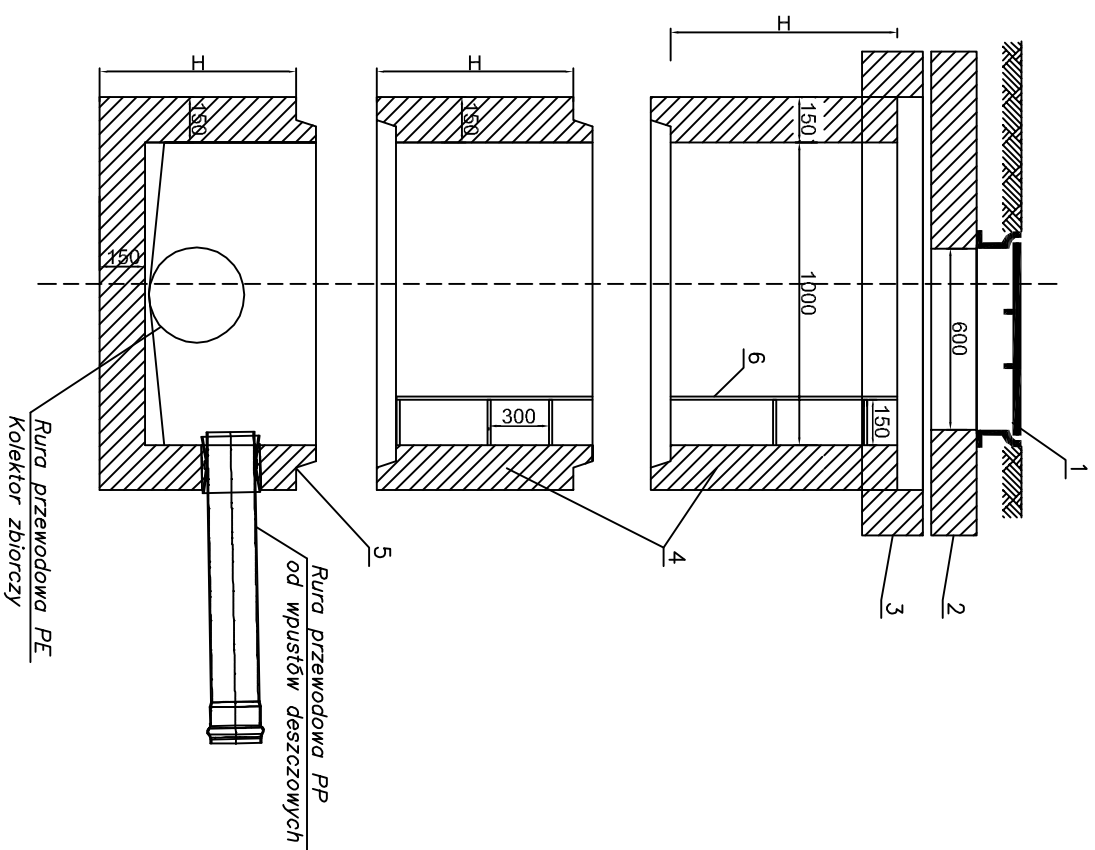

STUDZIENKA DN1000 KANALIZACYJNA
wg. PN-EN 1917:2004

UWAGA

Włączenie projektowanych kanałów z rur z PP/PE należy wykonać za pomocą przejść szczelnych.

inwestycja:	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0318T W MIEJSCOWOŚCI KRAJNO DRUGIE
inwestor:	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH ul. Włzowska 44 25-211 Kielce
projektant:	ADM Projekt Sp. z o.o. ul. Królowej Jadwigi 5 26-060 Chęciny

adres inwestycji:		m. Krajno Parcele, Krajno Drugie, gmina Górno		faza:		PROJEKT BUDOWLANY	
działki ewidencyjne:		wg Opisu Technicznego		data:		2019-12	
tytuł rysunku:		SCHEMAT STUDZIENKI BETONOWEJ FI 1000		rewizja:		-	
autorzy opracowania:		nr uprawnień /		specjalność:		podpis:	
projektował:		mgr inż. Norbert ROGOWSKI		SMK/0090/POOS/13 / sanitarna			
opracował:							
sprawdził:		mgr inż. Michał TOKARSKI		SMK/0095/POOS/13 / sanitarna			

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Reprodukcja projektu w całości lub fragmentach bez uprzedniego zezwolenia autorów zabroniona