


Nysa, 04.05.2022r.



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W NYSIE
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.4.4210.45.2022.WB

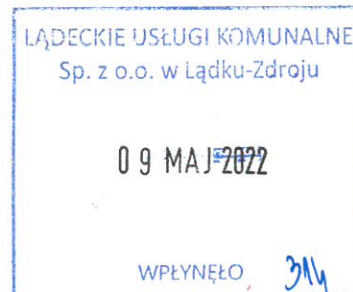

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust.1 pkt 1, art. 389 ust 1, art. 16 pkt 63, art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 78 oraz art. 79, art. 80, art. 396 ust.1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 2, ust 4 i ust. 8, art. 403 ust.1, ust.2 i ust. 6 pkt 1, art. 407 ust. 1 i ust.2 i art. 409 ust 1, 2, 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.); rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.02.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 14.02.2022r.) przestany pismem Nadzoru Wodnego w Kłodzku nr WR.4.2.0155.01.2022.UJ z dnia 15.02.2022, Łądeckich Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek Zdrój, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj.:

a) wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi z oczyszczalni ścieków znajdującej się na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto. obręb 0003, Stare Miasto za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu Ø 800mm o rzędnej dna 412,84 m n.p.m. w obudowie dokowej żelbetowej, przy rzędnej dna rzeki 412,45 m n.p.m. **do rzeki Biała Łądecka w km 21+790** zlokalizowanego na działce nr 1 i 9, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto.

b) wprowadzanie do wód nadmiaru ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi pochodzących z kanalizacji miasta Łądek Zdrój z pominięciem oczyszczalni ścieków, z przelewu burzowego znajdującego się na terenie oczyszczalni na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto, obręb 0003, Stare Miasto, w czasie trwania intensywnych opadów atmosferycznych, przy zwiększonym dopływie ścieków, w ilościach przekraczających przepustowość biologicznej części oczyszczalni (Q większe niż $0,150 \text{ m}^3/\text{s}$), oraz wykorzystaniu możliwych pojemności retencyjnych na obiektach oczyszczalni, istniejącym wylotem Ø 800mm, do rzeki Biała Łądecka w km 21+790, zlokalizowanym na działce nr 1 i 9, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto, obręb 0003, Stare Miasto,

orzekam:

- I. Udzielić **Łądeckim Usługom Komunalnym Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek Zdrój**, pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne, tj.:

a) wprowadzanie do wód ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oczyszczonych na mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju, znajdującej się na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto. obręb 0003, Stare Miasto

za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu $\varnothing$ 800mm o rzędnej dna 412,84 m n.p.m. w obudowie dokowej żelbetowej, przy rzędnej dna rzeki 412,45 m n.p.m. **do rzeki Biała Łądecka w km 21+790** zlokalizowanego na działce nr 1 i 9, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto. Współrzędne geodezyjne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 wynoszą X: 5580218.7 ; Y: 6418629.5.

Oczyszczone ścieki spełniające standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 9\ 999$ RLM odprowadzane będą do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 o średniej przepustowości oczyszczalni $Q_{\text{śr. dob.}} = 2900,00 \text{ m}^3/\text{s}$ i maksymalnej przepustowości oczyszczalni $8\ 000 \text{ m}^3/\text{dobę}$. Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji (5509 mieszkańców + 3185 osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji = 8649 osób). Projektowana maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków nie przekracza 9 999 RLM.

Oczyszczone ścieki zostaną odprowadzone w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{max/sek.}} &= 0,060 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr. dob.}} &= 2900,0 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{dop. roczne}} &= 1\ 100\ 000 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

o składzie:

- BZT₅ $\leq 25 \text{ mg O}_2/\text{l}$,
- ChZT_{cr} $\leq 125 \text{ mg O}_2/\text{l}$,
- Zawiesina ogólna $\leq 35 \text{ mg/l}$,

Ponadto oczyszczone ścieki nie mogą zawierać odpadów stałych oraz zanieczyszczeń pływających oraz dwuchloro-dwufenylo-trójkloroetanu (DDT), polichlorowanychbifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH), chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne oraz nie mogą powodować zmian w naturalnej biocenoze wód, zmian naturalnej mętności, barwy i zapachu, formowania się osadów lub piany.

b) wprowadzanie do wód nadmiaru ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi pochodzących z kanalizacji miasta Łądek Zdrój z pominięciem oczyszczalni ścieków, z przelewu burzowego znajdującego się na terenie oczyszczalni na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto, obręb 0003, Stare Miasto, w czasie trwania intensywnych opadów atmosferycznych, przy zwiększonym dopływie ścieków, w ilościach przekraczających przepustowość biologicznej części oczyszczalni (Q większe niż $0,150 \text{ m}^3/\text{s}$), oraz wykorzystaniu możliwych pojemności retencyjnych na obiektach oczyszczalni, istniejącym wylotem $\varnothing$ 800mm, do rzeki Biała Łądecka w km 21+790, zlokalizowanym na działce nr 1 i 9, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto, obręb 0003, Stare Miasto, na terenie aglomeracji, maksymalnie 10 razy w ciągu roku w przy maksymalnym dopuszczalnym czasie trwania pojedynczego zrzutu 12h w ilości:

$$\begin{aligned} Q_{\text{max/sek.}} &= 0,01620 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{śr. dob.}} &= 350,00 \text{ m}^3/\text{s} \\ Q_{\text{dop. roczne}} &= 3500,0 \text{ m}^3/\text{s} \end{aligned}$$

Współrzędne geodezyjne wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF 2000 wynoszą X: 5580218.7 ; Y: 6418629.5.

II. W sytuacjach odbiegających od normalnych, tj.: w czasie intensywnych opadów atmosferycznych, przy zwiększonym dopływie ścieków do oczyszczalni, celem retencjonowania ścieków należy wykorzystać możliwe pojemności procesowe na oczyszczalni, w szczególności pojemności osadników tak, aby mogły one pełnić funkcję zbiorników retencyjnych przyjmujących ścieki w przypadku nawalnych deszczy, a następnie sukcesywnie opróżnianych, gdy pozwolą na to wielkości przepływów.

III. Ustalić sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości odprowadzanych ścieków do rzeki Biała Łądecka w km 21+790:

1. ilość ścieków określać w sposób automatyczny (ciągły) za pomocą układu pomiarowego (zwięzła pomiarowa z rejestratorem oraz sondą ultradźwiękową poziomą) zamontowanych na kanale odpływu ścieków oczyszczonych.
 2. Pobór próbek ścieków oczyszczonych następuje w studzience rewizyjnej zbiorczej zlokalizowanej bezpośrednio przed wylotem rurociągu do rzeki Biała Łądecka.
 3. Badanie ścieków prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w regularnych odstępach czasu w okresie roku:
 - liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, nie może być mniejsza niż dla RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 – 12 próbek w okresie roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku, gdy co najmniej jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek.
 4. Odnutowywać krotkość ilości zrzutów burzowych w trakcie trwania intensywnych opadów atmosferycznych w ciągu roku, odnotowywać ilość ścieków komunalnych stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi odprowadzanych przelewem burzowym. Pomiary wykonywane powinny być zachowywane w bazie danych w takiej formie, aby możliwa była konfrontacja z archiwalnymi zapisami warunków pogodowych na danym obszarze.
 5. Dla szczegółowego określenia warunków i zakresu korzystania z wód, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się dodatkowo obowiązek prowadzenia pomiarów jakości wód śródlądowych wód płynących rzeki Biała Łądecka poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków z określeniem częstotliwości i metod tych pomiarów.
- IV. Ustalić sposób prowadzenia pomiarów, jakości śródlądowych wód płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni, z określeniem częstotliwości tych pomiarów:
1. Miejsce poboru prób do badań, jakości wód rzeki Biała Łądecka w km 21+790:
 - 20 m powyżej wylotu,
 - 50 m poniżej wylotu, tj. w wyznaczonym punkcie pełnego wymieszania ścieków z wodami odbiornika.
 2. Zakres badań BZT₅, ChZT_{cr}, zawiesiny ogólne.
 3. Częstotliwość badań: w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
- V. Ustalić sposób postępowania w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego:
1. W przypadku wystąpienia awarii mogącej mieć wpływ na ilość i jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika należy niezwłocznie:
 - a) podjąć działania minimalizujące skutki awarii,
 - b) zawiadomić o zaistniałej awarii:
 - właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska,
 - uprawnionego do rybactwa – Polski Związek Wędkarski Okręg w Wałbrzychu
 - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie.
 2. Informację o zaistniałej awarii należy odnotować w rejestrze pracy obiektu podając przyczynę jej wystąpienia, czas trwania oraz termin usunięcia.
 3. W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających podwyższa się maksymalnie o 50% w stosunku do podanych w pkt nr I niniejszej decyzji.
- VI. Zobowiązać Spółkę Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. w związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym do:
1. prowadzenia gospodarki ściekowej na terenie zakładu zgodnie z wymogami prawa i ochrony środowiska, w tym utrzymania pełnej sprawności i w należyтым stanie technicznym urządzeń służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków, eksploatacja urządzeń powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji, a czynności z nią związane odnotowywane w zeszycie eksploatacji obiektu,
 2. prawidłowej eksploatacji, konserwacji oraz wykonywania remontów urządzeń wodnych (wylotu) celem zachowania ich funkcji,
 3. prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód wraz z ewidencją dokonywanych pomiarów,
 4. prowadzenia pomiarów jakości wód rzeki Biała Łądecka w km 21+790 powyżej i poniżej miejsca wprowadzania ścieków wraz z ewidencją dokonywanych pomiarów,

5. przekazywania wyników prowadzonych pomiarów wód jakości Biała Łądecka organowi właściwemu do wydania pozwolenia wodnoprawnego, w uzgodnionej formie i układzie w terminie 30 dni od daty ich wykonania.

VII. Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych wód rzeki Biała Łądecka w km 21+790 wydaje się na czas oznaczony tj. **do 3 maja 2032r.**

VIII. Decyzję niniejszą wydano na podstawie dokumentacji pn.: *„Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 12 istniejącym wylotem Ø800mm do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 (dz. nr 1) na terenie miasta Łądek Zdrój obr. Stare Miasto.”* opracowanej przez Pana mgr inż. Marka Źródłowskiego w Ławicy w lutym 2022r.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z 14.02.2022r. (data wpływu do tut. Zarządu Zlewni: 14.02.2022r.) przesłanym pismem Nadzoru Wodnego w Kłodzku nr WR.4.2.0155.01.2022.LJ z dnia 15.02.2022, Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek Zdrój wystąpiły do Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. a) wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu Ø 800mm **do rzeki Biała Łądecka w km 21+790,**

b) wprowadzanie do wód nadmiaru ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi pochodzących z kanalizacji miasta Łądek Zdrój z pominięciem oczyszczalni ścieków, z przelewu burzowego znajdującego się na terenie oczyszczalni, istniejącym wylotem Ø 800mm, do rzeki Biała Łądecka.

Zgodnie z art. 407 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.) – dalej ustawy Prawo wodne do wniosku dołączono dokumentację pn.: *„Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków położonej na działce nr 12 istniejącym wylotem Ø800mm do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 (dz. nr 1) na terenie miasta Łądek Zdrój obr. Stare Miasto.”* (w formie papierowej i w formie elektronicznej na płycie CD) opracowany przez Pana mgr inż. Marka Źródłowskiego w Ławicy w lutym 2022r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności sporządzonym w języku nietechnicznym.

Dodatkowo do wniosku dołączono:

- Zgłoszenie Łądeckich Usług Komunalnych dotyczące prowadzenia działań na podstawie art. 118 ustawy o ochronie przyrody złożone na do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismo znak L. dz. 757/03/22/LUK z dnia 23.03.2022r.
- Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą nr XXXVI/247/13 Rady Miejskiej Łądek Zdroju z dnia 30 kwietnia 2013r w sprawie uchwalenia MPZP Łądek Zdroju „Nowy Zdrój A – Stare Miasto” (Dz.U. Woj. Dolnośląskiego z 2013r. poz. 3873).
- decyzję WR.ZZŚ.4.4140.2.2022.JP z dnia 13 kwietnia 2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dopuszczającą na podstawie art. 80 ustawy Prawo wodne wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2.
- sprawozdania z badań próbek ścieków powyższej instalacji oczyszczania ścieków wykonane przez GBAGROUP Łąski, ul. Kościelna 2a, 05119 Legionowo o numerach: W/0/08/2021/697/F/2, W/0/08/2021/697/F/3, W/0/12/2021/226/F/1, W/0/12/2021/226/F/2, dotyczące próbek ścieków oczyszczonych. Wyniki mieściły się w normach zawartych w aktualnym rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) omawiana oczyszczalnia zaliczana jest do przedsięwzięć mogących **potencjalnie znacząco** oddziaływać na środowisko. Organem właściwym

do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest w tym przypadku Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Spełniając wymogi z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Łądku Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4 i w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Łądek Zdrój.

Ponadto zgodnie z art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14.06.1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, pismem z dnia 13.04.2022r. nr WR.ZUZ.4.4210.45.2020.WB zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, pouczając jednocześnie o przysługującym prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz możliwości składania uwag i wniosków.

W okresie przewidzianym do składania uwag i wniosków strona postępowania, jak też inne osoby i jednostki nie wniosły uwag i zastrzeżeń, co do możliwości udzielenia wnioskowanego pozwolenia.

Z dołączonych do wniosku dokumentów wynika, że dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, zostały spełnione wymogi formalno-prawne, określone w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, a pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji nie narusza postanowień art. 396 ust.1 ustawy, w szczególności ustaleń:

- Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (PGW), stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016r., poz.1967).

Obszar zamierzonego korzystania z wód (usług wodnych) położony jest w granicy:

- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Biała Łądecka od Morawki do Nysy Kłodzkiej o kodzie RW60008121699, typ JCWP (8) mała rzeka wyżynna krzemianowa, zakwalifikowana do NAT części wód o złym stanie, zagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych, cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan ekologiczny: możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Biała Łądecka od Nysy Kłodzkiej do Orliczki w obrębie JCWP oraz dobry stan chemiczny dla JCWP wyznaczono odstępstwo, Typ odstępstwa wynikający w art.4 ust.4 i 5 RDW 4(4)-1, termin osiągnięcia celów środowiskowych 2027r,
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) GW6000126, której stan ilościowy i chemiczny oceniono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych wyznaczono jako niezagrożone, cel środowiskowy dla JCWP to dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy.

- Planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. w sprawie przyjęcia planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (DZ.U. z 2016r. poz. 1938) – wylot ścieków do rzeki Biała Łądecka w km 21+790 usytuowany jest w obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%.

W zasięgu oddziaływania planowanych usług wodnych występują formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1098). Teren oczyszczalni znajduje się w obszarze Natura 2000 Biała Łądecka PLH 020035 i w otulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego.

Zgodnie z Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586), Rada Miejska Łądku Zdroju Uchwałą NR XXXIV/233/2021 z dnia 10 maja 2021r. podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Łądek-Zdrój, wyznaczono aglomerację Łądek Zdrój o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 8811, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego w dniu 20 maja 2021r. poz.2455.

Do oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju dopływają ścieki doprowadzone zbiorczym systemem kanalizacyjnym (w tym kanalizacją ogólnospławną) oraz ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi.

Zakres zadania obejmuje wprowadzanie do wód oczyszczonych ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oczyszczonych na mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju, znajdującej się na działce nr 12, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto. obręb 0003, Stare Miasto za pomocą istniejącego w lewym brzegu wylotu Ø 800mm o rzędnej dna 412,84 m n.p.m. w obudowie dokowej żelbetowej, przy rzędnej dna rzeki 412,45 m n.p.m. **do**

rzeki Biała Łądecka w km 21+790 zlokalizowanego na działce nr 1 i 9, AM-2 jedn. ewid. 020808_4, Łądek Zdrój – miasto. Obręb 0003, Stare Miasto. Zgodnie z AKPOŚK z 2017r. oczyszczalnia posiada Id aglomeracji – PLDO073. Wahanie ilości dopływających ścieków wynika z tego, że do części kanalizacji sanitarnej podłączone są wloty kanalizacji deszczowej oraz występują wody infiltracyjne z gruntu. W wyniku nadmiaru ilości ścieków w okresie opadów przekraczających przepustowość biologicznej części oczyszczalni (Q większe niż $0,150 \text{ m}^3/\text{s}$), ręcznie ustawiana jest zasuwa w studziencie przelewowej przed kratami w celu zabezpieczenia części biologicznej oczyszczalni a nadmiar ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi odprowadzany jest bezpośrednio wylotem ścieków do rzeki Biała Łądecka w km 21+790.

Zgodnie z art. 16 pkt 63 ustawy Prawo wodne w nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. - ścieki z oczyszczalni ścieków w Łądku Zdroju zakwalifikowano, jako ścieki komunalne, tj. ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych.

Zgodnie z art. 80 ustawy Prawo wodne dopuszcza się wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych z przelewów kanalizacji deszczowej lub ścieków z przelewów burzowych komunalnej kanalizacji ogólnospławnej na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2, o ile właściwy organ Wód Polskich ustali, w drodze decyzji, że takie dopuszczenie nie koliduje z celami środowiskowymi dla wód lub wymaganiami jakościowymi dla wód.

W pkt I niniejszej decyzji określono warunki i obowiązki zgodnie z zakresem wnioskowanym przez wnioskodawcę oraz z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo wodne.

Minimalną częstotliwość pobierania próbek ścieków, metodyki referencyjne analizy i sposób oceny, czy ścieki odpowiadają wymaganym warunkom określa obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1311).

Próbki ścieków wprowadzanych do ziemi, w zakresie normowanych wskaźników zanieczyszczeń należy pobierać:

- w regularnych odstępach czasu w ciągu roku,***
- stale w tym samym miejscu, w którym są wprowadzane do rowu melioracyjnego,***

liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków, nie może być mniejsza niż dla RLM oczyszczalni od 2000 do 9999 – 12 próbek w okresie roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 4 próbki w następnym roku; w przypadku, gdy co najmniej jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 12 próbek.

W pkt I.a niniejszej decyzji ustalono dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń, na najwyższym dopuszczalnym poziomie określonym w ww. rozporządzeniu, jak dla oczyszczonych ścieków komunalnych wprowadzanych do wód.

Celem szczegółowego określenia, a zatem monitorowania wpływu oczyszczonych ścieków komunalnych na wody rzeki Biała Łądecka w km 21+790 w dziale IV decyzji, na podstawie art. 403 ust.6 pkt 1 Prawa wodnego, zobowiązano Wnioskodawcę do badania wód odbiornika powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków z oczyszczalni wraz z określeniem częstotliwości tych pomiarów. Zakres badań wód odbiornika ścieków określono taki sam jak dla zrzucanych ścieków.

Zgodnie z art. 304 ustawy Prawo wodne podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników prowadzonych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, w zakresie określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych – w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni. Formę i układ przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi określa rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz.U. z 2020r. poz. 144).

Zarówno dotychczasowe jak i planowane funkcjonowanie oczyszczalni nie wpłynie na realizację celów środowiskowych założonych w PGW. Należy przestrzegać i monitorować systematycznie skład odprowadzanych ścieków.

Wprowadzanie ścieków komunalnych do wód, zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo wodne, jest usługą wodną i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 1 ww. ustawy.

Z dokumentacji załączonej do wniosku wynika, że przedmiotowe korzystanie z wód nie będzie naruszać ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” zatwierdzonego przez Radę Ministrów dnia 18.10.2016r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1967).

Zastosowane urządzenia oczyszczające ścieki komunalne, przed ich wprowadzeniem do odbiornika, zapewnią redukcję zawiesin ogólnych, BZT₅ oraz ChZT_{cr} do poziomów dopuszczalnych w związku z powyższym dotrzymane będą wymagania określone § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2019r. poz. 1311). Zatem wprowadzanie ww. oczyszczonych ścieków nie będzie miało negatywnego wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz realizację celów środowiskowych dla nich określonych. Dodatkowo przedmiotowe usługi wodne nie będą naruszać warunków ustalonych w rozporządzeniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr 9/2016 z dnia 14.07.2016r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu Środkowej Odry.

Odprowadzanie ścieków komunalnych nie wpłynie ujemnie na środowisko wodne i przyrodnicze, z uwagi na dotrzymanie wymagań określonych § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2019. poz. 1311).

Dla potrzeb uzyskania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, spełnione zostały wymogi formalnoprawne, określone w przepisach obowiązującej ustawy, tj. art. 407 ust.2 ustawy Prawo wodne, a dokumentacja stanowiąca podstawę techniczną wnioskowanego pozwolenia, spełnia wymogi art. 409 ustawy Prawo wodne. Pozwolenie wodnoprawne określone w niniejszej decyzji, nie narusza ustaleń art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat. Biorąc pod uwagę powyższe, a w szczególności wniosek inwestora, termin obowiązywania niniejszego pozwolenia ustalono na okres nie dłuższy niż 10 lat, tj. **do 3 maja 2032r.**

Organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne.

Po przeanalizowaniu całokształtu sprawy w zakresie rzeczowym i prawnym oraz po rozważeniu potencjalnych oddziaływań na środowisko, tut. organ uznał, że nie ma przeszkód do wydania przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych w podstawie prawnej decyzji.

Mając powyższe na uwadze uznano, że zachodzą okoliczności do pozytywnego rozpatrzenia przedmiotowego wniosku i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

POUCZENIE:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne).
2. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia (art. 393 ust. 5 ustawy Prawo wodne).
3. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu (art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne).
4. Pozwolenie niniejsze może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu (art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne).
5. Prawa i obowiązki określone w niniejszej decyzji obowiązują od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna (art. 400 ust. 4 ustawy Prawo wodne).

6. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od daty doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm./).
7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a §1 i 2 ustawy k.p.a.).
8. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy k.p.a.).

Na podstawie art. 398 ust. 1, 3, 8, 10 ustawy Prawo wodne, za wydanie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 237,87 zł (dwieście trzydzieści siedem złotych 87/100). Opłatę tę przełano na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 15.02.2022r.



DYREKTOR
Zarządu Zlewni w Nysie

Sławomir Janik

Otrzymują:

1. Łądeckie Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7a, 57-540 Łądek Zdrój,
2. Burmistrz Łądką Zdroju, ul. Rynek 31, 57-540 Łądek Zdrój,
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego Wałbrzych ul. Sienkiewicza 4/2, 58-300 Wałbrzych,
4. Skarb Państwa – PGW Wody Polskie, RZGW we Wrocławiu (RPU), 50-950 Wrocław, ul. C.K. Norwida 34,
5. ZUZ a/a.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie - Nadzór Wodny w Kłodzku,
2. Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko,
3. WIOŚ we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu, ul. Mickiewicza 16, 58 – 300 Wałbrzych.,
4. Dział ZUO w/m,
5. Dział ZZI w/m.