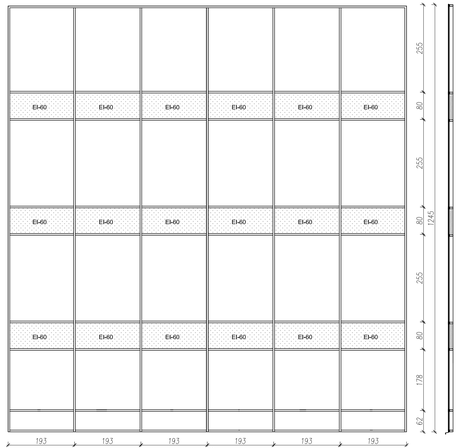


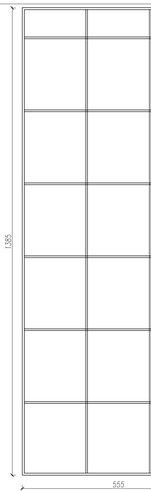



L.P.	1	2	3	4	5	6	6
SCHEMAT							
OZNACZENIE NA RYSUNKU	FS-1	FS-2	FS-3	FS-4	FS-5	FS-6	FS-6
RODZAJ	Fasada	Fasada / Drzwi przesuwne	Fasada / Drzwi jednoskrzydłowe ewakuacyjne	Fasada	Fasada	Fasada	Fasada
WYMIAR w św.ościeżky SoxHo (mm)	11650x13000	5600x3600	2000x3600	5600x13900	2000x13900	5600x2600	5600x2600
WYMIAR w św.ościeżnicy SoxHz (mm)	11600x12950	5550x3550	1950x3550	5550x13850	1950x13850	5500x2550	5500x2550
KOLOR	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016	antracyt RAL 7016
RAZEM SZTUK STOLARKI	1	1	Lewe | Prawe	1	2	1	2
			1 | 2				

FASADA ALUMINOWA
System słupowo-ryglowy, zewnętrzny, ciepły
Szerkość profilu 50mm
Kolor okien/Bluzanki – Antracyt RAL 7016
Szkło hartowane, bezpieczne, klejone, zestaw trzyszybowy
Kwatery nieprzezierne – wykonane jako EI-60 – kolor RAL7016
Fasada – ściana słupowo-ryglowa
Przepuszczalność powietrzna min. AE 1200
Wodoszczelność: min. RE 1200 EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem:min. 2,4kN/m² (EN 13116)
Odporność na uderzenie: min. IS/ES EN14019
Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,1 W/m²K (okno)
Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,5 W/m²K (drzwi)

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt RAL 7016
Parapety wewnętrzne PCV w kolorze antracyt RAL 7016

Stolarka powinna posiadać Aprobaty Techniczne, Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – gwarantujące bezpieczne użytkowanie,Atest P-PZH do przejrzenia opinodopnych.

FASADA ALUMINOWA
System słupowo-ryglowy, zewnętrzny, ciepły
Szerkość profilu 50mm
Kolor okien/Bluzanki – Antracyt RAL 7016
Szkło hartowane, bezpieczne, klejone, zestaw trzyszybowy
Kwatery nieprzezierne – szkło lakierowane kolor RAL7016
Kwatery otwierane jako element systemu okienno-drzwiowego
Fasada – ściana słupowo-ryglowa
Przepuszczalność powietrzna min AE 1200
Wodoszczelność: min. RE 1200 EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem: min. 2,4kN/m² (EN 13116)
Odporność na uderzenie: min. IS/ES EN14019
Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,1 W/m²K (okno)
Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,5 W/m²K (drzwi)

Drzwi przesuwne –napowietrzające klimę sterowej otwierane automatycznie.
Drzwi ewakuacyjne wpisane w fasadę, jako element systemu okienno-drzwiowego z otwieraniem antypaniczny i samozamykaczem, samozamykacz z możliwością blokowania drzwi w pozycji otwartej.
Zapewnić światło przejścia 120cm
Nad drzwiami zastosować kurtynę powietrzną – parametry wg branży sanitarnej

Stolarka powinna posiadać Aprobaty Techniczne, Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – gwarantujące bezpieczne użytkowanie,Atest P-PZH do przejrzenia opinodopnych.

FASADA ALUMINOWA
System słupowo-ryglowy, zewnętrzny, ciepły
Szerkość profilu 50mm
Kolor okien/Bluzanki – Antracyt RAL 7016
Szkło hartowane, bezpieczne, klejone, zestaw trzyszybowy
Fasada – ściana słupowo-ryglowa
Przepuszczalność powietrzna min AE 1200
Wodoszczelność: min. RE 1200 EN 12154
Odporność na obciążenie wiatrem:min. 2,4kN/m² (EN 13116)
Odporność na uderzenie: min. IS/ES EN14019
Współczynnik przenikania ciepła max Uf do 1,1 W/m²K (okno)

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej w kolorze antracyt RAL 7016
Parapety wewnętrzne PCV w kolorze antracyt RAL 7016

Stolarka powinna posiadać Aprobaty Techniczne, Atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – gwarantujące bezpieczne użytkowanie,Atest P-PZH do przejrzenia opinodopnych.

UWAGA: przed montażem pomiar dokonać z natury / kierunki otwierania sprawdzić na budowie

UWAGA:
PRZED BEZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
RÓŻNI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
STOSOWAĆ MATERIAŁY POSIADAJĄCE AKTUALNE ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE. DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY MATERIAŁÓW PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU Z AUTORAMI OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ, POD NADZOREM OSOBY POSIADAJĄCEJ ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE.

W RAZIE ODBIEGANIA RZECZYWISTYCH WARUNKÓW REALIZACJI OD PROJEKTOWANYCH NALEŻY WSTRZYMAĆ ROBOTY BUDOWLANE I ZAWIADOMIĆ AUTORÓW OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH.
SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA INSTALACJI PROJEKTOWANYCH WG OPRACOWAŃ BRANŻOWYCH

REWIZJA	DATA	ZMIANA	WPR.
00	31-01-2020	WYDANIE PIERWSZE	ARCH.

ul. Wiślna 15 ; 80-555 Gdańsk
Oddział w Gorzowie
ul. Przedzalnicza 16 ; 66-400 Gorzów Wlkp.

Temat	REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO obręb Zamoście, działka nr ewid. 596/18 ul. Targowa 9 ; 66-400 Gorzów Wlkp.	nr rys. PW A-34
Inwestor	Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo – Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.	Data 31-01-2020r.
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI FASADY	Skala 1:50
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA	PW
Autorzy opracowania		Nr uprawnień / Podpis
Projektował:	mgr inż. arch. Jacek Strużewski ; upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	18/85/Gw
Sprawdził:	mgr inż. arch. Andrzej Błaszczyk ; upr. w spec. architektonicznej bez ograniczeń	204/86/A/W
Opracował:	mgr inż. Adam Dąbek	