



HYDRANT ZEWNĘTRZNY



MIEJSCE ZBIÓRKI DO EWAKUACJI



ZBIORNIK WODY DO CELÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH
O POJEMNOŚCI 150M3

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OSRODEK SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNY
POWIATU POZNAŃSKIEGO
M. SKRZYŃKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1

ZAGOSPODAROWANIE TERENU


NR RYS.
1

POZNAŃ, MAJ 2022

- LICZBA KONDYGNACJI DWORU - 4 (W TYM PODZIEMNA I PODDASZE UŻYTKOWE)
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DWORU PO ROZBUDOWIE 1549,24M2
- 1 PIWNICA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 458,33 M2
- PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PO ROZBUDOWIE 472,92 M2
- I PIĘTRO POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 431,96 M2
- PODDASZE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 186,03 M2

- KUBATURA 7472,4 M3
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- GRUPA WYSOKOŚCI ŚREDNIOWYSOKI (SW)
- ŁĄCZNA LICZBA LUDZI W STREFACH POŻAROWYCH (BUDYNKU ZAKWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZLI ORAZ ZLV), MOŻE WYNIĘŚĆ:
- POZIOM PIWNICY - OK. 15
- POZIOM PARTERU - OK. 217
- POZIOM I PIĘTRA - OK. 41
- POZIOM PODDASZA - OK. 18

- ŁĄCZNIE 291 OSÓB
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- WRAZ Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W BUDYNKU LICZBA LUDZI, KTÓRZY MOGĄ PRZEBYWAĆ W BUDYNKU WYNOŚI OK. 300
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I, ZL III, ZL V

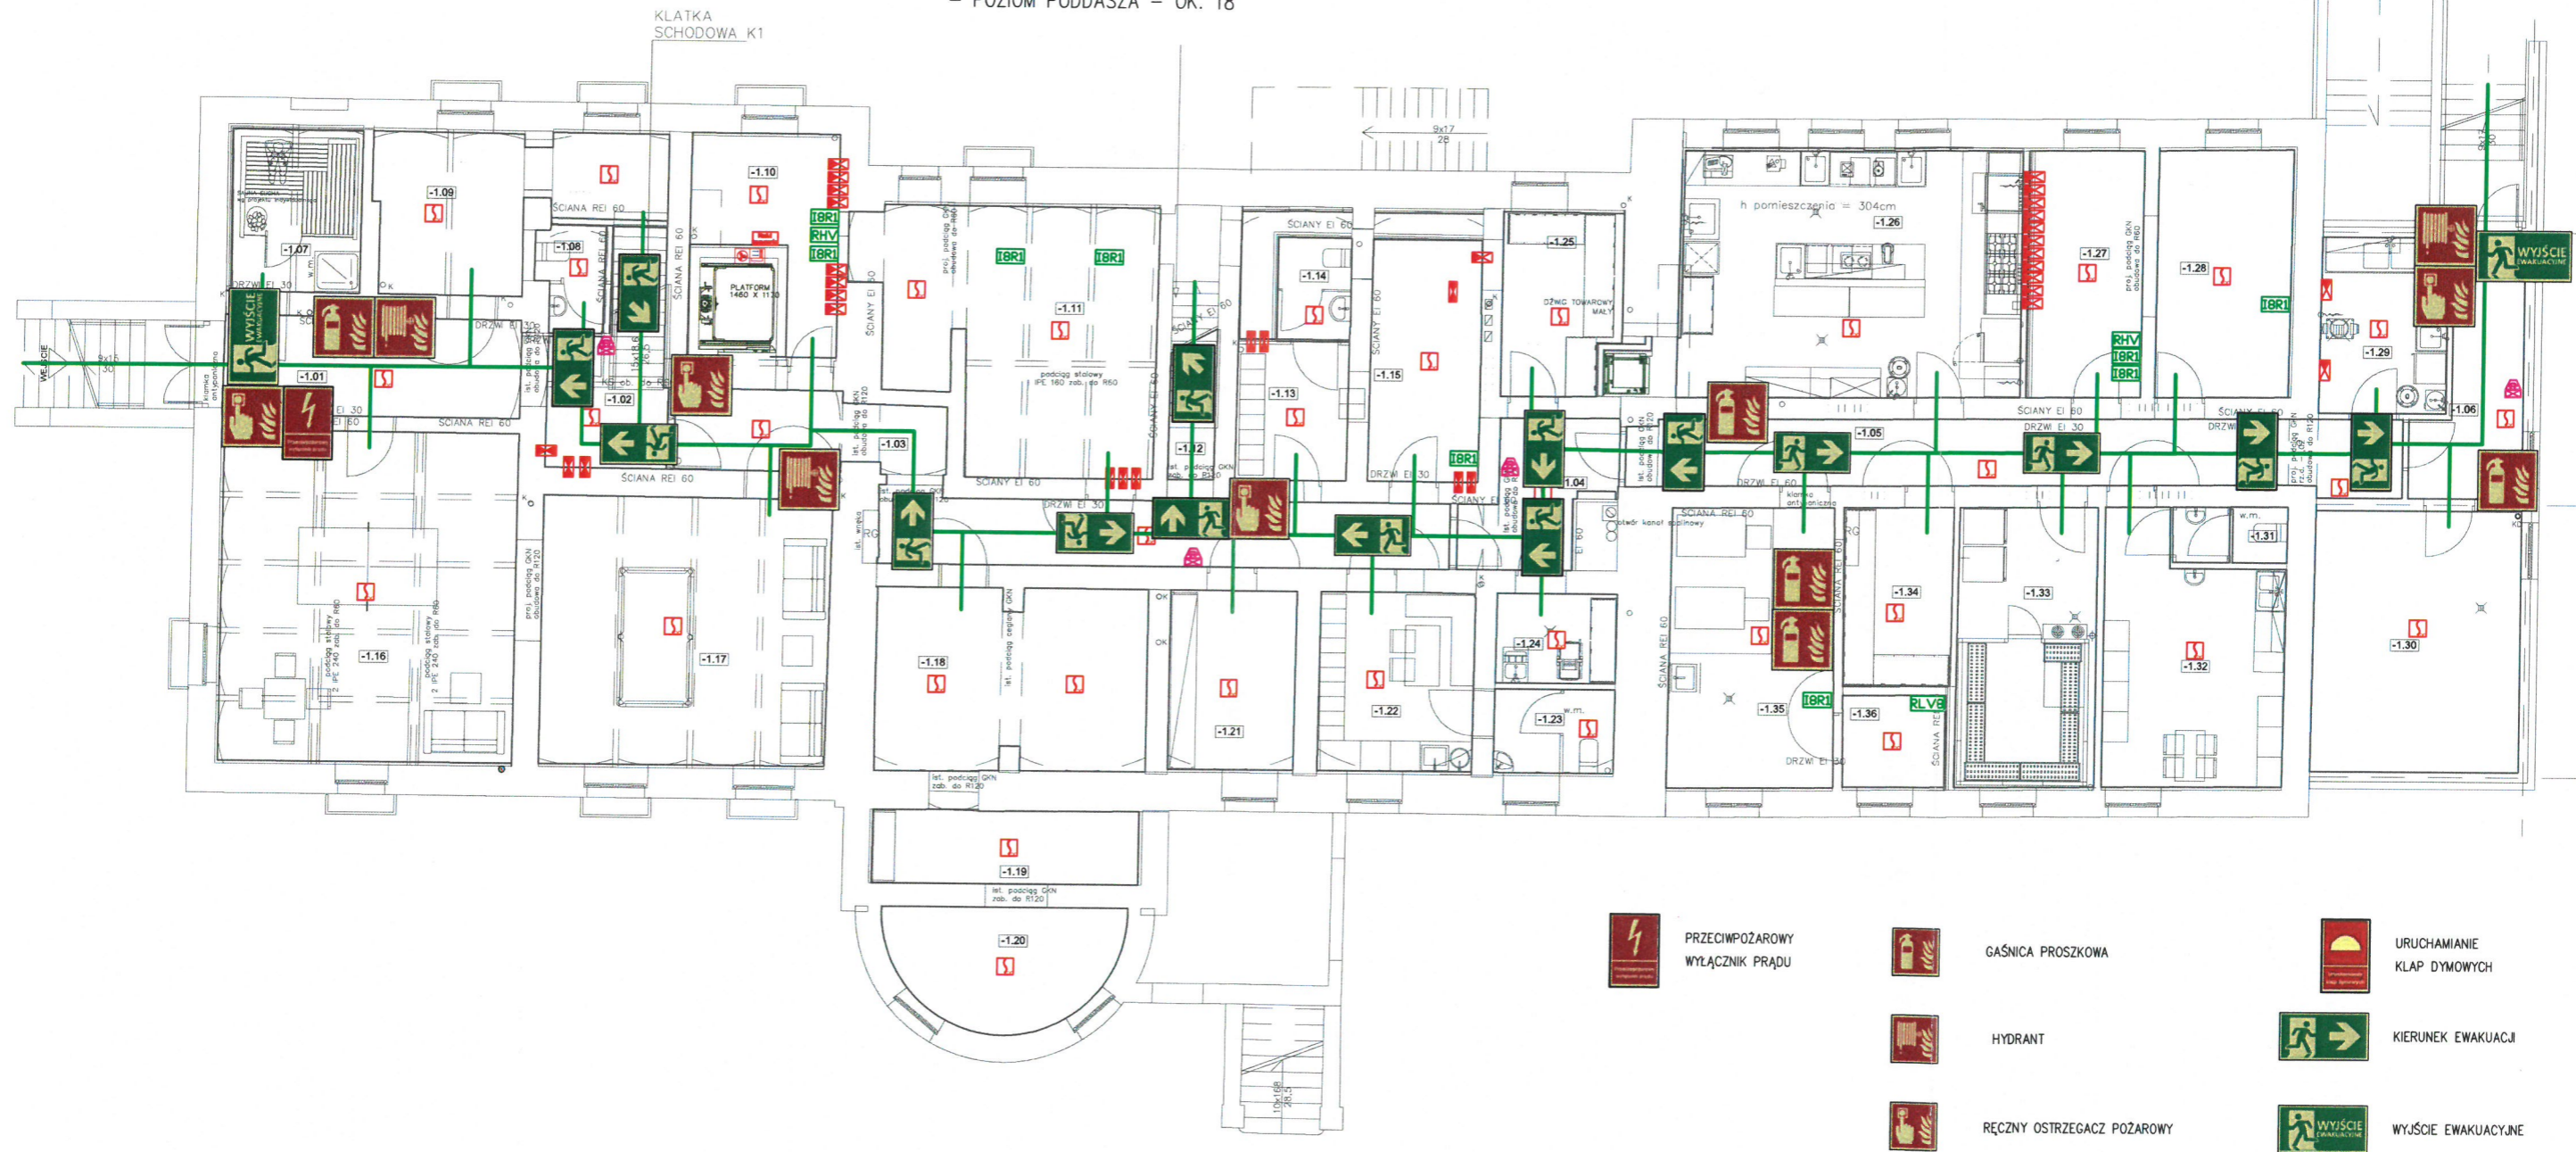

Legenda:

- ręczny ostrzegacz pożarowy
- czujka dymu
- czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- sygnalizator akustyczny

- przycisk oddymiania
- siłownik systemu oddymiania
- moduł kontrolno-sterujący IBR1
- moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia RHV
- kłapa odcinająca

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OSRODEK SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNY
POWIATU POZNAŃSKIEGO
M. SKRZYŃKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1

RZUT PIWNICY

NR RYS.
2

POZNAŃ, MAJ 2022

- LICZBA KONDYGNACJI DWORU - 4 (W TYM PODZIEMNA I PODDASZE UŻYTKOWE)
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DWORU PO ROZBUDOWIE 1549,24M2
- 1 PIWNICA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 458,33 M2
- PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PO ROZBUDOWIE 472,92 M2
- I PIĘTRO POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 431,96 M2
- PODDASZE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 186,03 M2

- KUBATURA 7472,4 M3
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- GRUPA WYSOKOŚCI ŚREDNIOWYSOKI (SW)
- ŁĄCZNA LICZBA LUDZI W STREFACH POŻAROWYCH (BUDYNKU ZAKWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZLI ORAZ ZLV), MOŻE WYNIĘŚĆ:
- POZIOM PIWNICY - OK. 15
- POZIOM PARTERU - OK. 217
- POZIOM I PIĘTRA - OK. 41
- POZIOM PODDASZA - OK. 18

- ŁĄCZNIE 291 OSÓB
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- WRAZ Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W BUDYNKU LICZBA LUDZI, KTÓRZY MOGĄ PRZEBYWAĆ W BUDYNKU WYNOŚI OK. 300
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I, ZL III, ZL V



Legenda:

- ręczny ostrzegacz pożarowy
- czujka dymu
- czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- sygnalizator akustyczny
- przycisk oddymiania
- siłownik systemu oddymiania
- moduł kontrolno-sterujący IBR1
- moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia RHV
- kłapa odcinająca

- PRZECIWOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GAŚNICA PROSZKOWA
- HYDRANT
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OSRODEK SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNY
 POWIATU POZNAŃSKIEGO
 M. SKRZYŃKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1

RZUT PARTERU

NR RYS.
3

POZNAŃ, MAJ 2022

- LICZBA KONDYGNACJI DWORU - 4 (W TYM PODZIEMNA I PODDASZE UŻYTKOWE)
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DWORU PO ROZBUDOWIE 1549,24M2
- 1 PIWNICA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 458,33 M2
- PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PO ROZBUDOWIE 472,92 M2
- I PIĘTRO POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 431,96 M2
- PODDASZE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 186,03 M2

- KUBATURA 7472,4 M3
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- GRUPA WYSOKOŚCI ŚREDNIOWYSOKI (SW)
- ŁĄCZNA LICZBA LUDZI W STREFACH POŻAROWYCH (BUDYNKU ZAKWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZLI ORAZ ZLV), MOŻE WYNEŚĆ:
- POZIOM PIWNICY - OK. 15
- POZIOM PARTERU - OK. 217
- POZIOM I PIĘTRA - OK. 41
- POZIOM PODDASZA - OK. 18

- ŁĄCZNIE 291 OSÓB
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- WRAZ Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W BUDYNKU LICZBA LUDZI, KTÓRZY MOGĄ PRZEBYWAĆ W BUDYNKU WYNOŚI OK. 300
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I, ZL III, ZL V



Legenda:

- ręczny ostrzegacz pożarowy
- czujka dymu
- czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- sygnalizator akustyczny
- przycisk oddymiania
- siłownik systemu oddymiania
- moduł kontrolno-sterujący I8R1
- moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia RHV
- kłapa odcinająca


- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GAŚNICA PROSZKOWA
- HYDRANT
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO	
OŚRODEK SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNY POWIATU POZNAŃSKIEGO M. SKRZYŃKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1	
RZUT I PIĘTRA	NR RYS. 4
POZNAŃ, MAJ 2022	

- LICZBA KONDYGNACJI DWORU - 4 (W TYM PODZIEMNA I PODDASZE UŻYTKOWE)
- CAŁKOWITA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA DWORU PO ROZBUDOWIE 1549,24M2
- 1 PIWNICA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 458,33 M2
- PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PO ROZBUDOWIE 472,92 M2
- I PIĘTRO POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 431,96 M2
- PODDASZE POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 186,03 M2

- KUBATURA 7472,4 M3
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- GRUPA WYSOKOŚCI ŚREDNIOWYSOKI (SW)
- ŁĄCZNA LICZBA LUDZI W STREFACH POŻAROWYCH (BUDYNKU ZAKWALIFIKOWANEGO DO KATEGORII ZAGROŻENIA LUDZI ZLI ORAZ ZLV), MOŻE WYNIĘŚĆ:
- POZIOM PIWNICY - OK. 15
- POZIOM PARTERU - OK. 217
- POZIOM I PIĘTRA - OK. 41
- POZIOM PODDASZA - OK. 18

- ŁĄCZNIE 291 OSÓB
- WYSOKOŚĆ BUDYNKU 13,23M
- WRAZ Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W BUDYNKU LICZBA LUDZI, KTÓRZY MOGĄ PRZEBYWAĆ W BUDYNKU WYNOŚI OK. 300
- KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI ZL I, ZL III, ZL V

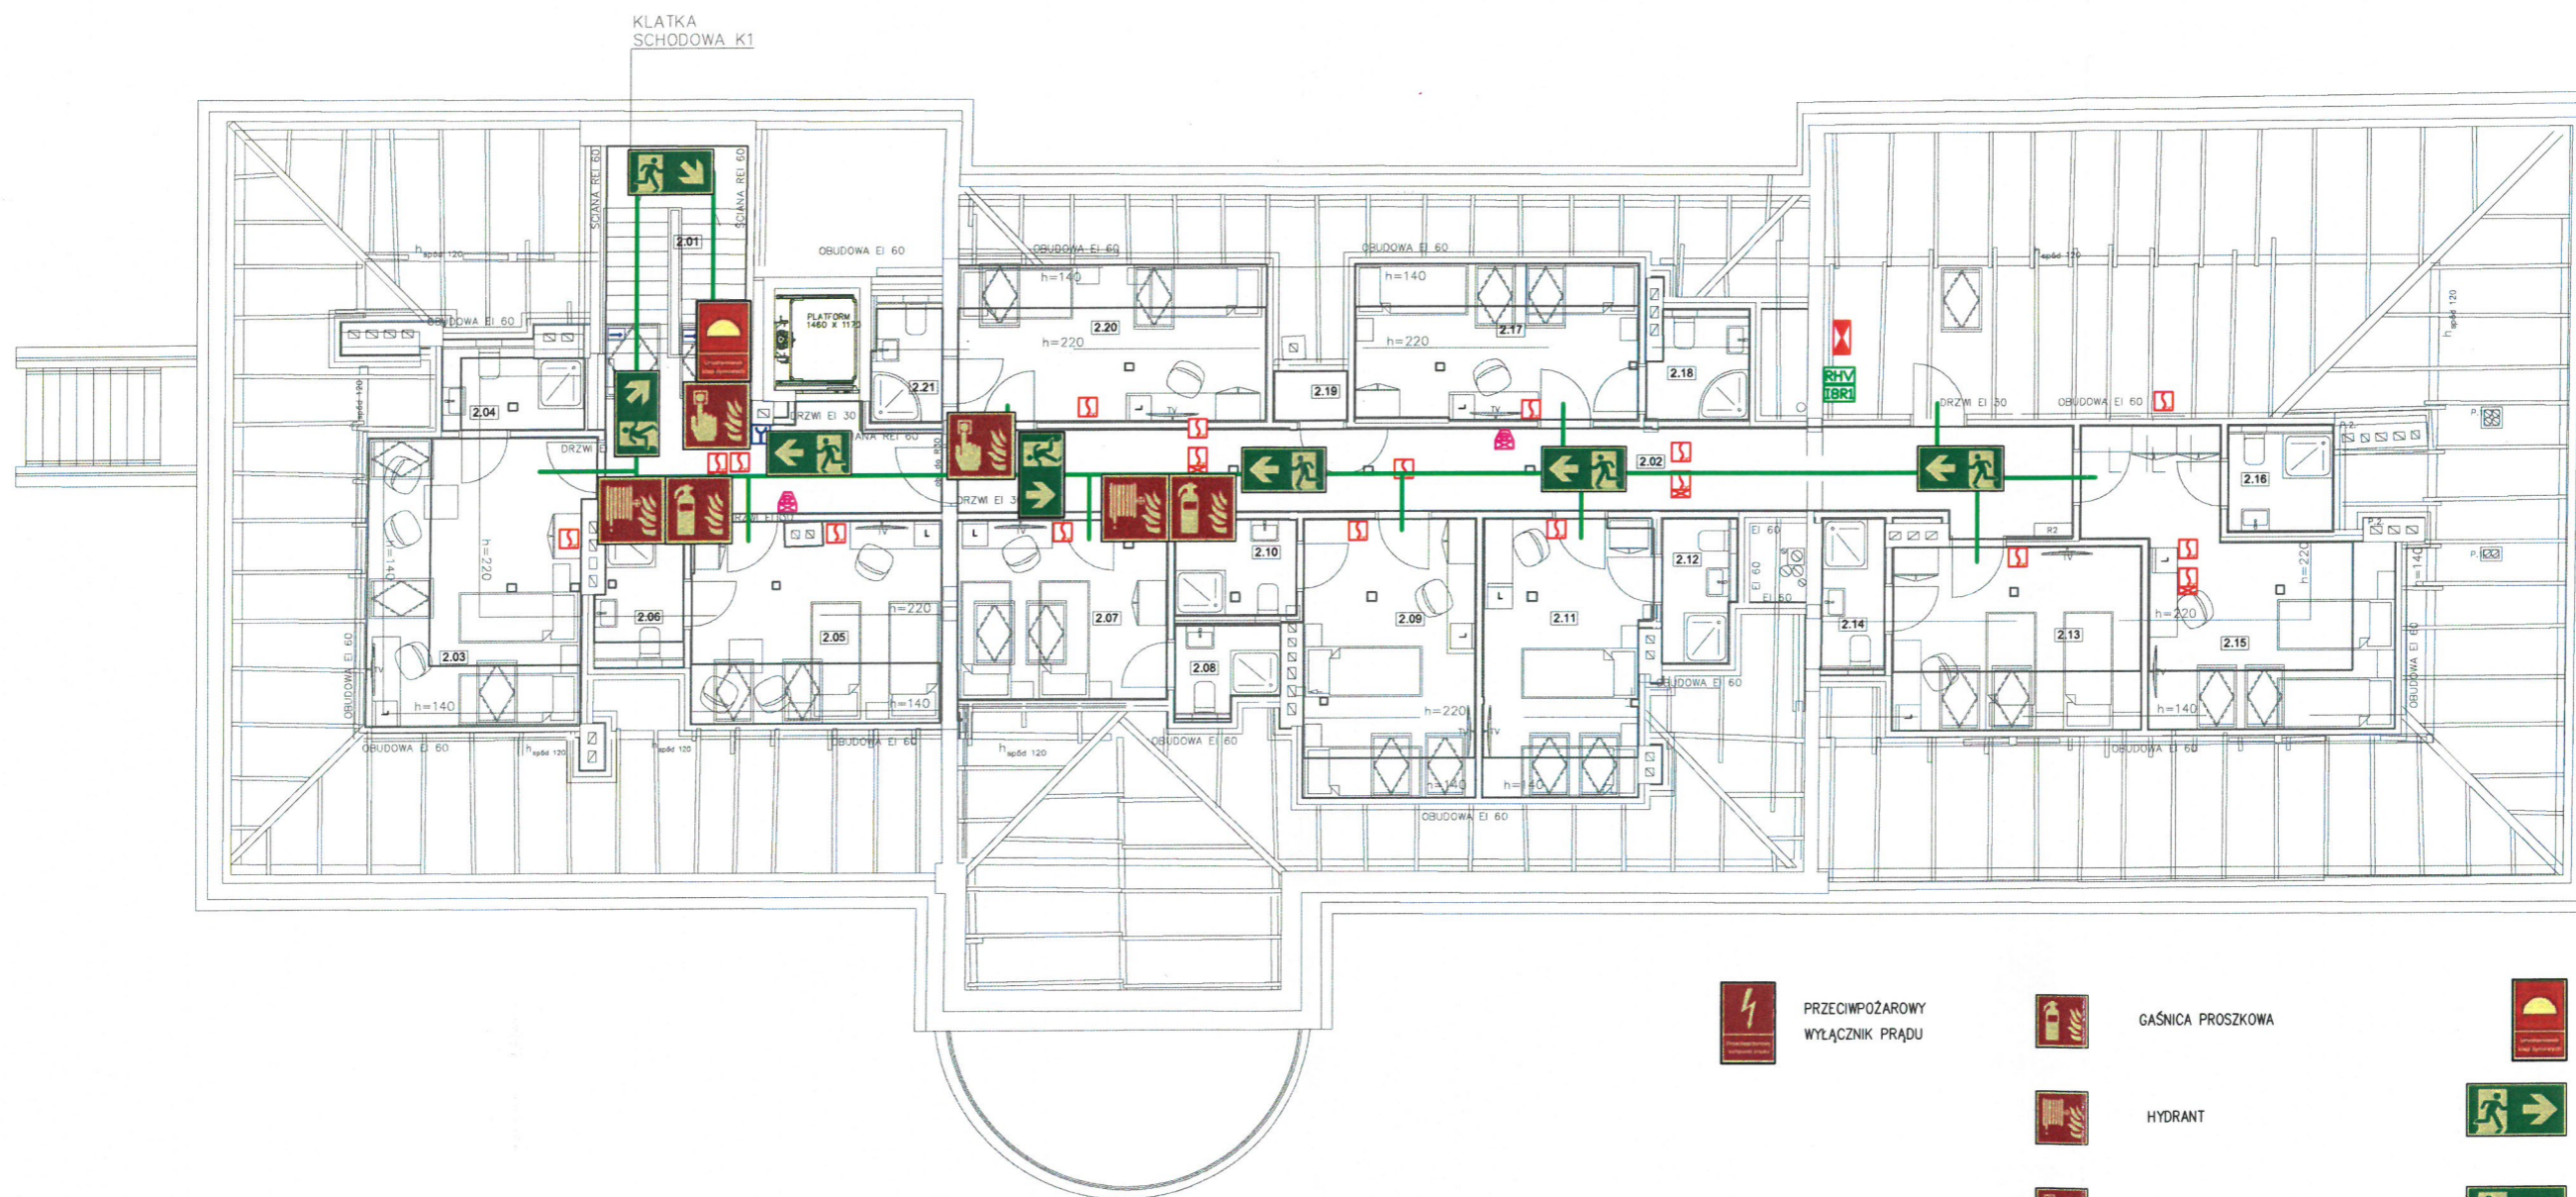

Legenda:

- ręczny ostrzegacz pożarowy
- czujka dymu
- czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- sygnalizator akustyczny
- przycisk oddymiania
- siłownik systemu oddymiania
- moduł kontrolno-sterujący IBR1
- moduł przekaźnikowy wysokiego napięcia RHV
- kłapa odcinająca

- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GAŚNICA PROSZKOWA
- HYDRANT
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- URUCHAMIANIE KLAP DYMOWYCH
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

OŚRODEK SZKOLENIOWO – KONFERENCYJNY
DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO
M. SKRZYŃKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1

RZUT PODDASZA

NR RYS.
5

POZNAŃ, MAJ 2022