
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
o publicznym przetargu pisemnym

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
środka trwałego –
Amoniakalny agregat chłodniczy Chiller typ PACT 128 HF York

Wykaz instalacji chłodniczej - Chiller typ PACT 128 HF York przeznaczonego do sprzedaży:

Kompletny amoniakalny agregat chłodniczy firmy YORK o mocy 450 kW zabudowany na ramie. Chiller typ PACT 128 HF York. Rok produkcji 2004.
W skład agregatu wchodzą:

- agregat śrubowy SAB 128 (sprężarka SABROE napędzana silnikiem SCHORCH Typ KN7 110KW) ilość przepracowanych godzin: 131 778
- agregat śrubowy SAB 110 (sprężarka SABROE napędzana silnikiem SCHORCH Typ LN3 75KW) ilość przepracowanych godzin: 46 200
- dwa wymienniki płytowe ALFA LAVAL typ M10-BWREF(parownik i skraplacz)
- mikroprocesorowy system sterowania UNISAB II z pełną instrukcją i schematami instalacyjnymi
- poziomy oddzielacz cieczy

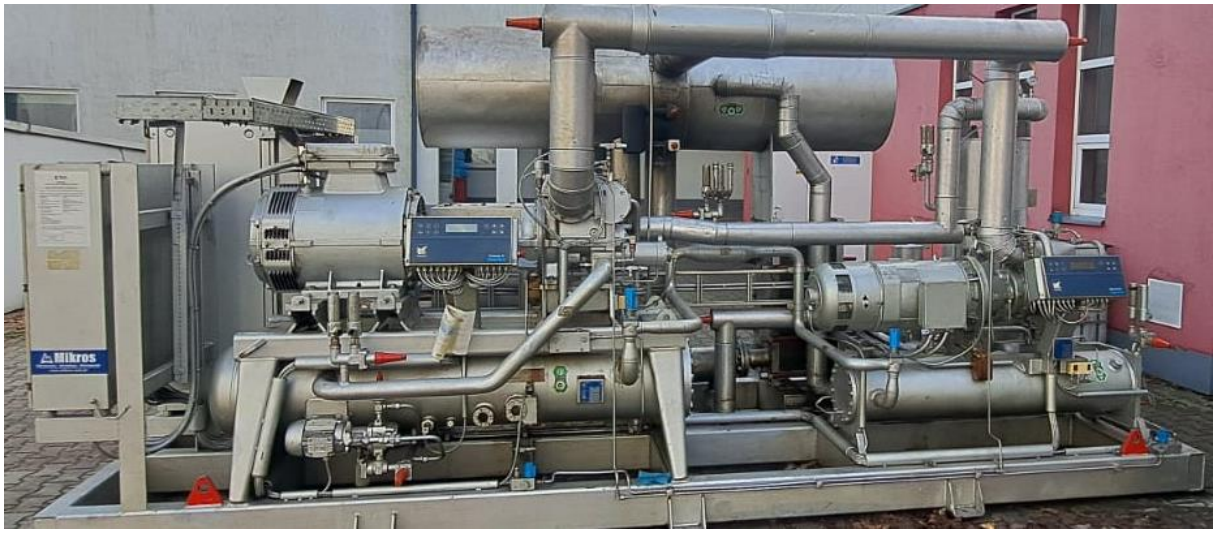



Wszystkie wymienione urządzenia były regularnie serwisowane, zgodnie z zaleceniami producentów, od momentu ich montażu na lodowisku Jastor w Jastrzębiu-Zdroju.
Wszystkie poszczególne urządzenia takie jak sprężarki, silniki, wymienniki płytowe, armatura i automatyka zachowują swoją sprawność dzięki prowadzonym serwisom do maja 2025 roku. Po tym okresie urządzenia zostały wyłączone z eksploatacji, zdemontowane i zabezpieczone.