


ROZDZIELNICA TPW – PROJEKTOWANA

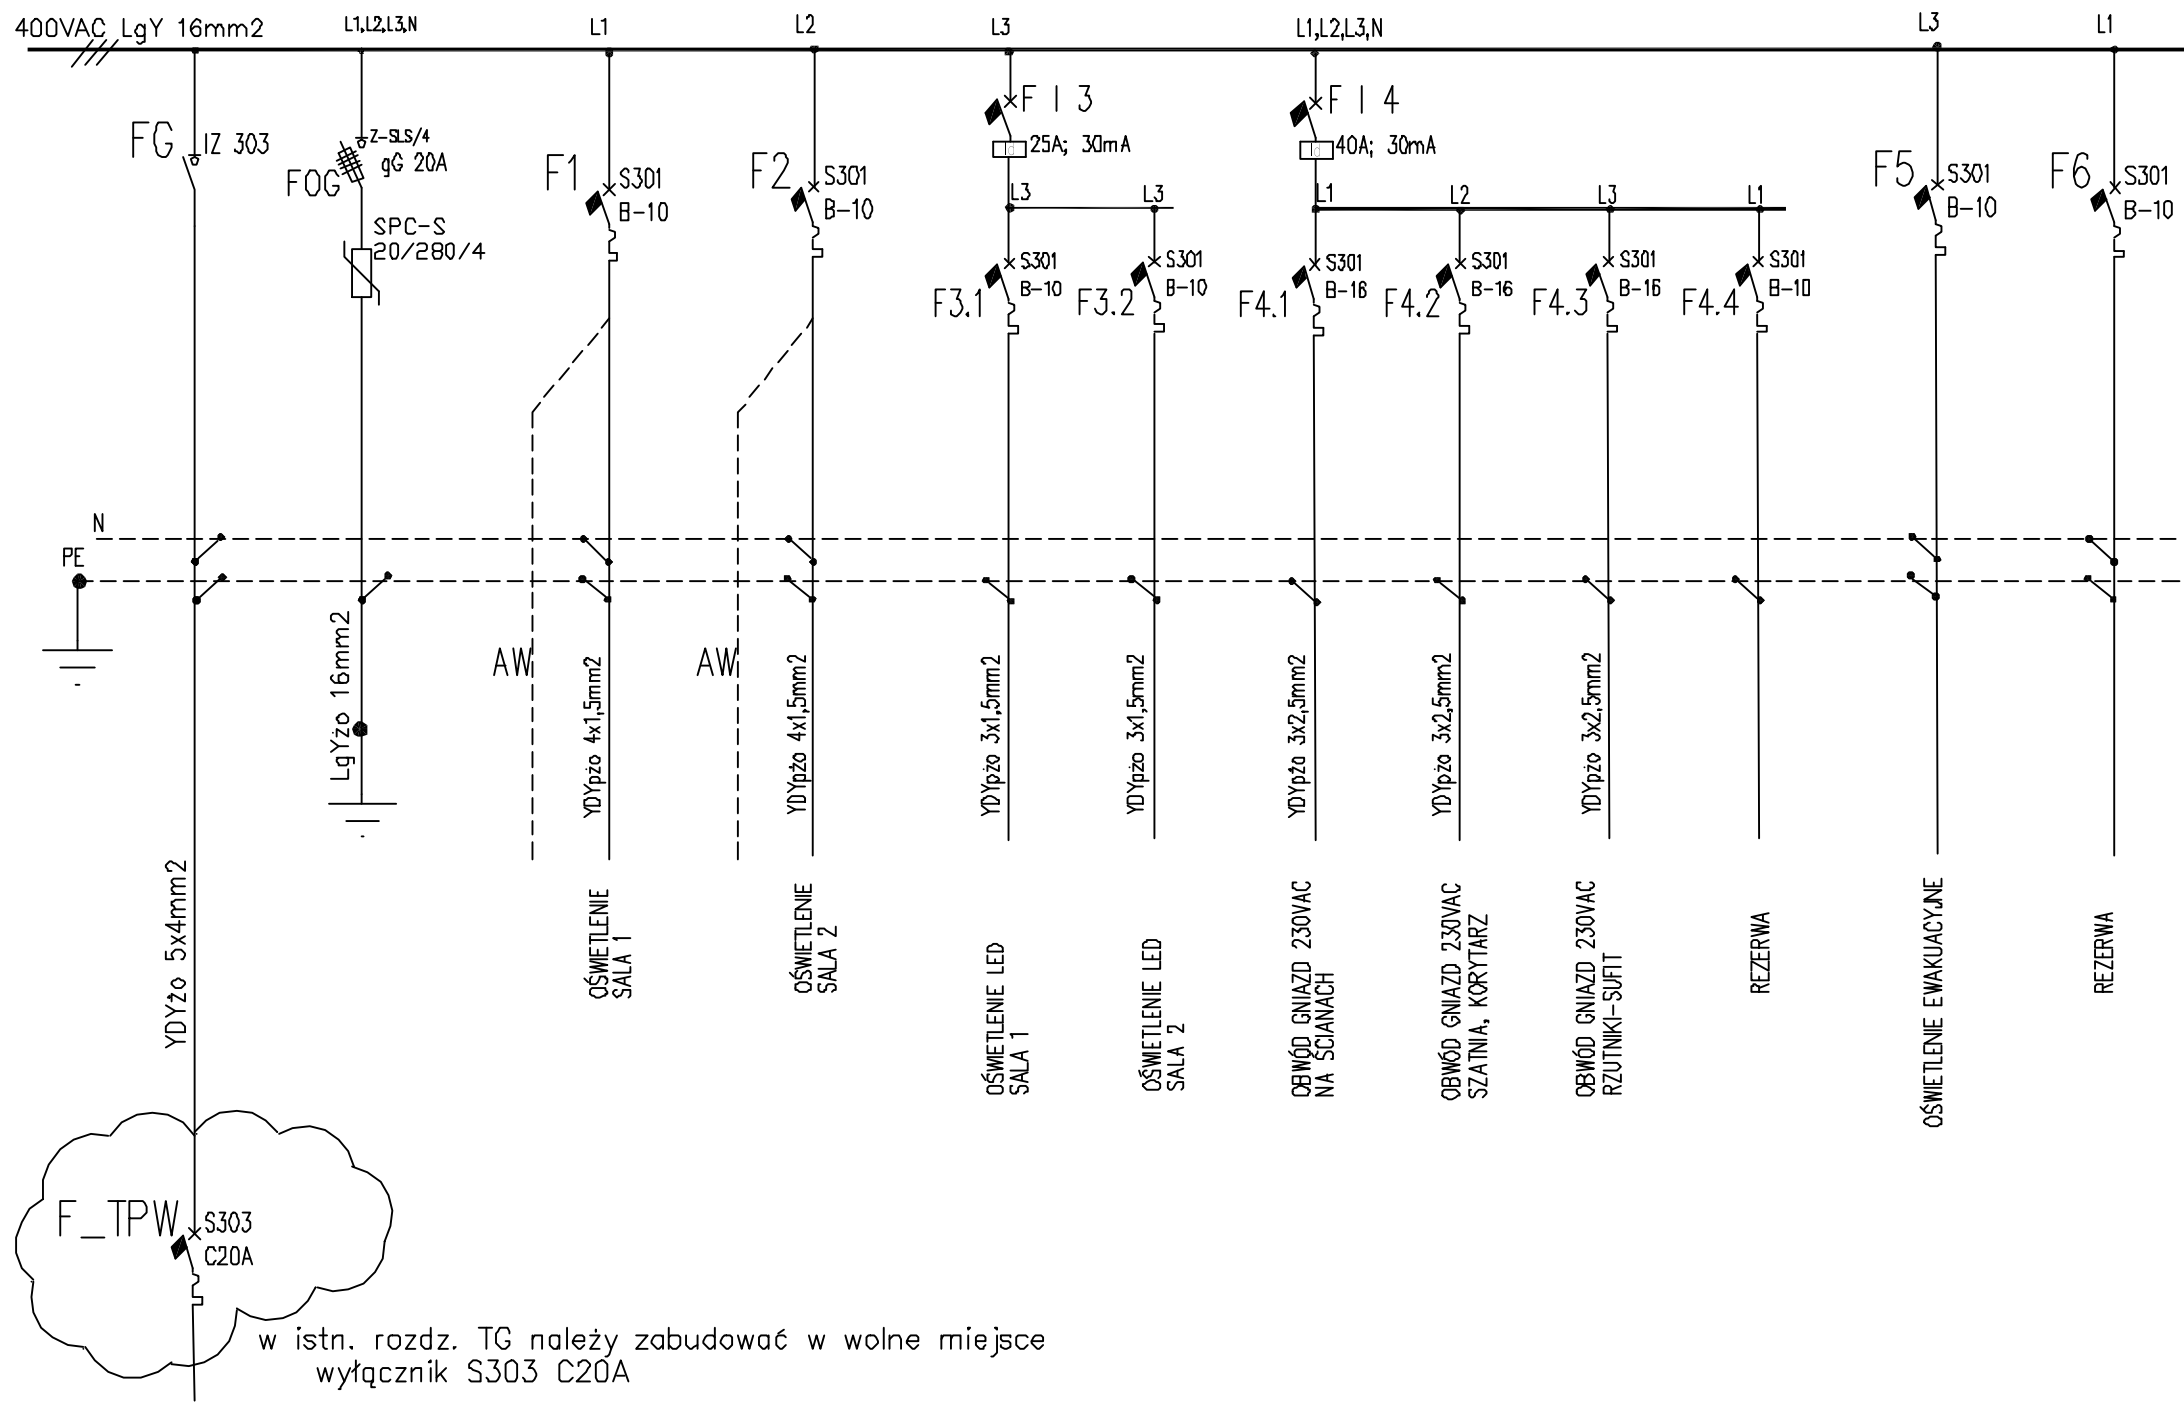

w istn. rozd. TG należy zabudować w wolne miejsce
wyłącznik S303 C20A

UKŁAD TN-S

OCHRONA WG PN-IEC 60364-4-41:2000

UWAGI

- ZASILANIE I ODPLYWY PRZEWIDZIANO Z GÓRY
- APARATY ZABUDOWAĆ W PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY NATYNKOWEJ TPW N/T
- W ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY TG PROJEKTOWANĄ TABLICĘ TPW NALEŻY ZASILIĆ Z OBWODU ADMINISTRACYJNEGO

Nazwa rysunku		ROZDZIELNICA TPW - SCHEMAT			
Przebudowa, remont i adaptacja pom. pomocniczych usytuowanych na poziomie piwnic w Dworze Artusa z przeznaczi. na sale projekcyjne Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu		FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS
		PROJEKTOWAŁ	Mgr inż. Krzysztof Stawiński <small>KUP/0164/P00E/08</small>		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	RODZ. DOK.	Projekt budowlany		NR RYS.
INWESTOR	Centrum Kultury-Dwór Artusa Rynek Staromiejski 6, 87-100 Toruń		DATA : 08.2013		E-03
OBIEKT	Dwór Artusa Rynek Staromiejski 6; 87-100 Toruń				