

INSTAL PROJEKT

Marcin Woźniak

63-200 Jarocin

ul. Konwaliowa 2

Tel. 691 949 473 NIP 617-177-22-21

e-mail: instal_projekt@poczta.onet.pl

Etap projektu	PROJEKT BUDOWLANY
---------------	-------------------

Branża	INSTALACJE SANITARNE
--------	----------------------

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Obiekt	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
Adres inwestycji	Jarocin, ul. Siedlemińska, Sadowa, Graniczna, Wlejska (działka geod. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869, 862, 105, 63/2, 63/1, 106) obręb ewid. Ciświca, jedn. ewid. Jarocin	
Inwestor / adres /	PWIK Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1 63-200 Jarocin	
Projektant / nr uprawnień /	mgr inż. Marcin Woźniak WKP/0250/POOS/05	
Spis zawartości teczeki: 1. Opis techniczny 2. Zaświadczenie o wpisie do Izby + kopia uprawnień budowlanych 3. Warunki techniczne 4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 5. Rysunki		

Jarocin	EGZ. NR 4	maj 2015 r.
---------	-----------	-------------

SPIS TREŚCI

I. WSTEP	4
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA	4
1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE	4
1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA	4
2. STAN PRAWNY TERENU, NA KTÓRYM PLANOWANA JEST INWESTYCJA	4
3. LOKALIZACJA INWESTYCJI	5
4. OBOWIĄZKI INWESTORA WOBEC OSÓB TRZECICH	5
5. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5
II. SIEĆ WODOCIĄGOWA	6
7. CHARAKTERYSTYKA PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO	6
8. UZBROJENIA SIECI	6
9. ROBOTY ZIEMNE	6
10. PRZEJŚCIA POD PRZESZKODAMI	7
11. PRÓBA SZCZELNOŚCI, DEZYNFEKCJA, PŁUKANIE.	7
12. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE	7
13. BLOKI OPOROWE	7
14. PRZEPISY BHP	8
III. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	8
15. CHARAKTERYSTYKA KANAŁU SANITARNEGO	8
16. STUDNIE	8
17. ROBOTY ZIEMNE	8
18. UWAGI OGÓLNE	8
19. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	10
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	13
III. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2015 z dn. 18.05.2015r i nr 14/2015 z dn. 13.05.2015r wydana przez Burmistrza Jarocina	
IV. Uzgodnienie z zarządcą drogi	
V. Warunki techniczne sieci wodociągowej wydane przez PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie.	
VI. Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Starostę Jarocińskiego - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	

VII. CZĘŚĆ GRAFICZNA

Rys. 1,2,3	Mapa sytuacyjna	1:500
Rys. 4	Profil sieci wodociągowej	1:100/500
Rys. 5	Profil sieci kanalizacyjnej – ul. Wiejska	1:100/500
Rys. 6	Profil sieci kanalizacyjnej KSistn.-KS28	1:100/500
Rys. 7	Profil sieci kanalizacyjnej KSistn.-KS29	1:100/500
Rys. 8	Węzeł włączeniowy	-
Rys. 9	Hydrant naziemny	1:25

I. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora,
- Mapę sytuacyjną,
- Obowiązujące akty prawne:
 - Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.u. Nr 106 poz. 1126 z 2001 r.),
 - Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
- warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami),

1.2. Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:

- Mapę sytuacyjną w skali 1:500 zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarocinie,
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2015 z dn. 18.05.2015r i 14/2015 z dn. 13.05.2015r polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Siedleńska, Wiśniowa, Sadowa, Wiejska wydana przez Burmistrza Jarocina,
- Uzgodnienie z zarządcą drogi,
- Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nr DB/186/2014 z dn. 15.12.2014r. wydane przez PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie,
- Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Starostę Jarocińskiego - Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,
- Materiały projektowe: projekt zagospodarowania terenu.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarocin, ul. Siedleńska, Wiśniowa, Sadowa, Wiejska, dz. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869, 862, 105, 63/2, 63/1, 106.

Organem właściwym do wydania pozwolenia na budowę jest Starosta Powiatu Jarocińskiego.

2. Stan prawny terenu, na którym planowana jest inwestycja

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna pokazana jest na mapie sytuacyjnej w skali 1:500.

Projektowana sieć przebiega przez działki:

Nr działki	Właściciel działki
800	Gmina Jarocin
821	Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie
810	Gmina Jarocin
197	Zarząd Dróg Powiatowych w Jarocinie

195/1	Gmina Jarocin
869	Gmina Jarocin
862	Gmina Jarocin
105	Gmina Jarocin
63/2	Gmina Jarocin
63/1	Gmina Jarocin
106	Skarb Państwa

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasach drogowych dróg gminnych i powiatowych.

4. Obowiązki Inwestora wobec osób trzecich

Planowana inwestycja nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Wejścia na działki zostały uzgodnione z ich Właścicielami.

5. Opis do planu zagospodarowania terenu

- a) Rodzaj inwestycji: Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø110 PE100 SDR17 oraz sieci kanalizacyjnej Ø200 PVC w Jarocinie, ul. Siedleńska, Wiśniowa, Sadowa, Wiejska, dz. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869, 862, 105, 63/2, 63/1, 106. Włączenie nastąpi do istniejącej sieci wodociągowej z rur PVC DN100 oraz istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC na terenie działki nr 197.
- b) Zagospodarowanie istniejące – droga publiczna.
- c) Proste warunki gruntowe.
- d) Poziom zwierciadła wód gruntowych poniżej ułożenia projektowanych sieci.
- e) Zaopatrzenie przeciwpożarowe w wodę – nie dotyczy.
- f) Odprowadzenie ścieków – nie dotyczy.
- g) Zaopatrzenie w wodę – nie dotyczy.
- h) Zaopatrzenie w energię elektryczną – nie dotyczy.
- i) Zasilane w energię ciepłą – nie dotyczy.
- j) Dostęp do drogi publicznej – nie dotyczy.
- k) Łączność – nie dotyczy.
- l) Gromadzenie odpadów – nie dotyczy.
- m) Projekt nie zakłada przekształceń powierzchni ziemi, zakłócających naturalny układ cieków i oczek wodnych.
- n) Działka nie podlega nadzorowi archeologiczno-konserwatorskiemu nad całością prac ziemnych w zakresie określonym z właściwym organem ochrony zabytków.
- o) Działka nie leży na terenach górniczych.
- p) Po zakończeniu budowy teren działki należy uporządkować, dojazdy i dojścia utwardzić, zagospodarować tereny zielone adoptując istniejącą zieleń.

6. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:

- a) proste warunki gruntowe
 - jednorodne grunty w warstwach równoległych do powierzchni,
- b) brak innych niekorzystnych warunków geologicznych
- c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów w próbnym wykopie oraz wywiadu na temat zachowania się sąsiednich obiektów i zwierciadła wód gruntowych,

Na podstawie powyższych ustaleń projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

II. SIEĆ WODOCIĄGOWA

7. Charakterystyka przewodu wodociągowego

Projektowany przewód wodociągowy wykonany zostanie z rur PEHD100 Ø 110 mm SDR 17 PN10 np. firmy Wavin. Projektowany wodociąg należy wykonać wg PN-EN 12201-1÷5:2004, w połączeniu z normą dotyczącą armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002.

Całkowita długość sieci wynosi $L = 446,2$ m.

Włączenie projektowanego wodociągu nastąpi w istniejącą sieć w ul. Wiejskiej.

8. Uzbrojenia sieci

Na trasie – w miejscach oznaczonych na planie i profilach rozmieszczono elementy uzbrojenia (hydrant) w sposób umożliwiający płukanie, odpowietrzenie i odwodnienie poprzez hydrant wodociągowy. Zastosowano hydrant p-poż: z samoczynnym odwodnieniem, montowany na odgałęzieniu z trójnika z zasuwą odcinającą. Ustawiony będzie na kolanie żeliwnym ze stopką na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Hydrant usytuowany jest na końcu sieci wodociągowej. Zasuwę odcinającą zaprojektowano kołnierzową żeliwną z miękkouszczelniającym kłosem DN80 w obudowie teleskopowej, ze skrzynką żeliwną.

9. Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem – ręczne.

Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie.

Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. W żadnym wypadku nie należy pozostawić wykopów bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp.

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Rurociągi obsypać piaskiem na grubość 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do stopnia bliskiego 0,95. Na obsypce na wysokości 20 cm nad wodociągiem (na całej długości wodociągu) rozpiąć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego z wtopionym drutem np. DAKOR-Mosina o szerokości 250mm. Taśmę, za pomocą wtopionego w nią drutu, połączyć z metalowymi obudowami zasuw. Grubość warstwy obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać

pać piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. Dla zabezpieczenia rurociągów przed wyrwaniem na złączach i w węzłach na skutek parcia wody i uderzeń hydraulicznych należy wykonać betonowe bloki oporowe dla kształtek żeliwnych. W przypadku kształtek zgrzewanych PEHD zastosować stabilizację obsypki cementem z wykonaniem izolacji z folii lub papy. Trasę wodociągu oraz lokalizację zasuw pokazano na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Lokalizacja armatury powinna być oznakowana zgodnie z normą przy zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych. Przewody i kształtki PEHD powinny tworzyć jeden system np. firmy Wavin.

10. Przejścia pod przeszkodami

Trasa projektowanego wodociągu przebiega częściowo w terenie uzbrojonym. **Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:**

- przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące uzbrojenie krzyżujące się lub przebiegające równoległe z projektowanym przewodem wodociągowym
- przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedzialnego przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem.
- w rejonie punktów geodezyjnych wykopy prowadzić ręcznie.

11. Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie.

Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę hydrauliczną należy wykonać po przysypaniu przewodu warstwą piasku grubości min. 50cm, pozostawiając odkryte złączenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodociągową przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody.

Po pozytywnej próbie szczelności i zasypania wykopów należy przewód przepłukać i wykonać dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewód poddać intensywnemu płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s.w. Po dokładnej dezynfekcji i przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników analiz całkowitego braku zanieczyszczeń, wykonany przewód może być włączony do czynnej sieci wodociągowej. Gdy wodociąg jest wyłączony z eksploatacji dłużej niż 10 dni, dezynfekcję i płukanie należy przeprowadzić ponownie.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich.

13. Bloki oporowe

Pod zasuwę, hydranty, trójniki oraz na końcówkach przewodów projektuje się oparcie na betonowych blokach oporowych. Bloki oporowe muszą się stykać z nienaruszonym podłożem gruntu. Między blokiem oporowym, a rurociągiem należy wykonać dylatację z dwóch warstw papy bitumicznej. Bloki oporowe stosować na: trójkach, korkach, przy zmianie kierunku trasy o kąt: 11°, 22°, 30°, 45°, 60°, 90°.

14. Przepisy BHP

Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane upoważniające do prowadzenia robót przewidzianych projektem, oraz sporządzić plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy każdy zatrudniony winien posiadać aktualną kartę zdrowia i przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie swoich obowiązków i przepisów BHP.

III. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

15. Charakterystyka kanału sanitarnego

Projektowany kanał sanitarny wykonany zostanie z rur PVC Ø 200×5,9 mm z materiału jednorodnego firmy np. Wavin.

Całkowita długość sieci wynosi $L = 1274,0$ m.

Włączenie projektowanej sieci w istniejącą kanalizację sanitarną PVC Ø200 w ulicy Siedleńskiej oraz w istniejącą kanalizację sanitarną PVC Ø200 w ulicy Granicznej i Sadowej.

16. Studnie

Projektuje się studnie rewizyjne, betonowe, włączowe o średnicy Ø 1000 mm, zgodnie z normami PN-EN 476:2001, PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną w przejścia szczelne dla rur PVC. Kręgi łączone na uszczelki. Studnie należy zwieńczyć zwężką 1000/625 i wyposażyć we włązy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym wyregulowane do rzędnej niwelety istniejącej drogi w miejscu zabudowy studni.

Projektuje się również studnie rewizyjne wykonane z rur karbowanych Ø 425 mm na kiniecie z PP o tej samej średnicy np. firmy WAVIN. Kinetę lokalizować na zagęszczonej podsypce piaskowej o grubości minimum 15 cm. Właz żeliwny D400 do rury karbowanej Ø 425 mm (40T).

17. Roboty ziemne

Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy ręczne. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. Trasę kanału oraz lokalizację studni pokazano na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Przewody i kształtki powinny tworzyć jeden system np. firmy Wavin.

18. Uwagi ogólne

Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75/02) z późniejszymi zmianami. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne przekopy, w celu dokładnego określenia lokalizacji i głębokości posadowienia

istniejącej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzyć do istniejącego stanu. Po zakończeniu montażu, a przed zasypaniem sieci należy geodezyjnie zinventaryzować.

Opracował:

19. Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)
oraz

Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
(Dz U. 2003 nr 47 poz. 401)

OBIEKT: Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Jarocin, ul. Siedleńska, Wiśniowa, Sadowa, Wiejska

ADRES BUDOWY: Jarocin, ul. Siedleńska, Wiśniowa, Sadowa,
Wiejska, dz. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869,
862, 105, 63/2, 63/1, 106

IWESTOR: PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1
63-200 Jarocin

Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

1. Inwestycja obejmuje ogólnobudowlany zakres robót tj. budowa sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 110 mm oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 200 mm.
Na przewidzianym terenie budowy nie istnieją obiekty podlegające trwałej rozbiórce poza nawierzchnią, która wymaga odtworzenia.
2. Podczas trwania robót montażowych nie przewiduje się powstania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Teren budowy winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
3. Brak bezpośredniego zagrożenia ze strony elementów budowy przewidzianego do realizacji inwestycji. Zagrożenie mogą stanowić jedynie sprzęty mechaniczne, elektryczne. Wszystkie te urządzenia winny posiadać opis ich eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem ich właściwego podłączenia do sieci oraz zabezpieczenia przed porażeniem.
4. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Wykonać zabezpieczenie wykopów oraz odpowiednie zejścia do wykopów. Wszelkie prace montażowe w wykopach wykonywać w brygadach minimum 3 osobowych celem asekuracji.
5. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urządzeń stosowane będzie bezpośrednio przy w obiekcie bądź w jego najbliższym sąsiedztwie. Miejsce bezpośrednich połączeń sprzętu do sieci winno posiadać centralny wyłącznik usytuowany w miejscu ogólnie dostępnym i w pobliżu realizowanych robót.
6. Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót udzieli zatrudnionym pracownikom instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy przy wykonywaniu poszczególnych robót. W/w instruktaże winny obejmować zagadnienia ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
7. Materiały – rury ułożone będą wzdłuż wykopu i magazynowane będą w najbliższym sąsiedztwie budowy, natomiast podlegające wpływom atmosferycznym, przechowywane będą w obiektach inwestora.
8. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych:
 - stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie budowy,
 - do zabezpieczeń stanowisk pracy stosować środki ochrony zbiorowej,
 - stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
9. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w zakresie:
 - ogrodzenia terenu;


- wykonanie przejść dla pieszych;
 - zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego;
 - urządzenie składowisk materiałów;
 - zabezpieczenia wykopów.
10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza się korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym przypadku należy zapewnić przewoźne zaplecze higieniczno – sanitarne.
11. Maszyny i inne urządzenia techniczne:
- maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełnić wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności,
 - maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji,
 - dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń,
 - wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa przed dopuszczeniem ich do wykonania robót.
12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane będą u inwestora, u którego prowadzona jest inwestycja.
13. Z uwagi na specyfikę budowy, odstępuje się od opracowania szczegółowego planu graficznego.


Opracował:

Oświadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 oświadczam, że projekt budowlany budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Siedleńska, Wiśniowa, Sadowa, Wiejska, dz. nr 800, 821, 810, 197, 195/1, 869, 862, 105, 63/2, 63/1, 106 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


.....
podpis projektanta



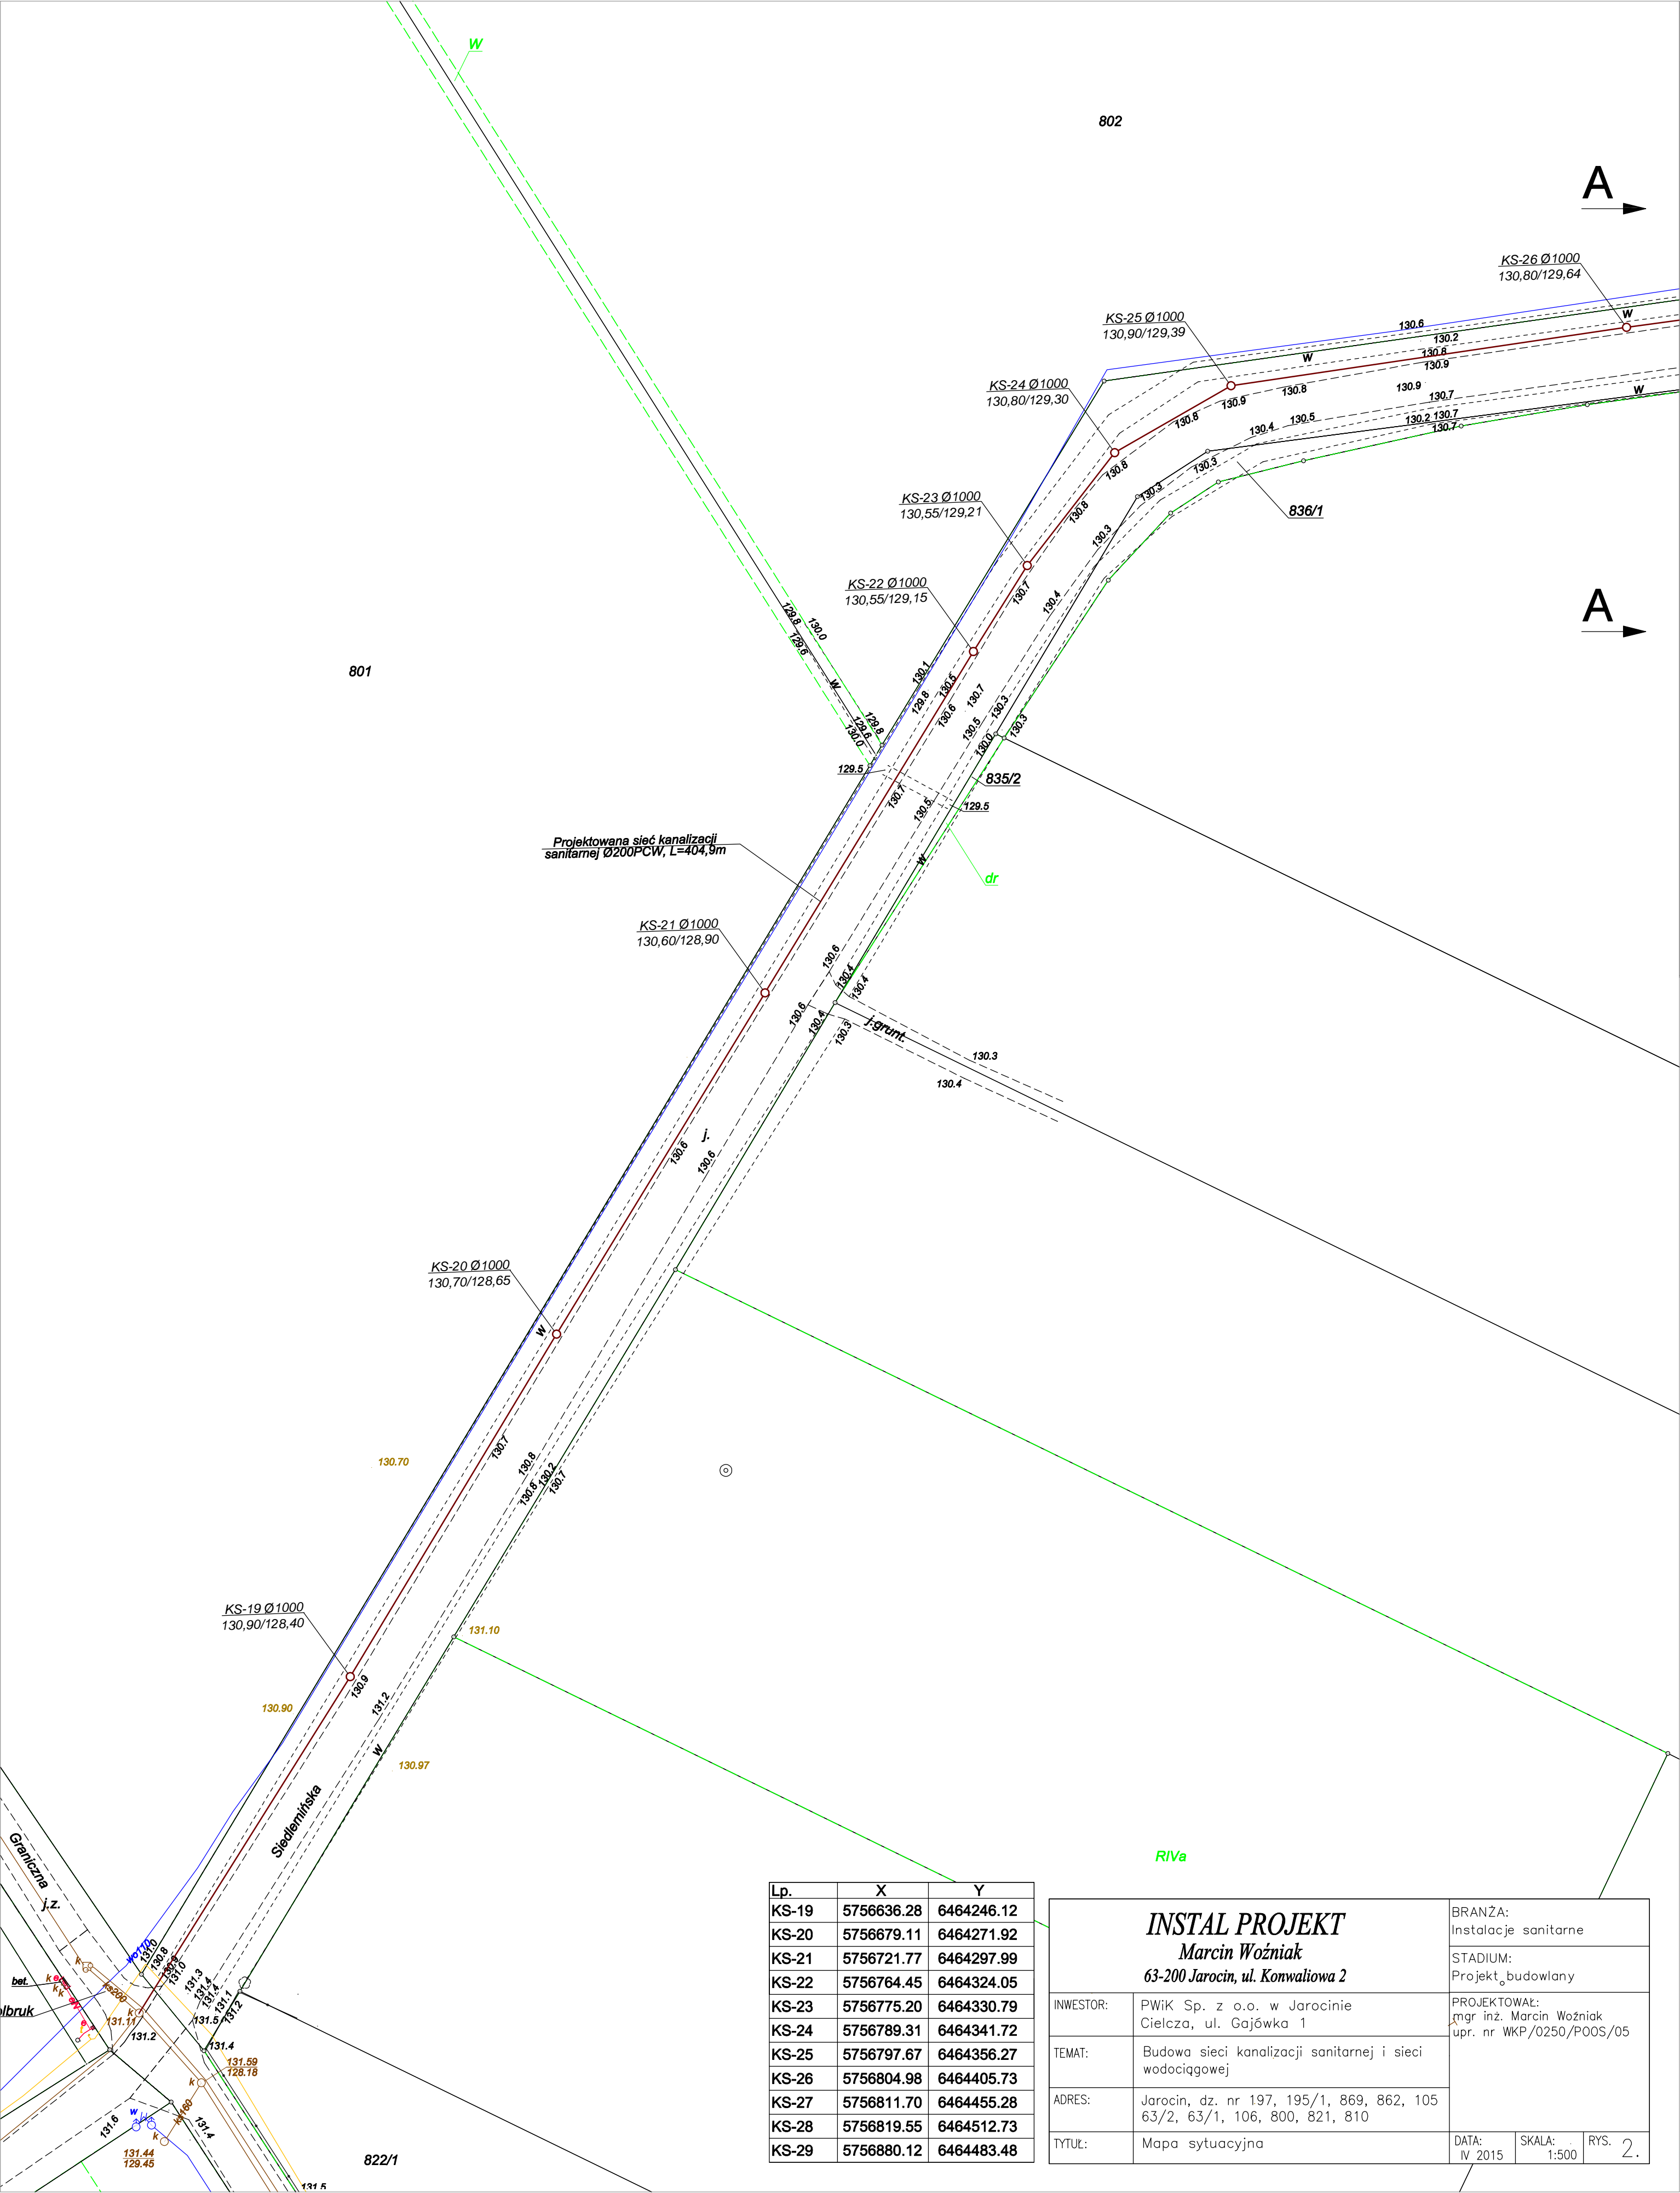

Lp.	X	Y
KS-19	5756636.28	6464246.12
KS-20	5756679.11	6464271.92
KS-21	5756721.77	6464297.99
KS-22	5756764.45	6464324.05
KS-23	5756775.20	6464330.79
KS-24	5756789.31	6464341.72
KS-25	5756797.67	6464356.27
KS-26	5756804.98	6464405.73
KS-27	5756811.70	6464455.28
KS-28	5756819.55	6464512.73
KS-29	5756880.12	6464483.48

INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2		BRANŻA: Instalacje sanitarne
		STADIUM: Projekt budowlany
INWESTOR:	PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/POOS/05
TEMAT:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
ADRES:	Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105 63/2, 63/1, 106, 800, 821, 810	
TYTUŁ:	Mapa sytuacyjna	DATA: IV 2015
		SKALA: 1:500
		RYŚ. 2.

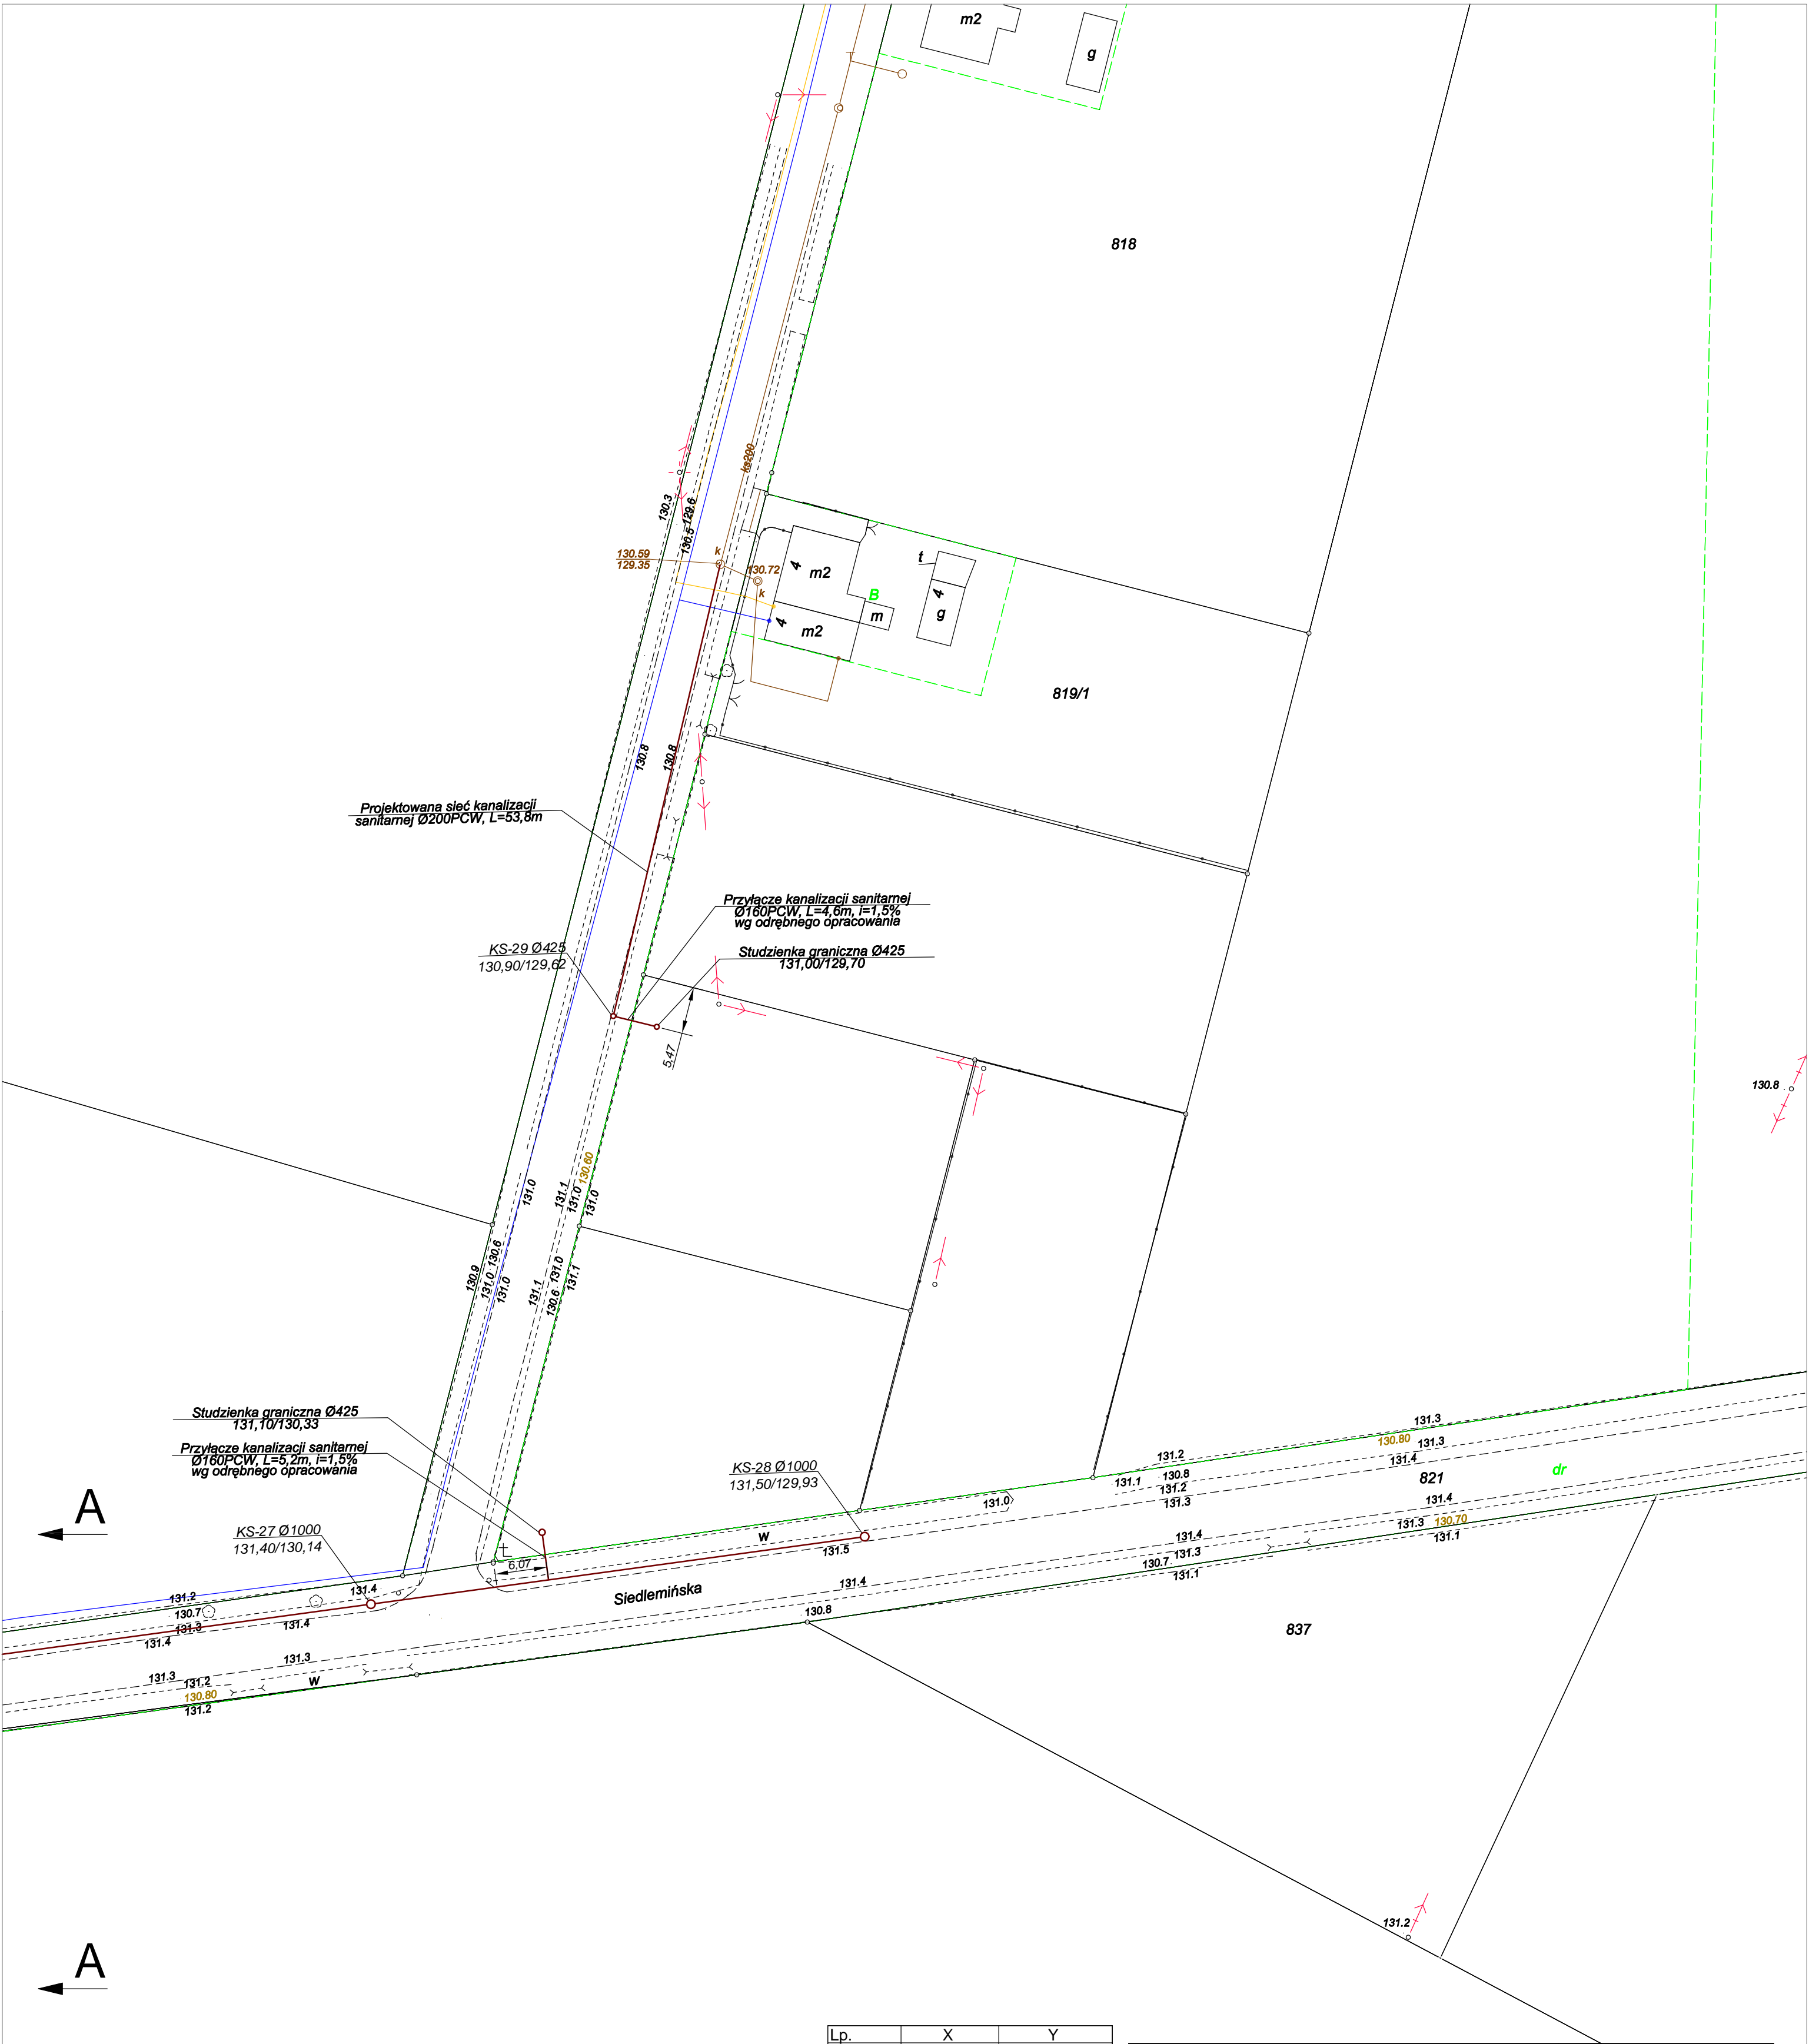

Arkusz nr 1


Lp.	X	Y
KS-19	5756636.28	6464246.12
KS-20	5756679.11	6464271.92
KS-21	5756721.77	6464297.99
KS-22	5756764.45	6464324.05
KS-23	5756775.20	6464330.79
KS-24	5756789.31	6464341.72
KS-25	5756797.67	6464356.27
KS-26	5756804.98	6464405.73
KS-27	5756811.70	6464455.28
KS-28	5756819.55	6464512.73
KS-29	5756880.12	6464483.48

INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2		BRANŻA: Instalacje sanitarne
		STADIUM: Projekt budowlany
INWESTOR:	PWiK Sp. z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/P00S/05
TEMAT:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej	
ADRES:	Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105 63/2, 63/1, 106, 800, 821, 810	
TYTUŁ:	Mapa sytuacyjna	
		DATA: IV 2015
		SKALA: 1:500
		RYŚ. 3.

W.1-HP3


1:100
1:500

P.p.=120,00




INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2		BRANZA: Instalacje sanitarne	
INWESTOR: PWik Spółka z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1		STADIUM: Projekt budowlany	
TEMAT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/POOS/05	
ADRES: Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105 63/2, 63/1, 106		DATA: IV 2015	
TYTUŁ: Profil sieci wodociągowej		SKALA: 1:100/500	RYS. 4.

KS18-KSistn.



<i>INSTAL PROJEKT</i> <i>Marcin Woźniak</i> <i>63-200 Jarocin, ul. Komwaliaowa 2</i>		BRANZA: Instalacje sanitarne
		STADIUM: Projekt budowlany
INWESTOR:	PWiK Spółka z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/P005/05
TEMAT:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	
ADRES:	Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105 o.s.m. 22/1-0	

KS29-KSistn.




Zagłębienie dna przewodu	1,28		
Rzędna istniejącego terenu	130,90		
Rzędna dna proj. kanału	129,62		
Długość odcinka		54,75	
Proj. spadek kanału, odległość	L=54,75		i=0,50 ‰
Proj. średnica nominalna, materiał		PVCØ200	
Hektometr i odległości	Ø0		49,60 54,75

INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2		BRANŻA: Instalacje sanitarne	
		STADIUM: Projekt budowlany	
INWESTOR:	PWiK Spółka z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/POOS/05	
TEMAT:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej		
ADRES:	Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105 63/2, 63/1, 106		
TYTUŁ:	Profil sieci kanalizacji sanit.– KSistn–KS29	DATA: IV 2015	SKALA: 1:100/500
		RYS.	7.


węzeł W.1

zasuwa kołnierzowa DN100
w obudowie do zasuw teleskopowej
wyprowadzona do skrzynki ulicznej
teleskopowej

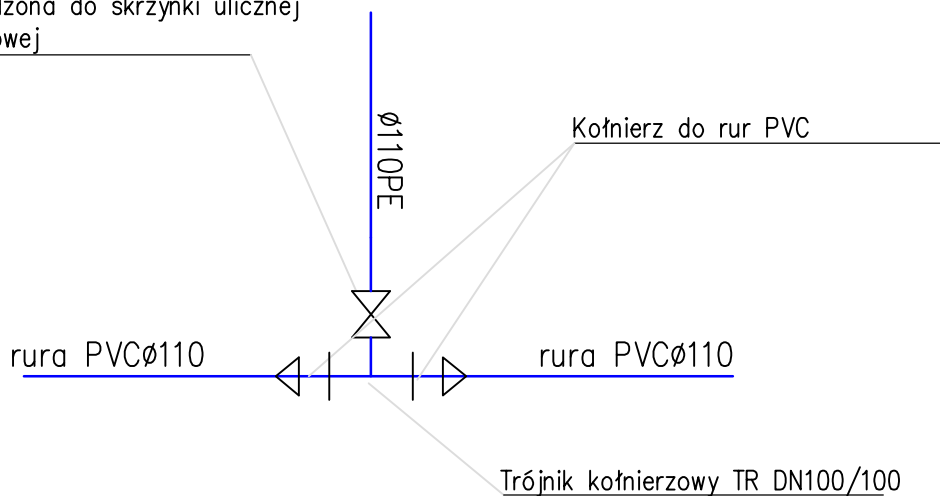

INSTAL PROJEKT Marcin Woźniak 63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2		BRANŻA: Instalacje sanitarne		
		STADIUM: Projekt budowlany		
INWESTOR:	PWiK Spółka z o.o. w Jarocinie Cielcza, ul. Gajówka 1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Woźniak upr. nr WKP/0250/P00S/05		
TEMAT:	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji z przepompownią ścieków			
ADRES:	Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105 63/2, 63/1, 106, 800, 821, 810			
TYTUŁ:	Schemat węzła włączeniowego	DATA: IV 2015	SKALA: —	RYS. 8.

HYDRANT NADZIEMNY



Lp.	NAZWA	PRODUCENT / DYSTRYBTOR
1.	Hydrant nadziemny, DN 80, PN 10	HAWLE
2.	króciec dwukońierzowy FF, DN 80	
3.	stopa pod hydrant DN 80, z kołnierzami, DN 80, N 90°	
4.	króciec dwukońierzowy FF, DN 80, l=1000	
5.	zasuwa kołnierzowa typ E, krótka, DN 80	
6.	tel. obudowa do zasuw, 1,3 – 1,8m	
6a.	tel. obudowa do zasuw, 2,0 – 2,5m	
7.	skrzynka uliczna sztywna z płytą podkładową	
8.	rurociąg PE Ø90	

INSTAL PROJEKT

Marcin Woźniak

63-200 Jarocin, ul. Konwaliowa 2

BRANŻA:
Instalacje sanitarne

STADIUM:
Projekt budowlany

INWESTOR: PWiK Spółka z o.o. w Jarocinie
Cielcza, ul. Gajówka 1

TEMAT: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji
sanitarnej

ADRES: Jarocin, dz. nr 197, 195/1, 869, 862, 105
63/2, 63/1, 106, 800, 821, 810

TYTUŁ: Hydrant nadziemny

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Marcin Woźniak
upr. nr WKP/0250/POOS/05

DATA:
IV 2015

SKALA:
1:25

RYS. 9.