


UWAGI:

PROFIL PODŁUŻNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PLANEM SYTUACYJNO–WYSOKOŚCIOWYM. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ PRÓBNE PRZEKOPY W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĄ, W CELU OKREŚLENIA DOKŁADNEJ GŁĘBOKOŚCI POSADOWIENIA ORAZ USTALIĆ MOŻLIWOŚCI WŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY.

Z UWAGI NA BRAKI W RZEDNYCH NA PODKLADACH MAPOWYCH ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY NIE WYKLUCZA SIĘ, MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPADKU LUB PRZESUNIĘCIA PROJEKTOWANEJ SIECI I PRZYŁĄCZY PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM I INWESTORSKIM. PRZY KOLIZJI Z INSTALACJAMI KABLOWYMI LUB PRZEWODAMI CIŚNIENIOWYMI Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ, NALEŻY JE PRZEBUDOWAĆ.W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM LUB PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM WYKOPY NALEŻY PROWADZIĆ RĘCZNIE PRZY ZACHOWANIU SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI.

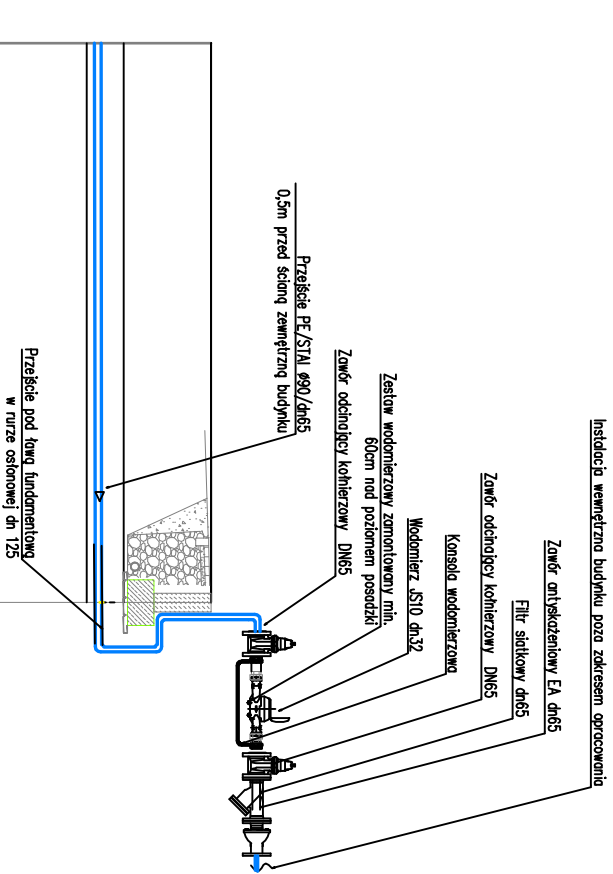

P.p.=115,00		Ho=1,50	W.13	Włączenie do projektowanego przyłącza Ø90	
Rzędna istniejącego terenu	127,50				
Rzędna osi proj. rurociągu	126,00				
Długość odcinka		7,40			
Proj. spadek rurociągu, odległość		L=7,40			i=0,0 %
Proj. średnica nominalna, materiał	PE Ø90X8,2 SDR11				
Hektometr i odległości	∞				7,40

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	Biurowo Projektowe  RYSZARD KĄZMIERCZAK		RYSKA RYSZARD KĄZMIERCZAK LUBUSKA WOLA 8 63-210 ZERZÓW e-mail: biuro@ryskal.com.pl tel. 513 65 85 85	
INWESTOR	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie 63-200 Jarocin, ul. Gajkowska 1 Cieplica			
TEMAT:	Przyłącza wodociągowe i kanalizacyj sanitarnej			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Ryszard Kąźmierczak	nr ewid. 7131/1/69/P/2002		
OPRACOWAŁ:	inż. Michał Kasper			
TYTUŁ RYSUNKU:	Profil przyłącza wodociągowego W13			
BRANŻA:	SKALA:	FAZA:	DATA:	NR RYSUNKU
SANITARNA	1:100	PROJEKT BUDOWLANY	04.2017	PZT-08