


PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ - WYLOT KANALIZACYJNY W2

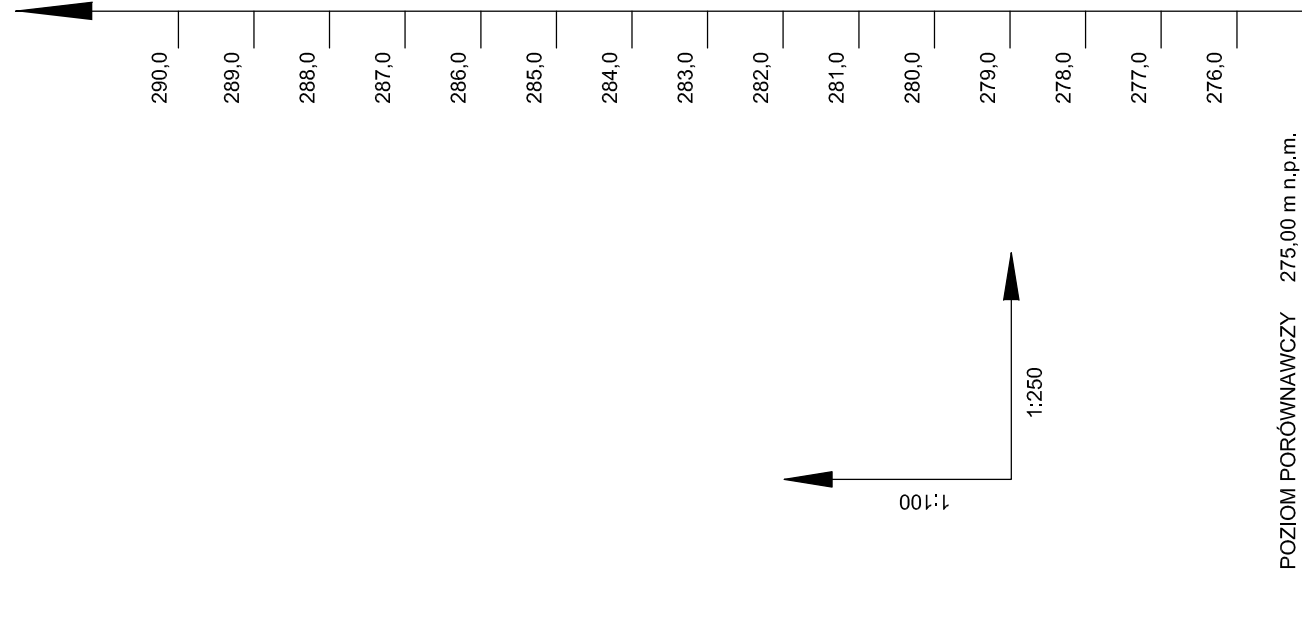

POZIOM PORÓWNAWCZY	275.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU	PROJEKTOWANEGO WG 0.00 p.m.
RZĘDNA DWA RURCIGAGU	WG 0.00 p.m.
SPADKI [%] DŁUGOŚCI [m]	
SREDNICA, MATERIAŁ	
ZAGŁĘBIE DO DWA RURY [m]	
ODLEGŁOŚCI [m]	

289.49	290.94	289.43	289.00	286.31	286.25	286.38	286.87	286.50	284.20	284.17
PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA	PROJEKTOWANA STUDNIA
ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	ZELBETOWA DN1000	KANALIZACYJNY W2
L=31.60m	L=32.80m	L=34.90m	L=34.50m	L=35.40m	L=33.50m	L=33.50m	L=33.50m	L=33.50m	L=33.50m	L=3.40m
I=3.2%	I=3.2%	I=3.2%	I=3.2%	I=3.2%	I=2.5%	I=2.5%	I=2.5%	I=2.5%	I=0.9%	I=0.9%
250X7.3 PVC-U SN8	250X7.3 PVC-U SN8	250X7.3 PVC-U SN8	250X7.3 PVC-U SN8	250X7.3 PVC-U SN8	315X9.2 PVC-U SN8	315X9.2 PVC-U SN8	315X9.2 PVC-U SN8	315X9.2 PVC-U SN8	315X9.2 PVC-U SN8	315X9.2 PVC-U SN8
1.45	1.45	1.45	1.45	1.45	1.49	1.49	1.49	1.62	1.07	0.93
31.6	32.8	34.9	34.5	35.4	33.5	33.5	33.5	33.5	33.5	3.4
S9	S8	S7	S6	S5	S4	S4'	S4	S4	S4'	W2

PROJEKT WYKONAWCY	PROJEKT WYKONAWCY
PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ	PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WYLOT KANALIZACYJNY W2	WYLOT KANALIZACYJNY W2
DATA: 2016-06-11	DATA: 2016-06-11
WYKONAWCA: PW-KO-02.2	WYKONAWCA: PW-KO-02.2
PROJEKTANT: ADM Projekt Sp. z o.o.	PROJEKTANT: ADM Projekt Sp. z o.o.
UL. KRÓLEWEJ JADWIGI 5	UL. KRÓLEWEJ JADWIGI 5
25-060 Chęcin	25-060 Chęcin
INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH	INWESTOR: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KIELCACH
UL. WRZOSOWA 44	UL. WRZOSOWA 44
25-211 Kielce	25-211 Kielce
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0327T	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 0327T
W MIEJSCOWOŚCI SKORZESZYCE OD KM 2+382 DO KM 3+331	W MIEJSCOWOŚCI SKORZESZYCE OD KM 2+382 DO KM 3+331

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE I ODLEGŁOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM, A STANEM ISTNIEJĄCYM ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZYSTKIE ROBOTY ZIEMNE PRZY BUDOWIE KANALU DESZCZOWEGO WYKONYWAĆ SZCZEGÓLNE OSTROŻNIE.

WPŁUSTY - PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZYKANALIZI ZAPROJEKTOWANO Z RUR PVC-U SN8 ZE SPADKIEM min. 1,5%.

WSZYSTKIE WPŁUSTY ZAPROJEKTOWANO Z OSADNIKIEM (min.h=0,5m).

KRATY SIEKOWE ŻELIWNE: KLD400.

HMIEJENNE WPŁUSTU OD 0,75m DO 1,40m.

WYKONYWANIE PRAC WYKONYWANYCH W KRAJACH PRZECIEGOWYCH WŁASNOŚCI Z PRZECIEGOWYCH WŁASNOŚCI PRZECIEGOWYCH WŁASNOŚCI.

O GŁĘBOKOŚCI H=0,75m I H=1,00m Z OSADNIKIEM H=0,5m O SPADKU I=0,8 - 1,5%