



STRONA PRAWA: KM 4+108,00 - 4+125,11
KM 4+153,11 - 4+166,09

STRONA PRAWA:
KM 4+108,00 - 4+125,11
KM 4+153,11 - 4+166,09

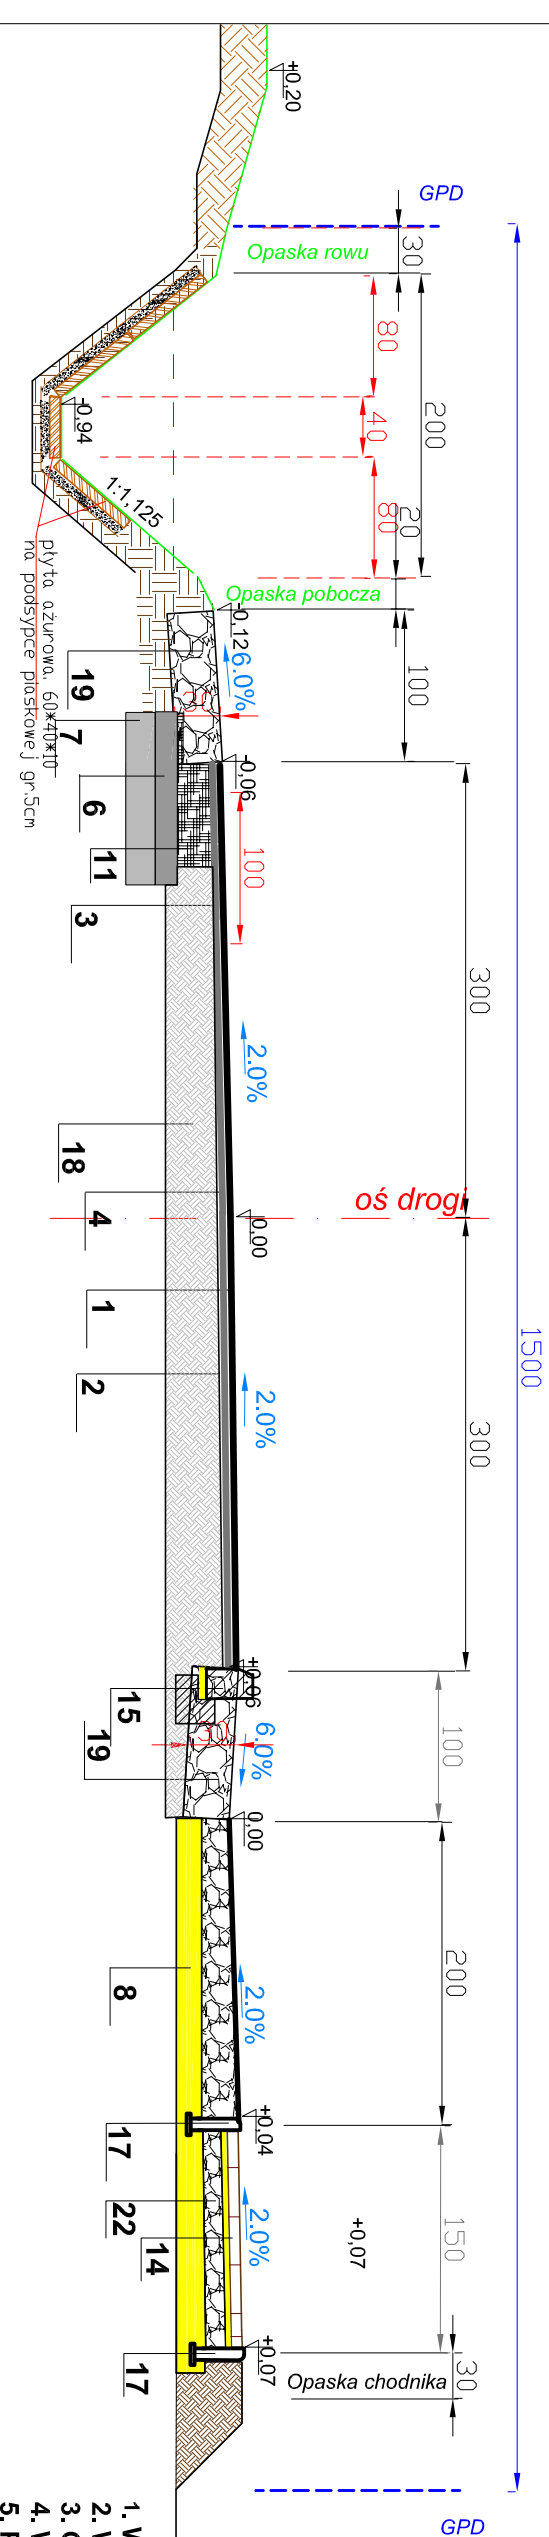

STRONA LEWA: KM 4+125,41 - 4+153,11
KM 4+166,09 - 5+100,00

STRONA PRAWA: KM 4+125,41 - 4+153,11
KM 4+166,09 - 5+100,00


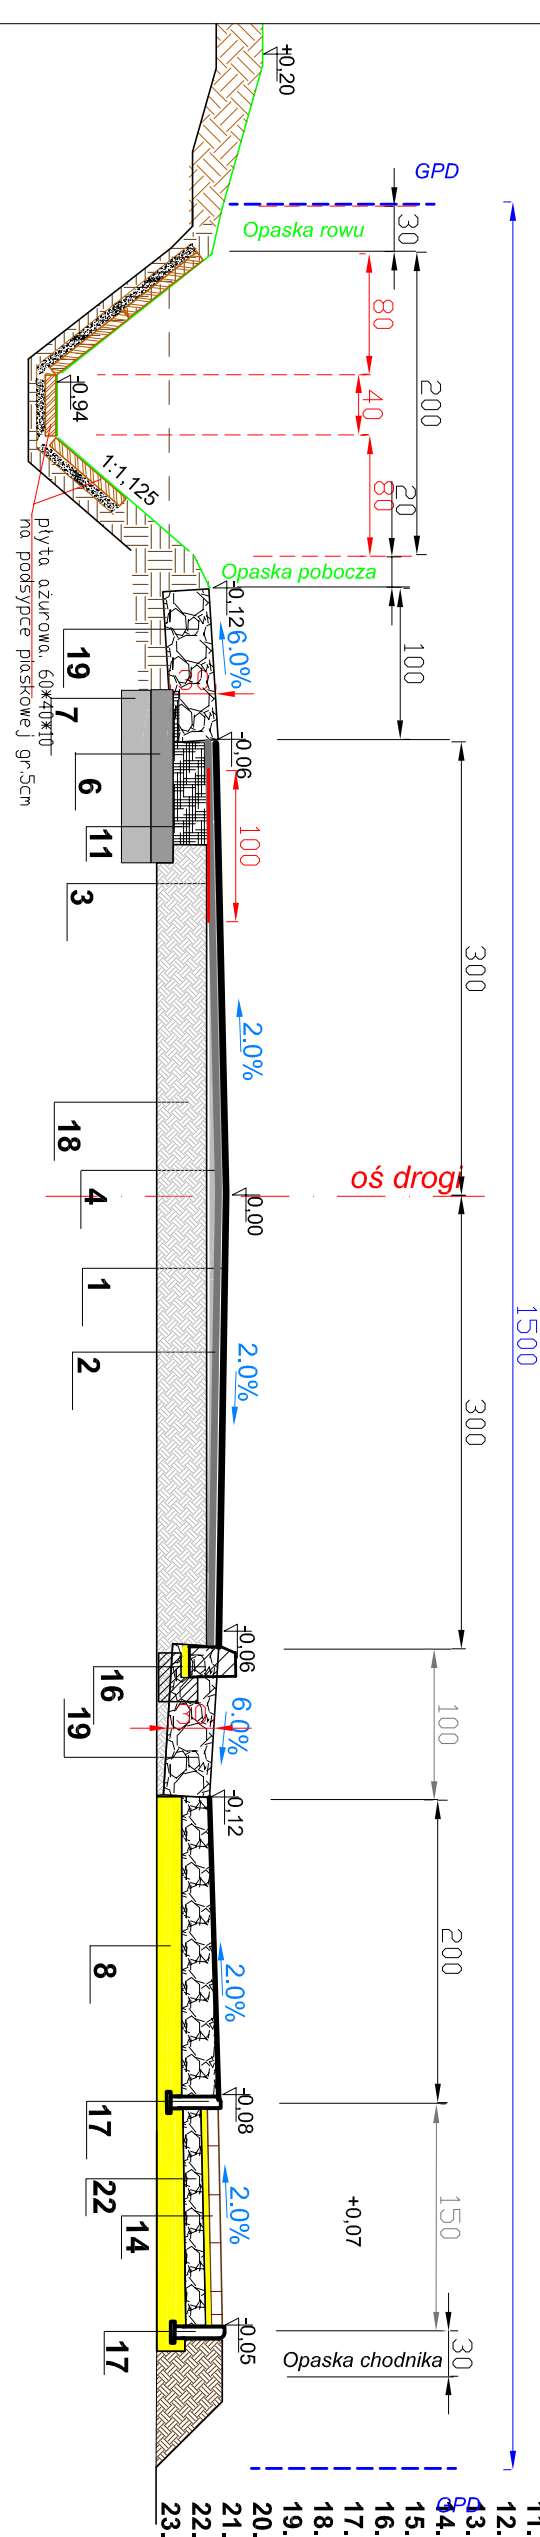


1. Warstwa szciraćna gr. 4cm z betonu asfaltowego AC6S, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
2. Warstwa wierzchnia gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC6F-W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
3. Geotekstyl lub podkoryzki o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC6F-W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 1000kg/m²
5. Warstwowość zasadnicza gr. 15 cm betonu asfalt. (0,65mm), zg. z PN-EN-12591, asfalt 50/70
6. Warstwowość zasadnicza gr. 15 cm betonu asfalt. (0,65mm), zg. z PN-EN-12591, asfalt 50/70
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 1,5 MPa
8. Warstwa odczyszczająca gr. 15cm z ciutego betonu
9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciutego betonu, zg. z PN-S-96013
10. Podbudowa pomocna gr. 15cm z kruszywa iamanego stabilizowan mechan. zg. z PN-S-06102
11. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa iamanego stabilizowan mechan. zg. z PN-S-06102
12. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa iamanego stabilizowan mechan. zg. z PN-S-06102
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementowo-piaskowej gr. 3cm i 1,4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementowo-piaskowej gr. 3cm i 1,4
15. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementowo-piaskowej gr. 3cm i 1,4
16. Krawnieźnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
17. Krawnieźnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
18. Podłoga betonowa 8x30cm na podspodzie cement. - piaskowej gr. 3cm i 1,3
19. Podłoga betonowa 8x30cm na podspodzie cement. - piaskowej gr. 3cm i 1,3
20. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszywa iamanego stabilizowan, mechan. zg. z PN-S-06102
21. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszywa iamanego stabilizowan, mechan. zg. z PN-S-06102
22. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszywa iamanego stabilizowan mechan. zg. z PN-S-06102
23. Koryto żelbetowe wg KP80 01.13 na podspodzie piaskowej do 5cm


Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa szciraćna gr. 4cm z betonu asfaltowego AC6S, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
2. Warstwa wierzchnia gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC6F-W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
3. Geotekstyl lub podkoryzki o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC6F-W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 1000kg/m²
5. Warstwowo zbudowany gr. 15 cm beton asfalt. (0,65mm), zg. z PN-EN-12591, asfalt 50/70
6. Warstwowo zbudowany gr. 15 cm beton asfalt. (0,65mm), zg. z PN-EN-12591, asfalt 50/70
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_m = 1,5 MPa
8. Warstwa odsączająca gr. 15cm z kruszywa
9. Podbudowa zasilająca gr. 20cm z ciutego betonu, zg. z PN-S-96013
10. Podbudowa pomocna gr. 15cm z kruszawy iamanego stabilizowan mechan. zg. z PN-S-06102
11. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszawy iamanego stabilizowan mechan. zg. z PN-S-06102
12. Warstwowo zbudowany gr. 15 cm beton asfalt. (0,65mm), zg. z PN-EN-12591, asfalt 50/70
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementowo-piaskowej gr. 3cm i 1,4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementowo-piaskowej gr. 3cm i 1,4
15. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementowo-piaskowej gr. 3cm i 1,4
16. Kręweznik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
17. Kręweznik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
18. Podłoga betonowa 8x30cm na podspodzie cement.-piaskowej gr. 3cm i 1,3
19. Podłoga betonowa 8x30cm na podspodzie cement.-piaskowej gr. 3cm i 1,3
20. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszawy iamanego stabilizowon, mechan. zg. z PN-S-06102
21. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszawy iamanego stabilizowon, mechan. zg. z PN-S-06102
22. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszawy iamanego stabilizowon mechan. zg. z PN-S-06102
23. Koryz zbierawo wg KP60 01.13 na podspodzie piaskowej do 5cm

		Oficjalnie: Projektowana droga powiatowa nr 0242R Zawieszanie - Sprawy - Zapytanie na wykonanie Sprawy - Oznaczenie pod nazwą: nr km: 4+100 do km: 5+100 do	
ul. Rakowska 80D, 25-200 Kielce			
Wymagany:			
Projektował:	mgr inż. Marcin Zajączek	Data:	03.2017r
Opracował:	mgr inż. Alfred Mysior		03.2017r
Sprawił:	mgr inż. Krzysztof Przekorski		03.2017r
Wydrukowano: 2017-03-20 11:06:41 WZD01-10110166		Podpis:	Stanisław P.B.W.
Przekazanie spr. macierzy:			
1: 50		Przebieg konstrukcyjnie	Przebieg
		Pracownik:	Archiwiz
		5	1

Kraty ściekowe i odprowadzenie
do rowu ziemnego w km
Przekrój A - A skala 1 : 50

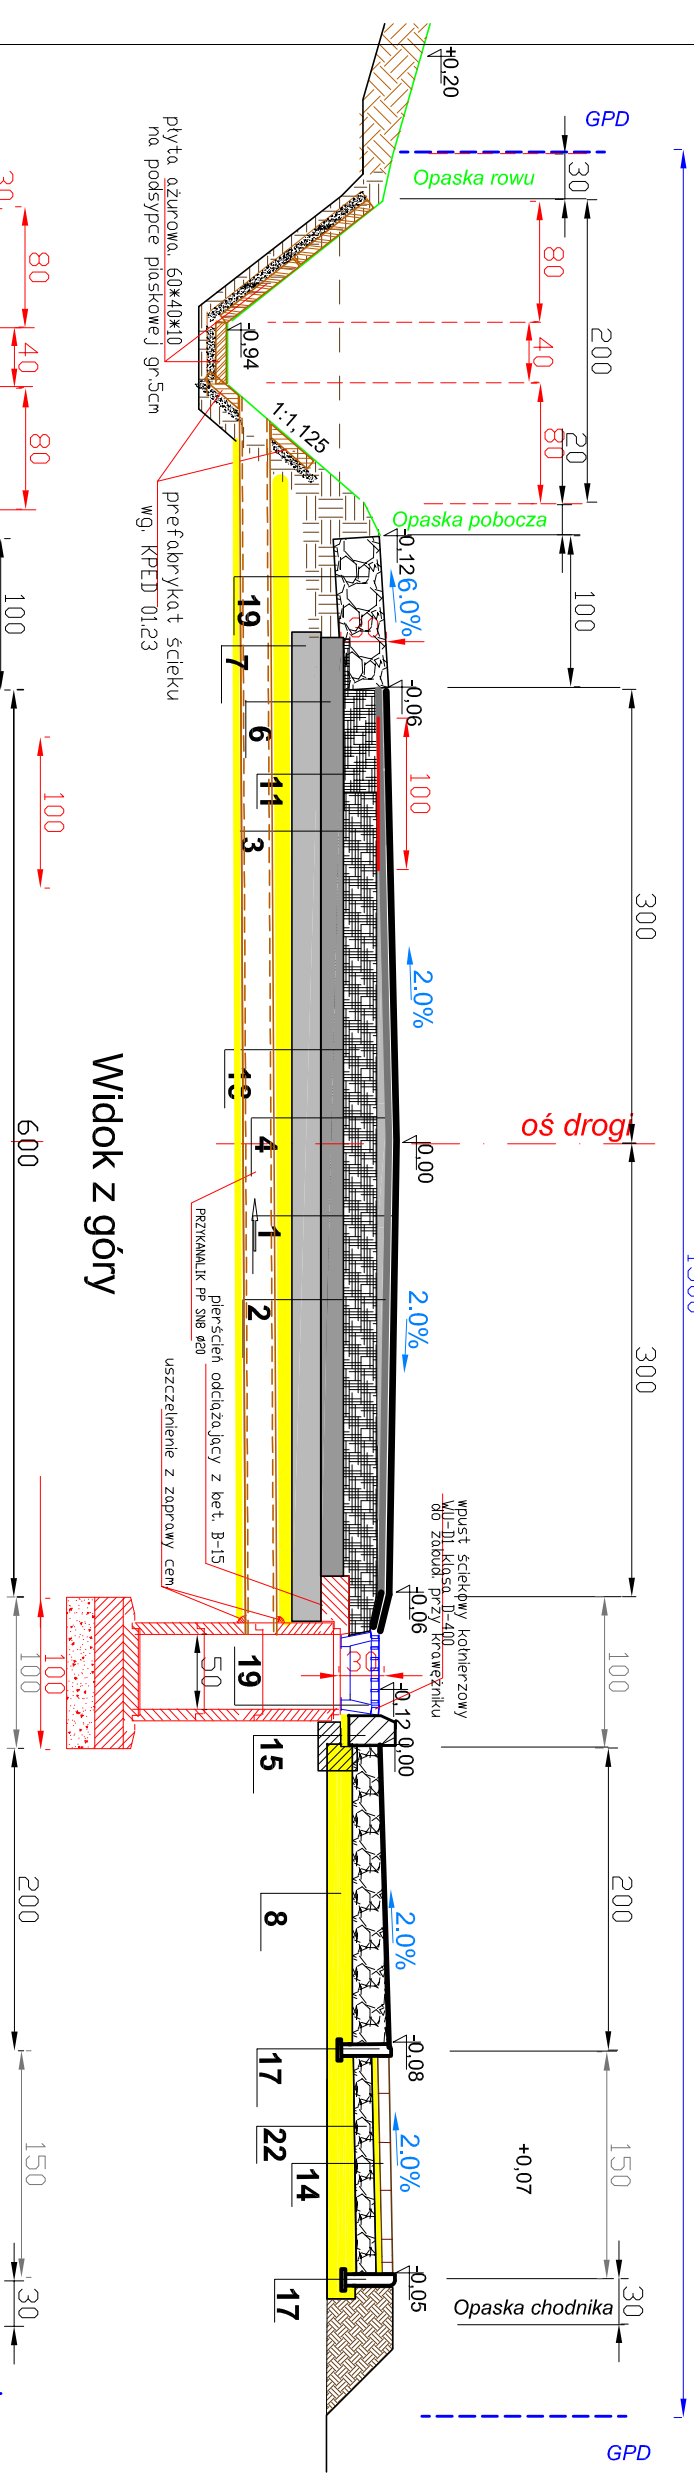

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa szczerzaka gr. 4cm z betonu asfaltowego AC6/58, zgr. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zgr. z PN-EN 12591)
2. Warstwa wiązająca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC6/58, zgr. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zgr. z PN-EN 12591)
3. Gładziak lub gładziokompoty o szerokości 10cm
4. Gładziak zgr. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zgr. z PN-EN 12591)
5. Wzmocnienie podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
6. Wzmocnienie podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
7. Warstwa osłaniająca gr. 15cm z piasku
8. Podbudowa zasilnicza gr. 20cm z ciutłego betonu, zgr. z PN-S-96013
9. Podbudowa pomocna gr. 15cm z kruszywa i twardzieli stabilizowana mechan zgr. z PN-S-06102
10. Podbudowa pomocna gr. 15cm z kruszywa i twardzieli stabilizowana mechan zgr. z PN-S-06102
11. Podbud. wykon. na miejscu metodą rozprężni z mieszanki mineralno-cementno-piaskowej gr. 22cm
12. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podspodzie cementno-piaskowej gr. 3cm 1:4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podspodzie cementno-piaskowej gr. 3cm 1:4
15. Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
16. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z wtyczki z betonu C8/10
17. Krawężnik betonowy 8x30cm na podspodzie cementno-piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Podłoga betonowa 8x30cm na podspodzie cementno-piaskowej gr. 3cm 1:3
19. Podłoga betonowa 8x30cm z kruszywa i twardzieli stabilizowana, mechan zgr. z PN-S-06102
20. Pupa himalu gr. 15cm
21. Rura kanalizacyj. dęszceowej ø60 typu HDPE SN8 na podspodzie piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa zasilnicza gr. 10cm z kruszywa i twardzieli stabilizowana mechan zgr. z PN-S-06102
23. Koryto żelbetowe wg KPBD 01.13 na podspodzie piaskowej do 5cm



EKODORO spółka z o.o.
ul. Akademicka 80, 25-200 Kielce

Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe z dziedz. budowlano-montażowej

Zamów. - Sprzedaż - Usługi - Zagranicą na podstawie Swowej
Ogólnej pol. Usług tel. kom. +48 608 00 80 51-100 00

Wykonawcy:	Imię i Nazwisko	Posadowienie	Opis prac	Sprawdził:	Data	Podpis:	Stadium:
	mgr inż. Mariusz Zapart	mgr inż. Alfred Wesołowski	mgr inż. Krzysztof Wesołowski	mgr inż. Krzysztof Wesołowski	03.2013r		P.B.W.
					03.2013r		Przebieg
					WZD-15-10104		Drógowa
					03.2013r		

Przedmiot projektu:

Przedsiębiorstwo konstrukcyjne

15

5

Aktualiz:

2

Strona 1 z 1