



STRONA PRAWA: KM 4+108,00 - 4+125,11
KM 4+153,11 - 4+166,09

STRONA PRAWA: KM 4+108,00 - 4+125,11
KM 4+153,11 - 4+166,09

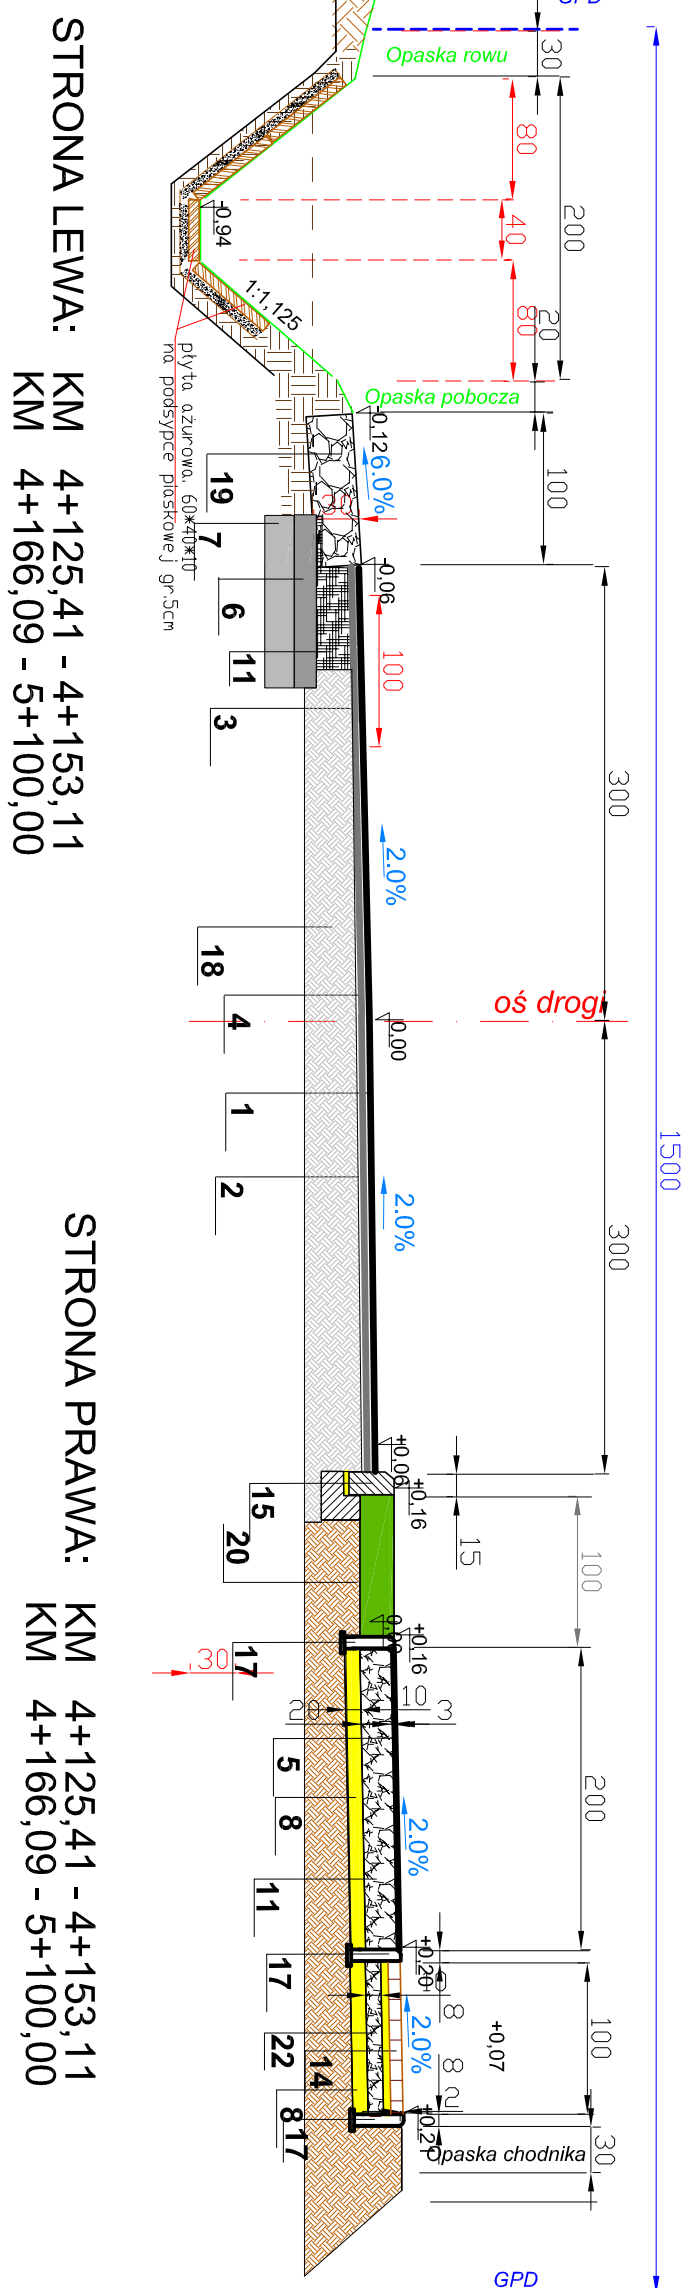

STRONA LEWA: KM 4+125,41 - 4+153,11
KM 4+166,09 - 5+100,00

STRONA PRAWA: KM 4+125,41 - 4+153,11
KM 4+166,09 - 5+100,00

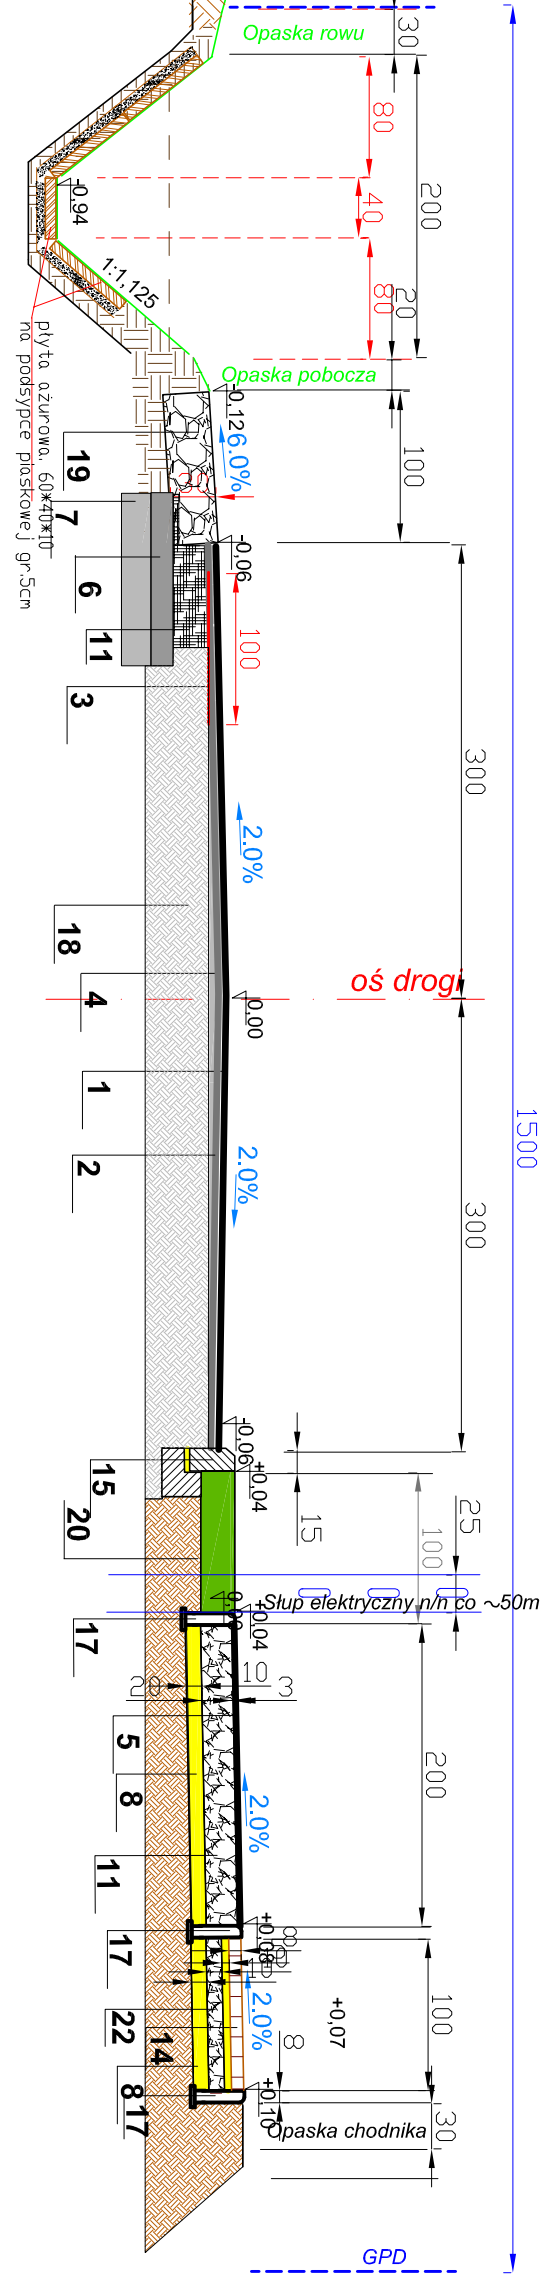

1. Warstwa szkieletów gr. 4cm z betonu asfaltowego AC(6W) - zg. z PN-EN-asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
2. Warstwą wiążącą gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC(6W) - zg. z PN-EN-13108, asfaliści 50/70 wg. PN-EN 12591
3. Góstałka lub geokompocjon o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC(20W) - zg. z PN-EN-13108, asfaliści 50/70 wg. PN-EN 12591
5. Warstwa szkieletów gr. 40 cm z betonu asfaltowego AC(6S) - zg. z PN-EN-13108, asfaliści 22,5 MPa
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
8. Warstwa odsączająca gr. 20cm z piasku
9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z żutnego betonu, zg. z PN-S-060/3
10. Podbudowa pomocna gr. 15cm z wyrzutowego iamanego stabilizowanym mechan. zg. z PN-S-06102
11. Warstwa szkieletowa gr. 20cm z wyrzutowego iamanego stabilizowanym mechan. zg. z PN-S-06102
12. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podspawce cementowo-piaskowej gr. 30cm 1:4
13. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podspawce cementowo-piaskowej gr. 30cm 1:4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej betoniakowej gr. 8cm na podspawce cementowo-piaskowej gr. 5cm 1:4
15. Kawałek betonowy 15x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C20/15
16. Kawałek betonowy 15x30cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
17. Odrzeźba betonowa 8x30cm na podspawce cement.-piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Odrzeźba betonowa 8x30cm z wyrzutu w kierunku iamanego stabilizowam. mechan. zg. z PN-S-06102
19. Pas kanalizacyjny gr. 30cm z rurą z PVC 100 mm średnicy, mechanicznie przetransportowaną do studnia
20. Pas kanalizacyjny gr. 20cm
21. Rura kanalizacyjna deszczowa Ø90 typu HDPE SN8 na podsypce piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z wyrzutowego iamanego stabilizowanym mechan. zg. z PN-S-06102
23. Odrzeźba żelbetonowa wg KBP 01.13 na podspawce piaskowej do 5cm


Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa szkieletów gr. 4cm z betonu asfaltowego AC(6W) - zg. z PN-EN-12591
2. Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC(6W) - zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
3. Góstałka lub geokompocj o szerokości 1m
4. Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC(20W) - zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
5. Warstwa szkieletów gr. 40cm z betonu asfaltowego AC(25S) - zg. z PN-EN-13108, asfalt 22,5/50
6. Warstwa szkieletów gr. 20cm z betonu asfaltowego AC(25S) - zg. z PN-EN-13108, asfalt 22,5/50
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o $R_{cm} = 1,5$ MPa
8. Warstwa odsączająca gr. 20cm z piasku
9. Podbudowa asfaltowa gr. 20cm z ciutłego betonu, zg. z PN-S-060/3
10. Podbudowa pomocna gr. 15cm z wyrównanej i tamowanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-061/2
11. Podbudowa podłoża gr. 12cm z wyrównanej i tamowanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-061/2
12. Warstwa szkieletów gr. 12cm z wyrównanej i tamowanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-061/2
13. Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 30cm 1:4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej betoniowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 30cm 1:4
15. Kawałek betonu 15x30cm na ławie betonowej z oporami z betonu C20/15
16. Kawałek betonu 15x30cm na ławie betonowej z oporami z betonu C20/15
17. Odrzeźba betonowa 8x30cm na podłożu cement- piaskowej gr. 30cm 1:3
18. Odrzeźba betonowa 8x30cm z wyrównanej i tamowanego stabilizowanym mechanicznie, zg. z PN-S-061/2
19. Podłoga dwukrotnie 30cm z wyrównanej i tamowanego stabilizowanego mechanicznie, zg. z PN-S-061/2
20. Pas hamulczy gr. 20cm
21. Rura kanalizacyjna deszczowa 900 typu HDPE SN8 na podłożu piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa asfaltowa gr. 10cm z wyrównanej i tamowanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-061/2
23. Odrzeźba żelbetowa wg KPEB 01.13 na podłożu piaskowej do 5cm

[illegible]

**Kraty ściekowe i odprowadzenie
do rowu ziemnego w km**
Przekrój A - A skala 1 : 50

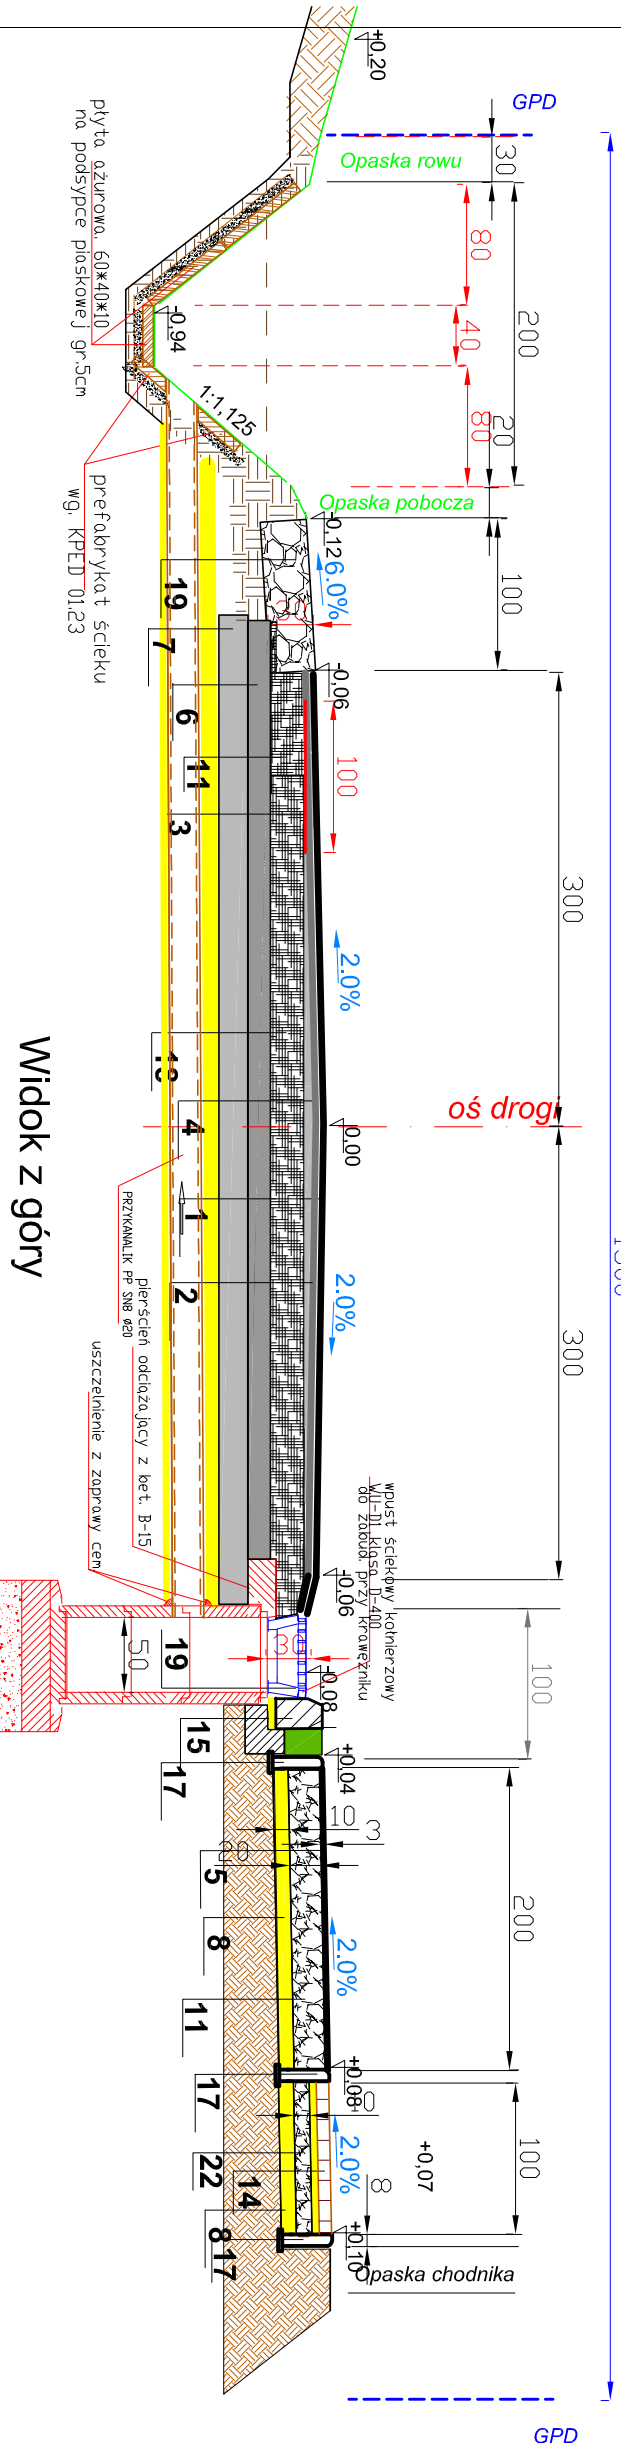

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa szczerkią gr. 4cm z betonu szalowanego AC-C60, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 125931)
2. Warstwa wierzchnia gr. 5cm z betonu szalowanego AC-C60, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 125931)
3. Gostakalita lub polipropionowy o szerokości 1m
4. Warstwa szczerki gr. 4cm z betonu szalowanego AC-C60, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 125931)
5. Warstwa szczerki gr. 4cm z betonu szalowanego AC-C60, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 125931)
6. Wzmocnienie podłoża gr. 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
7. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
8. Warstwa osłdzająca gr. 15cm z piasku
9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciastego betonu, zg. z PN-S-96013
10. Podbudowa pomocna gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-06102
11. Podbudowa pomocna gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-06102
12. Podbudowa pomocna gr. 20cm z piasku drobnego, mechanicznie stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-06102
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. koliorowej gr. 8cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
15. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. koliorowej gr. 8cm na podbudowie cementowo-piaskowej gr. 5cm 1:4
16. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
17. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z wylewką z betonu C8/10
18. Obrzeża betonowa 80x30cm na podbudowie cement- , piaskowej gr. 3cm 1:3
19. Obrzeża pozostała część podbudowy
20. Pas hamujący gr. 20cm
21. Pas hamujący gr. 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-06102
22. Pas hamujący gr. 20cm
23. Rurę kanalizacyjną szczerkowaną ø50 tytu HDPE SN8 na podbudowie piaskowej gr. 10cm
24. Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-06102
25. Kociołko żelbetowa wg KPEB 01.13 na podbudowie piaskowej do 5cm

[illegible]