
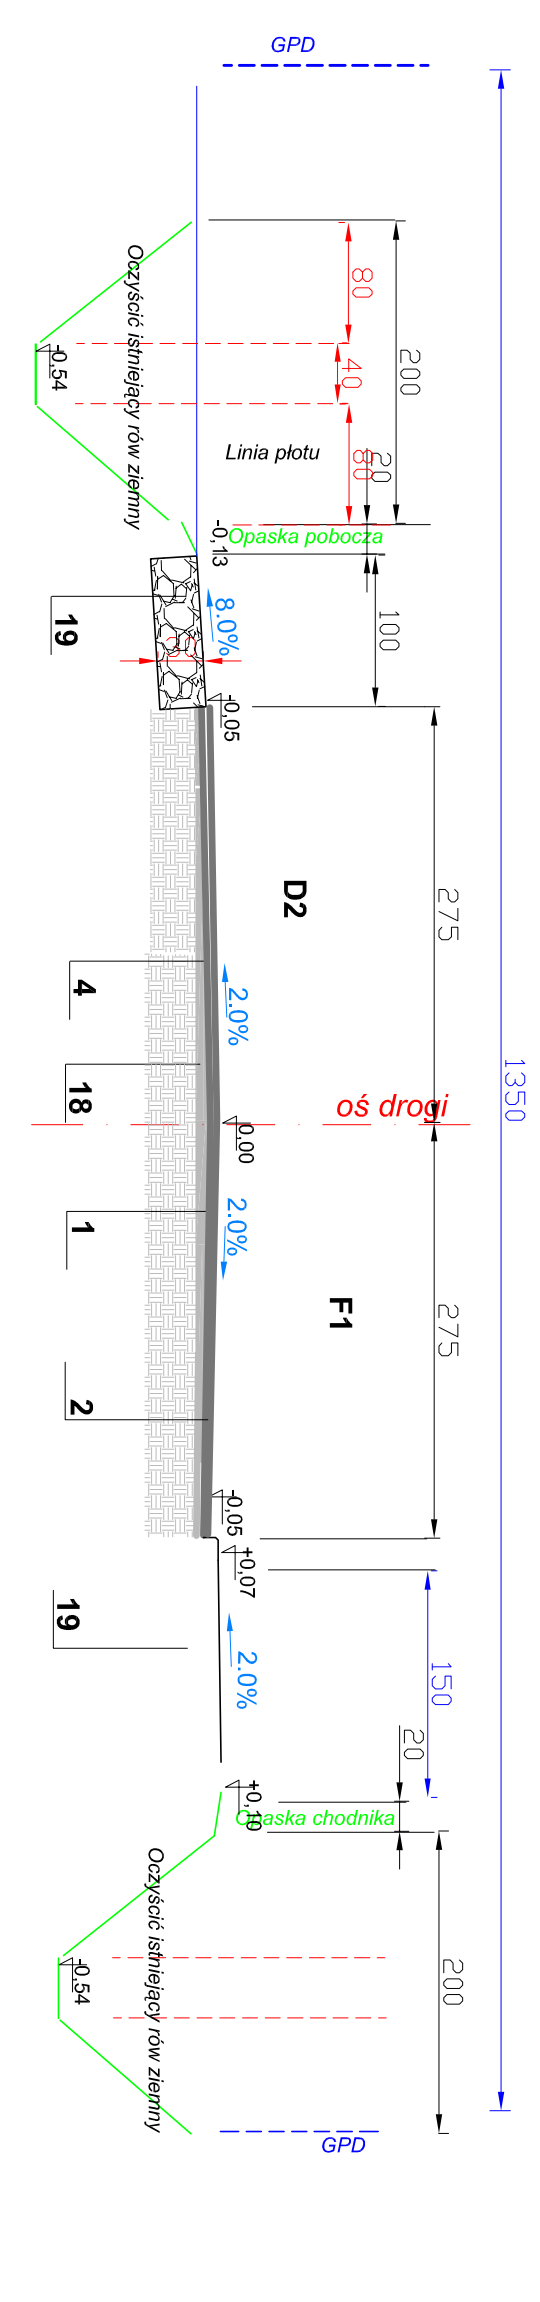
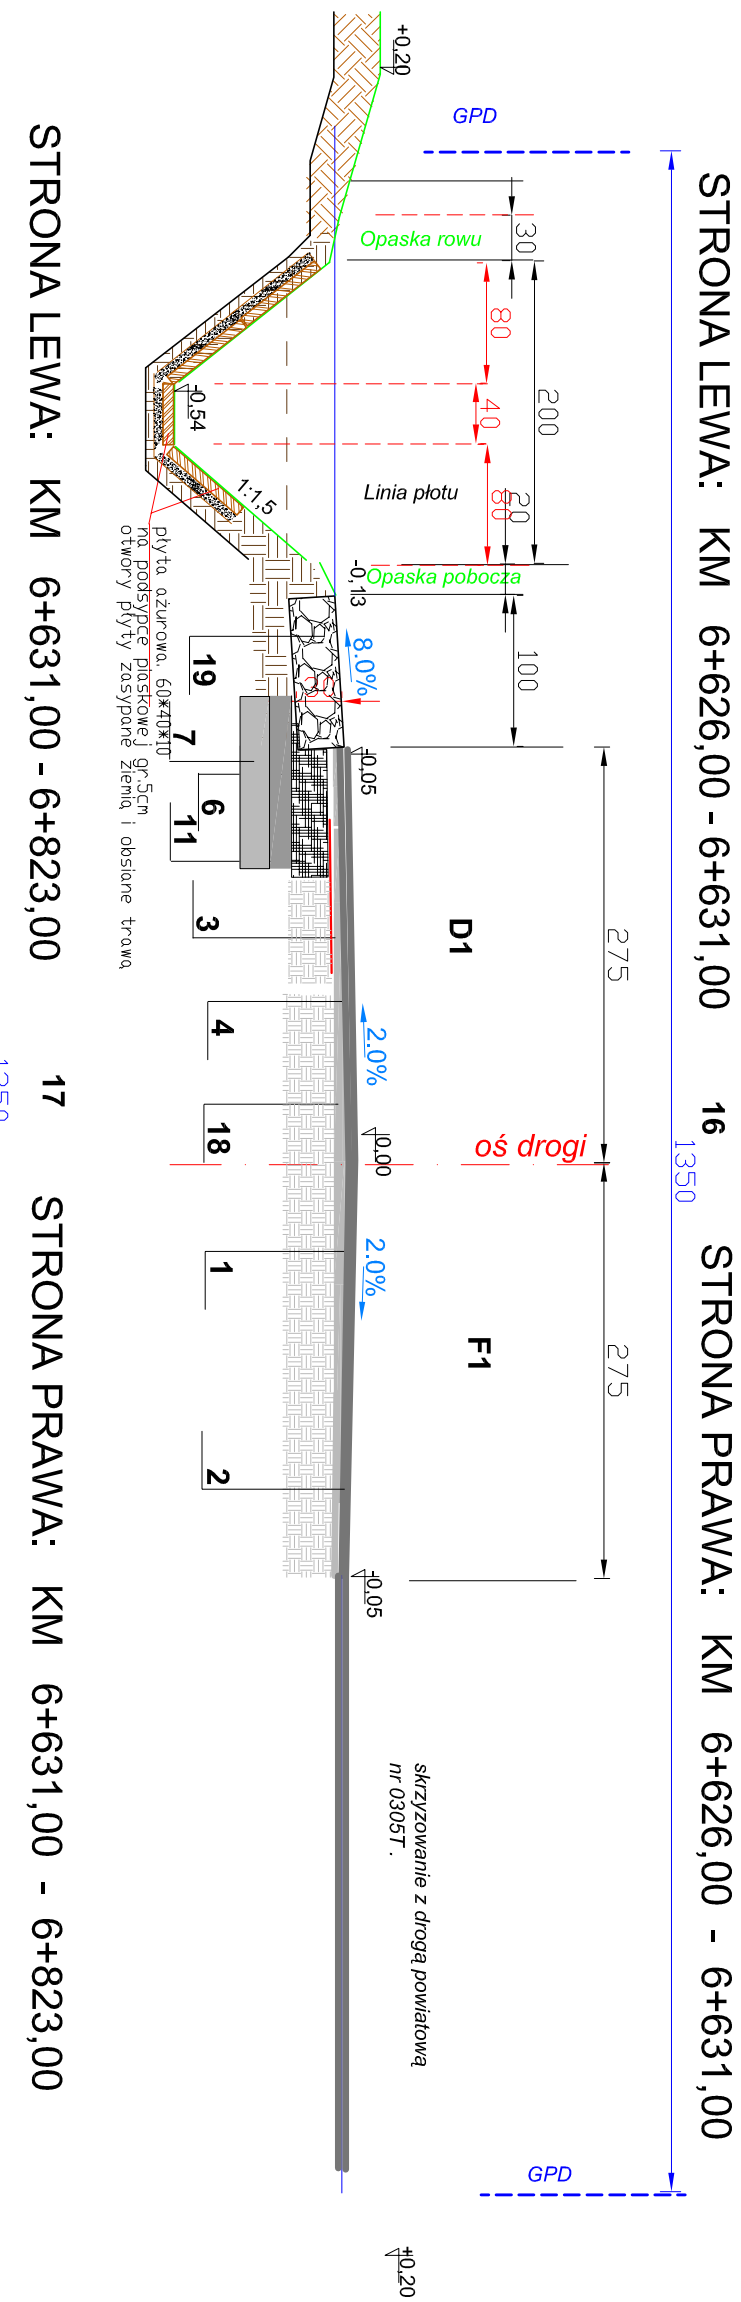
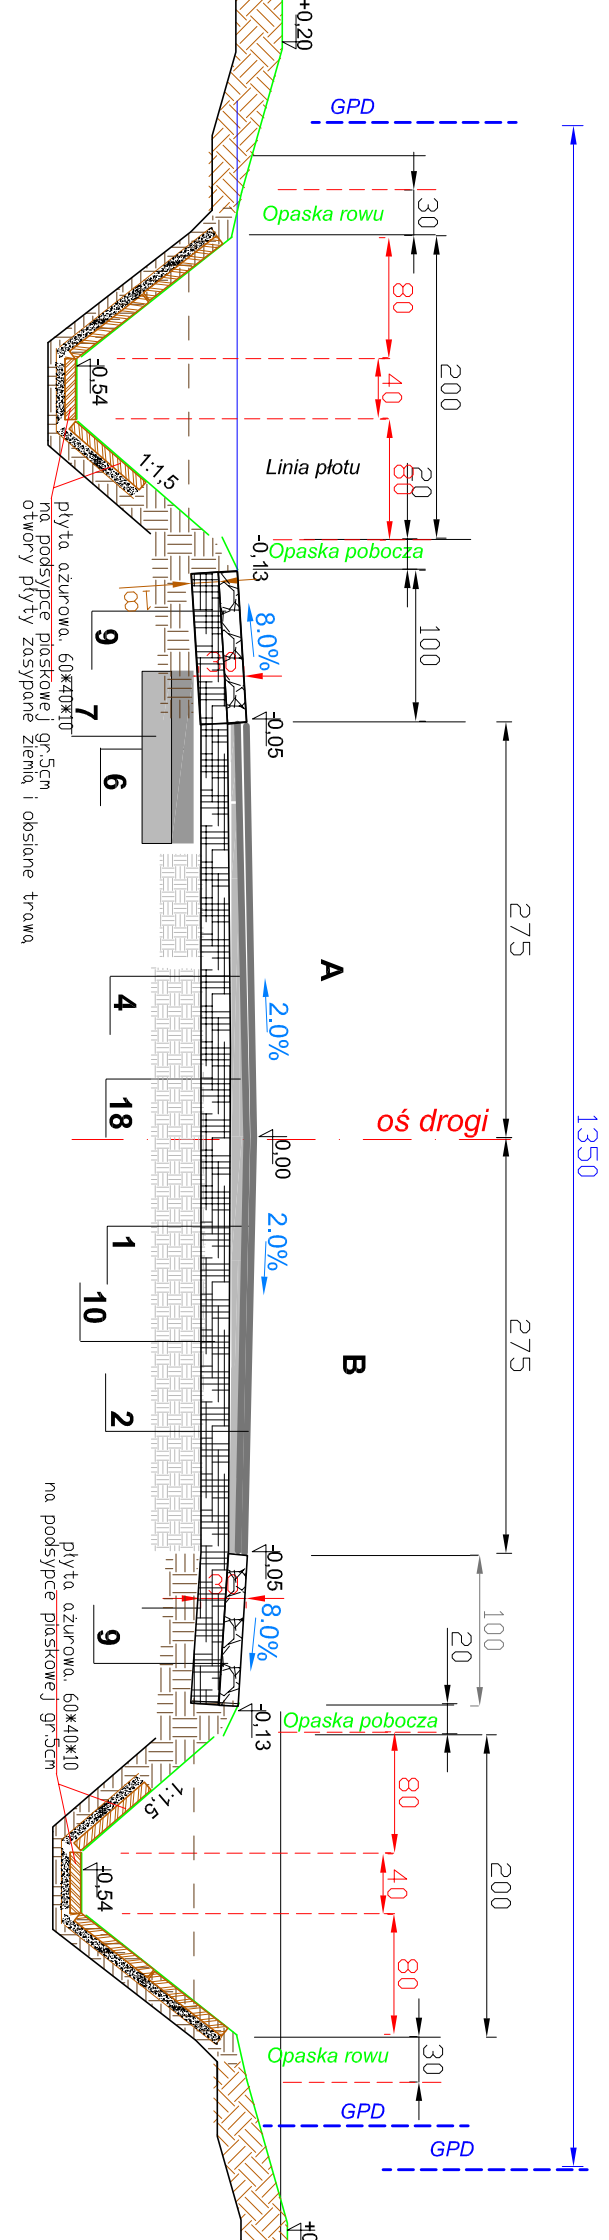
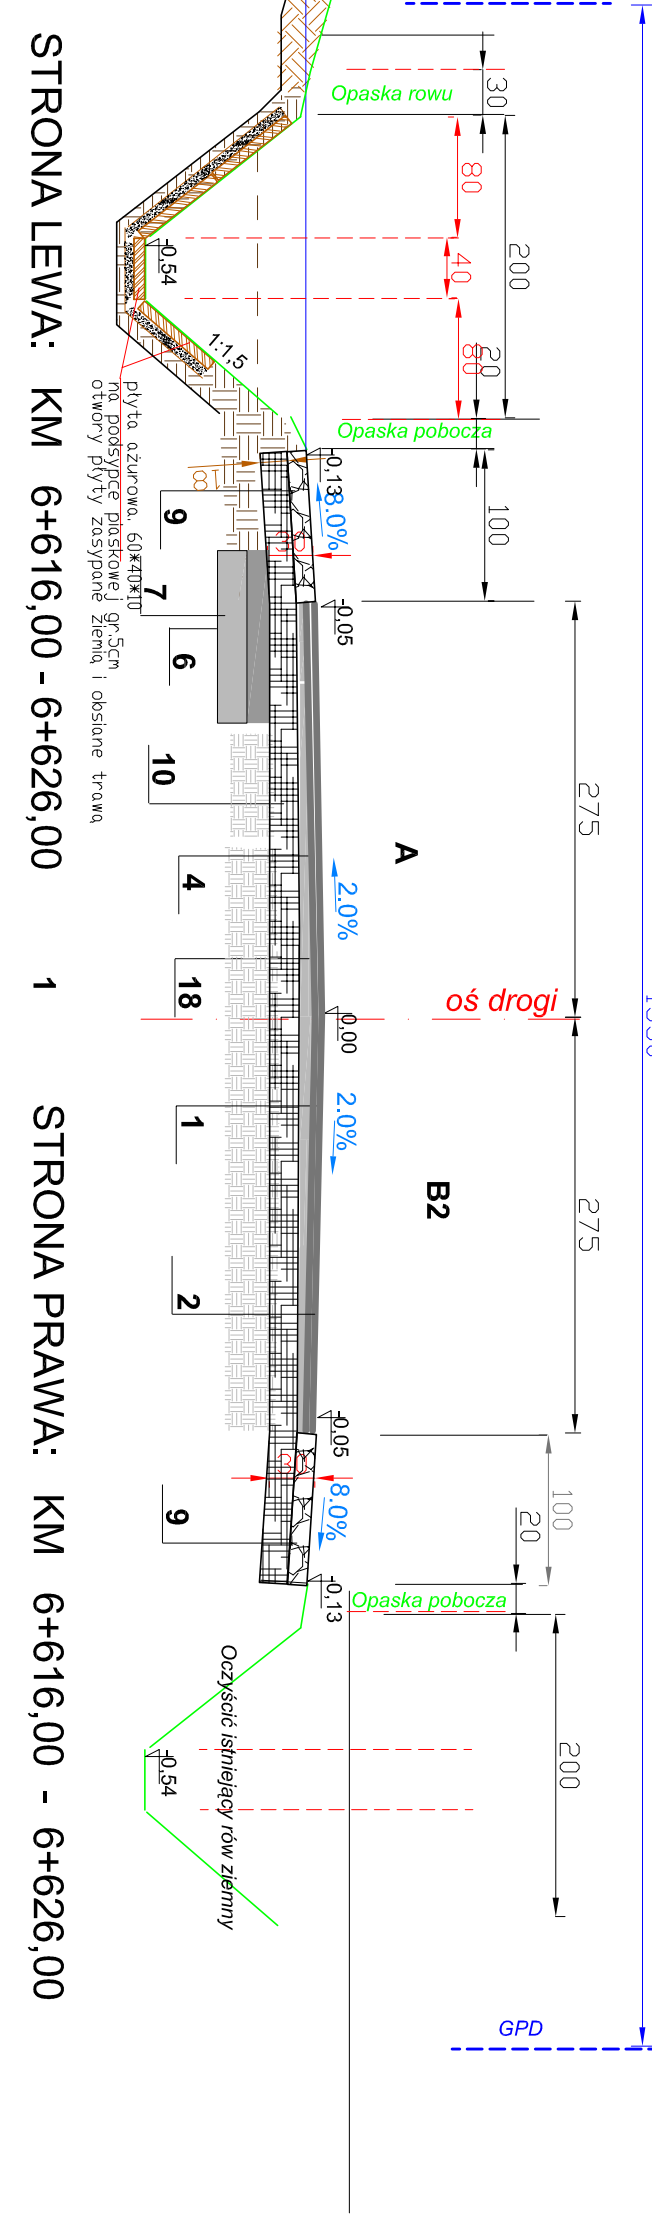






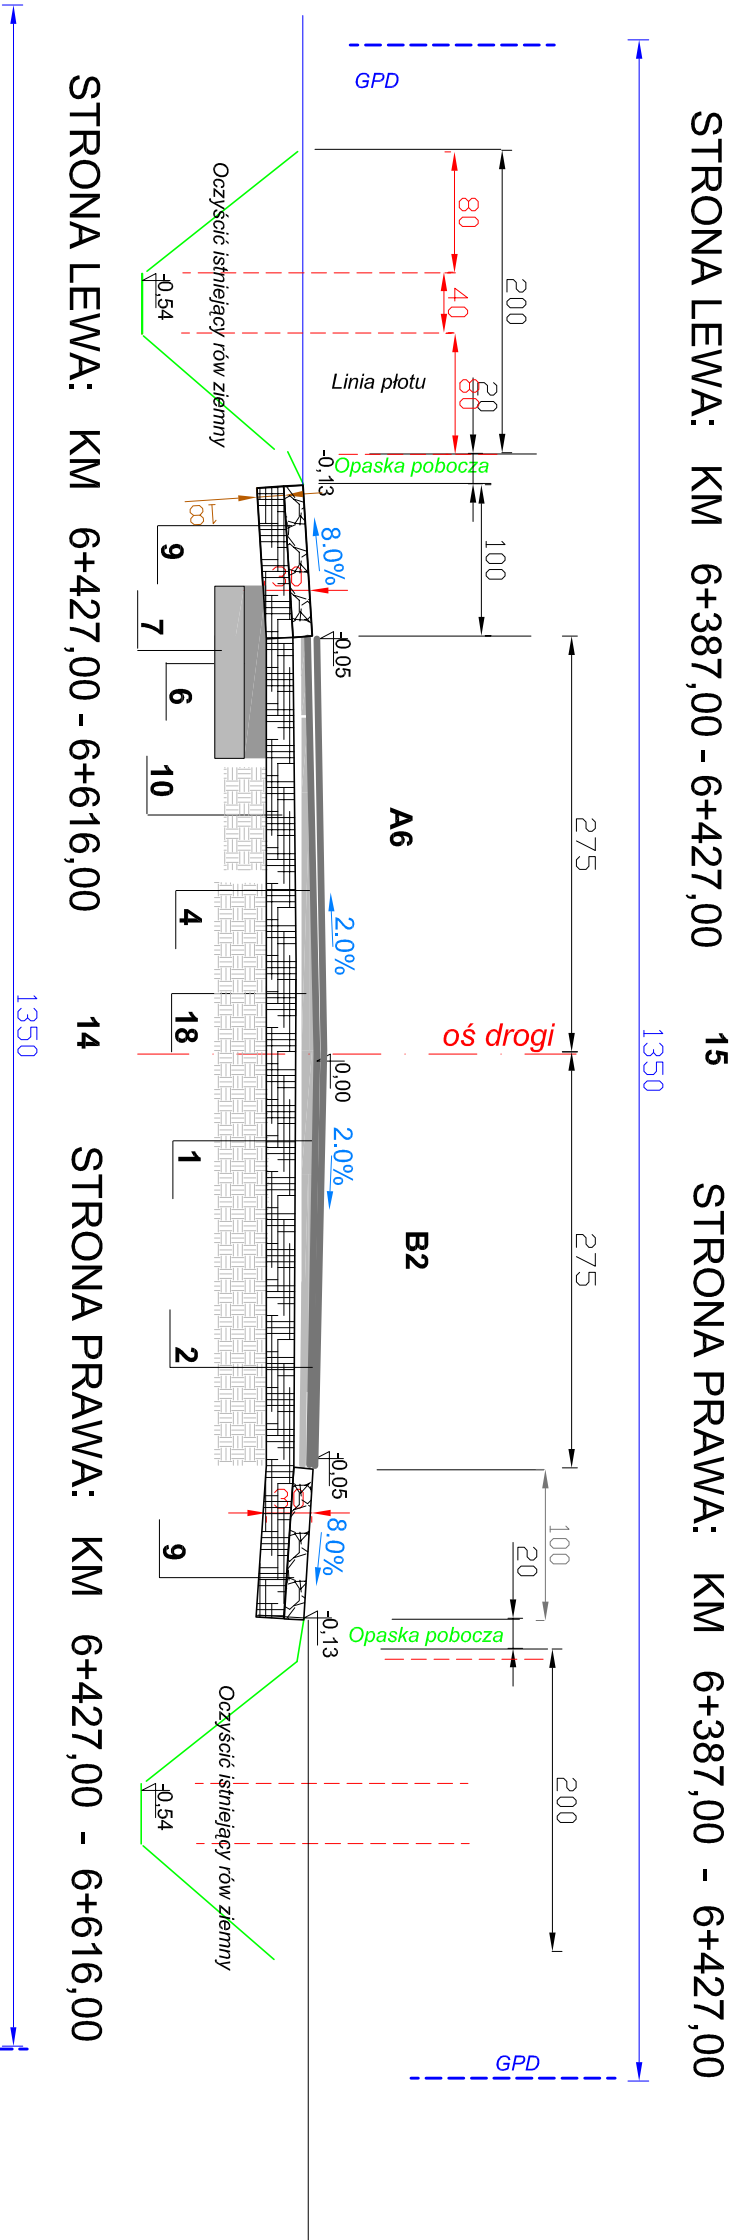


1. Warstwa szkieletu gr: 4cm z betonu asfaltowego AC6S, zg: PN-EN-318:08 i PN-EN 12991)
2. Warstwa wiążąca gr: 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, zg: PN-EN-318:08, asfalt 50/70 zg: PN-EN 12991
3. Góstałka bitu gękoziopistawo z rozszerzaki 1cm
4. Warstwa wyw. z betonu asfaltowego AC16W, zg: PN-EN-318:08 i PN-EN 12991 w ilości 75kg/m²
5. Podbudowa szkielet gr: 7cm z betonu asfalt. (0,25mm), zg: PN-EN-12691 i 2004, (asfalt 50/70)
6. Podbudowa szkielet gr: 7cm z betonu asfalt. (0,25mm), zg: PN-EN-12691 i 2004, (asfalt 50/70)
7. Warstwowane podłoża gr: 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Pbm = 1,5 MPa
8. Warstwa ocieplająca gr: 15cm z pianki
9. Podłoża iwarżadzone szerokości 1m, gr: 10cm z kruszawy łamanej mechanicznie zg: PN-S-0606
10. Podłoża iwarżadzone szerokości 1m, gr: 10cm z kruszawy łamanej mechanicznie zg: PN-S-0606
11. Cementu da 5%, emulsią asfaltową 3%
12. Podbudowa pomocn gr: 20cm z kruszawy łamanej mechanicznie mehan. zg: PN-S-06102
13. Podbudowa pomocn gr: 20cm z kruszawy łamanej mechanicznie mehan. zg: PN-S-06102
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bit betonowej gr: 8cm na podłożu cementno- plastikowej gr: 3cm 1-4
15. Nawierzchnia z kostki brukowej bit betonowej gr: 8cm na podłożu cementno- plastikowej gr: 3cm 1-4
16. Kruszewnik bitonowy 15X30cm, na ławie betonowej sztywnej z betonu C30/37
17. Obrzeża betonowe 8X30cm na podłożu cement- plastikowej gr: 3cm 1-3
18. Policała poształa część podłożu.
19. Policała iwarżadzone szerokości 1m, gr: 30cm z kruszawy łamanej mechanicznie mehan. zg: PN-S-06102

OZNACZENIA

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

EKODORO spol. s r.o. ul. Rakovská 20, 252 00 Klatovy		Objekt: Průmyslová dílna č. 1447/2 Stavba: Stavení - Obnova Cíle: Stavení do č. 2.880 do č. 17.550	
Wydawcy:	Inż. Józefo Szostak	Projektant:	Ni projektant
Projektant:	mgr inż. Marcin Zapart	Data:	08.2017r
Opisiciel:	mgr inż. Alfred Mysior	Data:	08.2017r
Spis treści:	mgr inż. Rajmund Pawełski	Data:	08.2017r
Skala:	1 : 50	Przebieg projektu:	Ni przebieg
Przebieg konstrukcyjny		Adres:	S S

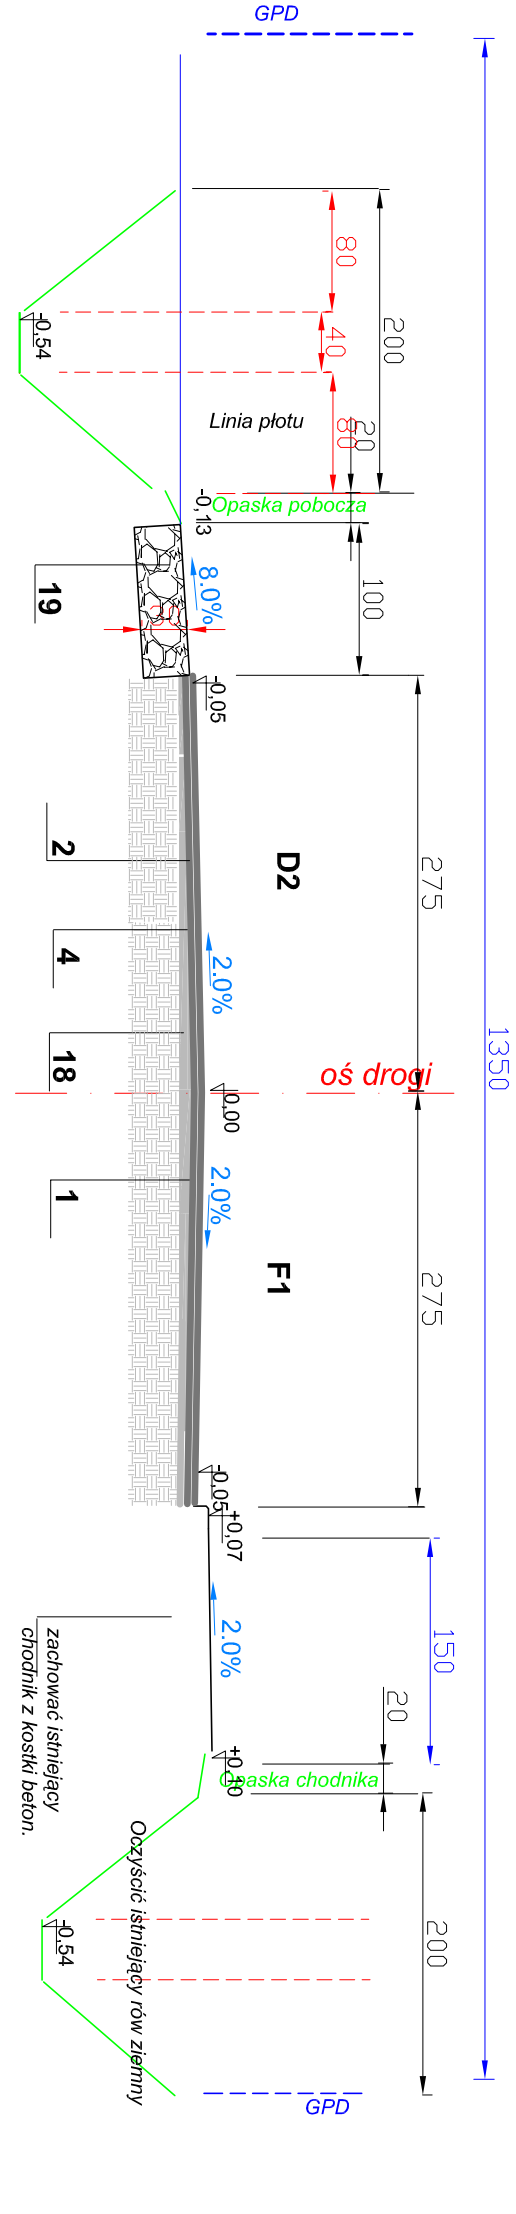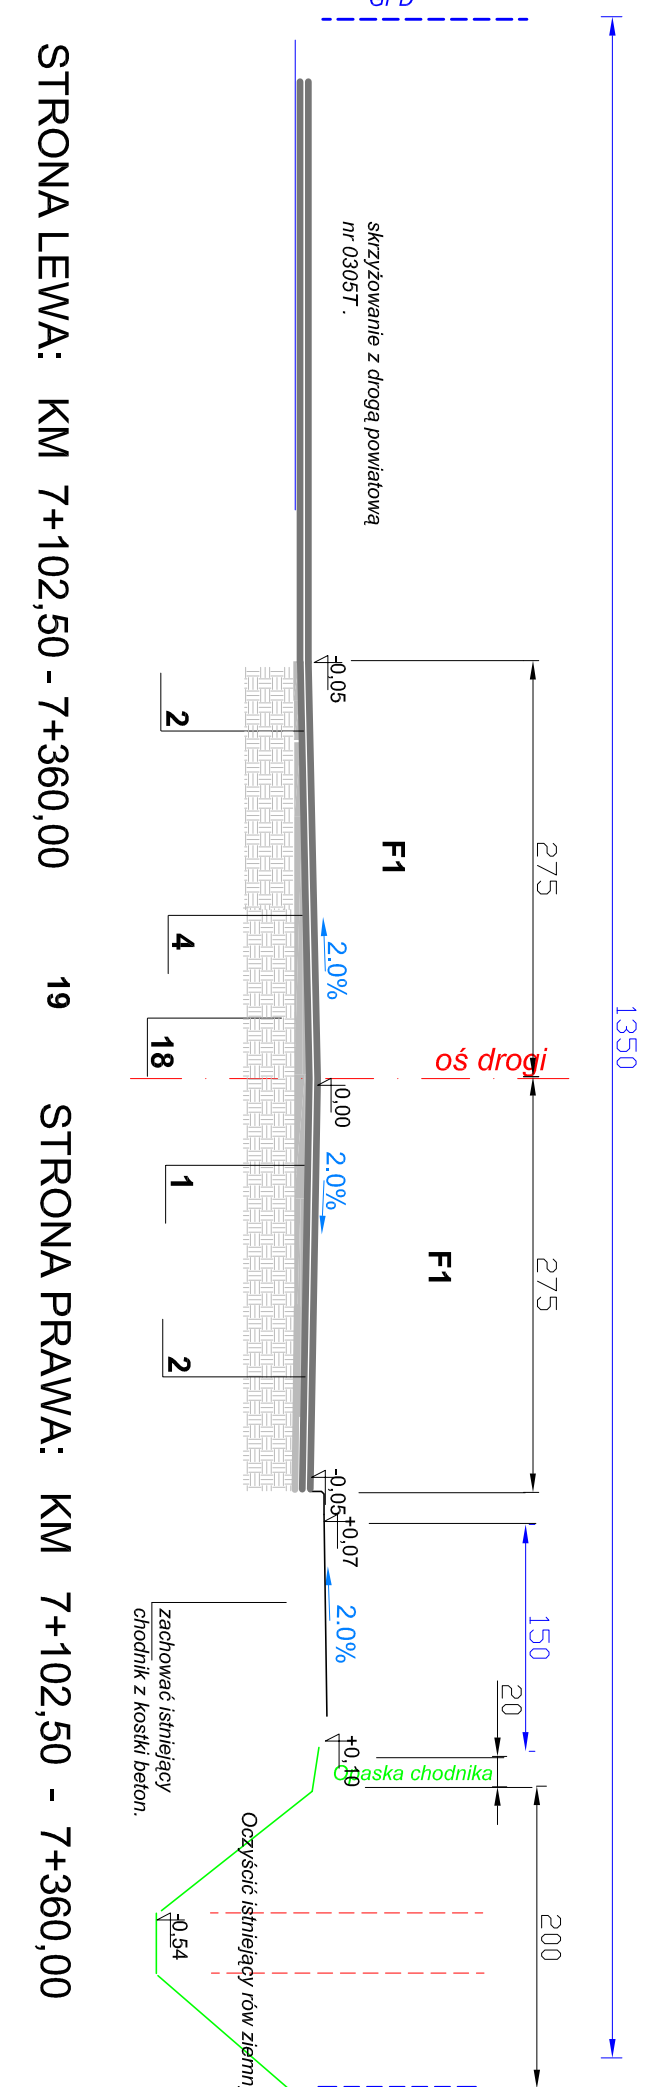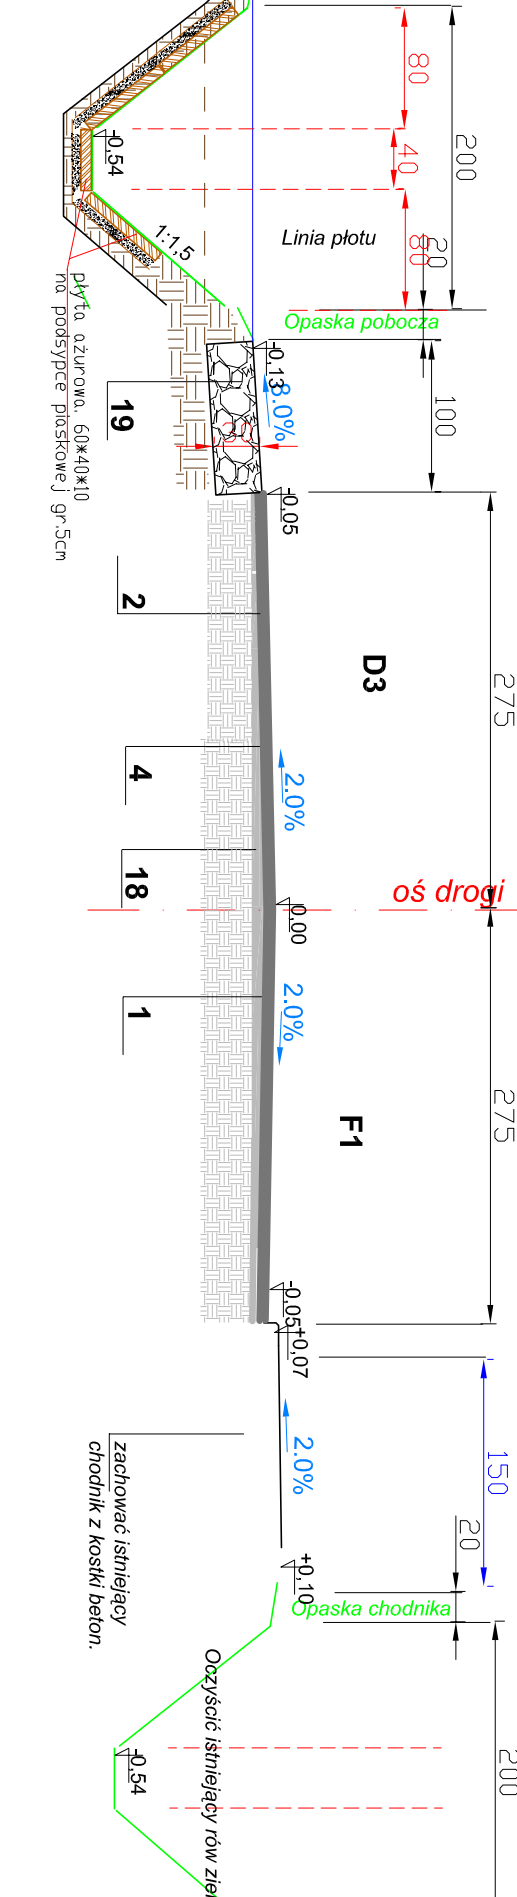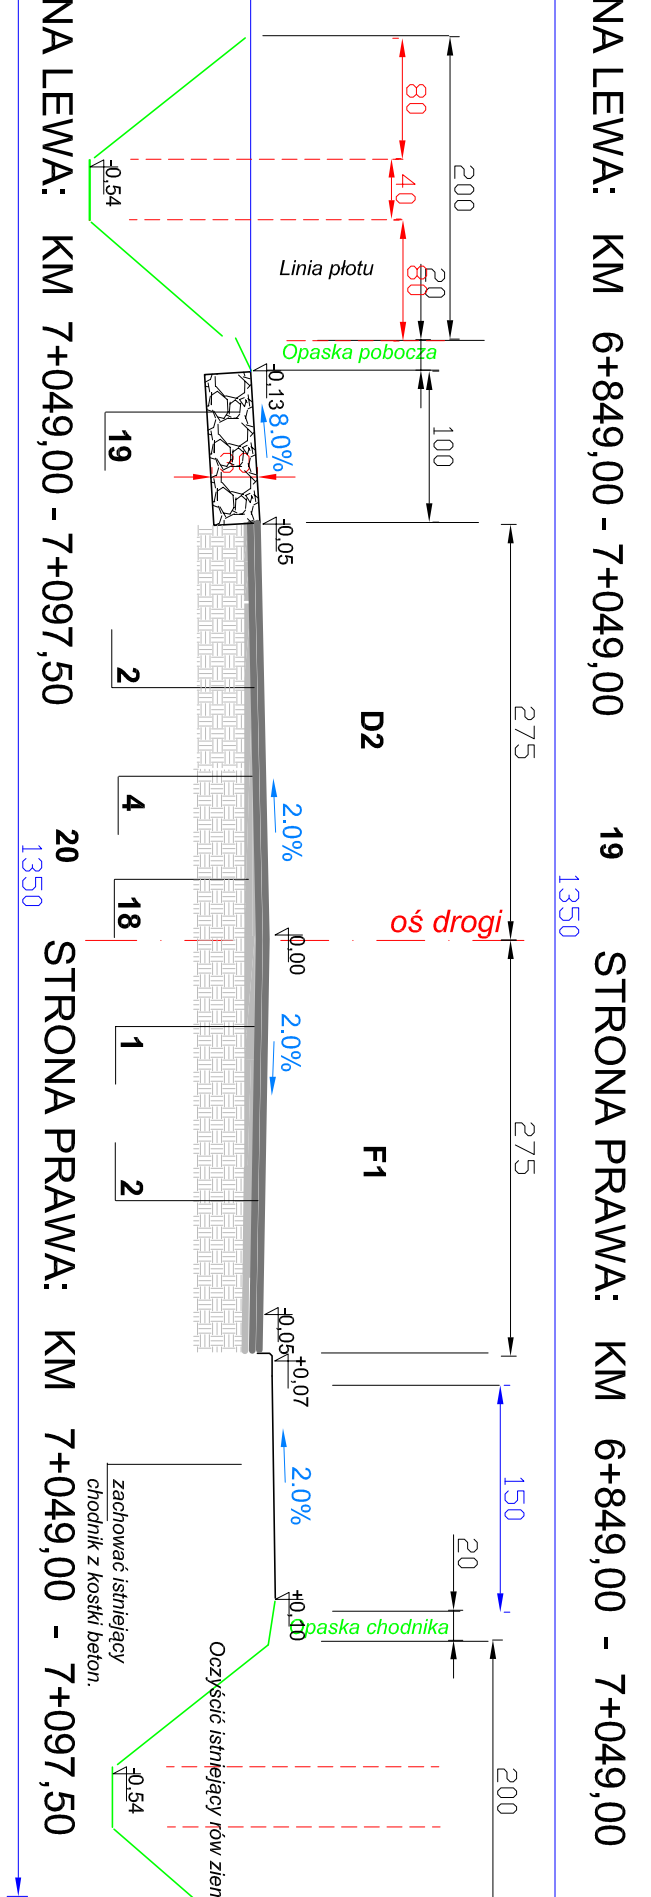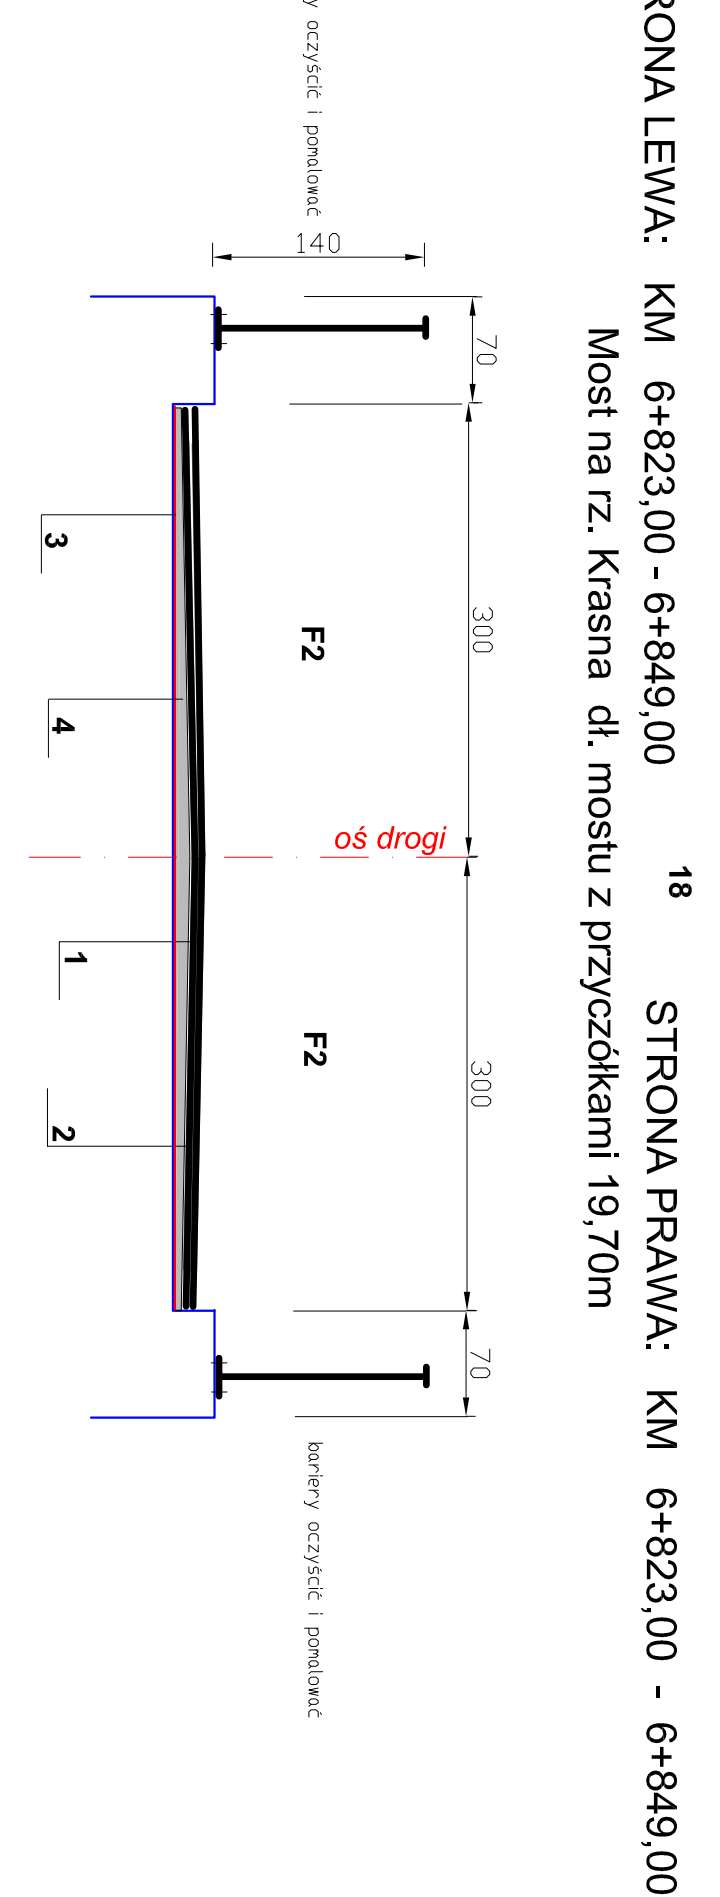

OZNACZENIA

1. Warstwa ściągająca gr. 4cm z betonu asfaltowego AC5/65 +gż +PN-EN-13108 asfalt 50/70 mg PN-EN 12591)
2. Warstwa ściągająca gr. 5cm z betonu asfaltowego AC5/65 +gż +PN-EN-13108 asfalt 50/70 mg PN-EN 12591
3. Masa kompozytowa o szerokości 2m na zakładkę snarutowaną ztworzoną asfaltowym jasnolizolada
4. Warstwa wstęg z betonu asfaltowego AC6/60 +gż +PN-EN-13108 asfalt 50/70 mg PN-EN 12591 w ilości 75kg/m²
5. Podbudowa zasadzi gr.15cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 2,5 MPa
6. Wzniesiona podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 2,5 MPa
7. Wzniesiona podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{fm} = 1,5 MPa
8. Warstwa odsączająca gr. 15cm z płaski
9. Warstwa izolacyjna szczelności gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-0602
10. Podbudowa warstwowo sztywności gr. 10cm wykonana z doładamiem kruszywem kamiennym (0,515) - 55%, 10,0% ciemni 40%, emulsią asfaltową 3%
11. Cement do 5%, emulsią asfaltową 3%
12. Podbudowa pomocy gr. 20cm z kruszywa łamanego stabilizowon mechnie zg. z PN-S-06102
13. Podbud. wylotn na miejscu metodą refiginny z mieszanki mineralno-cement-asfaltowej gr. 22cm
14. Warstwieczna z kosiaki brukowej bet. kol.ogry gr. 8cm na podsp. cementno-płaskowej gr. 3cm 1:4
15. Warstwieczna z kosiaki brukowej bet. kol.ogry gr. 8cm na podsp. cementno-płaskowej gr. 3cm 1:4
16. Krważnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
17. Krważnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
18. Obrzeża betonowe 8x30cm na podsp. cement- płaskowej gr. 3cm 1:3
19. bieżnięca pozostała część podbudowy.

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

 EKODORO spolka z o.o. ul. Rakowicka 40, 25-209 Nowe Miasto		Ciepłota, Przewodność oraz powłoki i uszczelnienia - Szalisa - Ogrzewanie na oddzielnym instalacjom - Szalisa - Szalisa na dot. 2 380 zł dot. 7 550	
Wykonawcy:	Imię i Nazwisko	Wzrost i Ciężar ciała	Poziomy
Pojemność:	mgr inż. Marcin Jędrzej	mgr inż. Jędrzej	mgr inż. Jędrzej
Opracował:	mgr inż. Alfons Włoch	mgr inż. Alfons Włoch	mgr inż. Alfons Włoch
Sprawdził:	mgr inż. Jędrzej Włoch	mgr inż. Jędrzej Włoch	mgr inż. Jędrzej Włoch
Stwierdził:	mgr inż. Jędrzej Włoch	mgr inż. Jędrzej Włoch	mgr inż. Jędrzej Włoch
1: 50	Przekroje konstrukcyjne	5	6