



STRONA LEWA: KM 3+964,10 - 3+968,50

STRONA PRAWA: KM 3+964,10 - 3+968,50

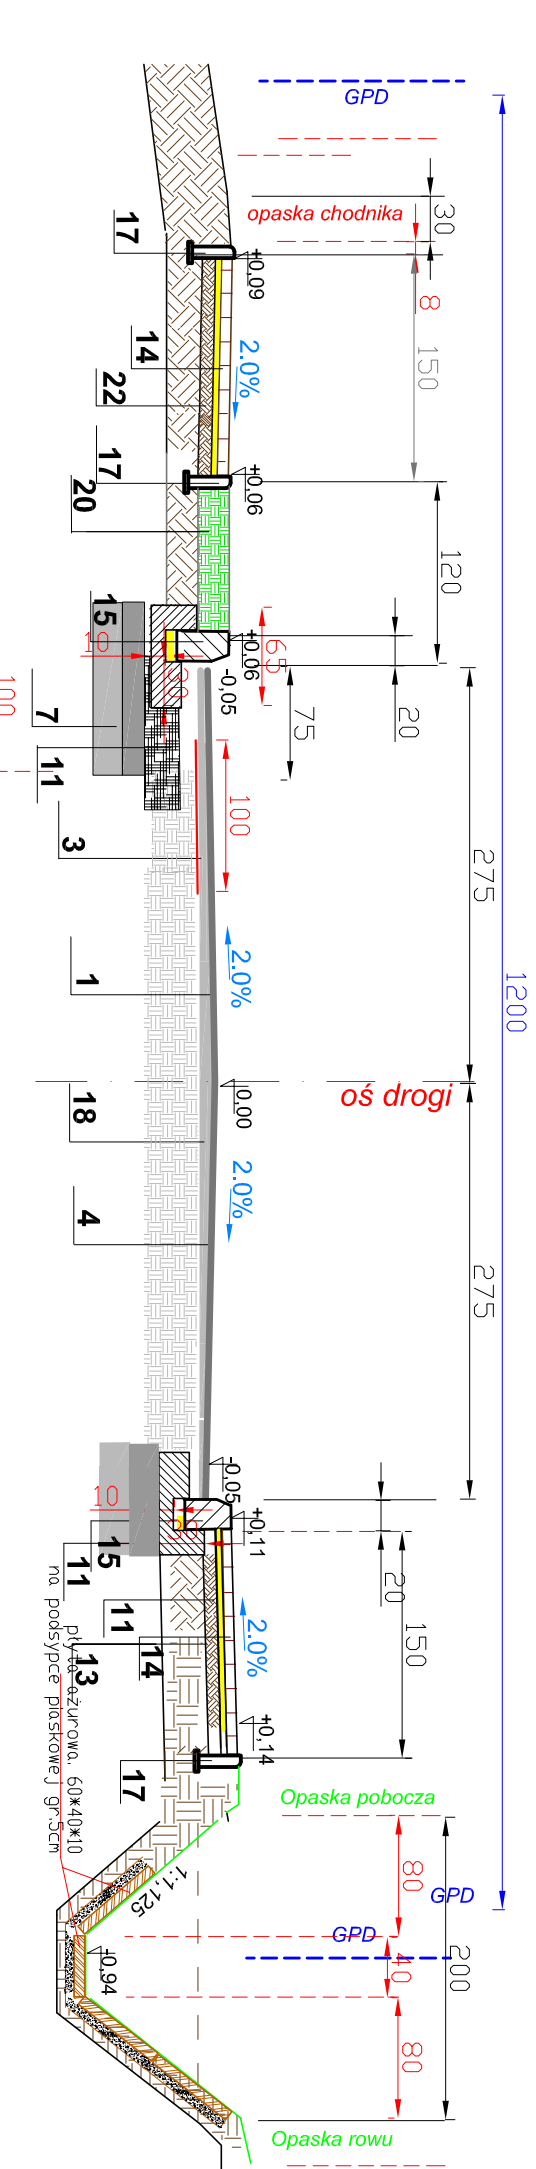


STRONA LEWA: KM 3+968,50 - 3+985,48

STRONA PRAWA: KM 3+968,50 - 3+985,48

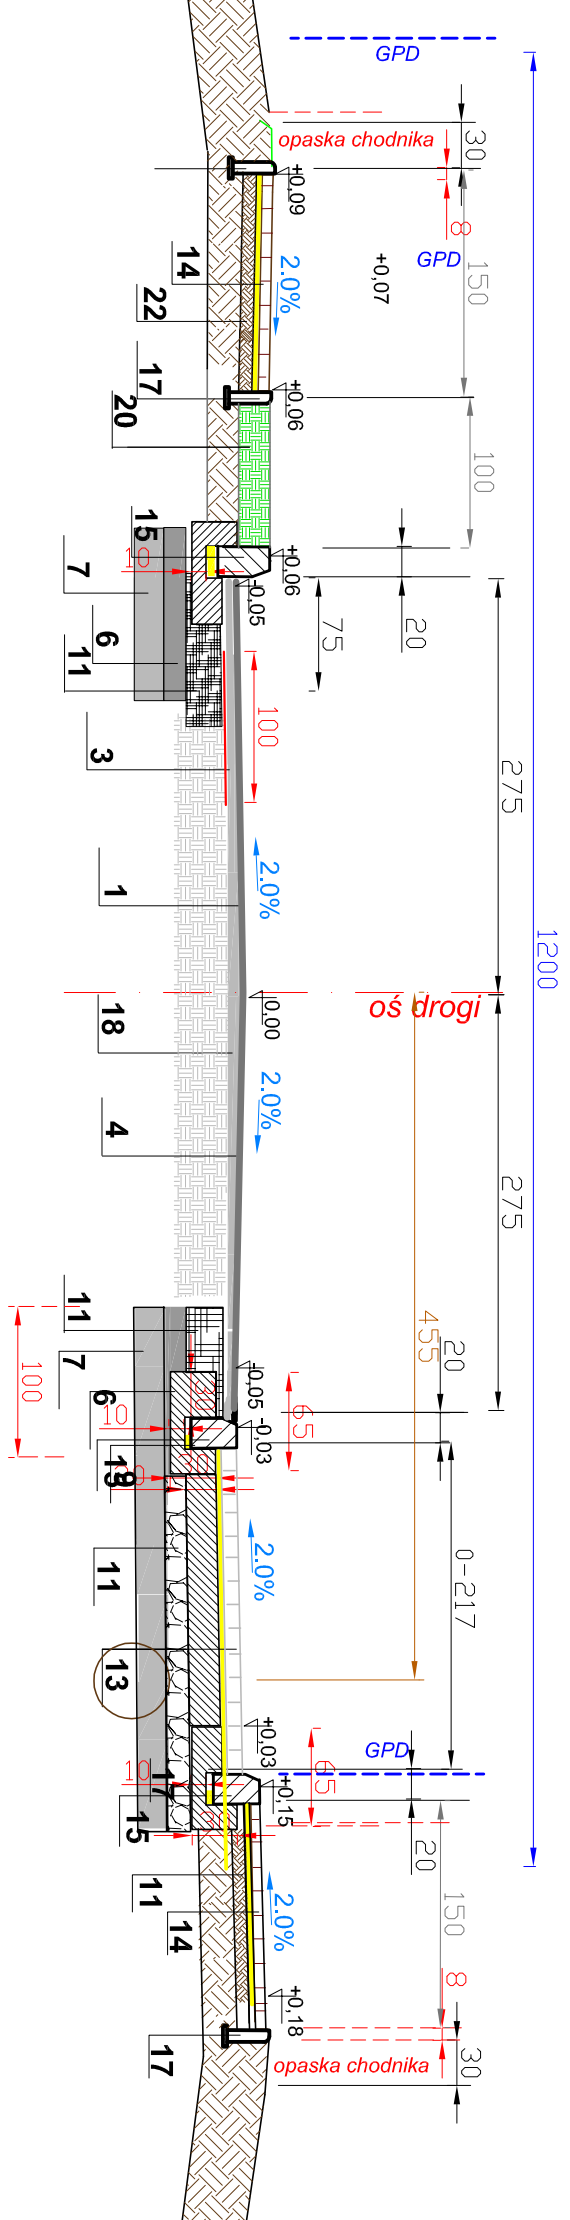


STRONA LEWA: KM 3+985,48 - 3+992,50

STRONA PRAWA: KM 3+985,48 - 3+992,50

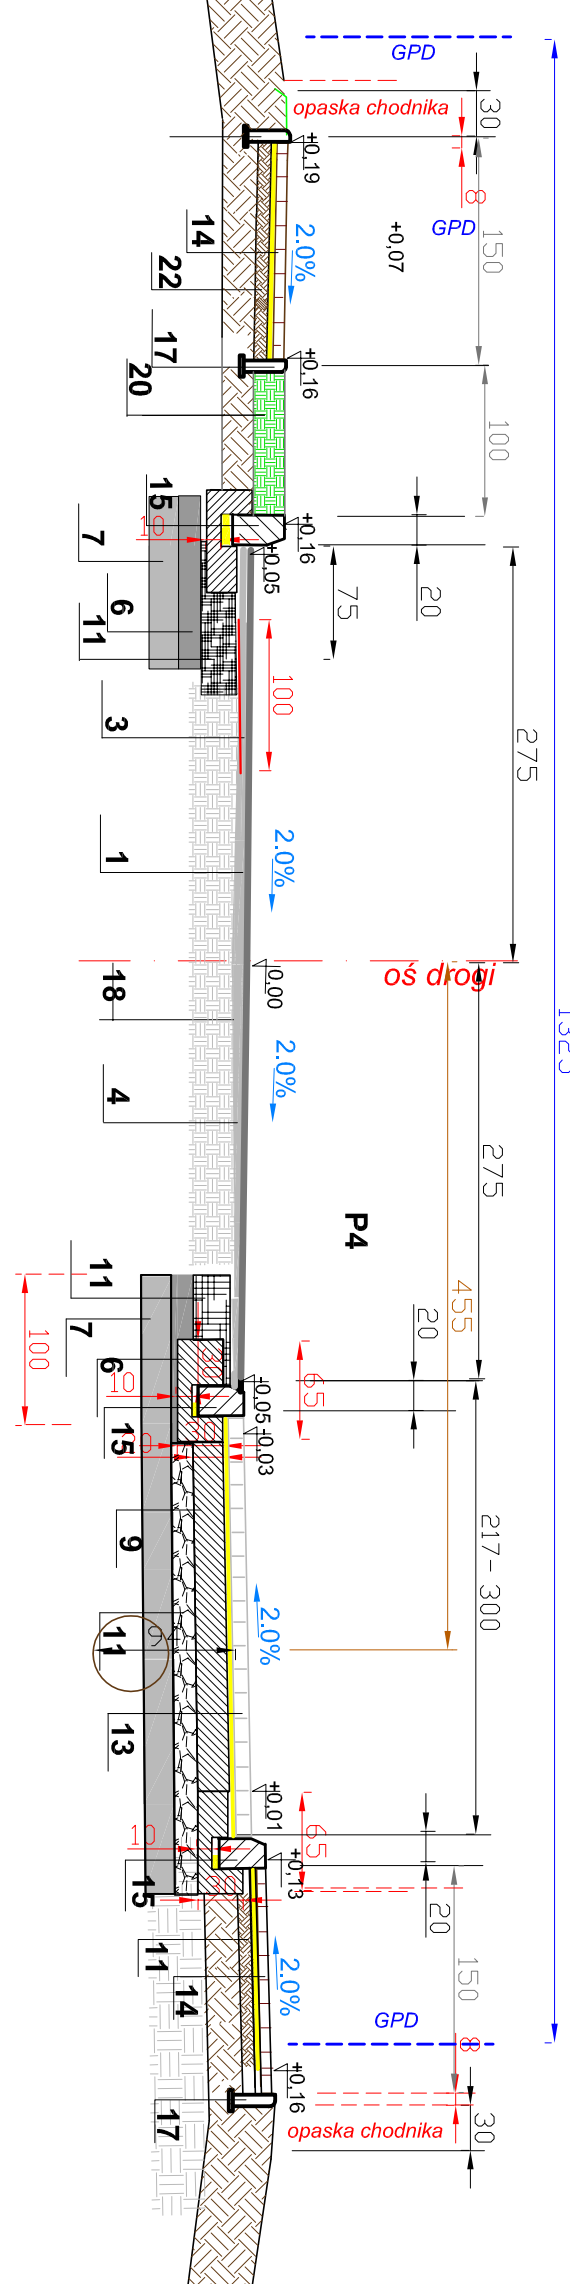


STRONA LEWA: KM 3+992,50 - 4+012,50

STRONA PRAWA: KM 3+992,50 - 4+012,50

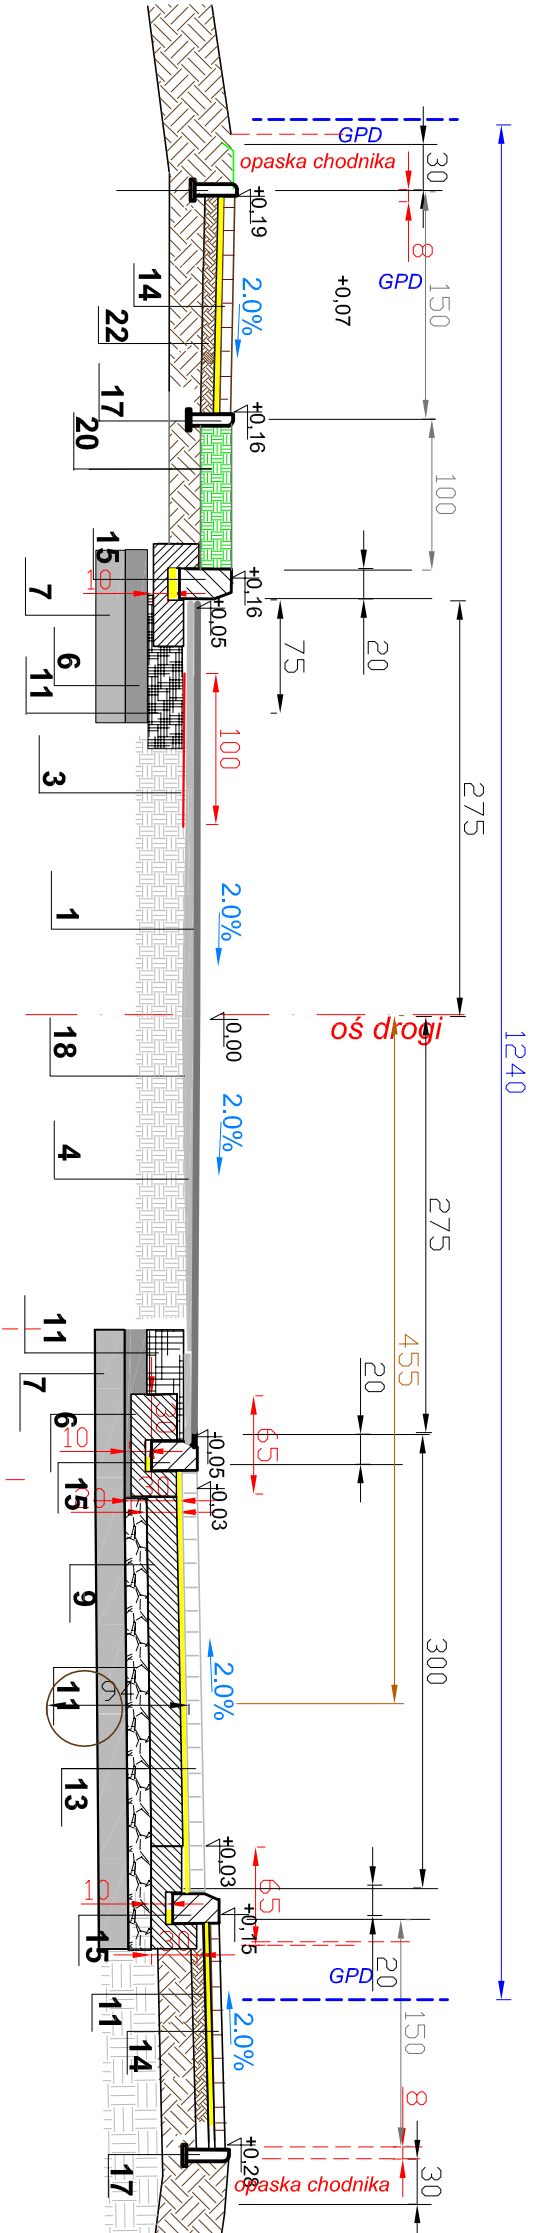


STRONA LEWA: KM 4+012,50 - 4+024,50

STRONA PRAWA: KM 4+012,50 - 4+024,50

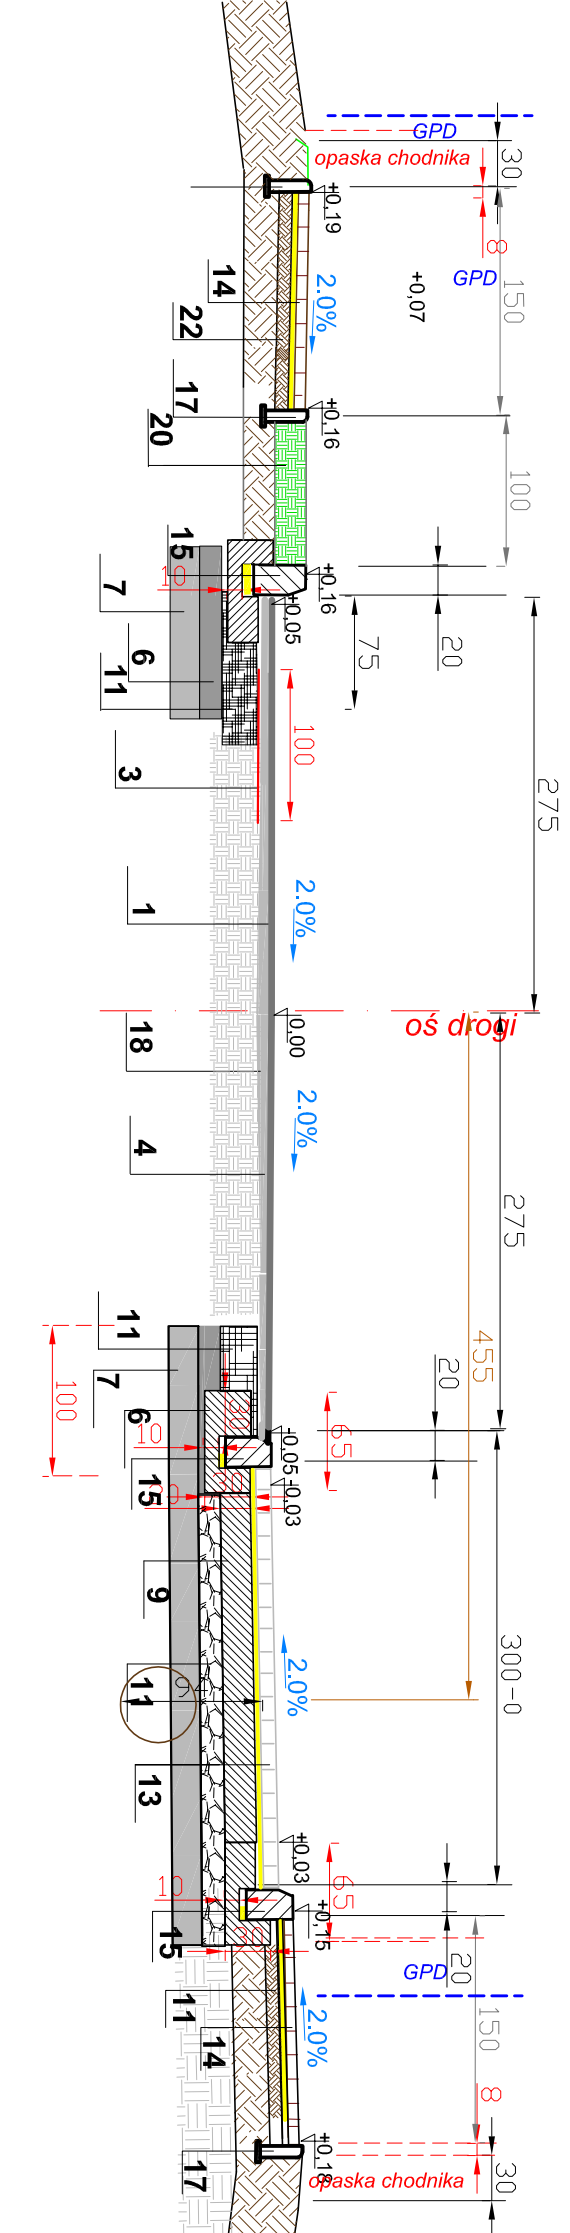


STRONA LEWA: KM 4+024,50 - 4+030,50

STRONA PRAWA: KM 4+024,50 - 4+030,50

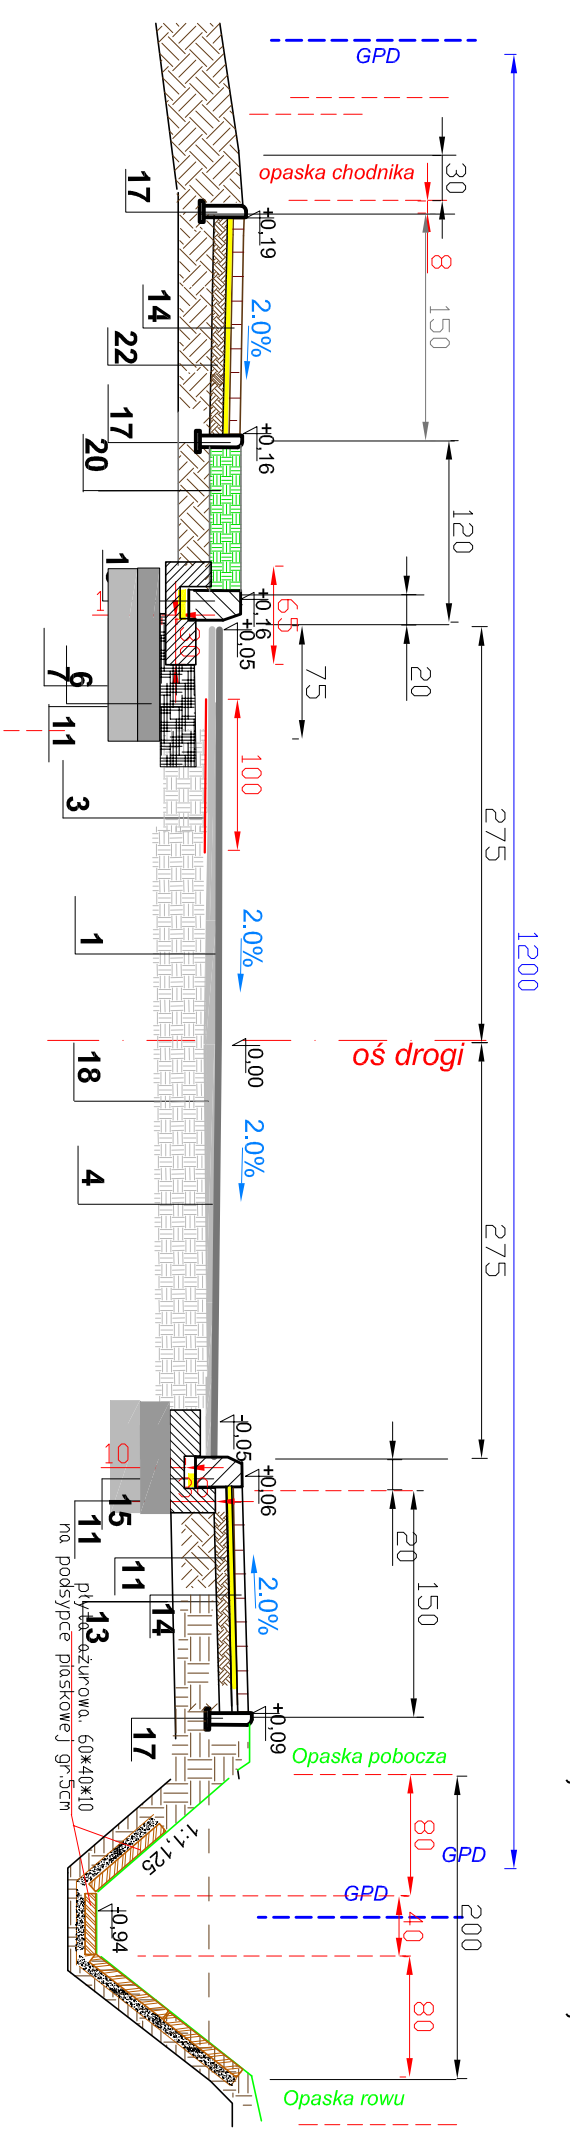


STRONA LEWA: KM 4+030,50 - 4+046,71

STRONA PRAWA: KM 4+030,50 - 4+046,71

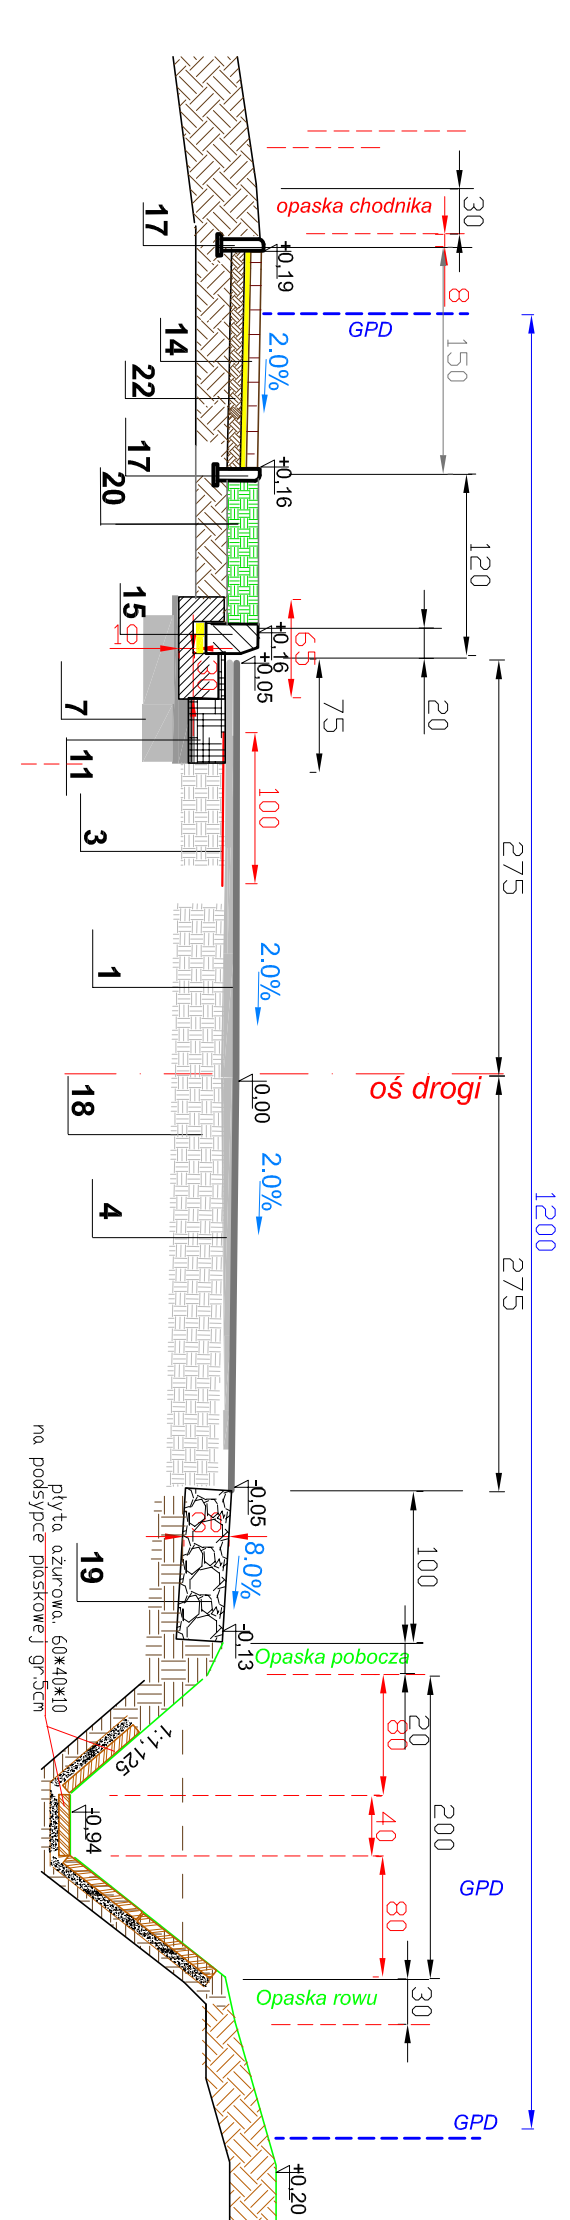


STRONA LEWA: KM 4+046,71 - 4+063,30

STRONA PRAWA: KM 4+046,71 - 4+063,30

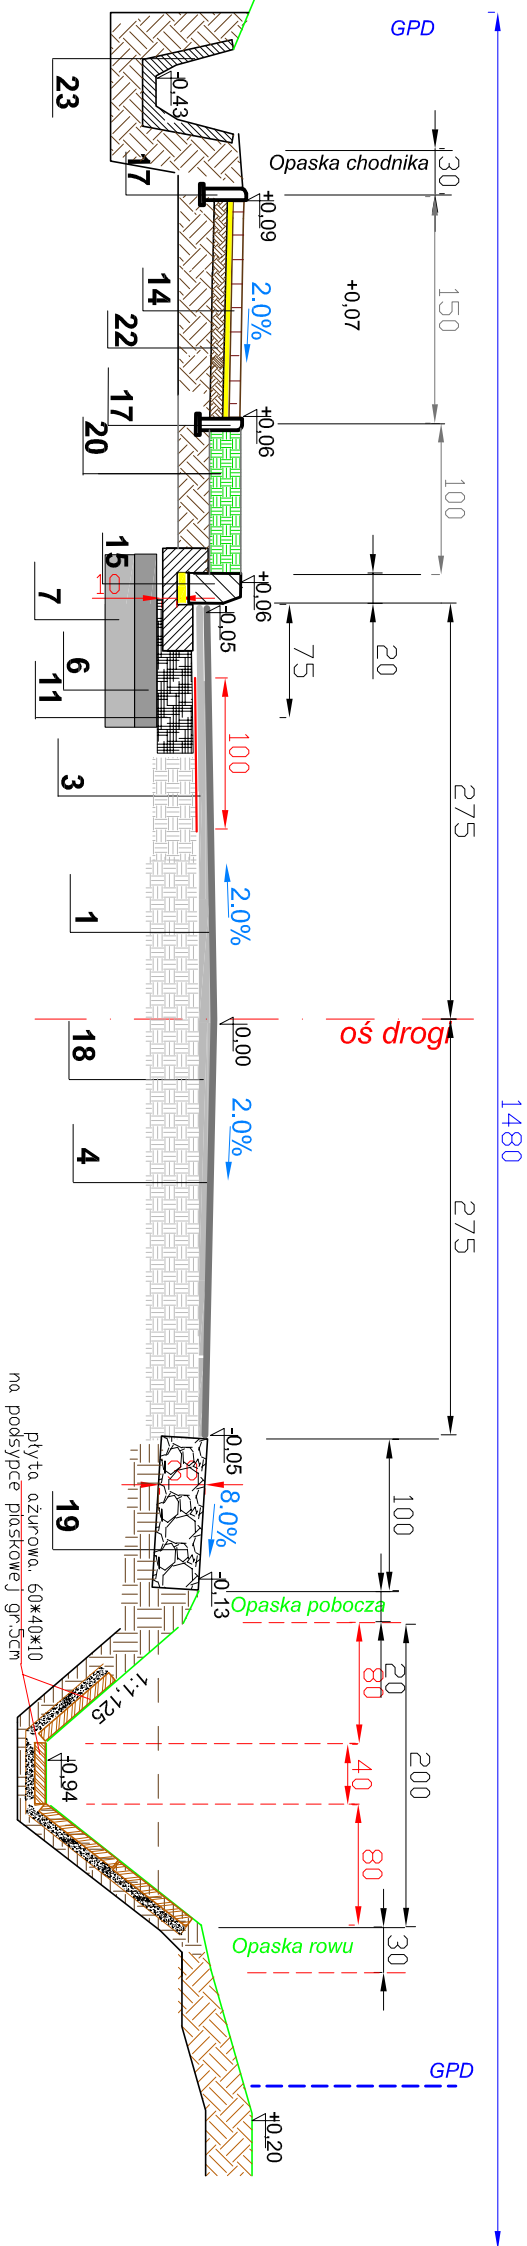

STRONA LEWA: KM 4+063,30 - 4+110,69

STRONA PRAWA: KM 4+063,30 - 4+110,69

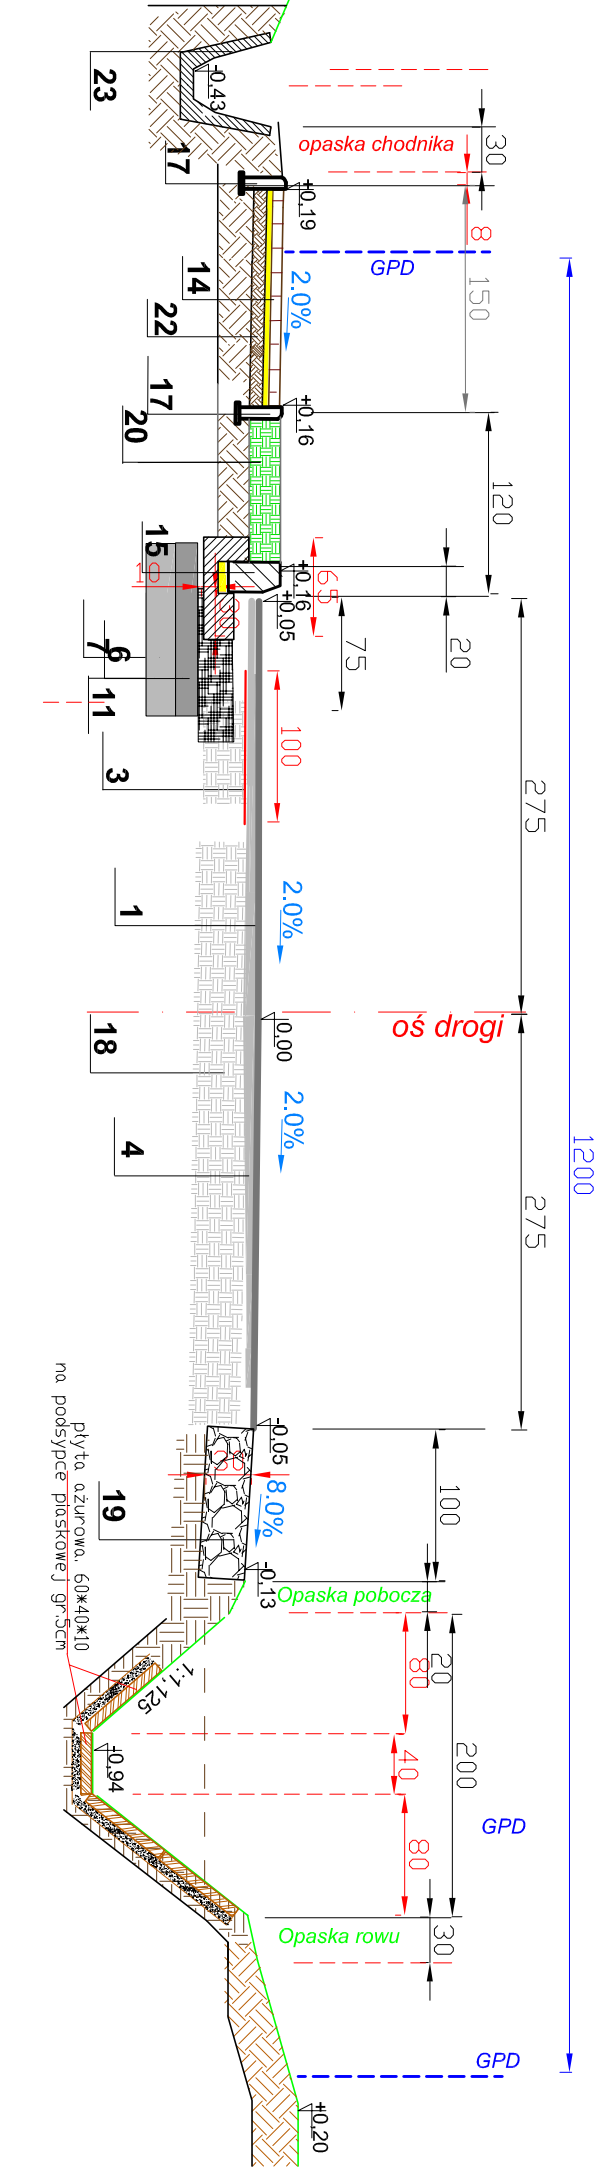

Kategoria ruchu: KR1 Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

- Warstwa ściernista gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACGS - zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
- Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W - zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Geosiatka lub geokompozyt o szerokości 1m
- Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W - zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Podbudowa zasadnicza gr. 7cm z betonu asfalt. (0,25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
- Wzmocnione podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
- Wzmocnione podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
- Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
- Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96013
- Podbudowa pomocnicza gr. 15cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96012
- Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96012
- Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96012
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
- Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
- Włókna szklane 6x30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym - mechan. zg. z PN-S-06102
- Włókna szklane 6x30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym - mechan. zg. z PN-S-06102
- Rura kanalizacyjna deszczowa Ø50 typu HDPE SN8 na podłożu płaskowej gr. 10cm
- Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechan. zg. z PN-S-06102
- Koryto żelbetowe wg KPED 01.13 na podłożu płaskowej do 5cm

Ekodoro spółka z o.o. ul. Rakowska 40, 25-209 Kielce		Oświadczenie: Projektowane drogi projektowane na 1200m szerokości w kierunku ul. Rakowska 40, 25-209 Kielce	
Wykonawca:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data:
Projektant:	mgr inż. Marcin Zapart	1000-24-2010-01	10.2012
Opiniotwórca:	mgr inż. Alfred Mysior	1000-24-2010-01	10.2012
Spis treści:	mgr inż. Rajmund Pawełko	WZD-191/D/06	10.2012
Skala:	Przekroje geometryczne	Nr rysunku:	Strona:
1:50	Przekroje konstrukcyjne	5	15

Kategoria ruchu: KR1 Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

- Warstwa ściernista gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACGS - zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
- Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W - zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Geosiatka lub geokompozyt o szerokości 1m
- Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W - zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Podbudowa zasadnicza gr. 7cm z betonu asfalt. (0,25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
- Wzmocnione podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
- Wzmocnione podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
- Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
- Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96013
- Podbudowa pomocnicza gr. 15cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96012
- Podbudowa pomocnicza gr. 20cm z ciemnego betonu - zg. z PN-S-96012
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
- Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
- Włókna szklane 6x30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym - mechan. zg. z PN-S-06102
- Włókna szklane 6x30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym - mechan. zg. z PN-S-06102
- Rura kanalizacyjna deszczowa Ø50 typu HDPE SN8 na podłożu płaskowej gr. 10cm
- Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechan. zg. z PN-S-06102
- Koryto żelbetowe wg KPED 01.13 na podłożu płaskowej do 5cm

Ekodoro spółka z o.o. ul. Rakowska 40, 25-209 Kielce		Oświadczenie: Projektowane drogi projektowane na 1200m szerokości w kierunku ul. Rakowska 40, 25-209 Kielce	
Wykonawca:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data:
Projektant:	mgr inż. Marcin Zapart	1000-24-2010-01	10.2012
Opiniotwórca:	mgr inż. Alfred Mysior	1000-24-2010-01	10.2012
Spis treści:	mgr inż. Rajmund Pawełko	WZD-191/D/06	10.2012
Skala:	Przekroje geometryczne	Nr rysunku:	Strona:
1:50	Przekroje konstrukcyjne	5	16