




STRONA LEWA: KM 2+662,45 - 2+720,00 59 STRONA PRAWA: KM 2+662,45 - 2+720,00

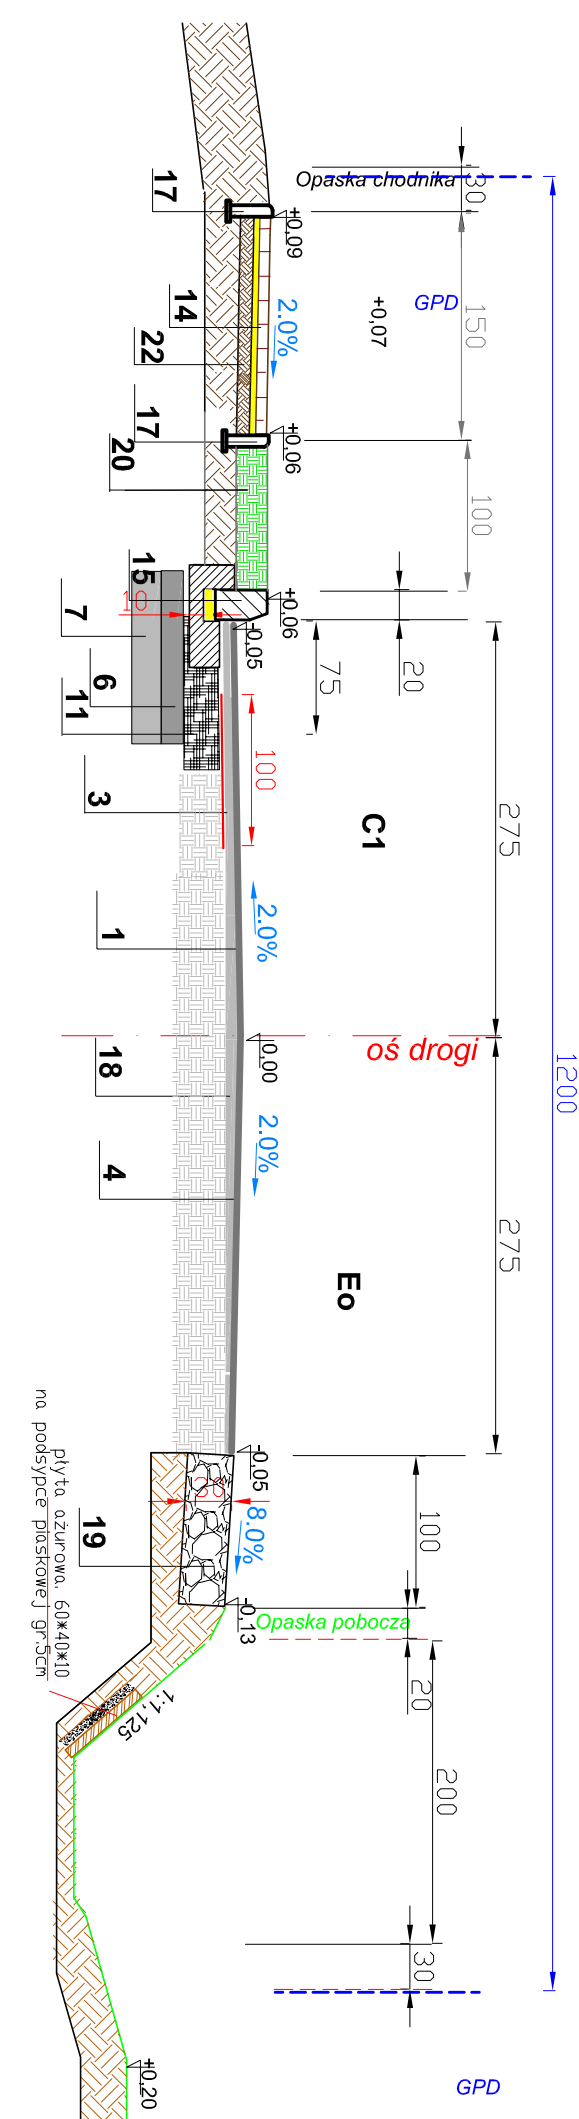


STRONA LEWA:	KM 2+720,00 - 2+724,00	60	61
STRONA PRAWA:	KM 2+720,00 - 2+724,00		

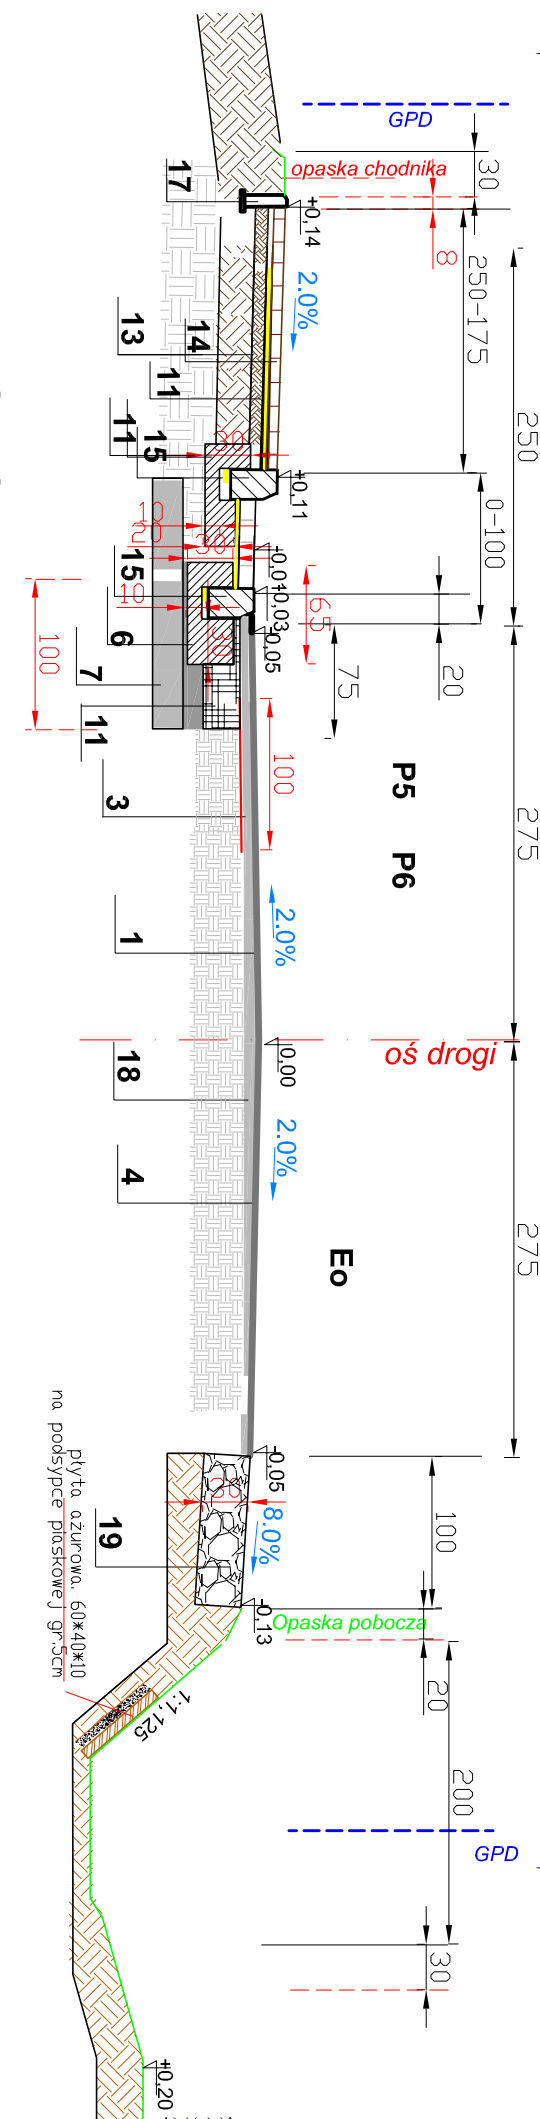


STRONA LEWA:	KM	2+724,00	-	2+732,00	62	63	STRONA PRAWA:	KM	2+724,00	-	2+732,00
--------------	----	----------	---	----------	----	----	---------------	----	----------	---	----------

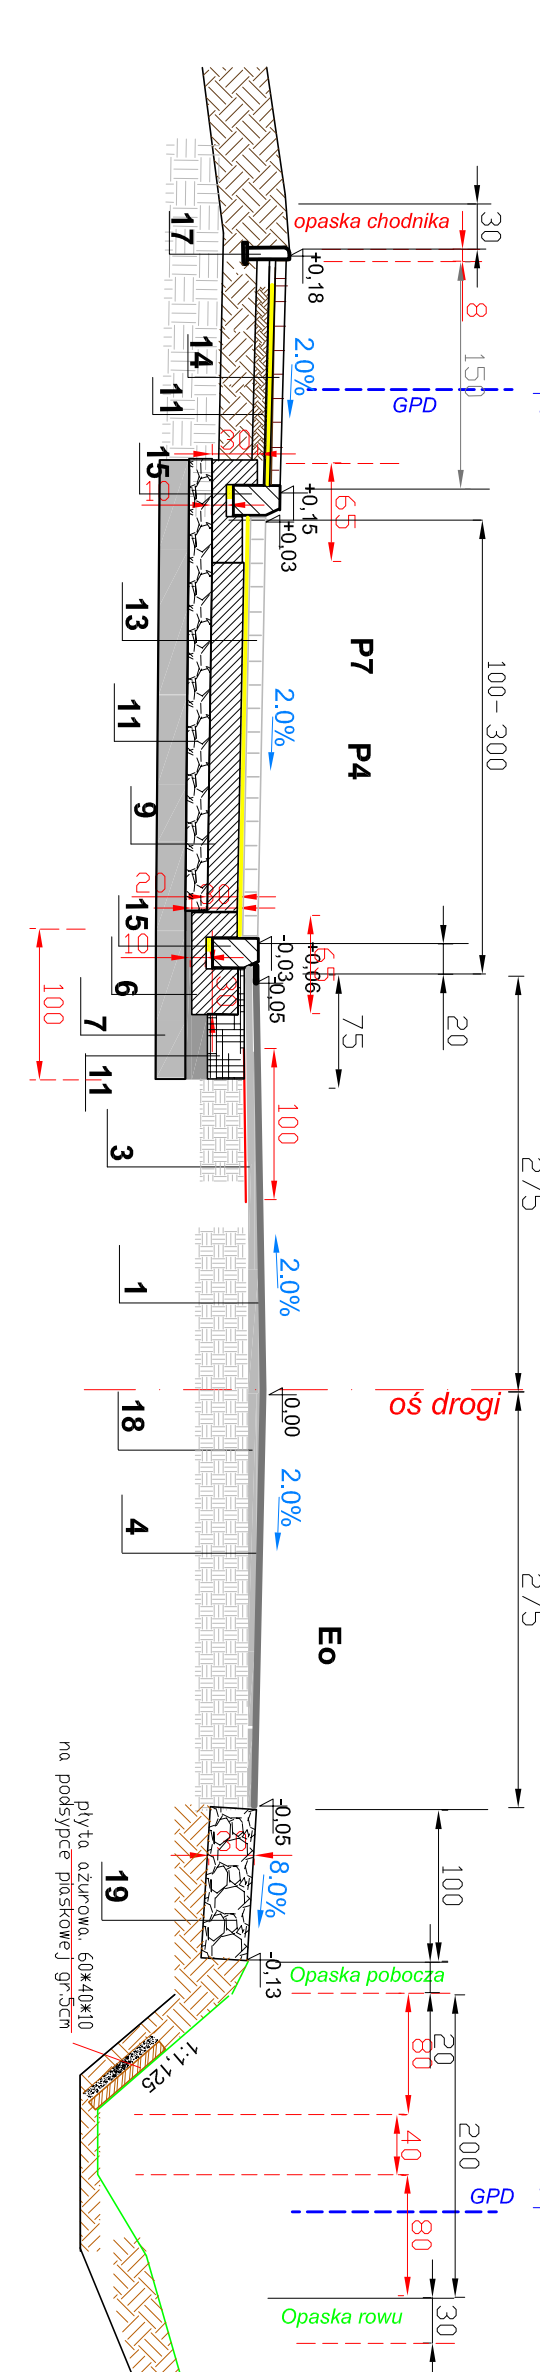

STRONA LEWA:	KM 2+732,00 - 2+752,00	64	STRONA PRAWA:	KM 2+732,00 - 2+752,00
--------------	------------------------	----	---------------	------------------------

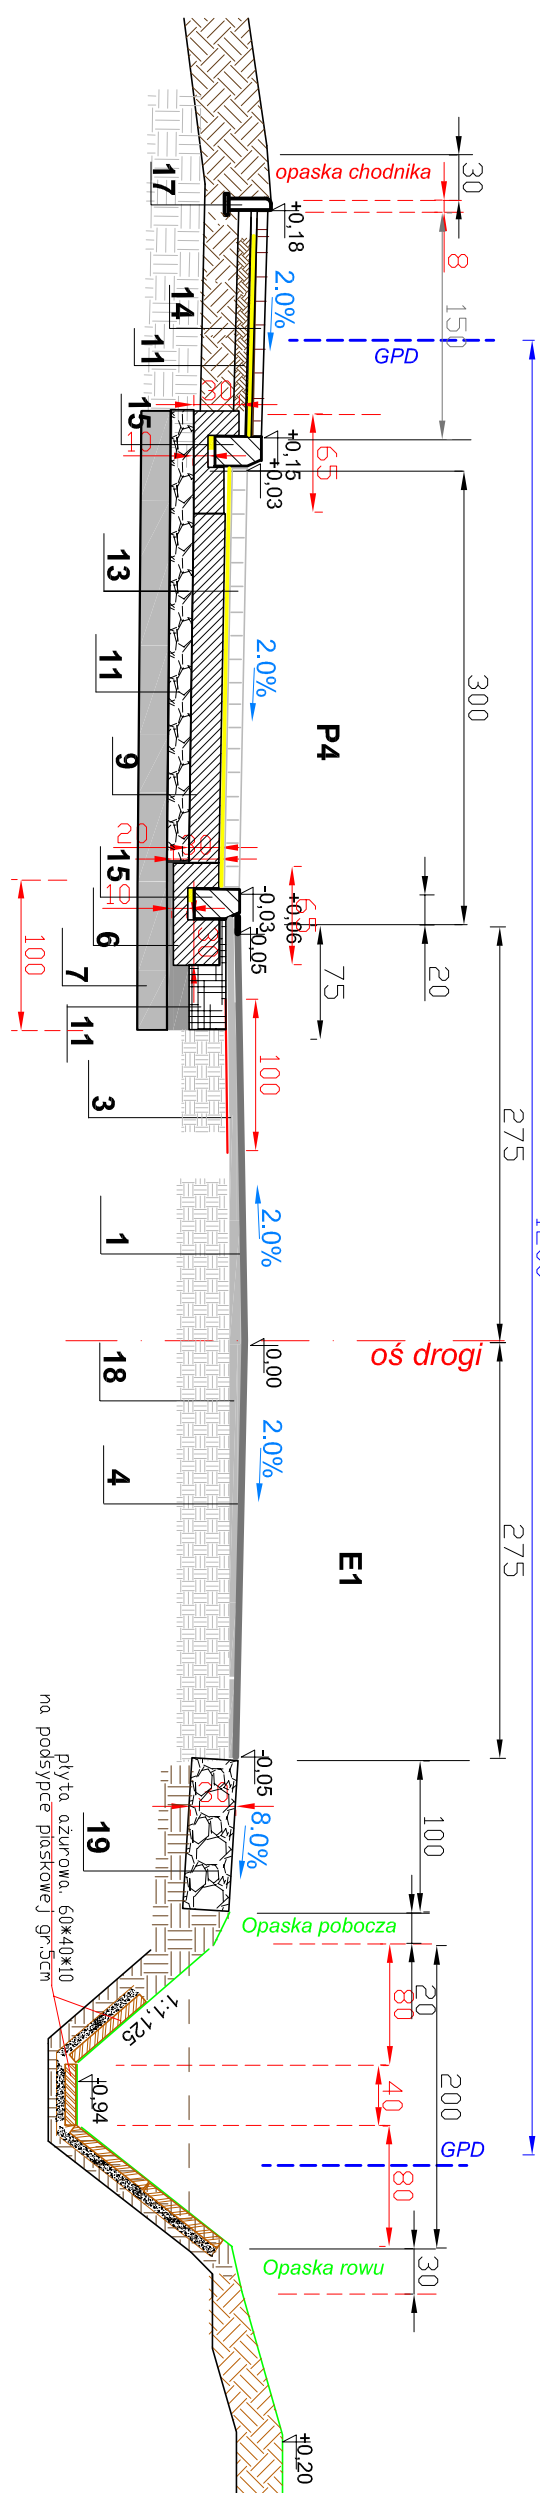

STRONA LEWA:	KM 2+752,00 - 2+768,40	64	65	STRONA PRAWA:	KM 2+752,00 - 2+768,40
--------------	------------------------	----	----	---------------	------------------------

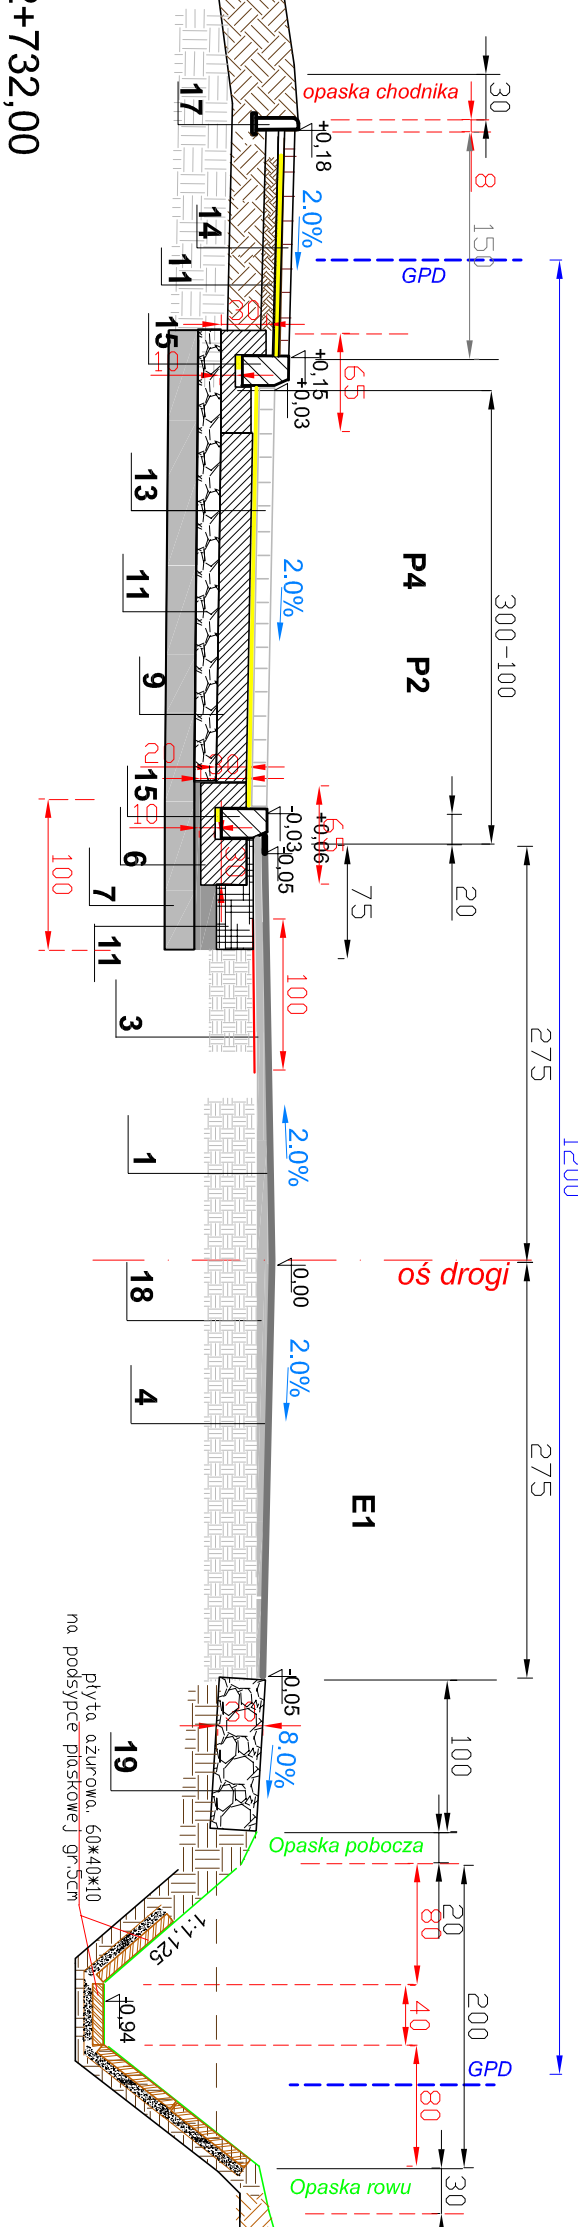

1. Wersztawki stielnielny gr.: 4cm, beton asfaltowy AC658, zg.: Pk-ENH-3108, asfalt 50/70, zg.: Pk-ENH-12991)
2. Wersztawka wiązająca gr.: 5 cm, beton asfaltowy AC658, zg.: Pk-ENH-3108, asfalt 50/70, zg.: Pk-ENH-12991
3. Gwarantowa lub geokompozycja o szerokości 1m
4. Warstwa wyw.: z betonu asfaltowego AC65W, zg.: Pk-ENH-3108, asfalt 50/70, zg.: Pk-ENH-12991
5. Warstwa podłoża gr.: 15cm, beton stabilizowany, mechaniczny, zg.: Pk-S-06102
6. Wzmocnienie podłoża gr.: 15cm, gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 4,5 MPa
7. Wzmocnienie podłoża gr.: 20cm, gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 4,5 MPa
8. Warstwa odciążająca gr.: 20cm, z piasku
9. Podbudowa zasadnicza gr.: 15cm, z ciłnidoło betonu, zg.: Pk-S-06013
10. Podbudowa pomocna gr.: 15cm, z krutawywa tamnego stabilizowanym mechan zg.: Pk-S-06102
11. Podbudowa pomniejszona gr.: 10cm, z krutawywa tamnego stabilizowanym mechan zg.: Pk-S-06102
12. Ciłnidoło gr.: 20cm, z krutawywa tamnego stabilizowanym mechan zg.: Pk-S-06102
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kół, gr.: 8cm, na podstapczynie-płaskowej gr.: 3cm, i-4
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kół, gr.: 8cm, na podstapczynie-płaskowej gr.: 3cm, i-4
15. Krutawywa betonowa 20x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
16. Krutawywa betonowa 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
17. Obrzadzka betonowa 8x30cm, na podstapczynie cement-, płaskowej gr.: 3cm i-3
18. Stalownica prostażanka 8x30cm, na podstapczynie cement-, płaskowej gr.: 3cm i-3
19. Stalownica prostażanka 8x30cm, z krutawywa tamnego stabilizowanym, mechan, zg.: Pk-S-06102
20. Pas hamunisi gr.: 15cm
21. Rura kanalizacyjna dęszadowej, Ø50 typy HDPE S-NB na podstapczynie piaskowej gr.: 10cm
22. Podbudowa zasadnicza gr.: 10cm, z krutawywa tamnego stabilizowanym zg.: Pk-S-06102
23. Koryto żelbetowe wg KPED 01, i-13 na podstapczynie płaskowej do 5cm

OZNACZENIA

Kategoria ruchu: KR1

Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa warstwa gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC6S, zg. z PN-EN13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
2. Warstwa mieszanka gr. 5 cm betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
3. Gwarantuje typi geotekstylu o szerokości 1cm
4. Warstwa wyw. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
5. Wzmocnienie podłoża gr. 5cm z gruntu stabilizowanego, zg. z PN-EN 12591
6. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{cm} = 1,5 MPa
7. Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
8. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciutłego betonu, zg. z PN-S-96013
9. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
10. Podbudowa pomoci gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
11. Warstwa warstwa gr. 22cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-96102
12. Nawierzchnia z kostki brukowej bez gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm i 4.14
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kolorowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm i 4.14
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kolorowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm i 4.14
15. Krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
16. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
17. Obrzeża betonowe 8x30cm na podłożu cement- , piaskowej gr. 3cm i 3
18. Obrzeża posadzki cegła podbudowy
19. Obrzeża posadzki 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
20. Pas hamulcowy gr. 15cm
21. Rura kanalizacyjna deszczowej 600 typy HDPE SNE na podłożu piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
23. Koryto żelbetonowe wg KPED 01-13 na podłożu piaskowej do 5cm

Kategoria ruchu: KR1

Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

1. Warstwa warstwa gr. 4cm z betonu asfaltowego (AC6S, zg. z PN-EN13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
2. Warstwa mieszanka gr. 5 cm betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN13108, asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
3. Gwarantuje typi geotekstylu o szerokości 1cm
4. Warstwa wyw. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591
5. Wzmocnienie podłoża gr. 5cm z gruntu stabilizowanego, zg. z PN-EN 12591
6. Wzmocnienie podłoża gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o R_{cm} = 1,5 MPa
7. Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
8. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z ciutłego betonu, zg. z PN-S-96013
9. Podbudowa zasadnicza gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
10. Podbudowa pomoci gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
11. Warstwa warstwa gr. 22cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zg. z PN-S-96102
12. Nawierzchnia z kostki brukowej bez gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm i 4.14
13. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kolorowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm i 4.14
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bez kolorowej gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm i 4.14
15. Krawężnik betonowy 20x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
16. Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10
17. Obrzeża betonowe 8x30cm na podłożu cement- , piaskowej gr. 3cm i 3
18. Obrzeża posadzki cegła podbudowy
19. Obrzeża posadzki 30cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
20. Pas hamulcowy gr. 15cm
21. Rura kanalizacyjna deszczowej 600 typy HDPE SNE na podłożu piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie zg. z PN-S-96102
23. Koryto żelbetonowe wg KPED 01-13 na podłożu piaskowej do 5cm

 Ekodoro ul. Rakovskaja 40, spets. z o.o. ul. Rakovskaja 40, spets. z o.o.		Obšestvo: Prehodačno društvo pomenjeno na Obščini razreda 2. razreda študijskega dela, v kateri je vključena. Boljše, razreda študijskega dela, v kateri je vključena.	
Wkategorija: Podkategorija: Opremenjenost: Splošnost: Skala: 1 : 50	Ime in Naziv: Ime in Naziv: Ime in Naziv: Ime in Naziv: Ime in Naziv: Ime in Naziv:	Ne upravičeno: Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:	Podpis: Podpis: Podpis: Podpis: Podpis:
WZDZ-1910/661 WZDZ-1910/661	Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:	Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:	Datum: Datum: Datum: Datum: Datum:
Pretežnoje Konstrukcije	5	11	11

 Ekodoro spolita z o.o. ul. Rakovskova 40, 25-207 Piotrków		Chęć: Projektowana droga położona jest w obszarze terenów zielonych, nie jest to teren przeznaczony do zabudowy, nie ma w tym miejscu zabudowy, nie ma w tym miejscu zabudowy, nie ma w tym miejscu zabudowy.	
Właściciel:	Imię i Nazwisko	Dotyczy:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Marcin Zagart	1007-34-202-0852	10.2012
Opis:	mgr inż. Artur de Wyssor	10.2012	10.2012
Spisano:	mgr inż. Katarzyna Piotrowska	WZPD-19/10/06/10.2012	10.2012
Stwierdzenie:	Przebieg drogi	10.2012	10.2012
1:50	Przebieg drogi	10.2012	10.2012