


Kraty ściekowe i odprowadzenie do rowu ziemnego w km Przekrój A - A skala 1 : 50

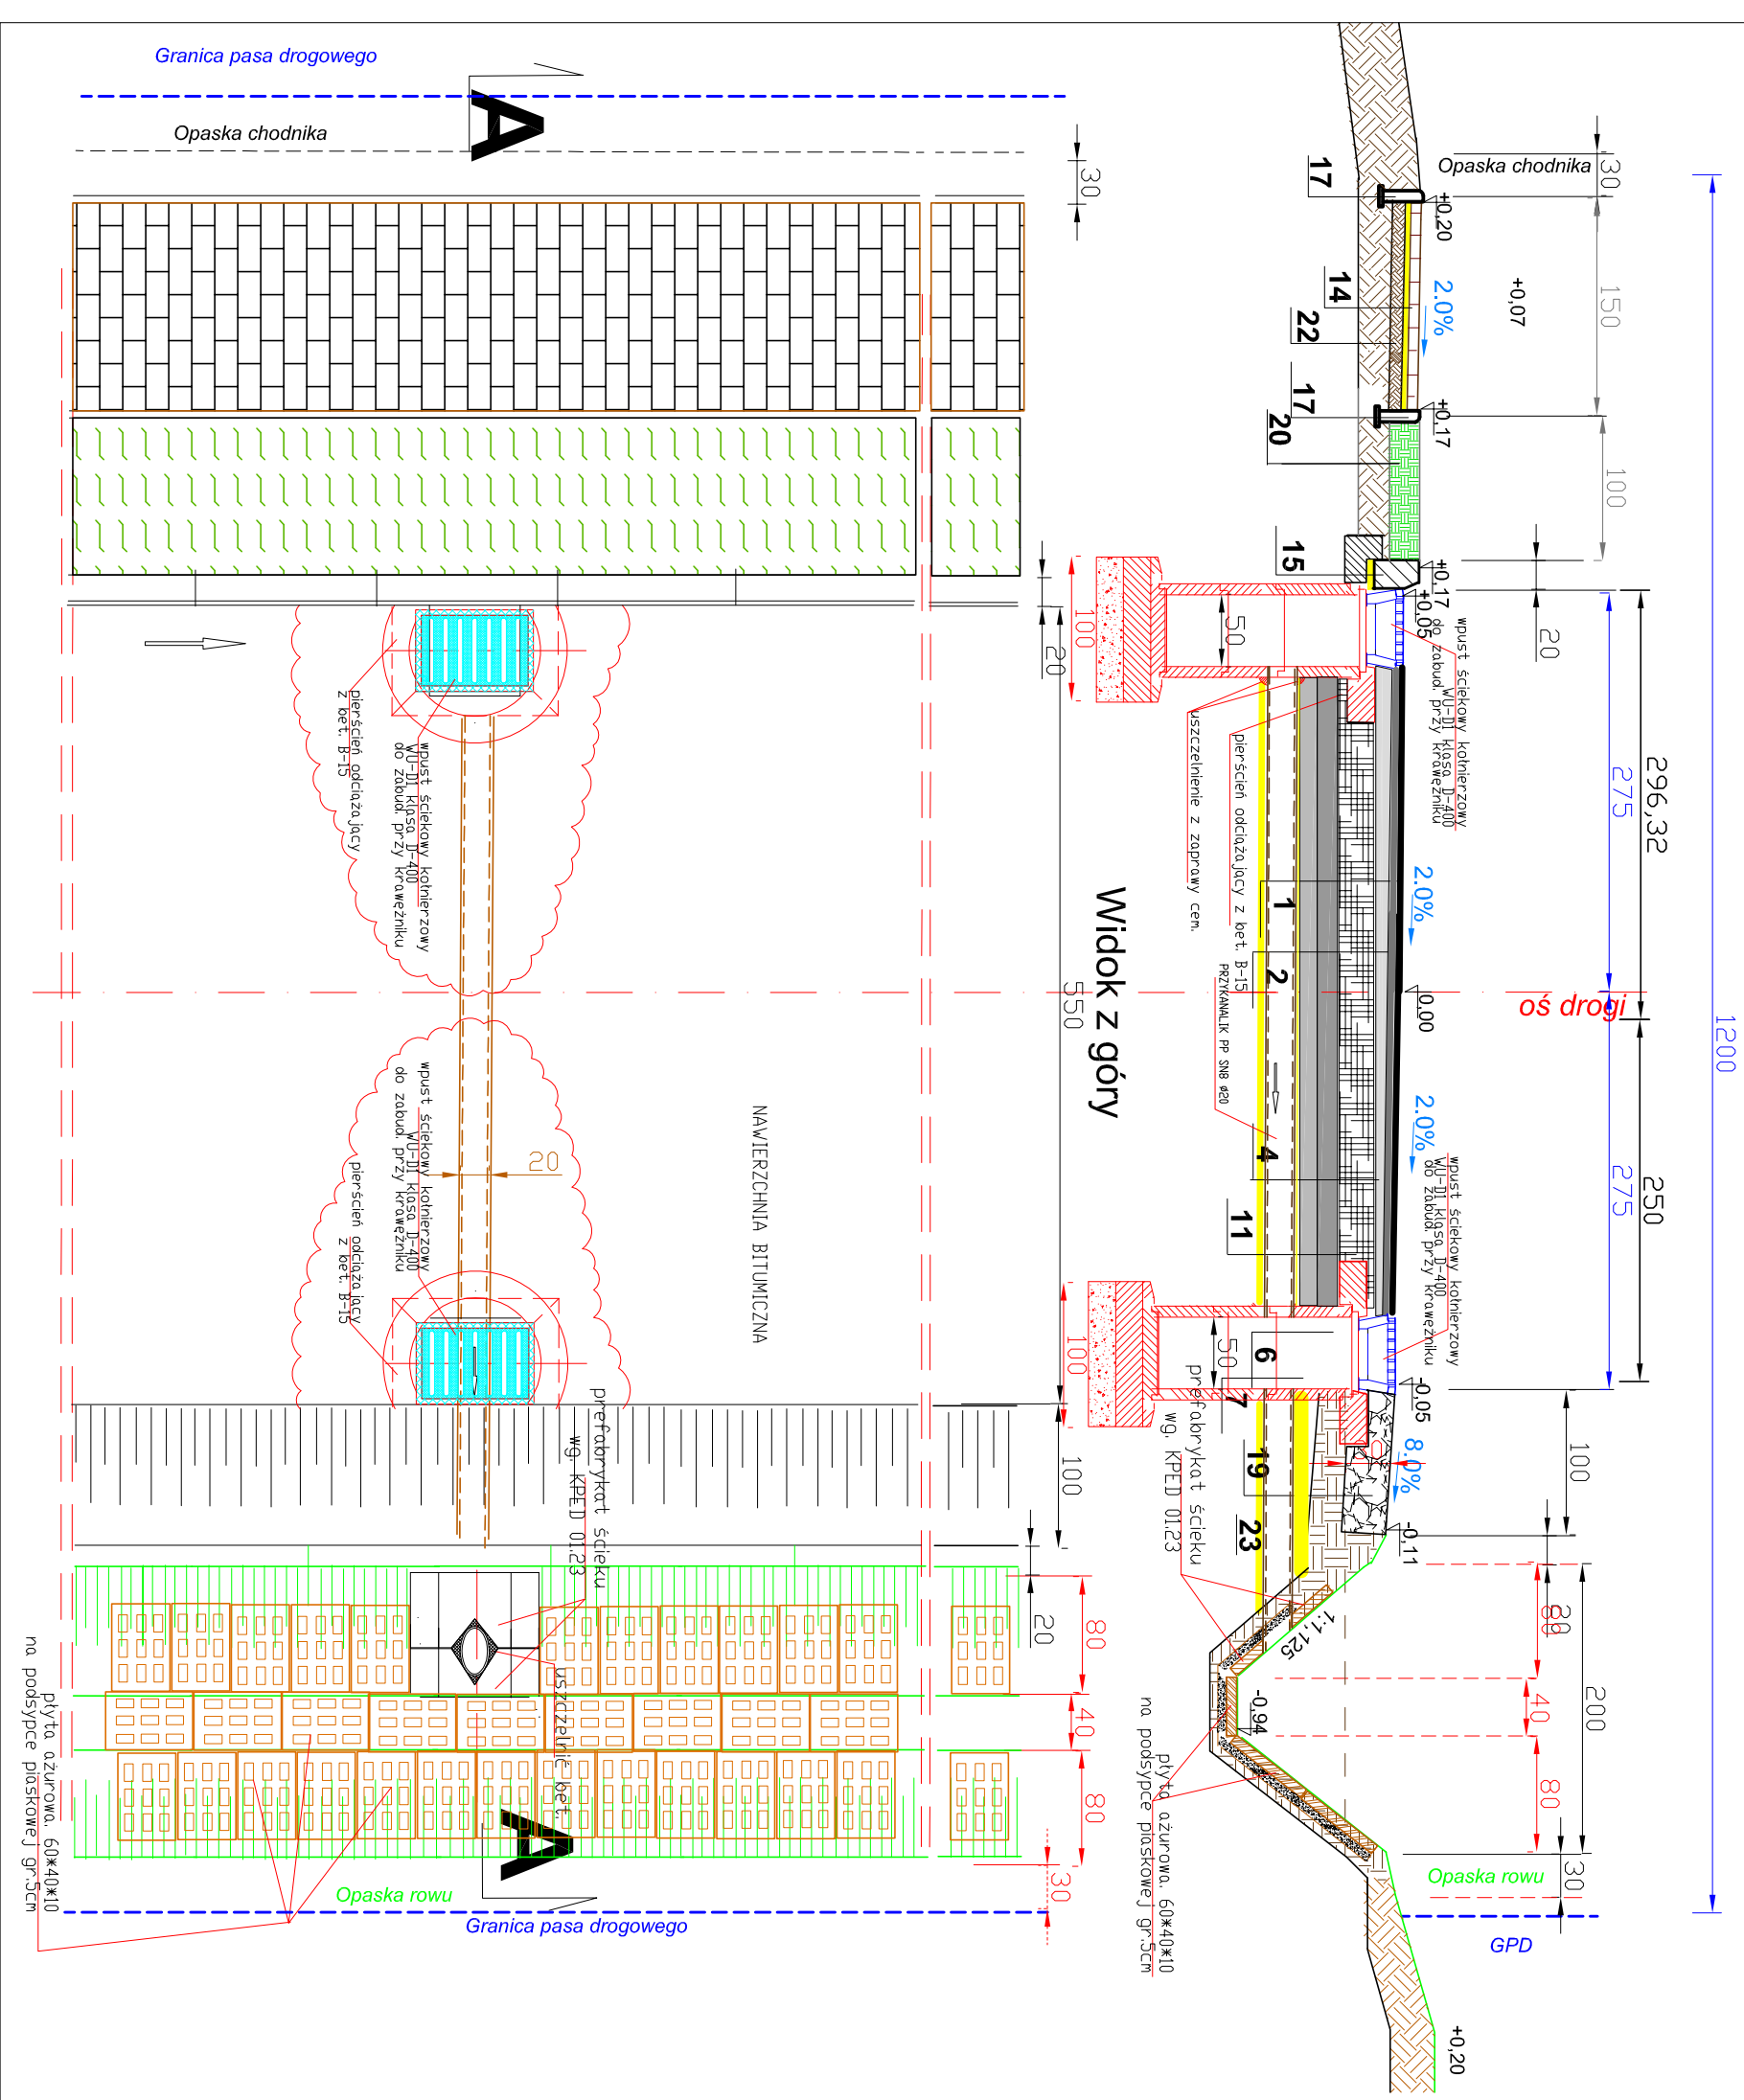


Kategoria ruchu: KR1 Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4


OZNACZENIA

- Warstwa ściągająca gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACBS, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
- Warstwa wiążąca gr. 5cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Geosiatka lub geotekstylia o sztywności 1m
- Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Podbudowa zasadn gr.7cm z betonu asfalt. (O25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
- Wzmocnione podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
- Wzmocnione podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
- Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
- Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z chudego betonu, zg. z PN-S-96013
- Podbudowa pomocn gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Podbudowa pomocn gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Warstwa wiążąca gr. 5cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podsyce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
- Obrazka betonowe 8x30cm na podsyce cement- piaskowej gr. 3cm 1:3
- Istniejąca pozostała część podbudowy,
- Pobocze utwardzone gr. 30cm z kruszywa łamanego stabilizowan, mechan, zg. z PN-S-06102
- Rura kanalizacyj. deszczowej ø50 typu HDPE SN8 na podsyce płaskowej gr. 10cm
- Rura kanalizacyj. deszczowej ø50 typu HDPE SN8 na podsyce płaskowej gr. 10cm
- Koryto żelbetowe wg KRED 01:13 na podsyce płaskowej do 5cm
- Koryto żelbetowe wg KRED 01:13 na podsyce płaskowej do 5cm

 EKO DORO <i>spółka z o.o.</i> <i>ul. Rakowska 80, 25-209 Kielce</i>		Oświadczenie: Przedmiotowa droga powiatowa nr 0286T wraz z budowlą kanalizacyjną deszczową, o długości 10,00m, została wykonana zgodnie z projektem, który jest załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji.			
Wykonawcy:	Ing. i Nowak	Podpis:	Stalinski		
Projektant:	mgr inż. Marcin Zapart	Podpis:	P.B.W.		
Opiniotwórcy:	mgr inż. Alfred Mysler	Podpis:	Branża		
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Parnowski	Podpis:	Drogiowa		
Skala:	Przedmiotowy Rysunek:	Nr Rysunku:	5		
1 : 50	Przekroje Konstrukcyjne				21

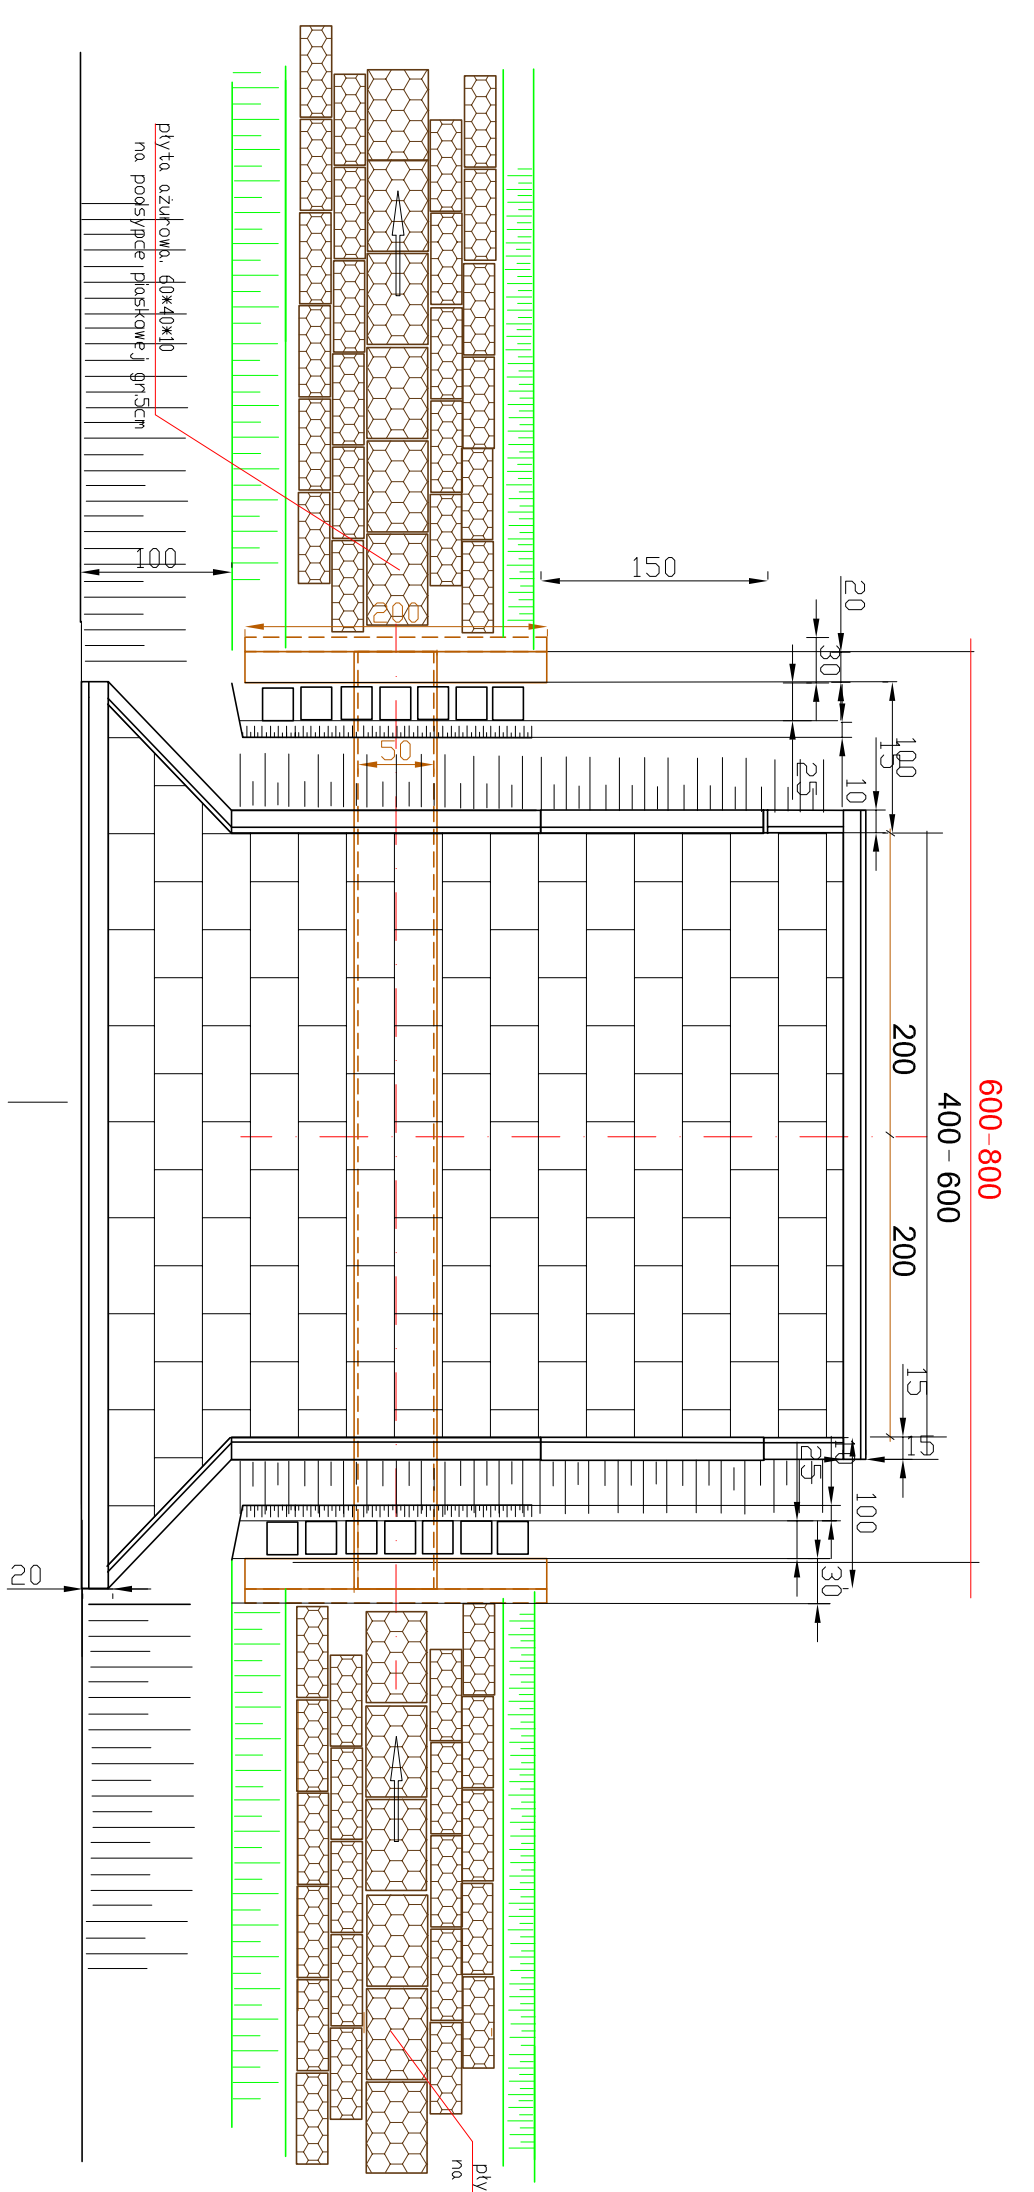

Widok od czoła skala 1 : 20

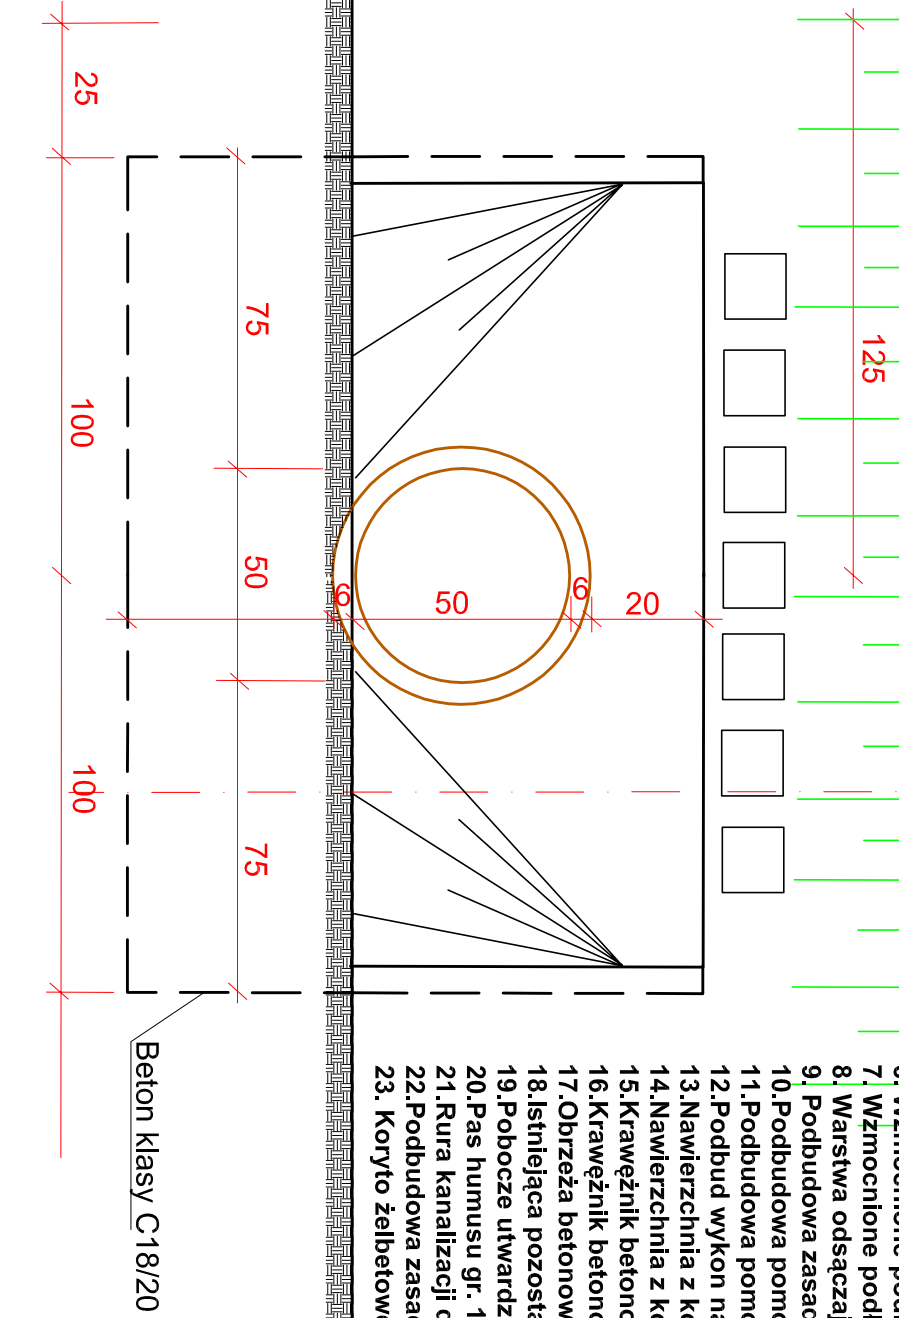

Kategoria ruchu: KR1 Grupa nośności podłoża: G1, G3, G4

OZNACZENIA

- Warstwa ściągająca gr. 4cm z betonu asfaltowego (ACBS, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 wg PN-EN 12591)
- Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108, asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591
- Geosiatka lub geotekstylia o sztywności 1m
- Warstwa wyrówn. z betonu asfaltowego AC16W, zg. z PN-EN-13108 asfalt 50/70 zg. z PN-EN 12591 w ilości 100kg/m
- Podbudowa zasadn gr.7cm z betonu asfalt. (O25mm), zg. z PN-EN-12591:2002 (asfalt 50/70)
- Wzmocnione podłoże gr. 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
- Wzmocnione podłoże gr. 20cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
- Warstwa odsączająca gr. 15cm z piasku
- Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z chudego betonu, zg. z PN-S-96013
- Podbudowa pomocn gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Podbudowa pomocn gr. 15cm z kruszywa łamanego stabilizowan mechan zg. z PN-S-06102
- Nawierzchnia z kostki brukowej bet.kolorowej gr. 8cm na podsyce cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
- Krawężnik betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30cm, na ławie betonowej zwykłej z betonu C8/10
- Obrazka betonowe 8x30cm na podsyce cement- piaskowej gr. 3cm 1:3
- Pobocze utwardzone gr. 30cm z kruszywa łamanego stabilizowan, mechan, zg. z PN-S-06102
- Rura kanalizacyj. deszczowej ø50 typu HDPE SN8 na podsyce płaskowej gr. 10cm
- Rura kanalizacyj. deszczowej ø50 typu HDPE SN8 na podsyce płaskowej gr. 10cm
- Koryto żelbetowe wg KRED 01:13 na podsyce płaskowej do 5cm
- Koryto żelbetowe wg KRED 01:13 na podsyce płaskowej do 5cm

LO EKO DORO <i>spółka z o.o.</i> <i>ul. Rakowska 80, 25-209 Kielce</i>		Oświadczenie: Przedmiotowa droga powiatowa nr 0286T wraz z budowlą kanalizacyjną deszczową, o długości 10,00m, została wykonana zgodnie z projektem, który jest załącznikiem do niniejszego oświadczenia. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji. Oświadczam, że niniejsze oświadczenie jest zgodne z prawdą i nie zawiera fałszywych informacji.	
Wykonawcy:	Ing. i Nowak	Podpis:	Stalinski
Projektant:	mgr inż. Marcin Zapart	Podpis:	P.B.W.
Opiniotwórcy:	mgr inż. Alfred Mysler	Podpis:	Branża
Sprawdził:	mgr inż. Ryszard Parnowski	Podpis:	Drogiowa
Skala:	Przedmiotowy rysunek:	Nr rysunku:	Akusz
1 : 50	Przekroje Konstrukcyjne	5	22