
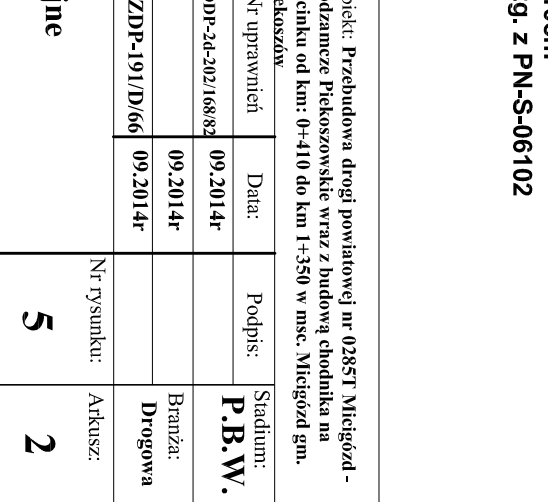
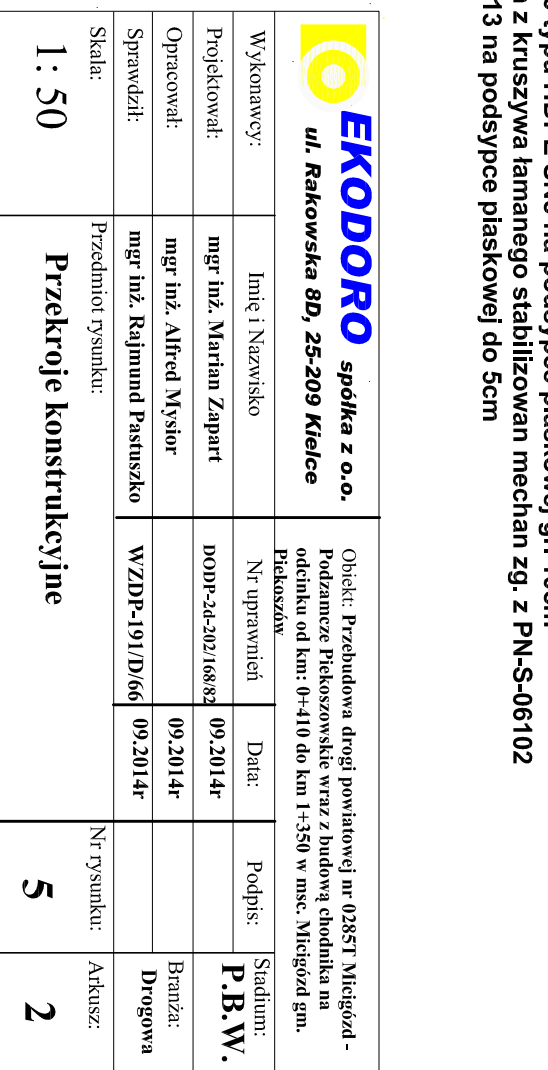
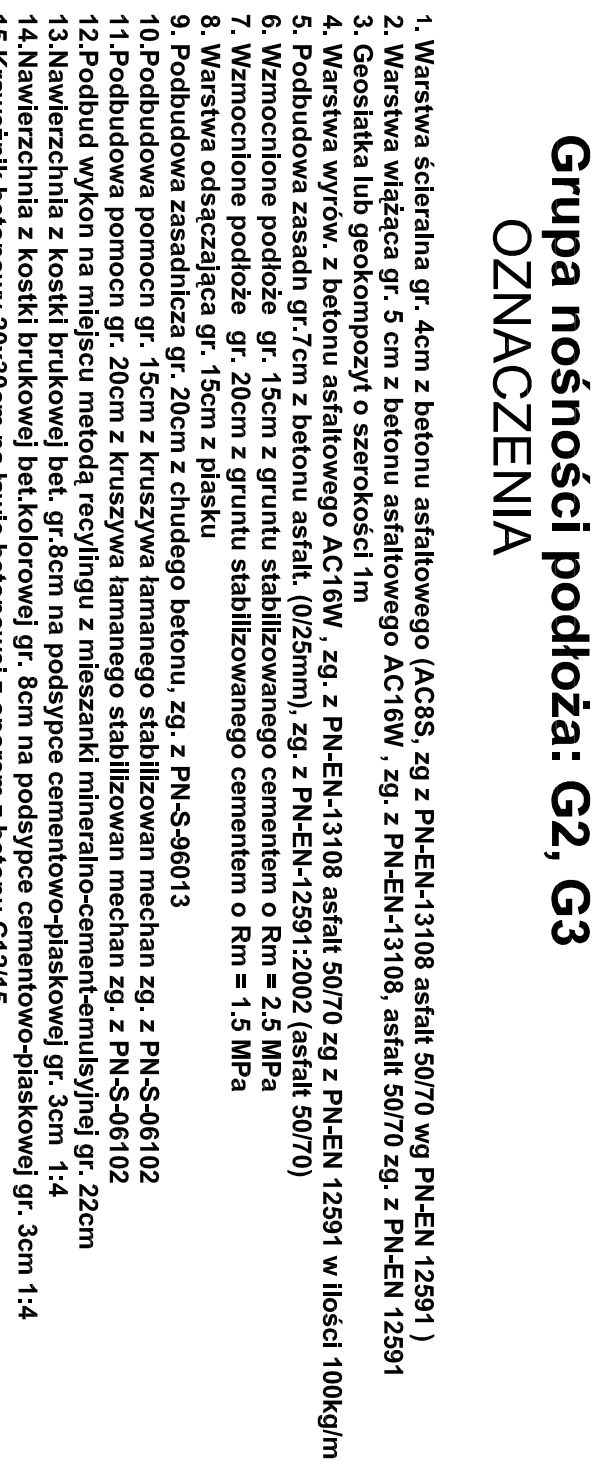
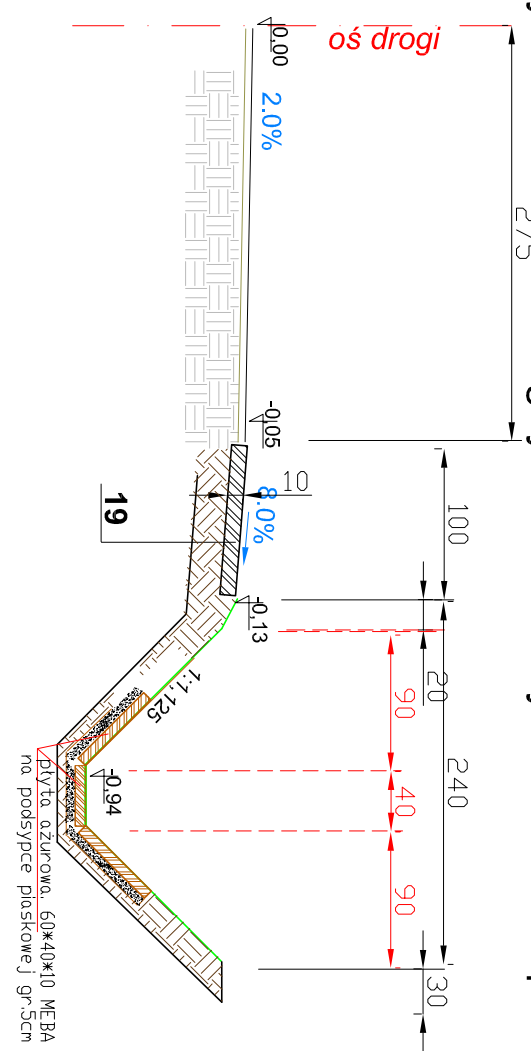
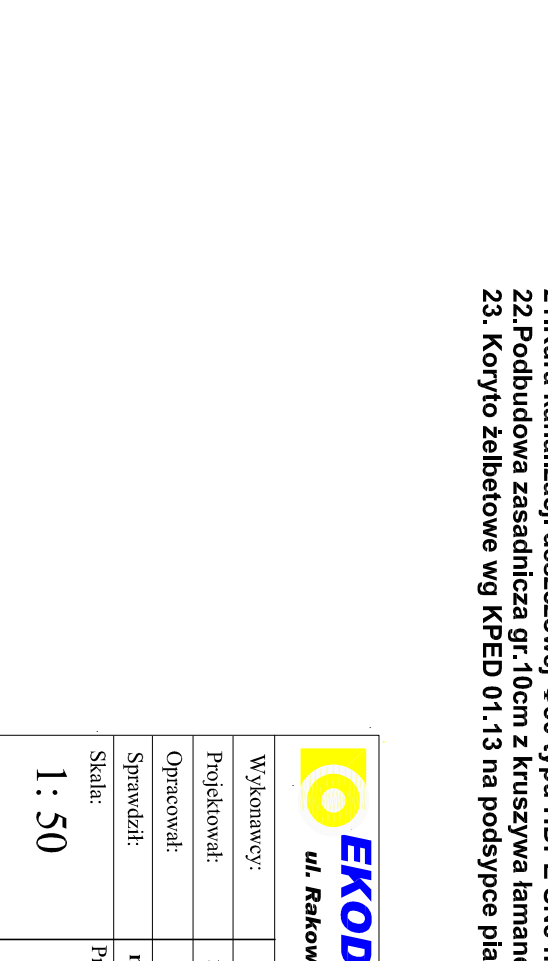
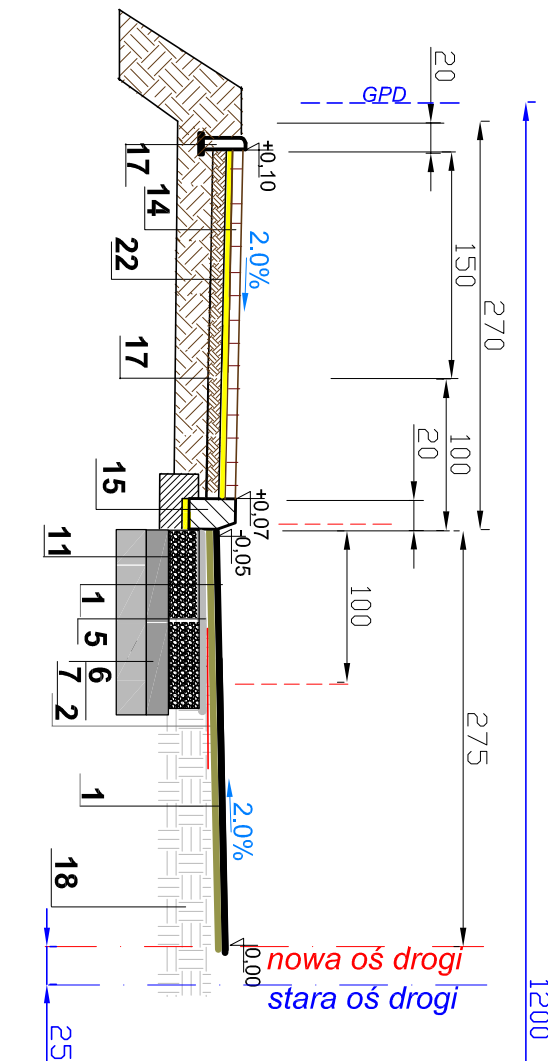
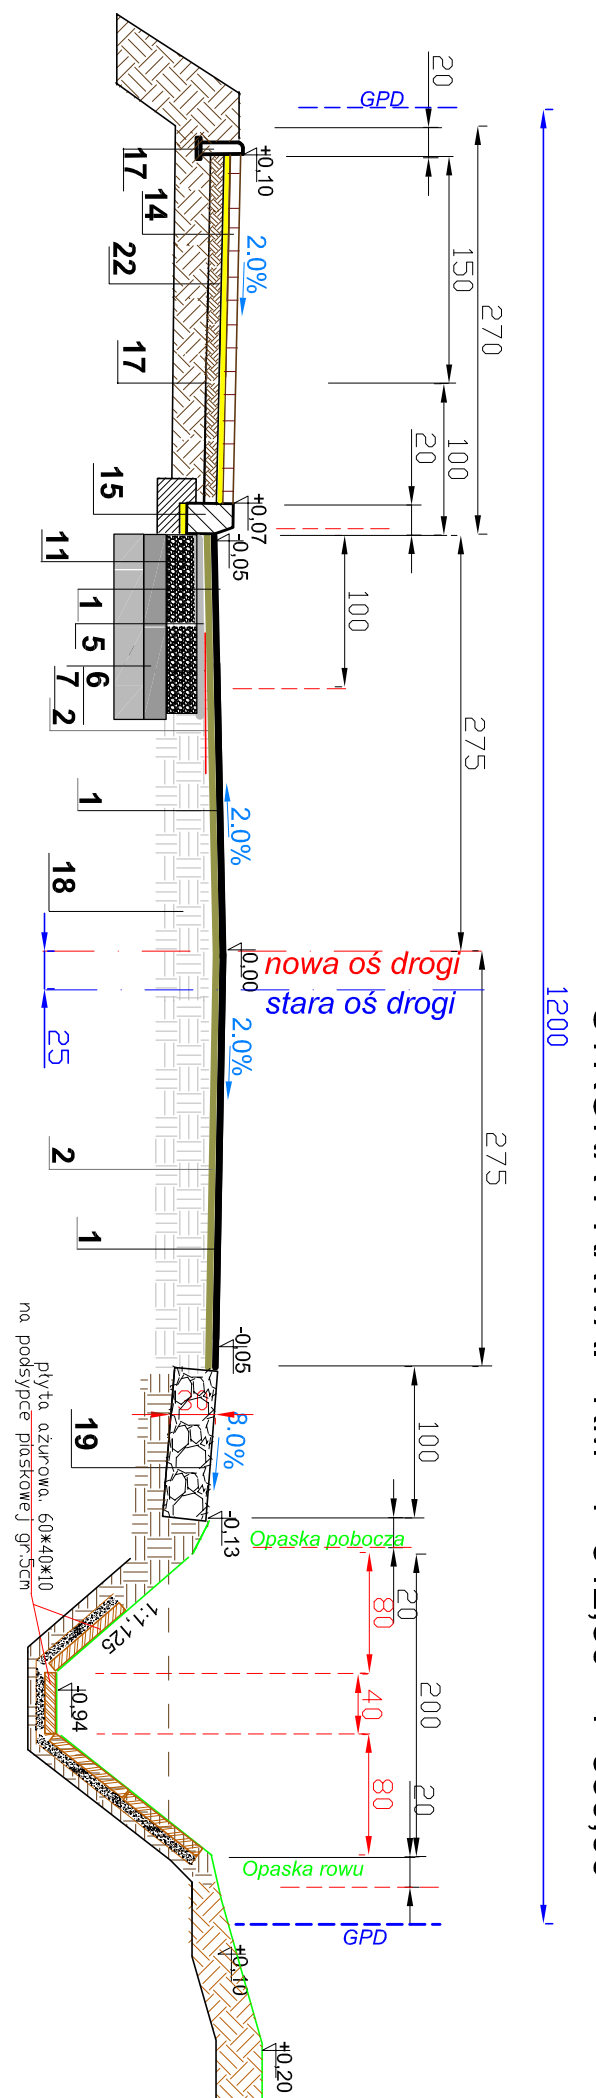
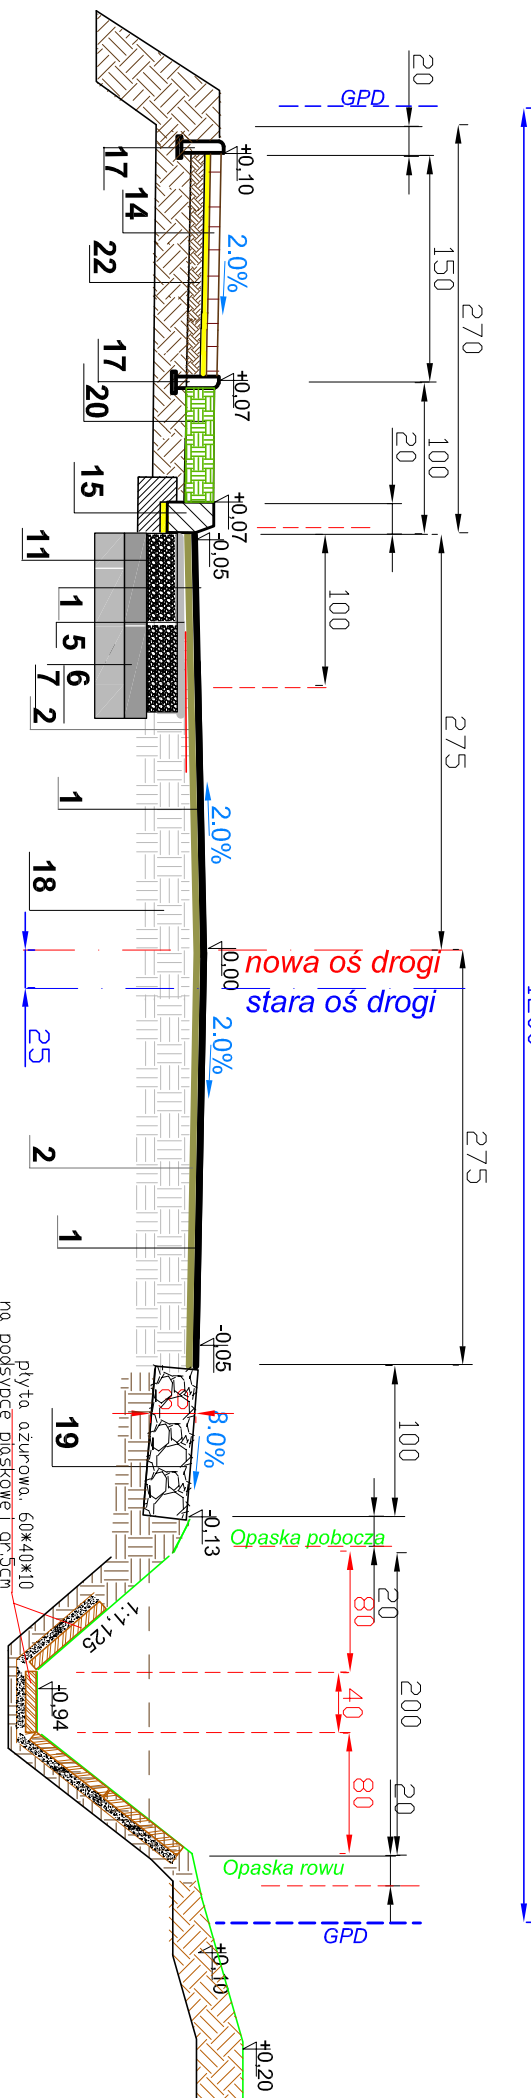

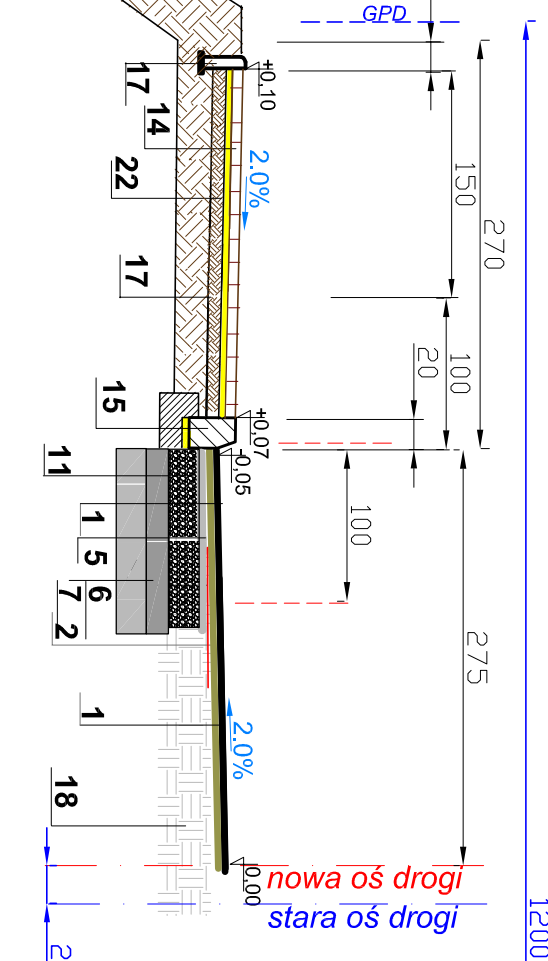
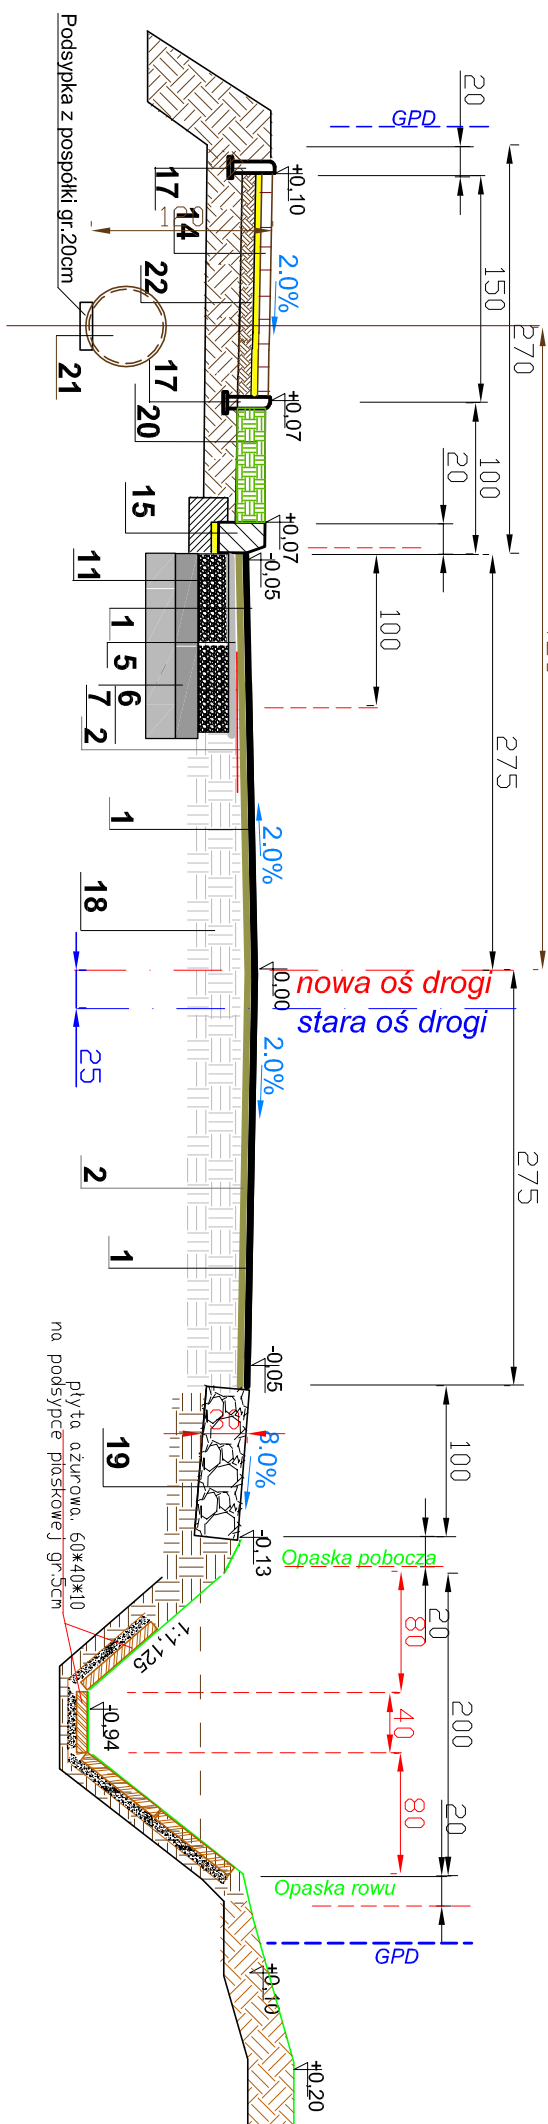
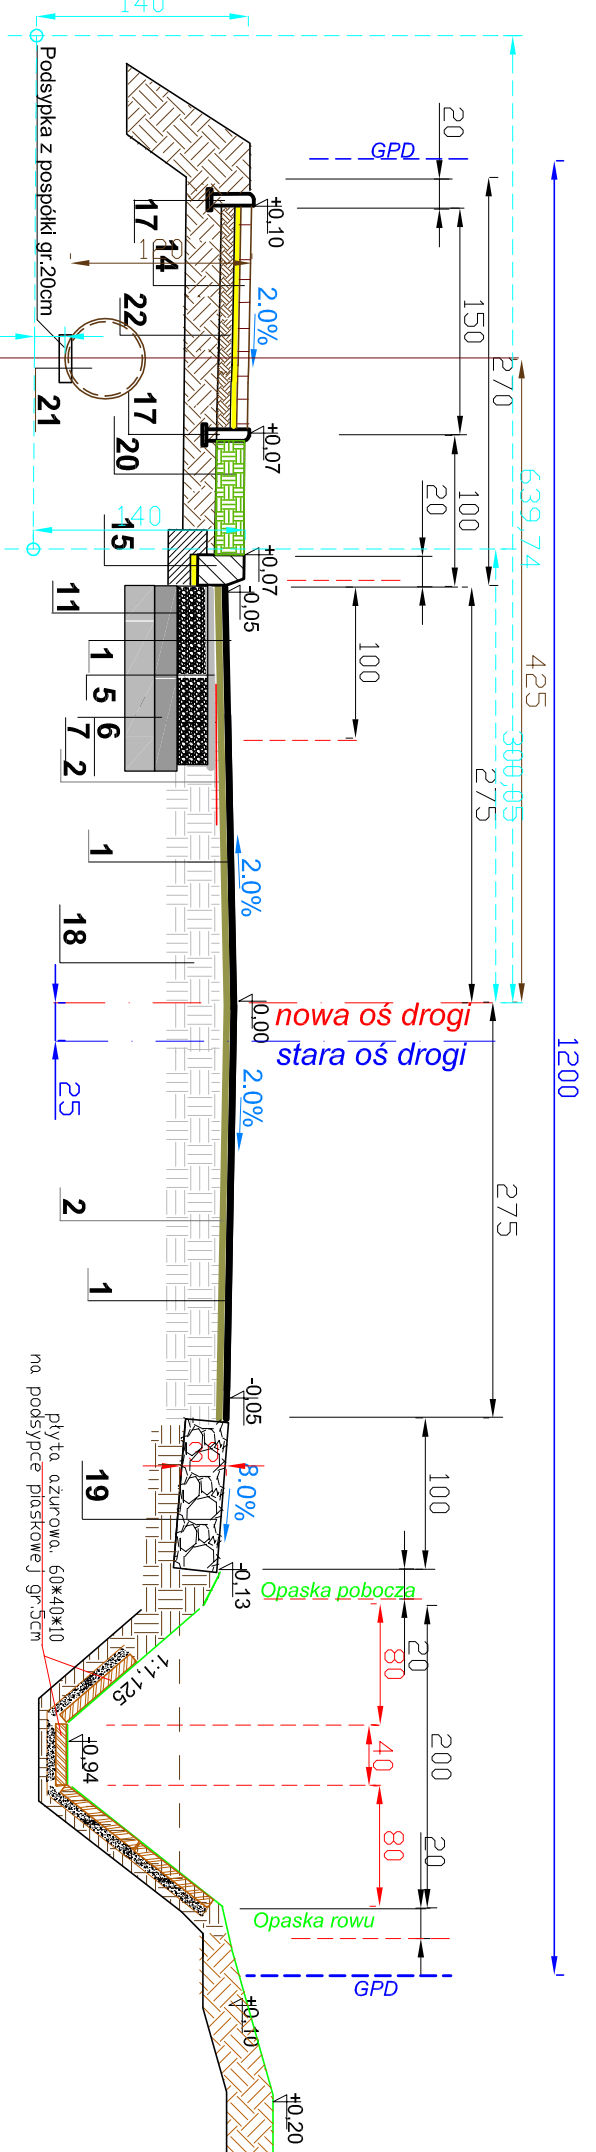
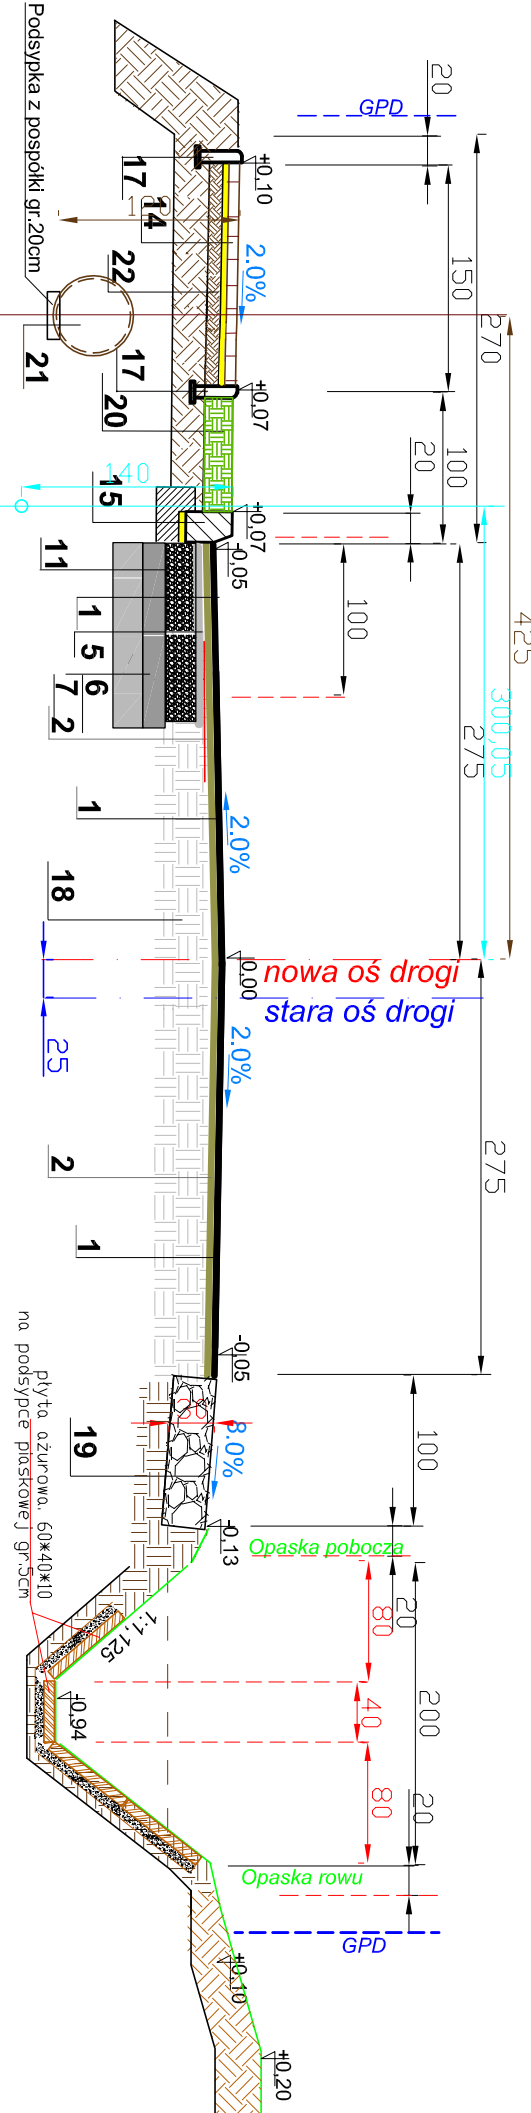




STRONA PRAWA: KM 0+214,00 - 0+410,00
wymontować rów w/q rysunku na całym odcinku do przepustu w km 0+214

2/5
wyremontować rów w/g rysunku na całym odcinku do przepustu w km 0+214

Kategoria ruchu: KR2
Grupa nośności podłoża: G2, G3
OZNACZENIA

OZNACZENIA

OZNACZENIA

1. Warstwa warstewka gr. 4cm i betonowi asfaltowego (A635) zgr. PN-EN-3108 asfalt 50/70 zgr. PN-EN-12391)
2. Warstwa warstewka gr. 5 cm i betonowi asfaltowego AC16W zgr. PN-EN-3108 asfalt 50/70 zgr. PN-EN-12391
3. Gładziółka lub gładziółka z op. szersokości 1cm
4. Podbudowa warstwy gr. 7,2cm z kamieni szlif. (0/25mm) zgr. PN-EN-1318 asfalt 50/70 zgr. PN-EN-12391
5. Podbudowa warstwy gr. 7,2cm z kamieni szlif. (0/25mm) zgr. PN-EN-12581-12581-2020 (asfalt 50/70)
6. Wzmocnienie podłoża zgr. 15cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa
7. Wzmocnienie podłoża zgr. 15cm i gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 1,5 MPa
8. Warstwa odciążająca gr. 15cm z piasku
9. Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z Chudego betonu, zgr. z PN-S-06013
10. Podbudowa popiołu gr. 15cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
11. Podbudowa popiołu gr. 15cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
12. Podbudowa popiołu gr. 15cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
13. Podbudowa popiołu gr. 15cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
14. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
15. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
15. Nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr. 8cm na podłożu cementowo-piaskowej gr. 3cm 1:4
16. Krążek betonowy 20x30cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
16. Krążek betonowy 15x30cm, na ławie betonowej z wyw. z betonu C10/15
17. Obrazka betonowa 8x30cm na podłożu cement. -piaskowej gr. 3cm 1:3
17. Obrazka betonowa 8x30cm na podłożu cement. -piaskowej gr. 3cm 1:3
18. Podł. betonowa 8x30cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
19. Podł. betonowa 8x30cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
20. Rura kanalizacyjna d. 100mm z HDPE S100 na podłożu piaskowej gr. 10cm
22. Podbudowa zasadnicza gr. 10cm z Kruszywa łamanego stabilizowanego mechan. zgr. z PN-S-06012
23. Koryto żelbetonowe wg KPEB 01-13 na podłożu piaskowej do 5cm

 EKODORO ul. Rakowska 80, 25-200 Kielce	Ośrodek Przedsiębiorstwa gospodarki inżynierskiej "Miejsko-Budowlana" z siedzibą w Kielcach oddział ul. Świdzińskiego 10, 25-200 Kielce	
	Wykonawcy: Projektanci: Opracowali: Sprawdził:	Inż. J. Mazurko mgr inż. Mariam Zajart mgr inż. Alfred Mysior mgr inż. Rajmund Pawełko
Skala: 1 : 50	Przedmiot rysunku: Przebiegły konstrukcyjne	Podpis: Stadium P.B.W. Prazmowski Drągowska
		Nr rysunku: 5 Arkusz: 2