
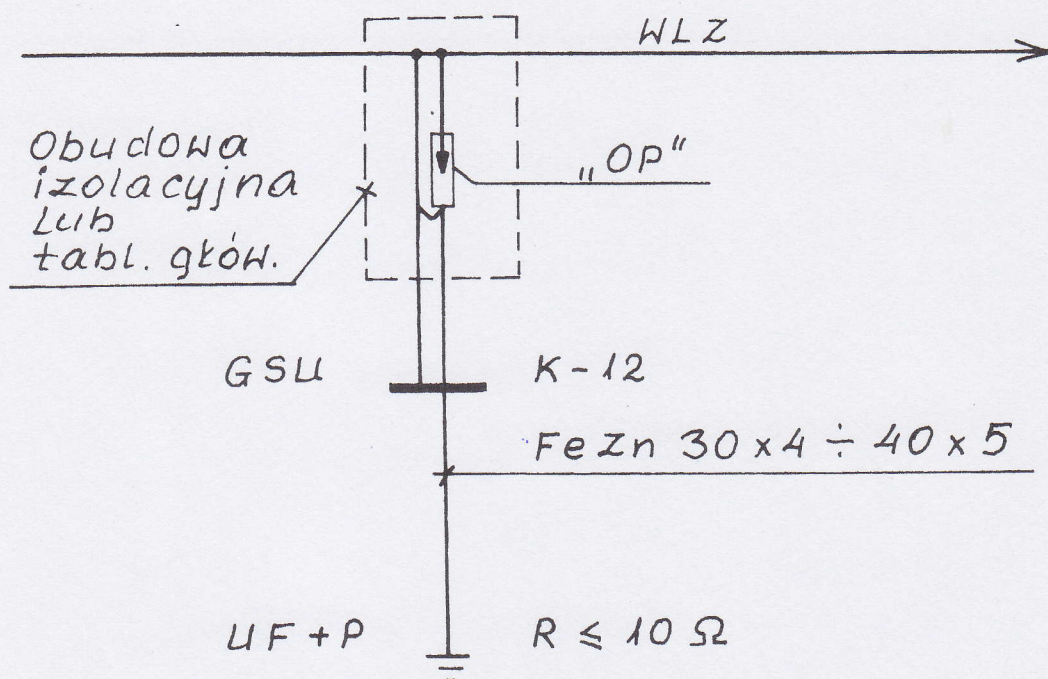





Uwagi

1. Ograniczniki przepięć („OP”) typ 1 i 2, np. iskiernikowe, kombinowane 25/75 kA, na prądy udarowe 10/350 mikrosek. instaluje się w tablicy głównej lub w bliskiej odległości. Sposób instalacji i dobezpieczenia wg wytycznych Producenta (zależą od sposobu połączenia).
2. Ograniczniki typ 2 na prądy udarowe 8/20 mikrosek. stosować w pozostałych przypadkach i w tablicach odbiorczych
3. Ograniczniki przepięć typ 3 stosować przed chronionymi odbiornikami w zależności od potrzeb.
4. Brak ochrony od przepięć może być powodem uszkodzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub pożaru. Typy ograniczników uzgodnić z Inwestorem. Właściwa ochrona zależy od poprawnego doboru typów ograniczników (katalogi ogranicznik.)
5. Długość przewodów połączeniowych między punktem odgałęzienia a GSU nie może być większa od 0,5-1,0 m. Oporność uziomu $R < 10 \Omega$.

Nazwa inwest.:	Wiata na maszyny rolnicze z wydzielonym pomieszczeniem warsztatowymna potrzeby Zespołu Szkół Kształcenia Rolniczego			
Adres:	Dz. nr 98/25, Obr. Kamień Mały, gm. Witnica			
Bran-Stad:	Elektryczna - Projekt budowlany		Skala:	Nr rysunku:
Tytuł rysunku:	Schemat ochrony p.przepięciowej-przykład			4/E
Projek-tował:	inż. Stanisław Siemaszko upr. proj. nr 30/77/Gw - specj. instal. elektryczne w zakresie pełnym	Data : 05.05.2017	Podpis : 	
Spraw-dził:	inż. Jerzy Mingało upr. proj. nr 24/78/Gw - specj. instal. elektryczne w zakresie pełnym	Data : 05.05.2017	Podpis : 	Str.: